

Elektroměrový rozváděč RE – obchodní měření 125/5
cejchovaná trafa 125/5 s přesností 0,5 S jmevovitá zátěž 5VA,
plastový pilíř 2x470 x 1830 x 250 mm
NR212/NKD7D/125A/ČEZ výrobce DCK Holoubkov

Elektroměrový rozváděč RE
Jistič 3B/125A

TR 1049
KABEL ZAPOJIT NA VOLNOU
SADU POJISTEK

Kabel AYKY 3x240+120 v zemi


Kabel AYKY 3x240+120 v zemi

Chránička HDPE
není součástí PD

Kabel AYKY 3x240+120 v zemi

Chránička HDPE
není součástí PD

Kabelová skříň SS201/NKVE1P

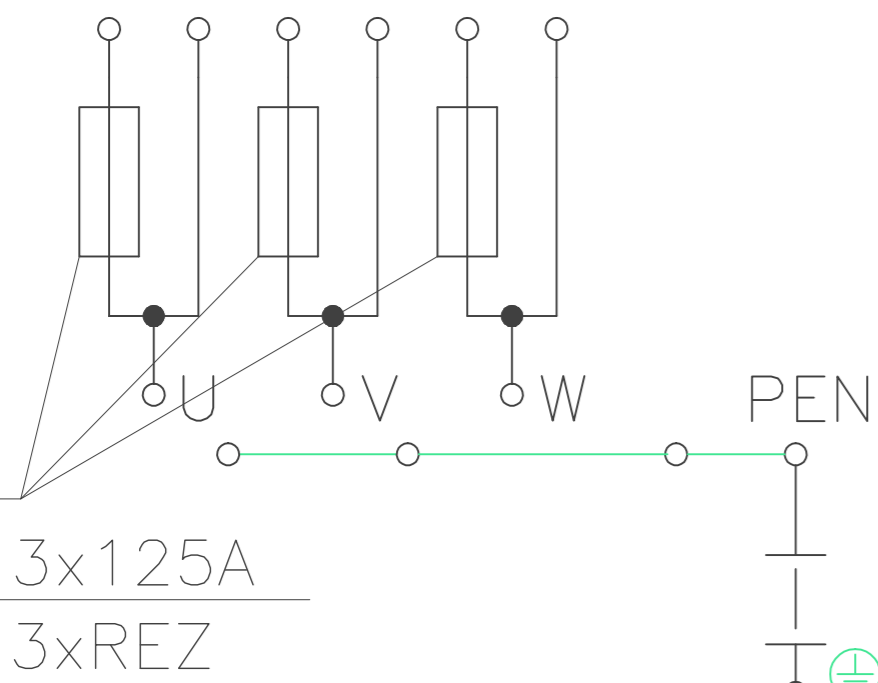

Zámková dlažba
demon.+montáž

Prostup zdí
utěsni proti vlhkosti

Kabel CYKY 4x50
Drátěný žlab

ROZVADĚČ RH

Stávající kabely 2xAYKY 4x70
po přepojení budou sloužit
pro napájení rozváděče RH1
část ČEZ Distribuce

- Kabel AYKY 3x240+120 v zemi v trase optokabelu
- Zemnič FEZN 30x4
- KS Kabelová skříň
- RE Rozváděče elektroměrový
- CH Chránička korugovaná 110/96 viz specifikace
- Vedení VN
- Ochranné pásmo VN
- Vedení NN
- Hranice parcel
- Číslo parcel

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák		JAN-PRO, s.r.o	
Vyraboval: Ing. Josef Janák		Brandlova 376	
Kraj: Pardubický		Obec: Křižanovice	
Investor: Povodí Labe státní podnik, Vřta Nejedlého 951/8 Hradec Králové		DIČ:CZ28768337	
Akce:		Stupeň:	DSP
MVE Křižanovice, vyvedení výkonu		Datum:	12/2018
		Zakázkové č.:	
Obsah: Koordinace		Formát:	8x44
		Měřítko:	Číslo výkresu: C 1.1
		1:500	