


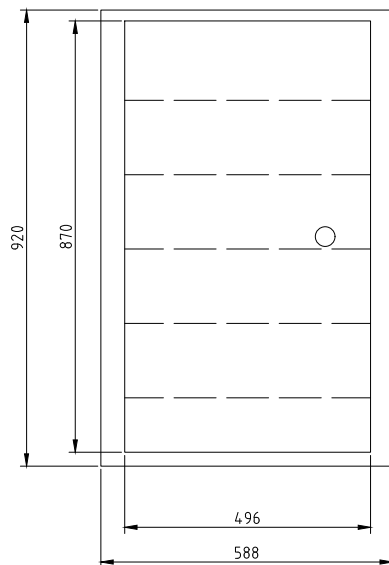
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ing. Ludvík Havelka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	P-spektrum spol.s.r.o.
VYPRACOVAL	P-spektrum spol.s.r.o.
INVESTOR	Česká republika-ústřední, kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu Hroznová 63/2, Brno 603 00
AKCE	Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D1 SO 01 sklad zemědělských strojů D1.4. Technika prostředí staveb D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika
Rozvaděč R1	



P - spektrum, spol. s.r.o.
Středisko Jílkova 52, 615 00 Brno
DRAŽOVICE 72, okr. VYŠKOV

FORMÁT	A3
DATUM	07/2018
ÚČEL	DSP
ZAK. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
—	3

ROZVADĚČ R1



ROZVADĚČ:
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:
POLOHA:
STUPEŇ KRYTÍ:
BARVA:
DVĚŘE:
VNĚJŠÍ ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka)
VNITRNÍ ČLENĚNÍ:
PŘÍVOD:
VÝVODY:

Oceloplechový, zapuštěný
3PEN ~ 50Hz; 400V / TN-C-S
ve výklenku
IP30
RAL 9106-BÍLÁ
Plechové plné, jednokřídlé, levé
588 x 920 x 136 mm
5 řad po 24 modulech
Spodem
Vrchem

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:
- "POZOR EL. ZARÍZENÍ"

POZNÁMKY PRO ZHOTOVITELE ROZVADĚČE:

- TATO PD NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE
- JE-LI PRO SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ POUŽITO RELÉ NEBO STYKAČ V ROZVADĚČI, JE NUTNÉ, ABY HLAVNÍ KONTAKTY BYLY DIMENZOVANY NA ZÁTĚŽ S CHARAKTERISTIKOU AC-15a.


-REZERVY: 10% - PROUDOVÉ QBVODY
20% - NEOBSAZENÝCH POZIC
30% - SVORKOVNICE

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE!

-VÝVODNÍ KABELY Z ROZVADĚČE BUDOU UKONČENY NA PŘÍVODNÍCH SVORKÁCH
NAPÁJENÉHO ZARÍZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE


Vypracoval: Jiří Vrba	AKCE: Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů		A.Č.:	Z.C.:	LIST Č.: 2/4
Kontroloval: -					
Datum : 2018-11-29				NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč R1	

R1

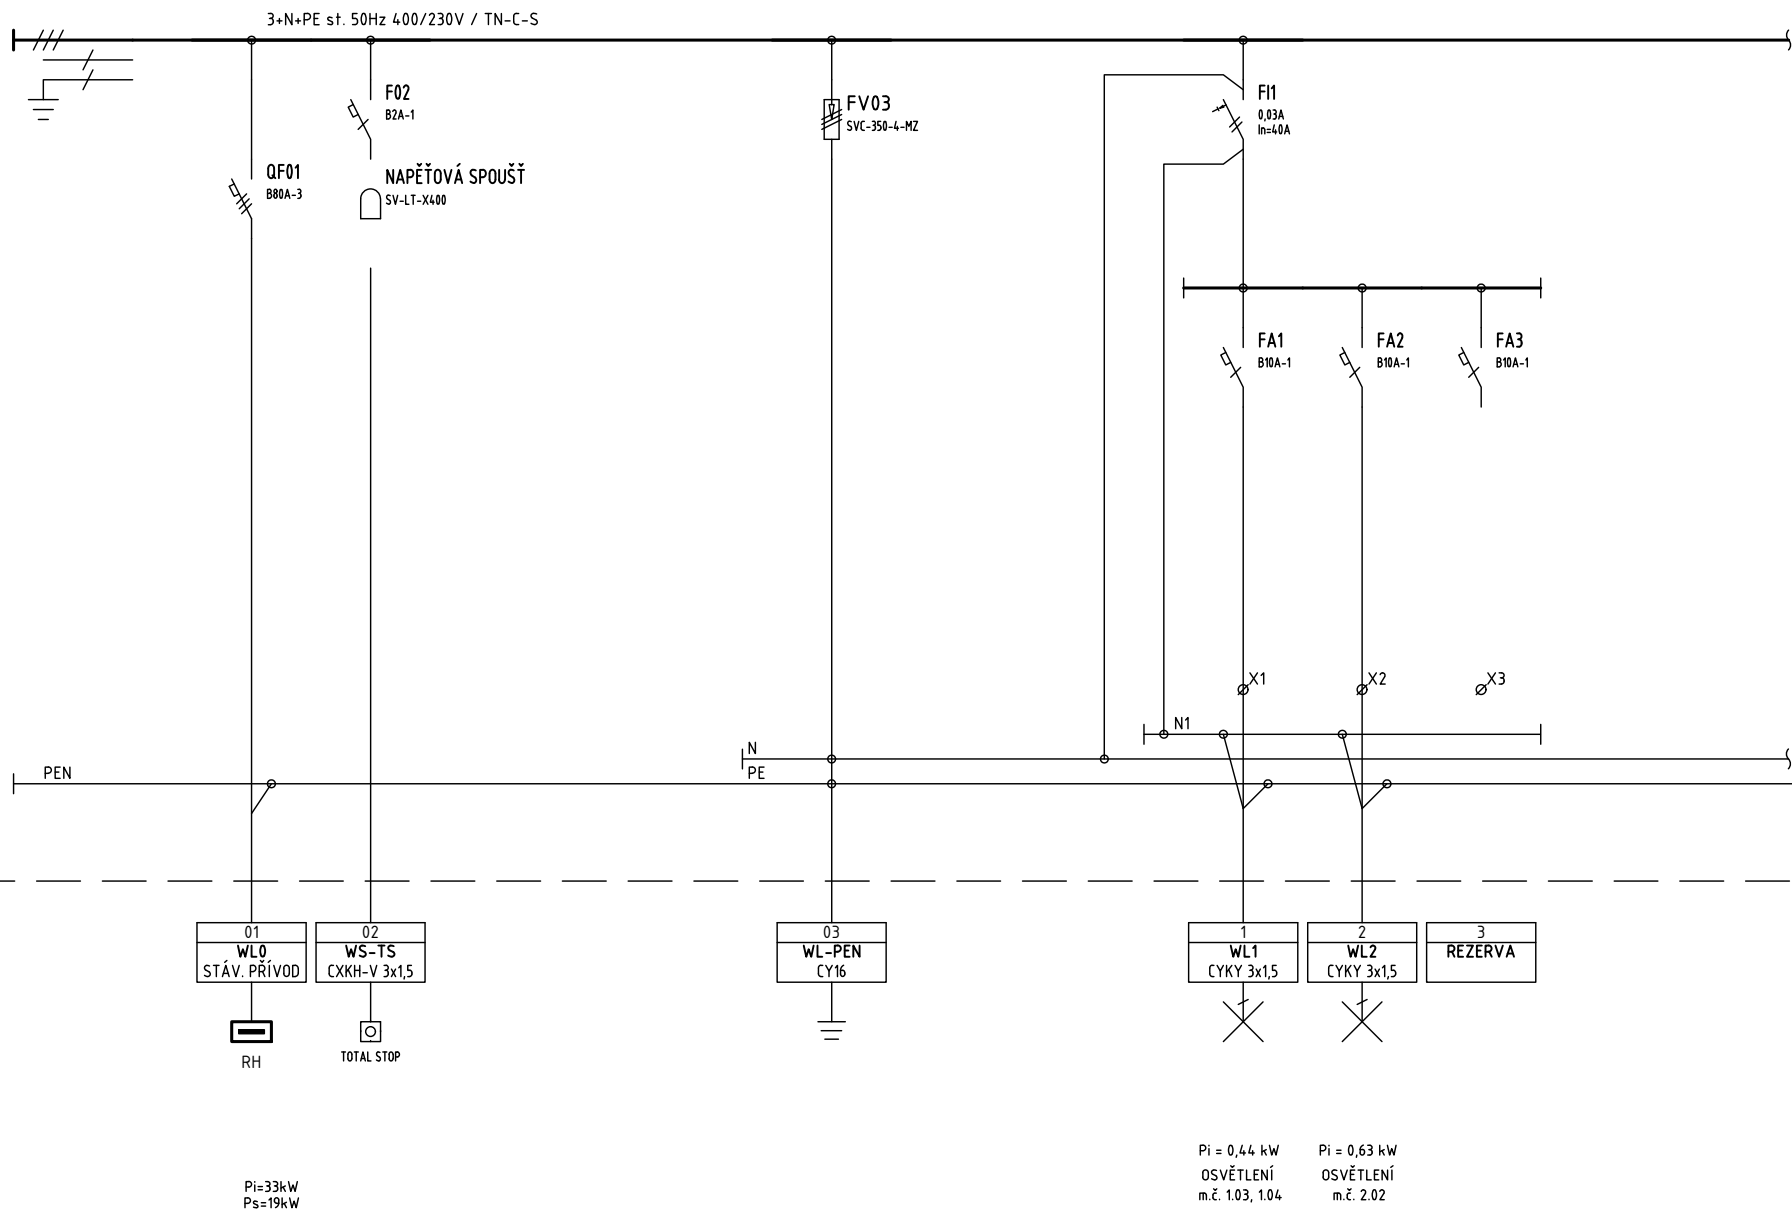

Vypracoval: Jiří Vrba	AKCE: Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč R1		A.Č.:	Z.C.:	LIST Č.: 3/4
Kontroloval: -				V.Č.: 3	
Datum : 2018-11-29					

R1

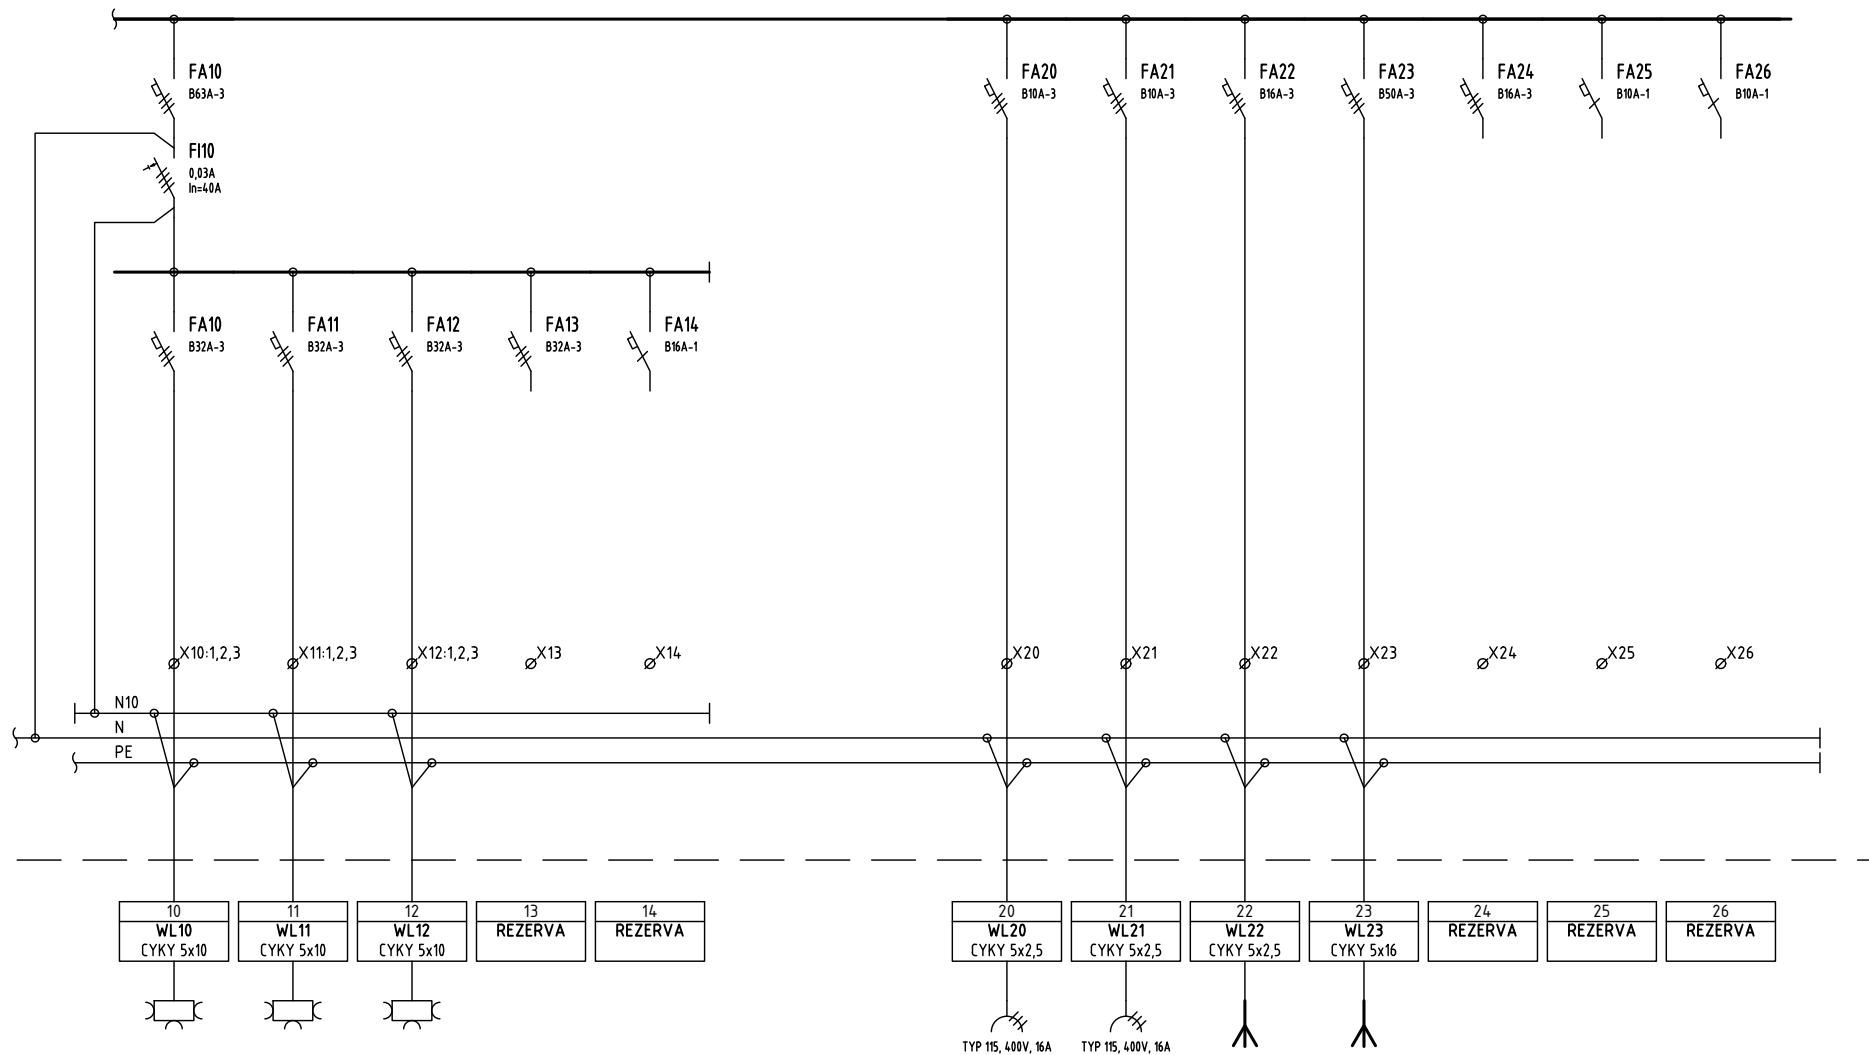

Pi = 20 kW
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇ
m.č. 1.03

Pi = 20 kW
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇ
m.č. 1.04

Pi = 20 kW
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇ
m.č. 2.02

Vypracoval: Jiří Vrba

Kontroloval: -

Datum : 2018-11-29

AKCE:

Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

NÁZEV VÝKRESU:

Rozvaděč R1

A.Č.:

Z.C.:

v.č.: 3

LIST Č.:

4/4



Vypracoval: Jiří Vrba	AKCE: Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč R1		A.Č.:	Z.C.:	LIST Č.:
Kontroloval: -				V.Č.: 3	
Datum : 2018-11-29					