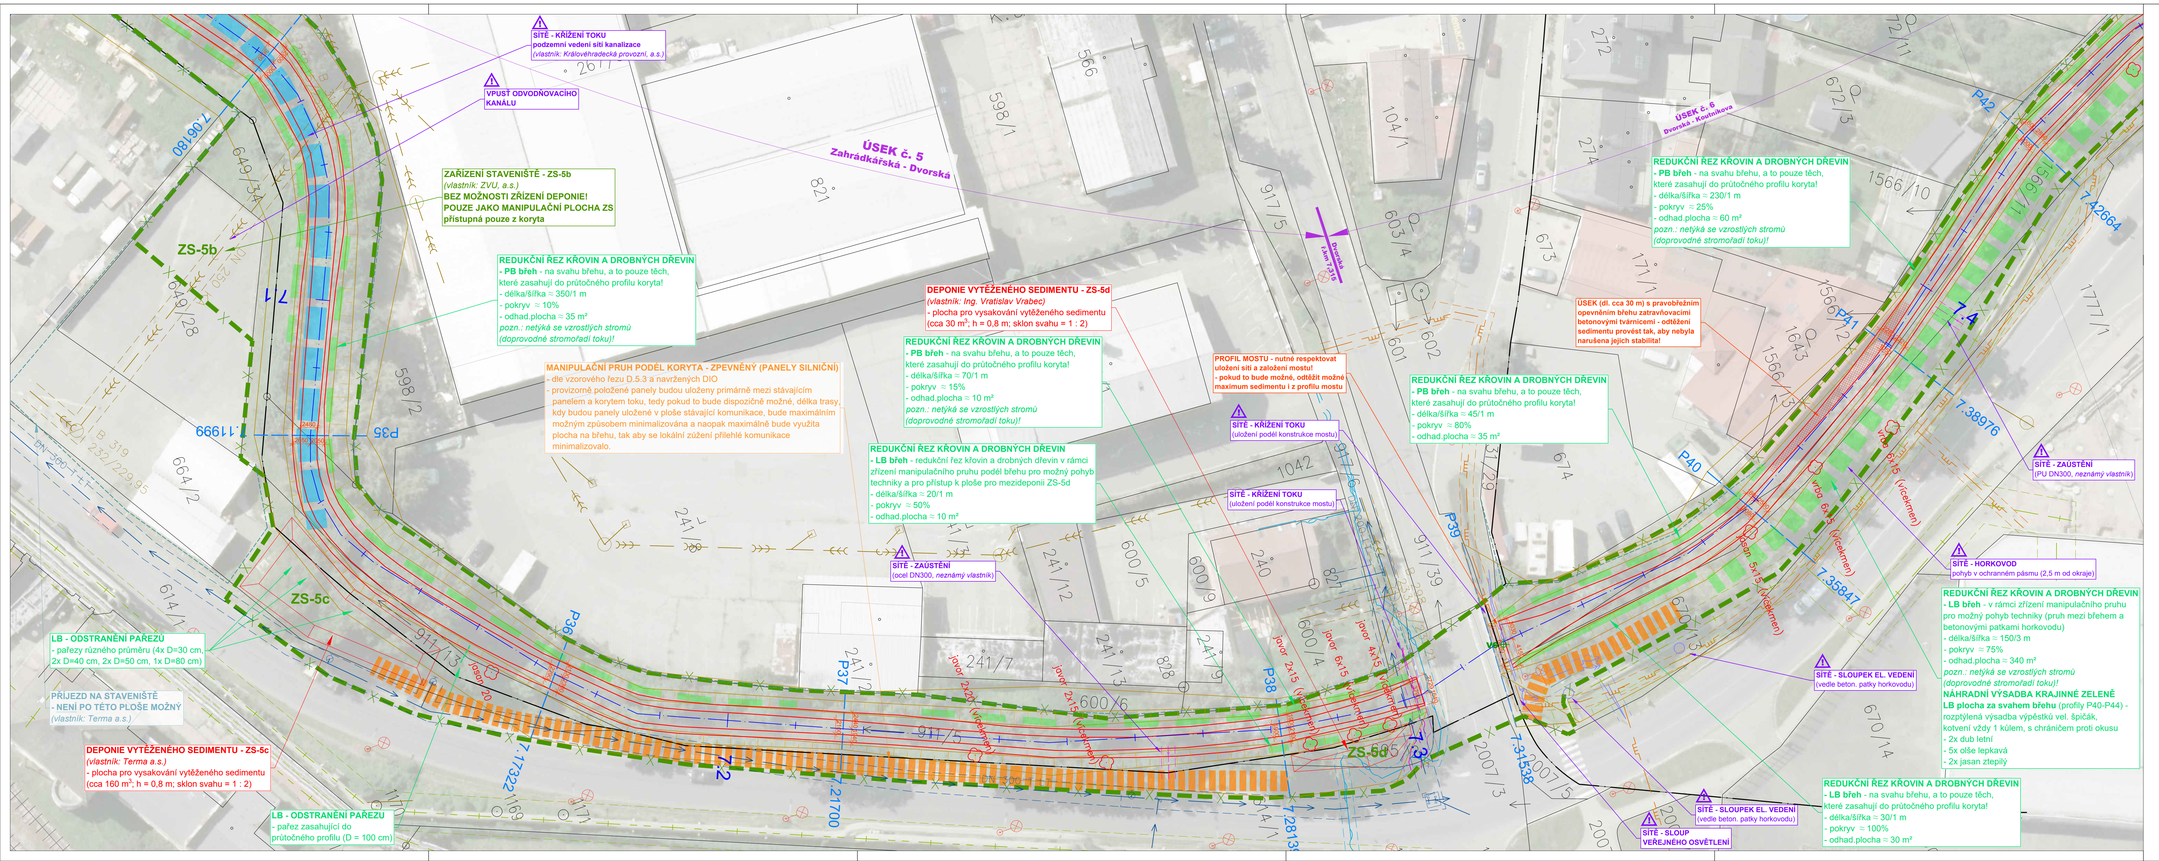
SÍŤ - KŘÍŽENÍ TOKU
podzemní vedení sítí kanalizace
(vlastník: Královéhradecká provozní, a.s.)
VPUST ODVODŇOVACÍHO KANÁLU
ÚSEK č. 5
Zahrádkářská - Dvorská
ÚSEK č. 6
Dvorská - Kostelníkova
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZS-5b
(vlastník: ZVU, a.s.)
BEZ MOŽNOSTI ZŘÍZENÍ DEPONIE!
POUZE JAKO MANIPULAČNÍ PLOCHA ZS
přístupná pouze z koryta
ZS-5b
ZS-5c
ZS-5d
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- PB břeh - na svahu břehu, a to pouze těch,
které zasahují do průtočného profilu koryta!
- délka/šířka ≈ 350/1 m
- pokryv ≈ 10%
- odhad.plocha ≈ 35 m²
pozn.: netýká se vzrostlých stromů
(doprovodné stromořadí toku)!
MANIPULAČNÍ PRUH PODÉL KORYTA - ZPEVNĚNÝ (PANELY SILNIČNÍ)
- dle vzorového řezu D.5.3 a navržených DIO
- provizorně položené panely budou uloženy primárně mezi stávajícím
panelem a korytem toku, tedy pokud to bude dispozičně možné, délka trasy,
kdy budou panely uložené v ploše stávající komunikace, bude maximálním
možným způsobem minimalizována a naopak maximálně bude využita
plocha na břehu, tak aby se lokální zúžení přiblížilo komunikace
minimalizovalo.
DEPONIE VYTĚŽENÉHO SEDIMENTU - ZS-5d
(vlastník: Ing. Vratislav Vrabec)
- plocha pro vysakování vytěženého sedimentu
(cca 30 m²; h = 0,8 m; sklon svahu = 1 : 2)
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- PB břeh - na svahu břehu, a to pouze těch,
které zasahují do průtočného profilu koryta!
- délka/šířka ≈ 70/1 m
- pokryv ≈ 15%
- odhad.plocha ≈ 10 m²
pozn.: netýká se vzrostlých stromů
(doprovodné stromořadí toku)!
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- LB břeh - redukční řez křovin a drobných dřevin v rámci
zřízení manipulačního pruhu podél břehu pro možný pohyb
techniky a pro přístup k ploše pro mezideponii ZS-5d
- délka/šířka ≈ 20/1 m
- pokryv ≈ 50%
- odhad.plocha ≈ 10 m²
PROFIL MOSTU - nutné respektovat
uložení sítí a založení mostu!
- pokud to bude možné, odtěžit možné
maximum sedimentu i z profilu mostu
SÍŤ - KŘÍŽENÍ TOKU
(uložení podél konstrukce mostu)
SÍŤ - KŘÍŽENÍ TOKU
(uložení podél konstrukce mostu)
SÍŤ - ZAUŠTĚNÍ
(ocel DN300, neznámý vlastník)
ÚSEK (dl. cca 30 m) s pravoběžným
opevněním břehu zatrvňovacími
betonovými tvárnicemi - odtěžení
sedimentu provést tak, aby nebyla
narušena jejich stabilita!
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- PB břeh - na svahu břehu, a to pouze těch,
které zasahují do průtočného profilu koryta!
- délka/šířka ≈ 45/1 m
- pokryv ≈ 80%
- odhad.plocha ≈ 35 m²
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- PB břeh - na svahu břehu, a to pouze těch,
které zasahují do průtočného profilu koryta!
- délka/šířka ≈ 230/1 m
- pokryv ≈ 25%
- odhad.plocha ≈ 60 m²
pozn.: netýká se vzrostlých stromů
(doprovodné stromořadí toku)!
SÍŤ - ZAUŠTĚNÍ
(PVU DN300, neznámý vlastník)
SÍŤ - HORKOVOD
pohyb v ochranném pásmu (2,5 m od okraje)
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- LB břeh - v rámci zřízení manipulačního pruhu
pro možný pohyb techniky (pruh mezi břehem a
betonovými patkami horkovodu)
- délka/šířka ≈ 150/3 m
- pokryv ≈ 75%
- odhad.plocha ≈ 340 m²
pozn.: netýká se vzrostlých stromů
(doprovodné stromořadí toku)!
NÁHRADNÍ VÝSADBA KRAJINNÉ ZELENĚ
LB pravá za svahem břehu (profily P40-P44) -
rozptýlená výsadba výpěstků vel. špičák,
kotvení vždy 1 kůlem, s chráničem proti okusu
- 2x dub letní
- 5x olše lepkavá
- 2x jasan ztepilý
SÍŤ - SLOUPEK EL. VEDENÍ
(vedle beton. patky horkovodu)
SÍŤ - SLOUPEK EL. VEDENÍ
(vedle beton. patky horkovodu)
SÍŤ - SLOUP
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
REDUKČNÍ ŘEZ KŘOVIN A DROBNÝCH DŘEVIN
- LB břeh - na svahu břehu, a to pouze těch,
které zasahují do průtočného profilu koryta!
- délka/šířka ≈ 30/1 m
- pokryv ≈ 100%
- odhad.plocha ≈ 30 m²
LB - ODSTRANĚNÍ PAŘEZU
- pařezy různého průměru (4x D=30 cm,
2x D=40 cm, 2x D=50 cm, 1x D=80 cm)
PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
- NENÍ PO TÉTO PLOŠE MOŽNÝ
(vlastník: Terma a.s.)
DEPONIE VYTĚŽENÉHO SEDIMENTU - ZS-5c
(vlastník: Terma a.s.)
- plocha pro vysakování vytěženého sedimentu
(cca 160 m²; h = 0,8 m; sklon svahu = 1 : 2)
LB - ODSTRANĚNÍ PAŘEZU
- pařez zasahující do
průtočného profilu (D = 100 cm)
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
7.06180
7.11999
7.14
7.22664
7.38976
7.35847
7.31538
7.32
7.28131
7.21700
7.32276
649/34
649/28
598/2
598/1
664/2
614/1
911/13
911/5
911/6
911/39
241/7
241/12
241/13
600/5
600/9
600/4
600/6
600/7
600/8
247/9
240
1042
821
808
566
104/1
603/4
602
601
672/3
672/11
673
674
1566/10
1566/13
1643
1771/1
1771/2
1771/3
1777/1
2007/3
2007/5
2007/6
2007/7
2007/8
2007/9
2007/10
2007/11
2007/12
2007/13
2007/14
2007/15
670/14
37/29
274
272
212
200
Vodovod
Dvorská
1.km 5,625
jakost 20
jakost 2x15 (včetně)
jakost 4x15 (včetně)
jakost 6x15 (včetně)
jakost 5x15 (včetně)
jakost 2x20 (včetně)
jakost 4x20 (včetně)
jakost 6x20 (včetně)
jakost 8x20 (včetně)
jakost 10x20 (včetně)
jakost 12x20 (včetně)
jakost 14x20 (včetně)
jakost 16x20 (včetně)
jakost 18x20 (včetně)
jakost 20x20 (včetně)
jakost 22x20 (včetně)
jakost 24x20 (včetně)
jakost 26x20 (včetně)
jakost