


ROZVADĚČ: NÁSTĚNNÁ PLECHOVÁ ROZVODNICE NP66-0806030-WG

KRYTÍ: IP66/20

PŘÍVODY : ZDOLA

VÝVODY : NAHORU

ZNAČENÍ :

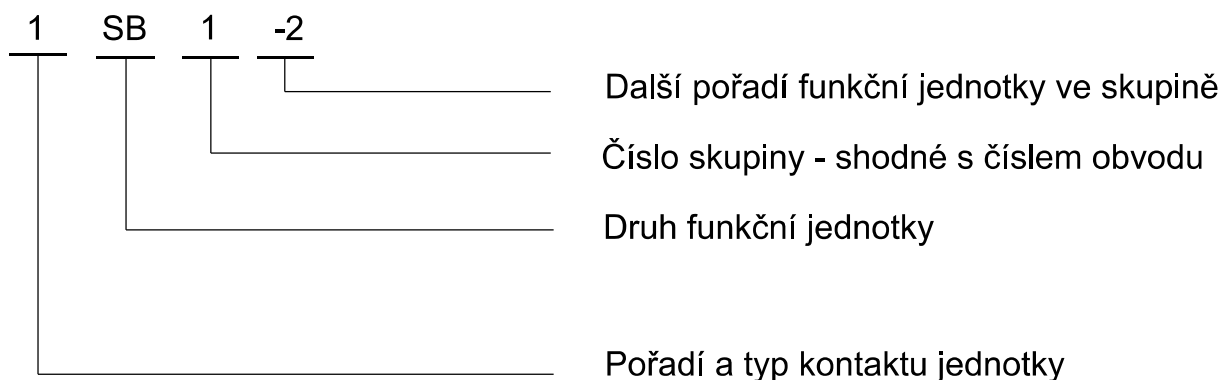


Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje

Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina	
Akce :		Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz	
ÚPRAVA VĚTRÁNÍ LABORATOŘE ODDĚLENÍ CHEMIE-SPALOVNA SVÚ JIHLAVA		Stupeň:	PP
Elektroinstalace		Datum:	prosinec 2018
Investor:		Formát:	4xA4
Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93, 586 01 Jihlava		Číslo zakázky:	a782018
Výkres :		Měřítko :	---
Rozvaděč RVZT-42-1		Kopie č.:	Výkres č.:
			2

TECH. POPIS	stávající přívod			
TECH. POPIS	Hlavní přívod z RH	přívodní ventilátor V1	společné ovládání	ochřivač vzduchu - O1 tepelná ochrana spínač útlumu - S2
Č. ZAŘÍZ.	01	1		2
VÝKON (kW)		1500 W		4000 W

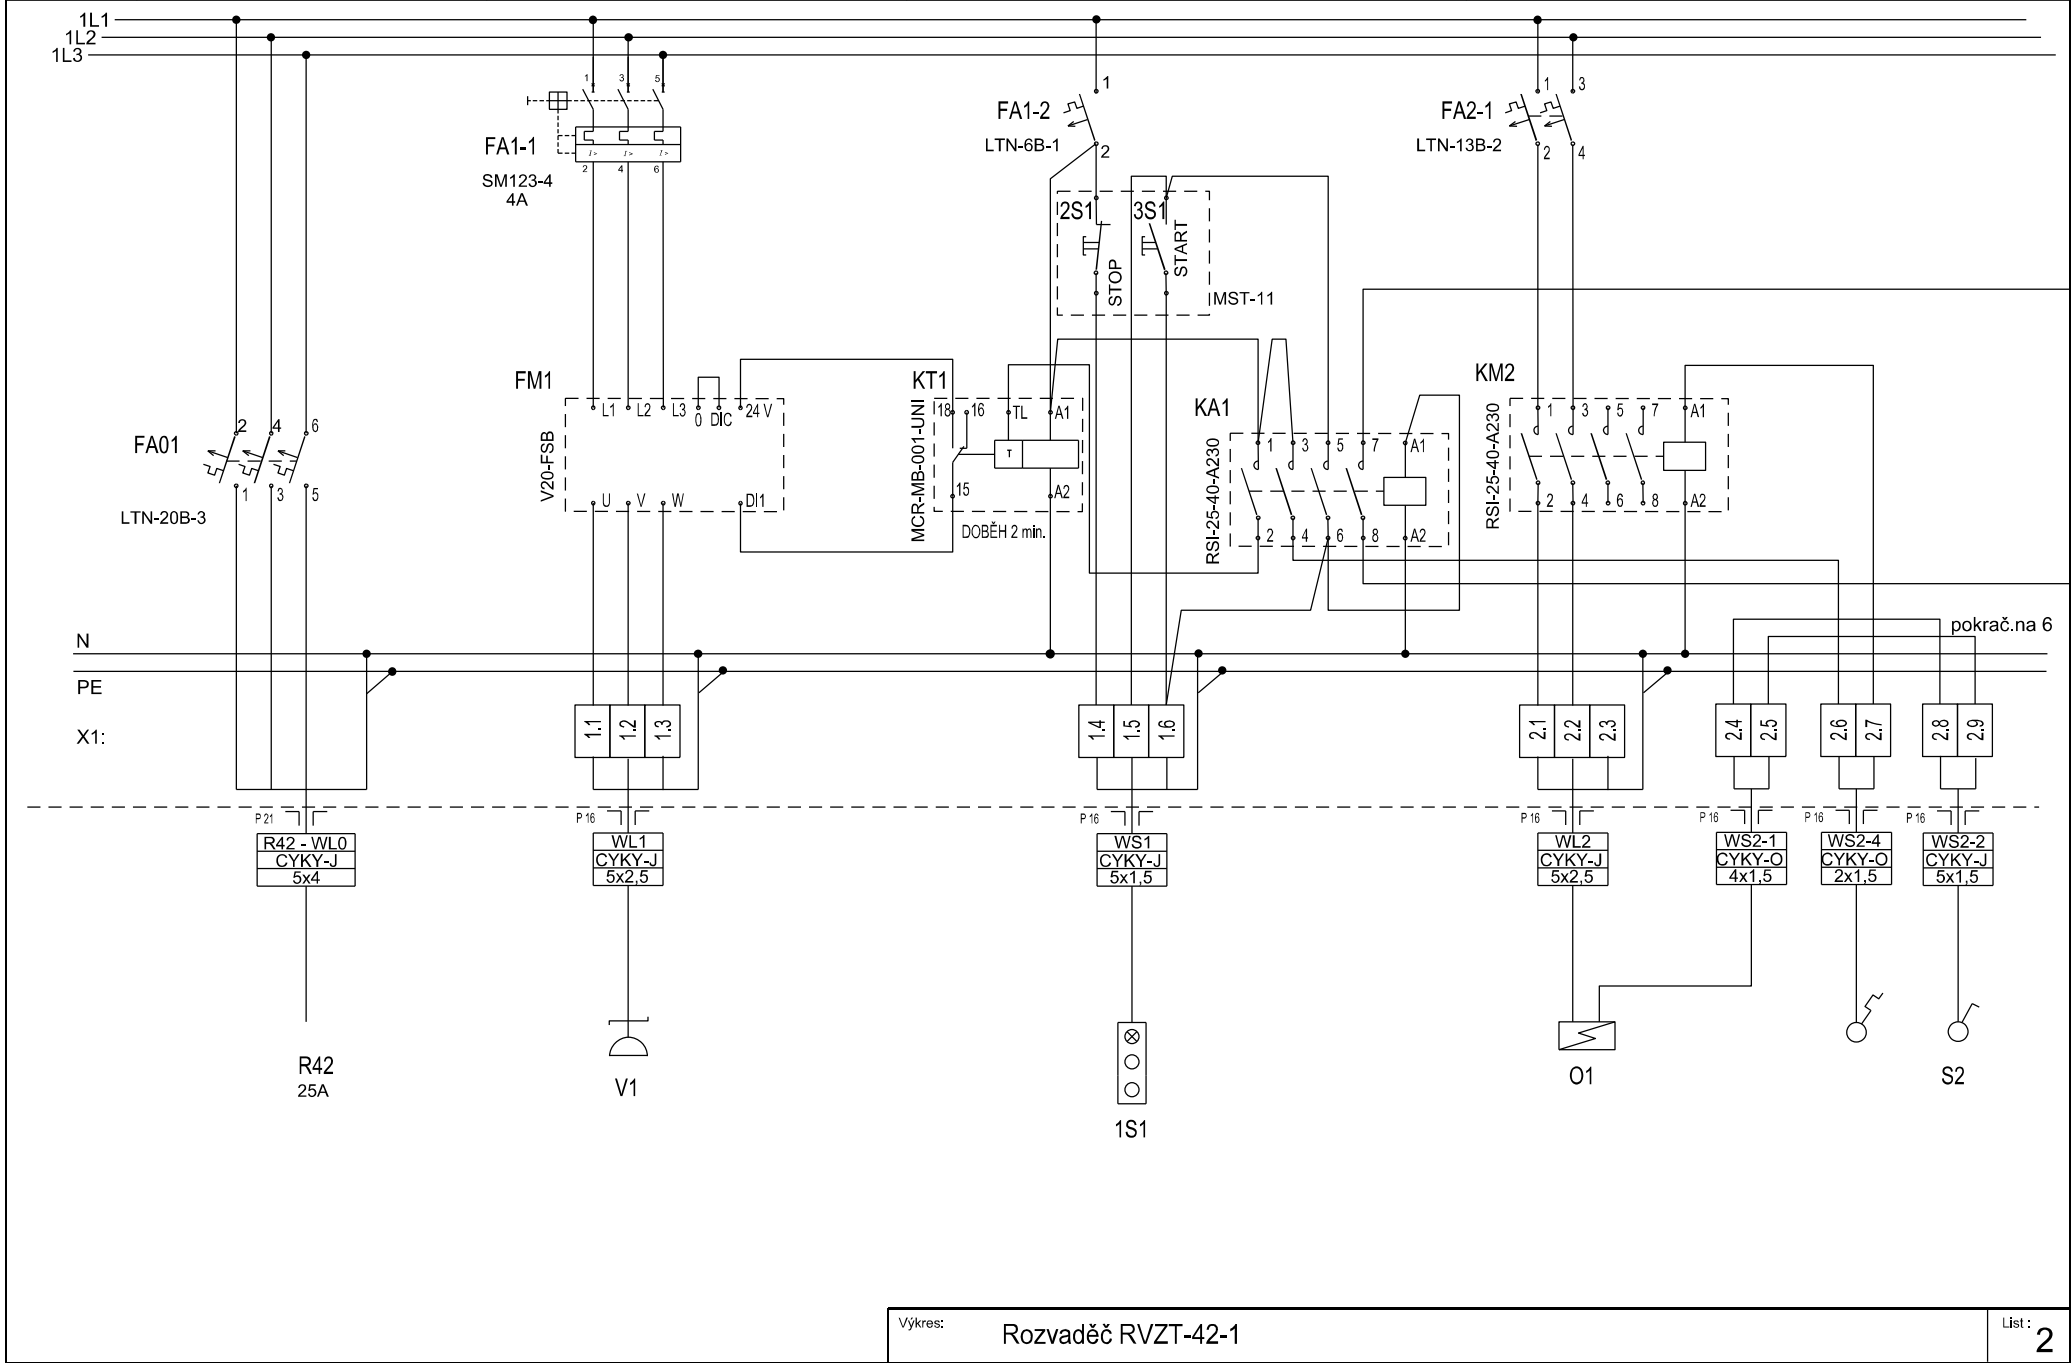

Výkres:

Rozvaděč RVZT-42-1

List : 2

