



INPREMA		INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 12/2018
Název zakázky:	VD SLUŠOVICE, OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ODBĚRNÉ VĚŽI A STROJOVNĚ SPODNÍCH VÝPUSTÍ		Stupeň: PD pro real. stavby
Část:	ELEKTROINSTALACE STROJOVNY SPODNÍCH VÝPUSTÍ		
Investor:	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno		Číslo zakázky: 180919-3
Místo stavby:	Trnava, vodní tok Dřevnice		Archivní číslo: 180919-3/D7
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/3A4
			Měřítko: -
Název výkresu:	OVLÁDACÍ PRVKY RM-3		Pořadové č. výkresu 16




180919-3 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace					 INPREMA		Ovládací prvky RM-3		Číslo výkresu	180919-3/D7	
Strojovna spodních výpustí									Archivní číslo		
Orig.					Nahrazeno						
			Datum	12.11.2018						+RM-3	
			Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk							
			Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda							
Revize	Komentář revize	Datum revize	Schválil	Ing. Pavel Radkovský			<div>◀</div>			<div>▶</div>	List 2 ze 3

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

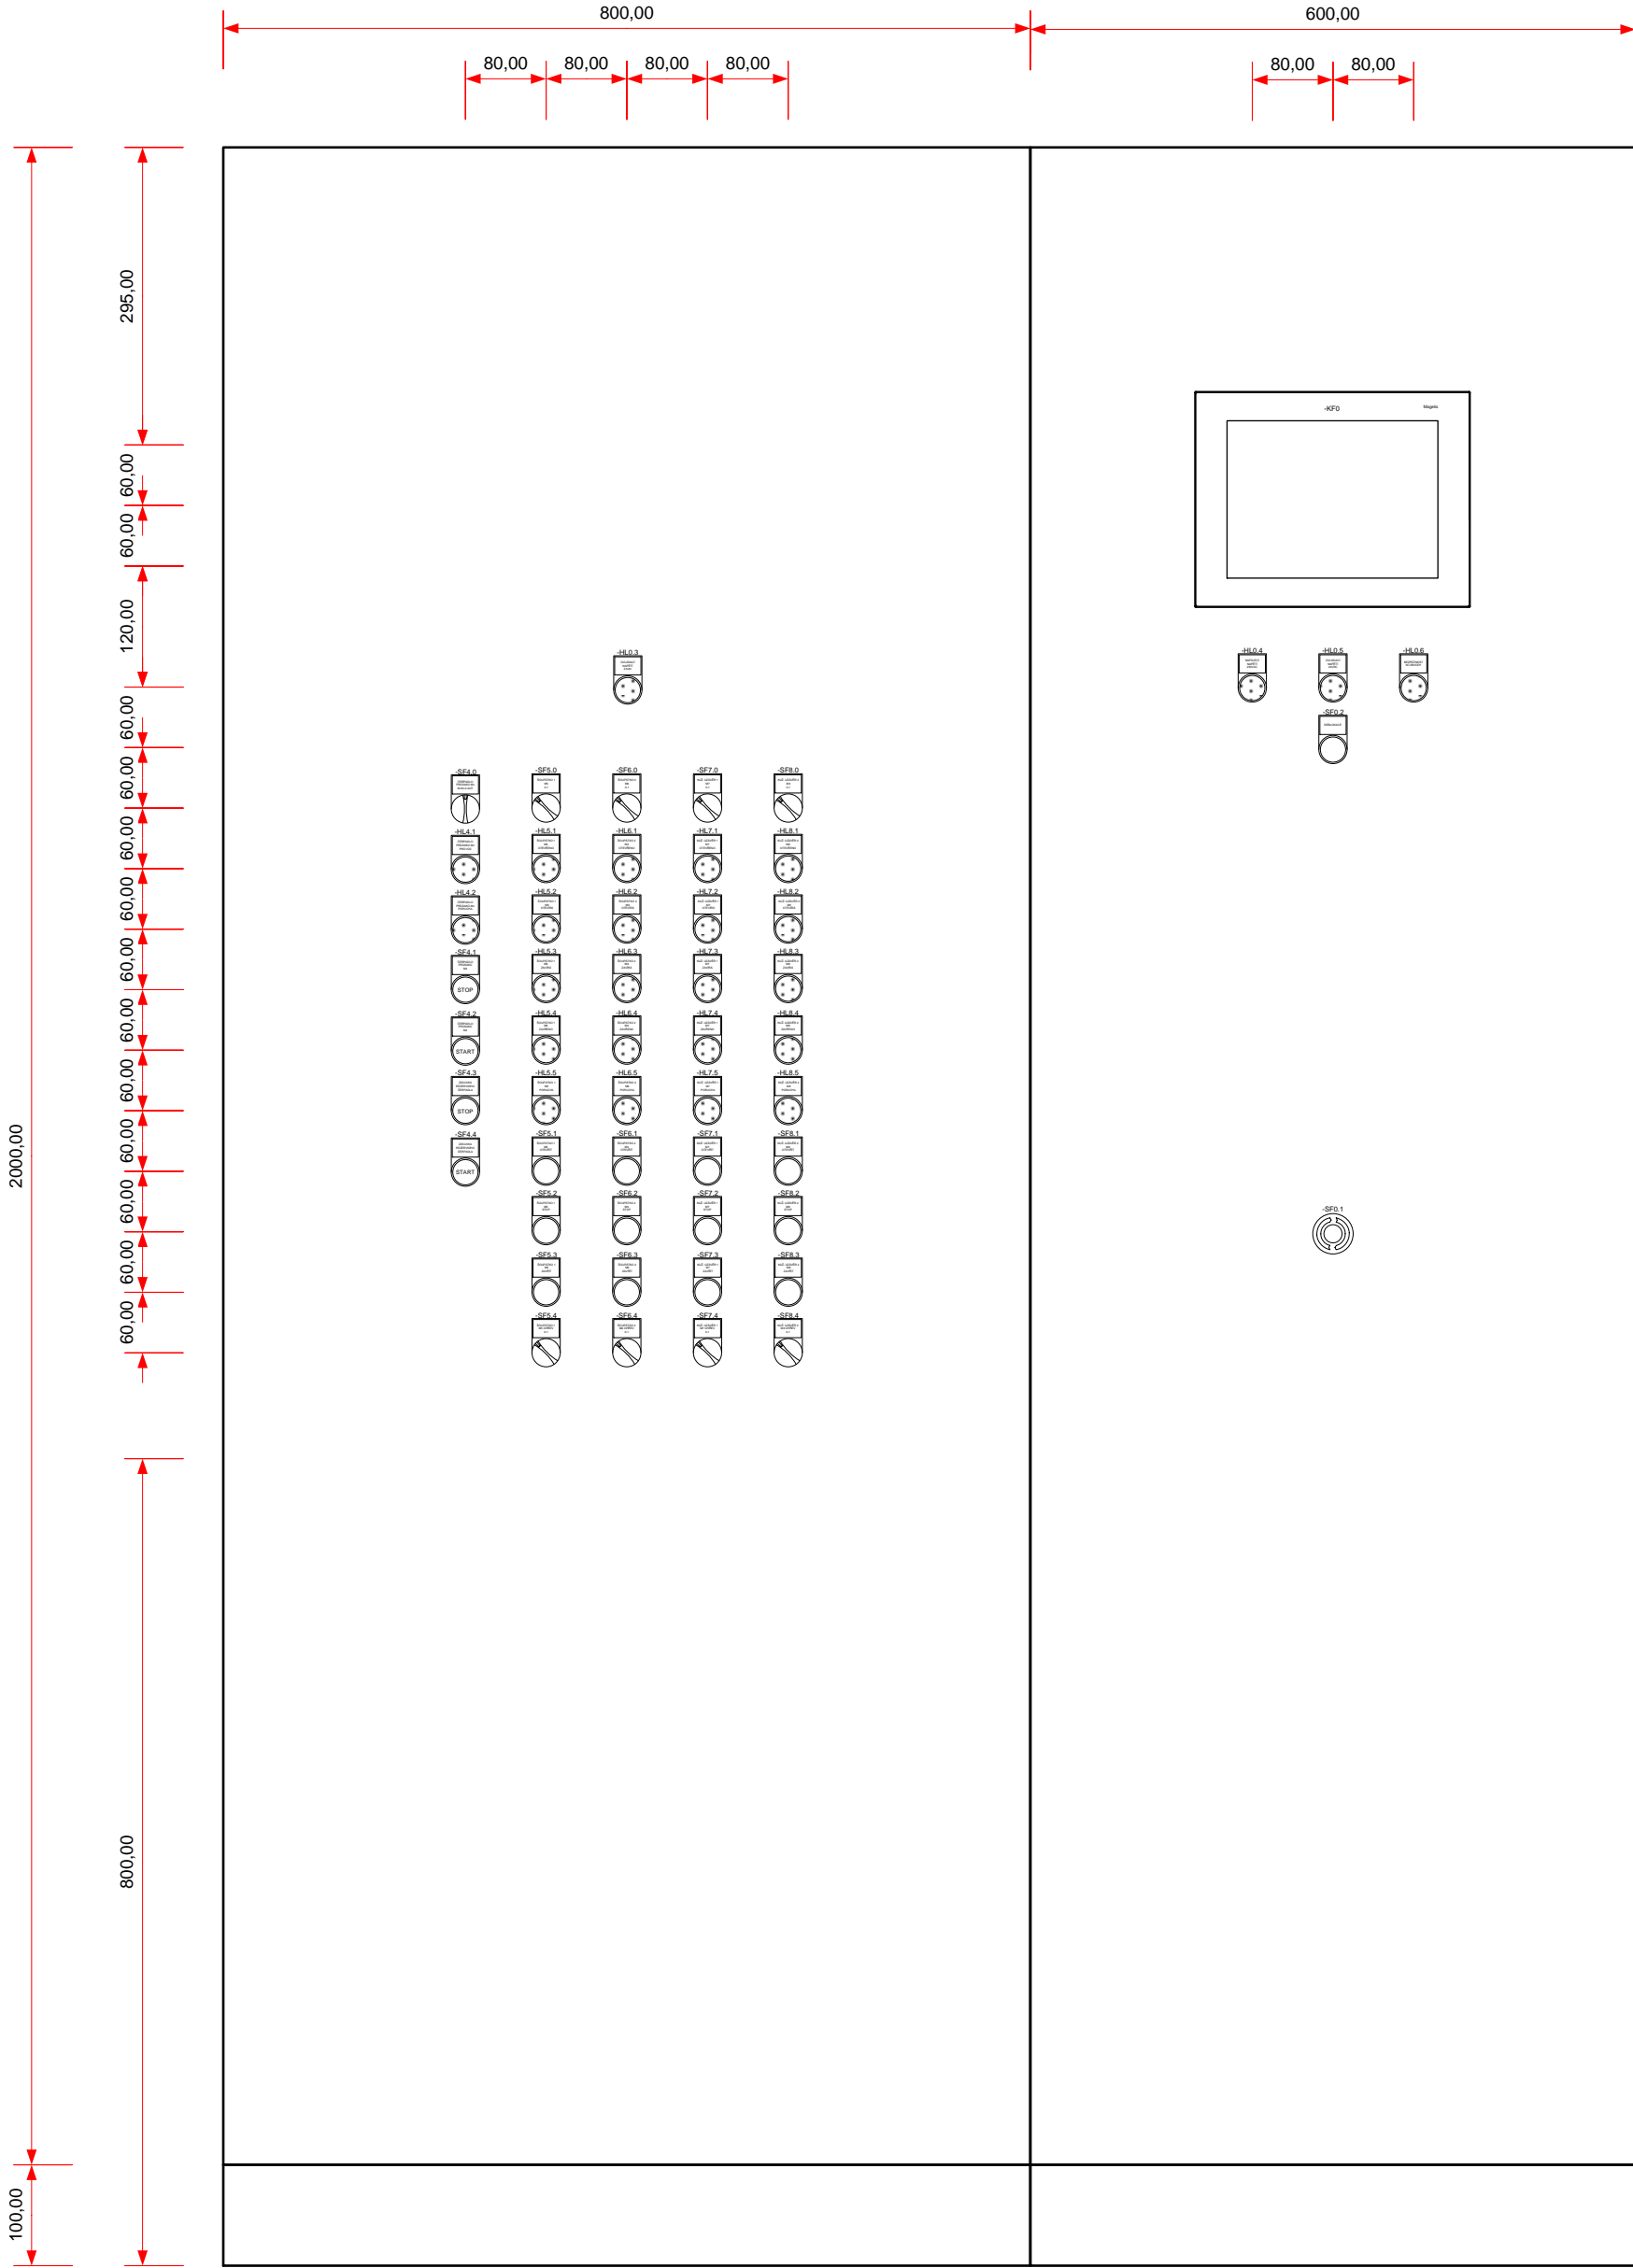

180919-3 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace							Ovládací prvky RM-3		Číslo výkresu		180919-3/D7		
Strojovna spodních výpustí									Archivní číslo				
Orig.						Nahrazeno							
			Datum	12.11.2018						+RM-3			
			Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk									
			Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda									
Revize	Komentář revize	Datum revize	Schválil	Ing. Pavel Radkovský						◀		▶	
										List 3		ze 3	