



Řez 1-1

Řez kabelovou trasou - volný terén
trasa dočasná přeložky 1. etapa
M 1:20

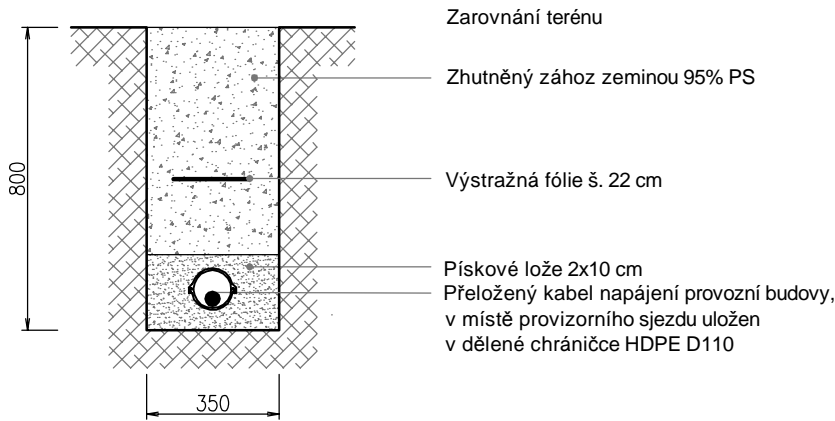


Řez 2-2

Řez kabelovou trasou - strop vtoku
trasa dočasná přeložky 2. etapa
M 1:20

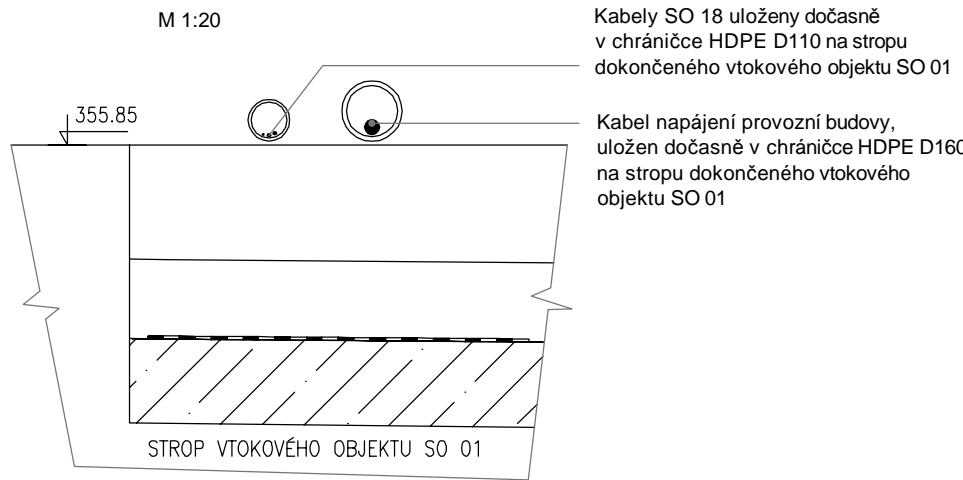


Řez 3-3

Řez kabelovou trasou - volný terén
kabelová trasa s HDPE chráničkami mezi
kabelovými šachtami
M 1:20

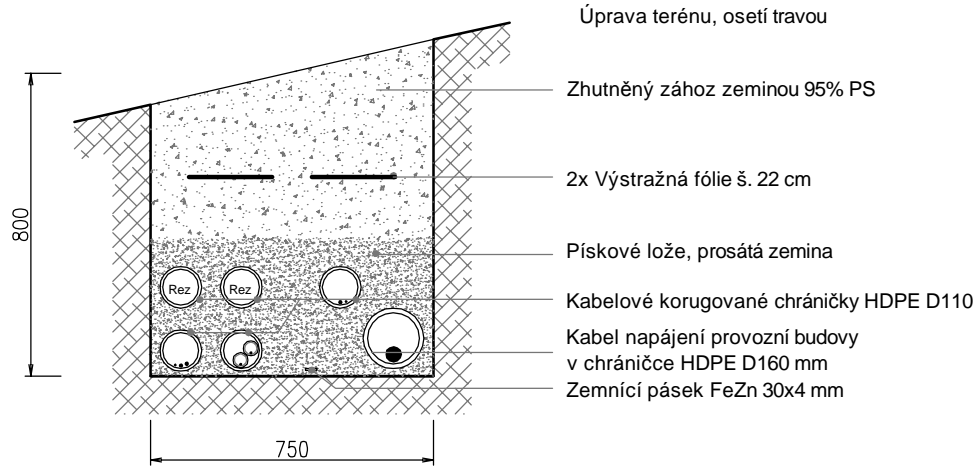

Řez 4-4

Řez kabelovou trasou
uložení v kabelových žlábech
M 1:20

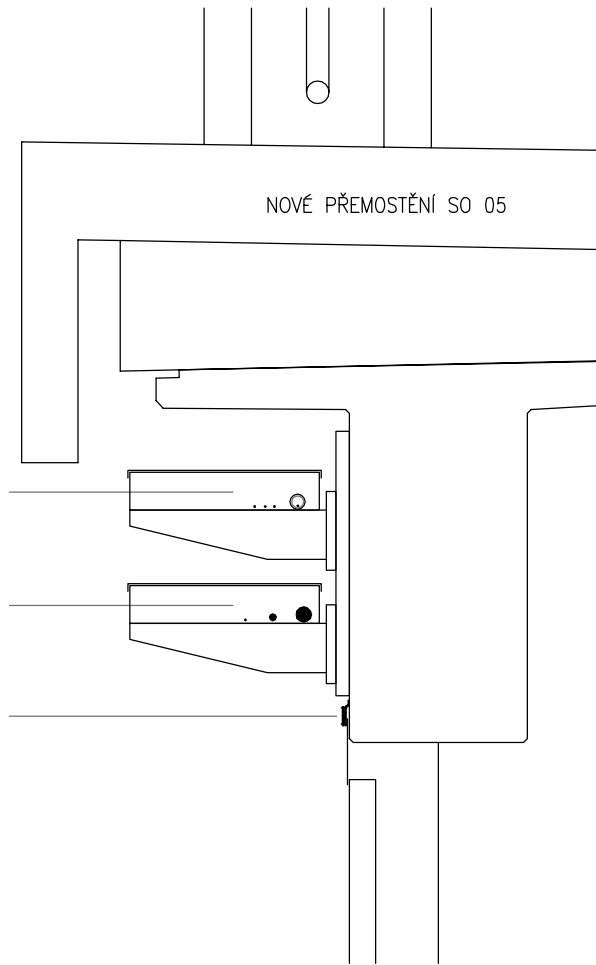


Kabelový nerezový žlab s víkem, součást SO 16,
chráničky s optickým kabelem
kabely SO 18 - sdělovací, signalizační, EPS, optické

Kabelový nerezový žlab s víkem, součást SO 16
kabely SO 16 - silové napájecí 400/230V
kabely SO 18 - silové napájecí 230V

Uzemňovací vedení - pásek FeZn 30x4 s podpěrami PV44
součást SO 16


Řez 5-5

Řez kabelovou trasou - volný terén
trasa ke stánku
M 1:20

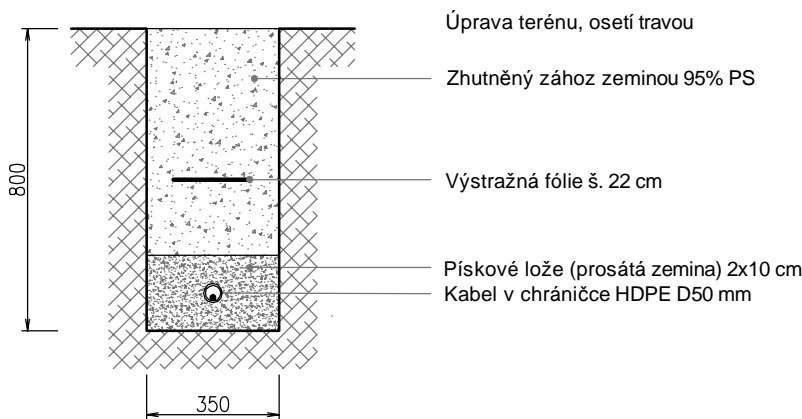

Řez 6-6

Řez kabelovou šachtou ve volném terénu
kabelová trasa s HDPE chráničkami mezi kabelovými
šachtami
M 1:20

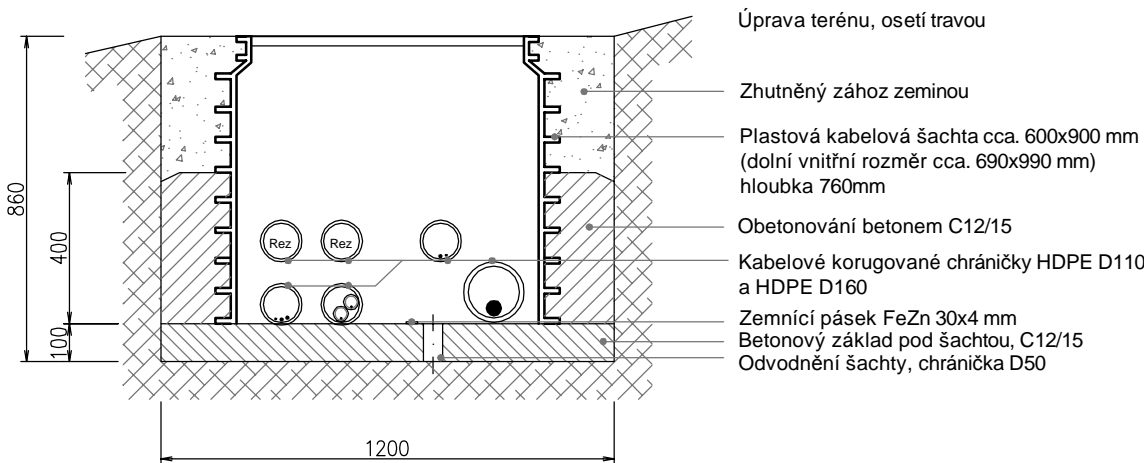

Kotováno v mm

