BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 1-1

M 1:50

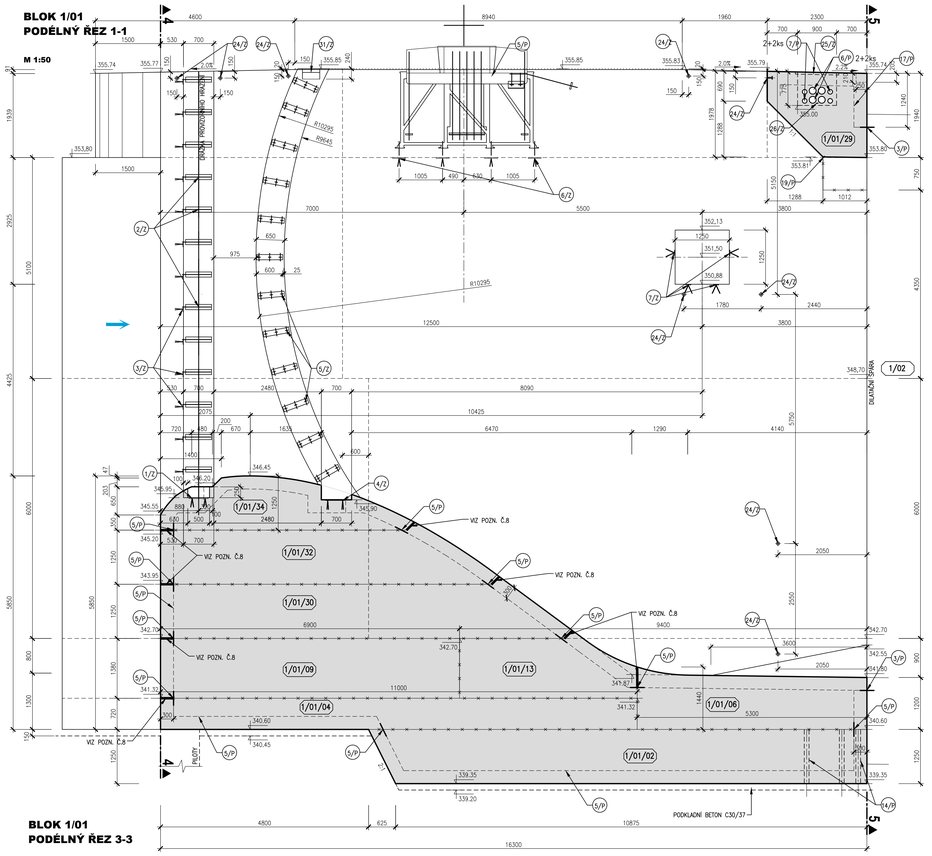

BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 2-2

M 1:50

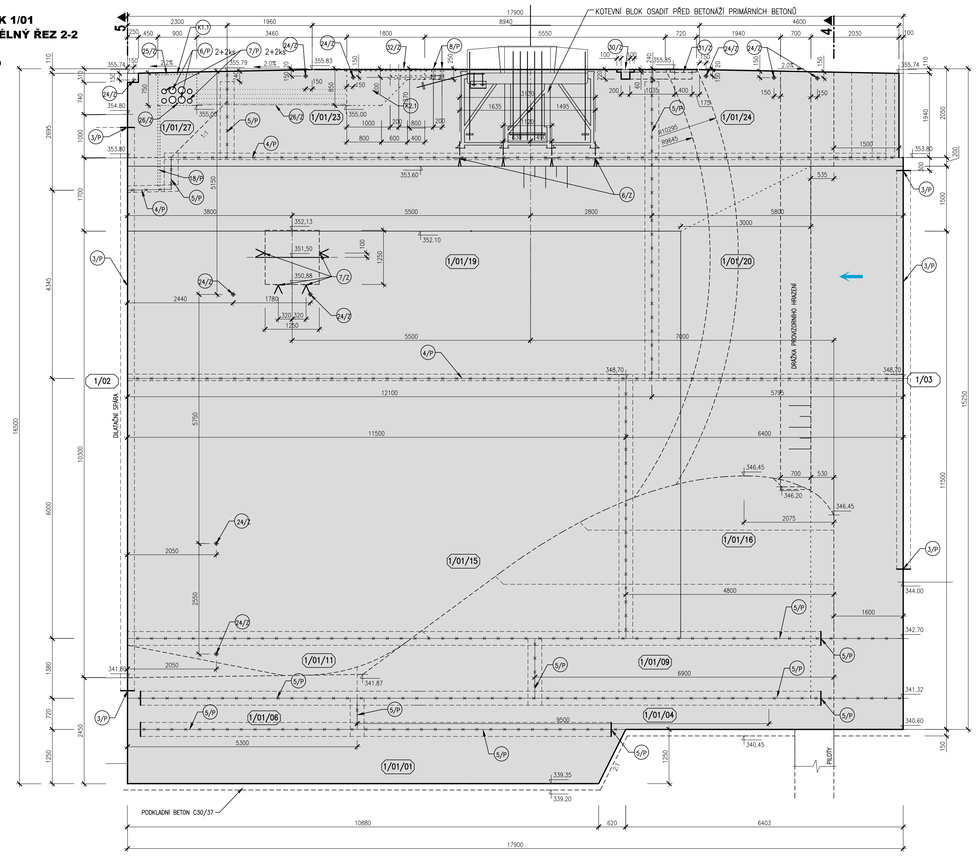

BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 3-3

M 1:50

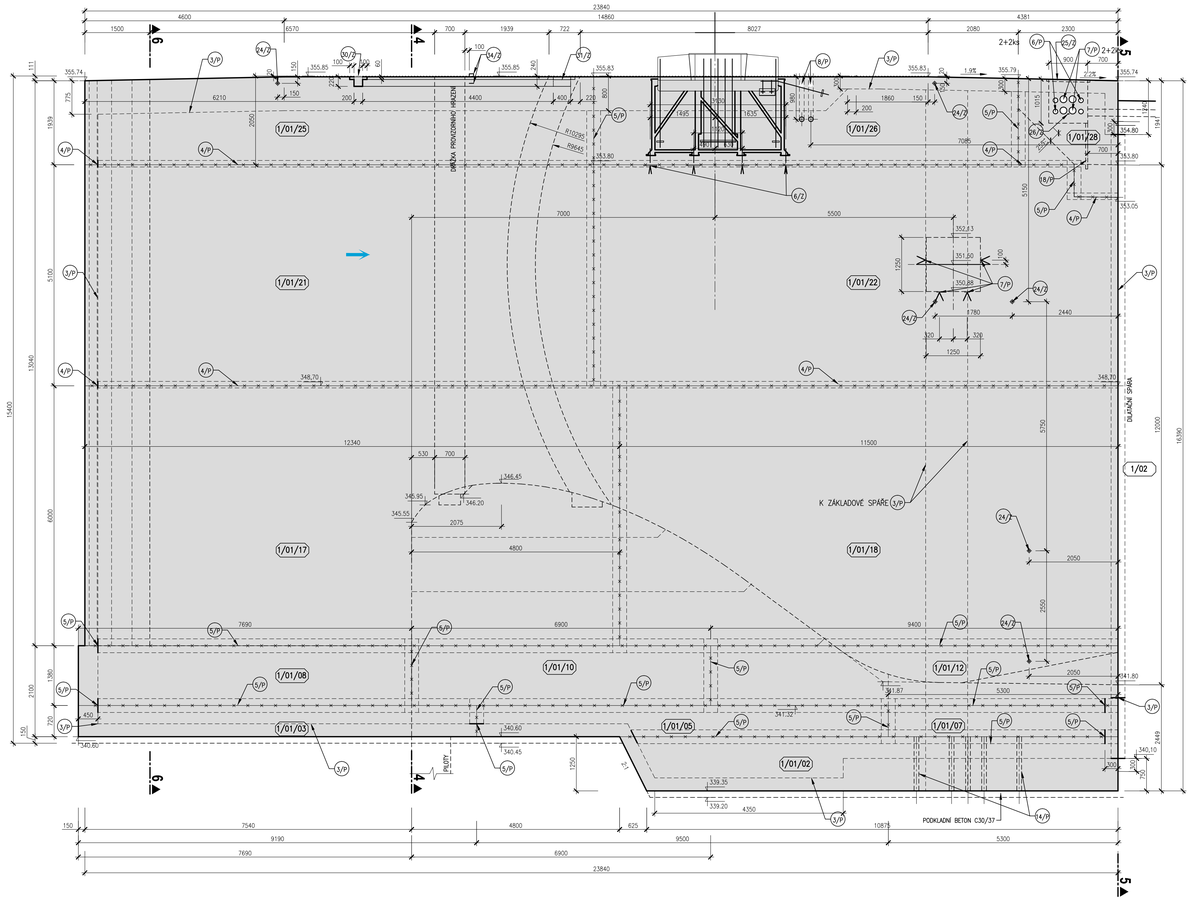

VYTÝČENÍ PŘELIVNÉ HRANY

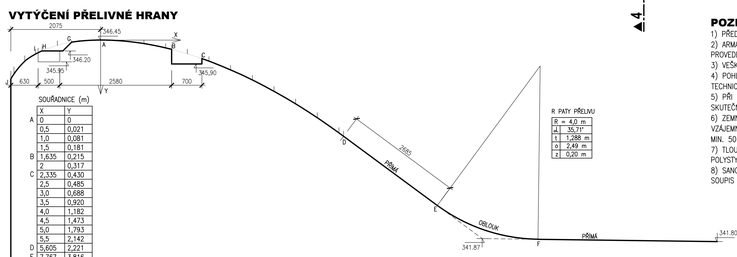

SOUŘADNICE (m)

	X	Y
A	0	0
	0,5	0,021
	1,0	0,081
	1,5	0,181
B	1,635	0,215
	2	0,317
C	2,335	0,430
	2,5	0,485
	3,0	0,688
	3,5	0,920
	4,0	1,182
	4,5	1,473
	5,0	1,793
	5,5	2,142
D	5,605	2,221
E	7,767	3,816
F	10,092	4,598
	−0,5	0,025
G	−0,67	0,048
	−1,0	0,123
H	−1,35	0,250
I	−1,445	0,294
	−1,5	0,323
	−1,75	0,490
	−2,0	0,785
J	−2,075	0,901

R PATY PŘELIVU

R	4,0 m
α	35,71°
t	1,288 m
o	2,49 m
z	0,20 m

LEGENDA

(1/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU PROVIZORNÍHO HRAZENÍ

(2/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA VEDENÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ

(3/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESTIČKA BOČNÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ

(4/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU SEGMENTU

(5/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA BOČNÍHO ŠTÍTU SEGMENTU

(6/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA POHONU SEGMENTU

(7/2) PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA LOŽISKA ARMATÚRY

(24/2) TYPIZOVANÁ UZEMŇOVACÍ DESTIČKA – VÝVOD ZEMNĚNÍ, POZN.6)

(25/2) OCELOVÝ POKLOP 900 x 900 mm S RÁMEM, POZN.5)

(26/2) ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4

(30/2) POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVÁNÍ Š.200 mm

(31/2) POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVÁNÍ Š.400 mm

(32/2) OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM A PODÉLNÝM NOSNÍKEM

(3/P) VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍCH SPÁR š. 320 mm

(4/P) VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm

(5/P) VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 320 mm

(6/P) CHRÁNIČKA DN 110 PRO PROVÁDĚNÍ INJEKTAČNÍCH VRTŮ

(7/P) VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 190 mm

(8/P) PVC POTRUBÍ DNSO PRO ODVODNĚNÍ ELEKTRIKÁŘSKÝCH ŠACHET VČETNĚ OKAPOVÉHO NOSU KOLEM VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ

(9/P) TRAPÉZOVÁ LIŠTA PRO VYTVOŘENÍ OKAPNÍHO NOSU

POZNÁMKY:

1) PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKY 1/Z AŽ 7/Z DLE VÝKRESŮ PS01.
2) ARMATURA SEKUNDÁRNÍCH BETONŮ NENÍ KRESLENA, JE NUTNO OSADIT DLE VÝKRESŮ PS01 PŘED PROVEDENÍM ŽÁLUKEK.
3) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ
4) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
5) PŘI BETONÁŽI OSADIT RÁMY POKLOPŮ ŠACHET NEBO VYNECHAT OZUB PRO OSAZENÍ PODLE TYPU SKUTEČNĚ DODÁVANÝCH POKLOPŮ
6) ZEMNÍCÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍCÍCH DESTIČEK 24/Z, V BLOKU 01–1 22ks) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝZTUŽ V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍLOŽEK A SVARŮ DÉLKY MIN. 50 mm V RASTRU 5,0 X 5,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.
7) TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KOTVENY DO OSY DILATACE)
8) SANOVANÁ (DOTĚSNĚNÁ) SVISLÁ PRACOVNÍ SPÁRA VE DNĚ SKLUZU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

SCHÉMA BLOKŮ



PRACOVNÍ SPÁRA

KVB - KONSTRUKČNÍ VODOSTAVEBNÍ BETON

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno

tel. +420 541 324 111
fax. +420 541 211 225

E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Hlavní projektant: ING. PETR TUPÝ	Hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Vedoucí projektant: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Projektant: ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Kontroloval: ING. JAN ŠIMNAL	Zakázka číslo: TTO30.31
Datum: ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace: DPS	Měřítko: soubory: 01_04_s1_blok_1-01.dwg

Akce:
VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 01 – VTOKOVÝ OBJEKT

Přílohy:
VÝKRES TVARU – BLOK 1/01 – ČÁST 2.

Měřítko:	Číslo přílohy:
1 : 50	01_4.12

Objednatel:
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK