



Výkop ve
volném terénu

ŘEZ A-A'

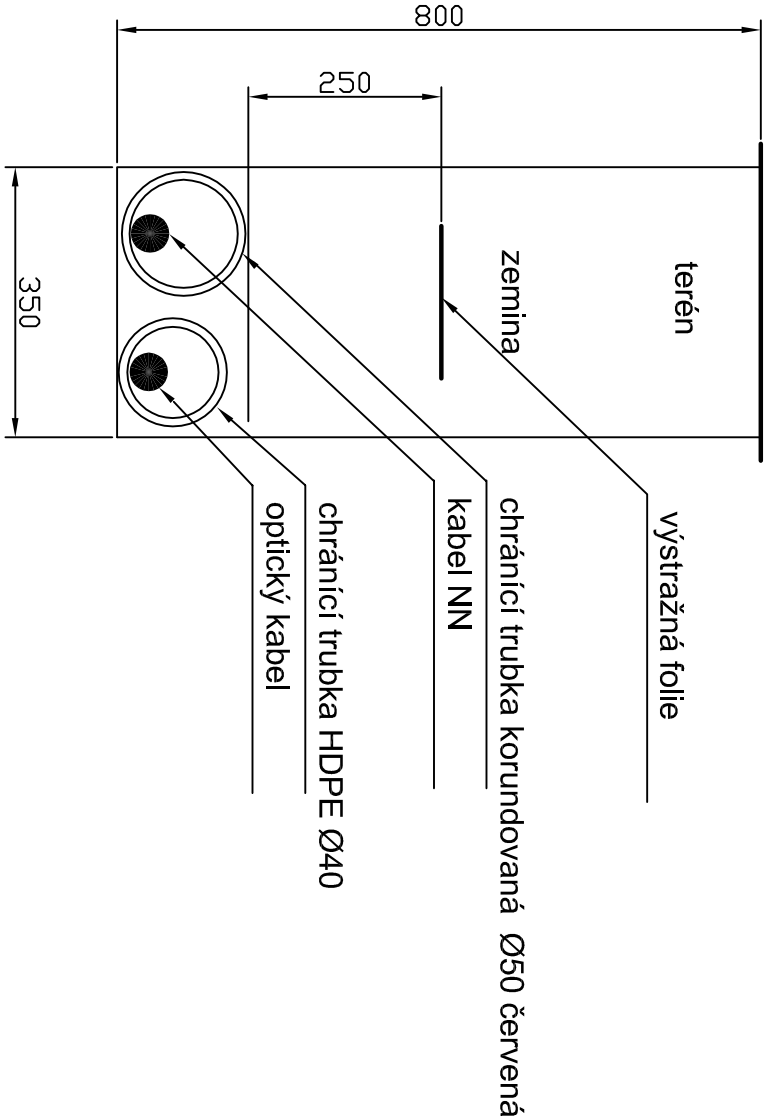

Uložení \v komunikaci

ŘEZ B-B'

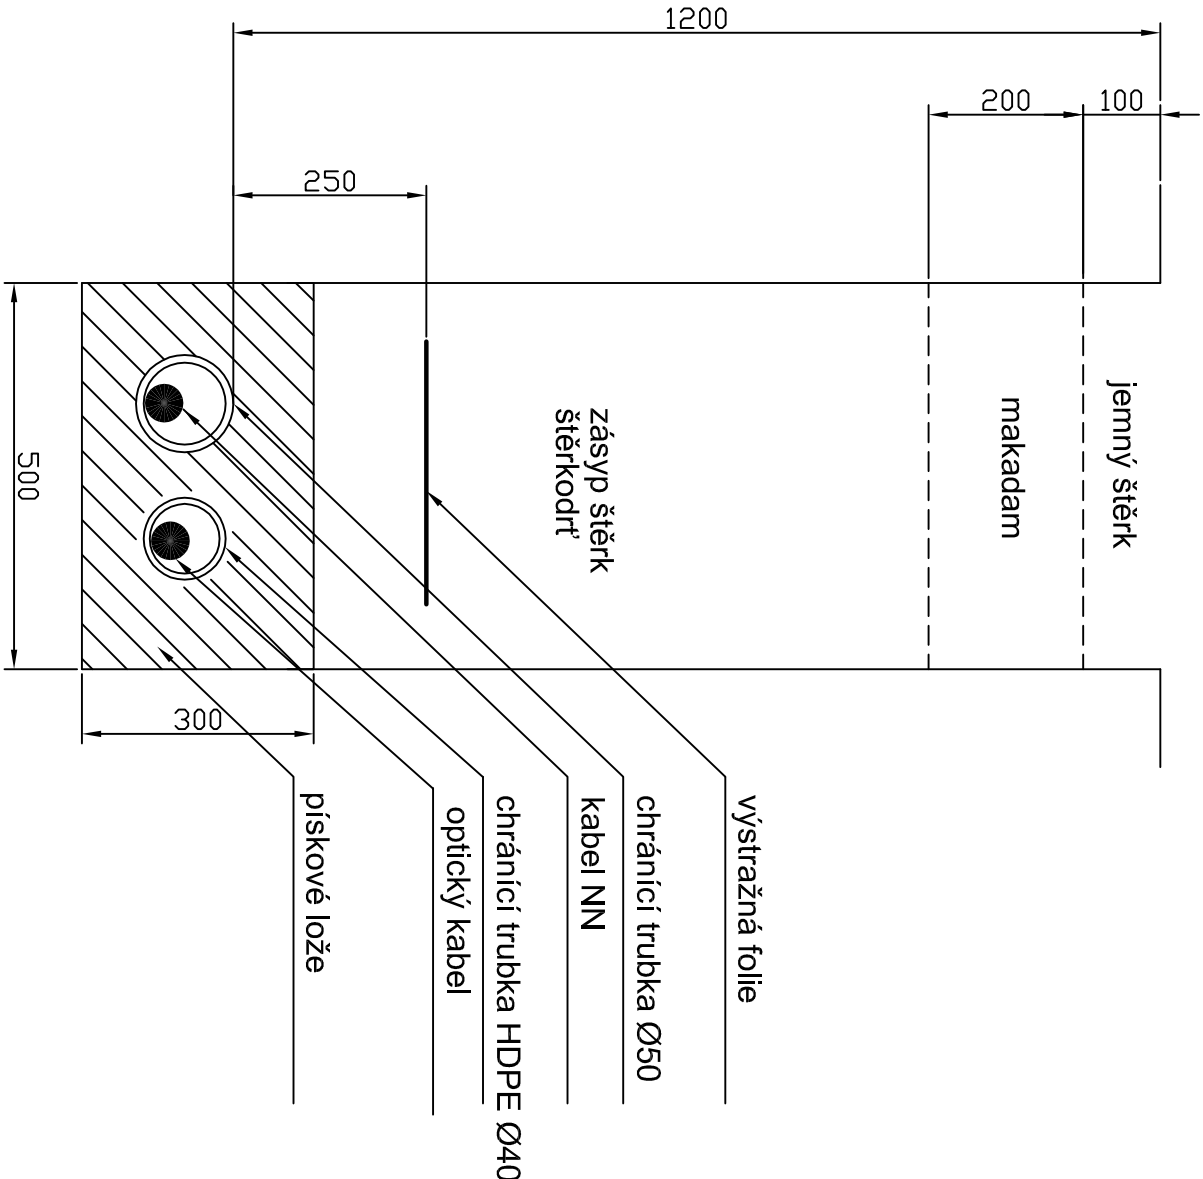

Provedení:

Ve volném terénu kabely uložit ve výkopu v hloubce 0.8m v plastové chránicí trubce KOPOFLEX - 50mm.

Uložení kabelu podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Napojení a jištění přípojky podle Jednopořového schématu MVE.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELZACO, spol. s. r. o. Boženy Němcové č.10 787 01 ŠUMPERK	
Jiří Vénos	Radek Matys	Radek Matys		
Umístění: KÚ: Smiřice [751081], p.č. st. 1098 a st.1099				
Investor: Povodí Labe s.p, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
AKCE			Datum	7.2017
			Instal. výkon	5.5 kW
MVE Smiřice				
Uložení kabelů			Měř.	Cislo výk. 4.3