


RACK ROZVAŘČ 19" 42U, IP20
 vxšxhl 2050x600x800mm

- 1U - ventilační jednotka
- 2U - UTP PATCH 48 portů
 vývody strukt. kabeláže
- 1U - vyvazovací panel
- 1U - UTP PATCH 24 portů
 vývody strukt. kabeláže
- 1U - vyvazovací panel
- 2U - SWITCH 48 portů
 např. Cisco WS-2960C-48TC-L
- 1U - vyvazovací panel
- 1U - 50xRJ45 ISDN PANEL
- 1U - vyvazovací panel
- 1U - optická vana čelo 12 vl.
- 1U - vyvazovací panel
- 2U - police modem
 SPLITTER ANNEX B
- 18U - rezerva
- 2U - schránka na dokumentaci
- 2U - rezerva
- 2U - UPS 230V/1500VA (1380W)
 doba zálohování 50% zatížení 18 min.
- 2U - rezerva
- 2U - Rozvodný panel 230V+T3 ochrana
- 2U - Rozvodný panel 230V+T3 ochrana

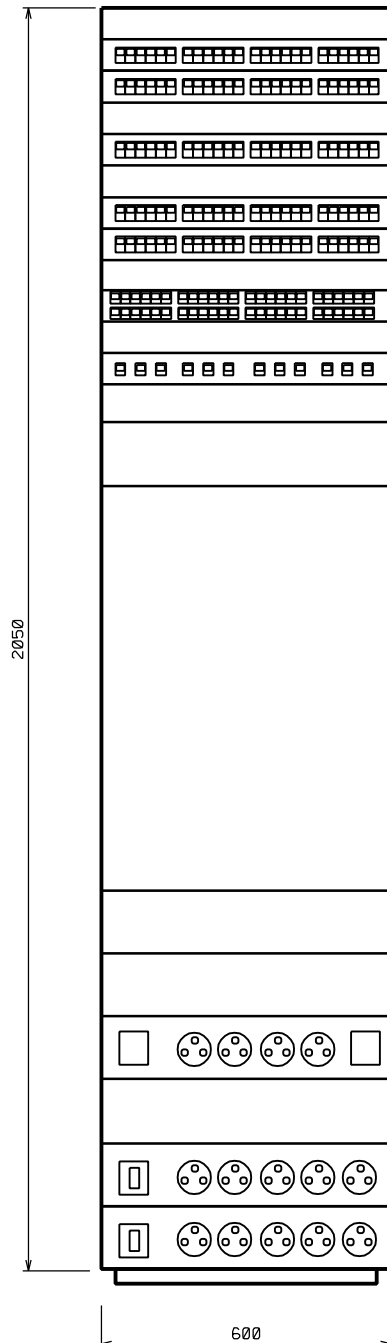

Datový rozvaděč 42U, 600x800 RAL 7035, skleněné dveře s cylindrickým zámekem s jednobodovým zamykáním. Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozvaděče) na podstavci (nebo i bez něj) 1 000 kg, na nivelačních nožkách 600 kg, na kolečkách HD 400 kg a kolečkách LD 200 kg. Větrání nucené pomocí ventilačních jednotek. Přívody vylamovacími otvory spodem, vrchem a zadní částí rozvaděče.

Propojení RACKu a telefonní ústředny bude kabelem SYKFY 25x2x0,5

Dorozumívací tablo u brány bude napájeno pomocí stávajícího zdroje umístěného u tlf. ústředny

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Investor: Povodí Moravy, s.p. Brno Dřevařská 11, PSČ 602 00		Projektant:  Lidická 56, 787 01 Šumperk	
Ředitel ateliéru: Ing. Milan Klimeš		Tel.: 583 215 111	
Vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Valert		Fax.: 583 215 833	
Projektant profese: Ing. Tomáš Nedoma		Formát	1A4
Kreslil: Ing. Tomáš Nedoma		Měřítko	1 : 50
Akce: ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM ADM. BUDOVY ŠUMPEK (vč. BYTU)		Datum	7/2016
		Stupeň:	DPS
		Zak. číslo:	01 - 1146/001
Obsah: ROZVADĚČ RACK		Č. paré:	Č.výkresu: D1.4.f-17