


# R1.5

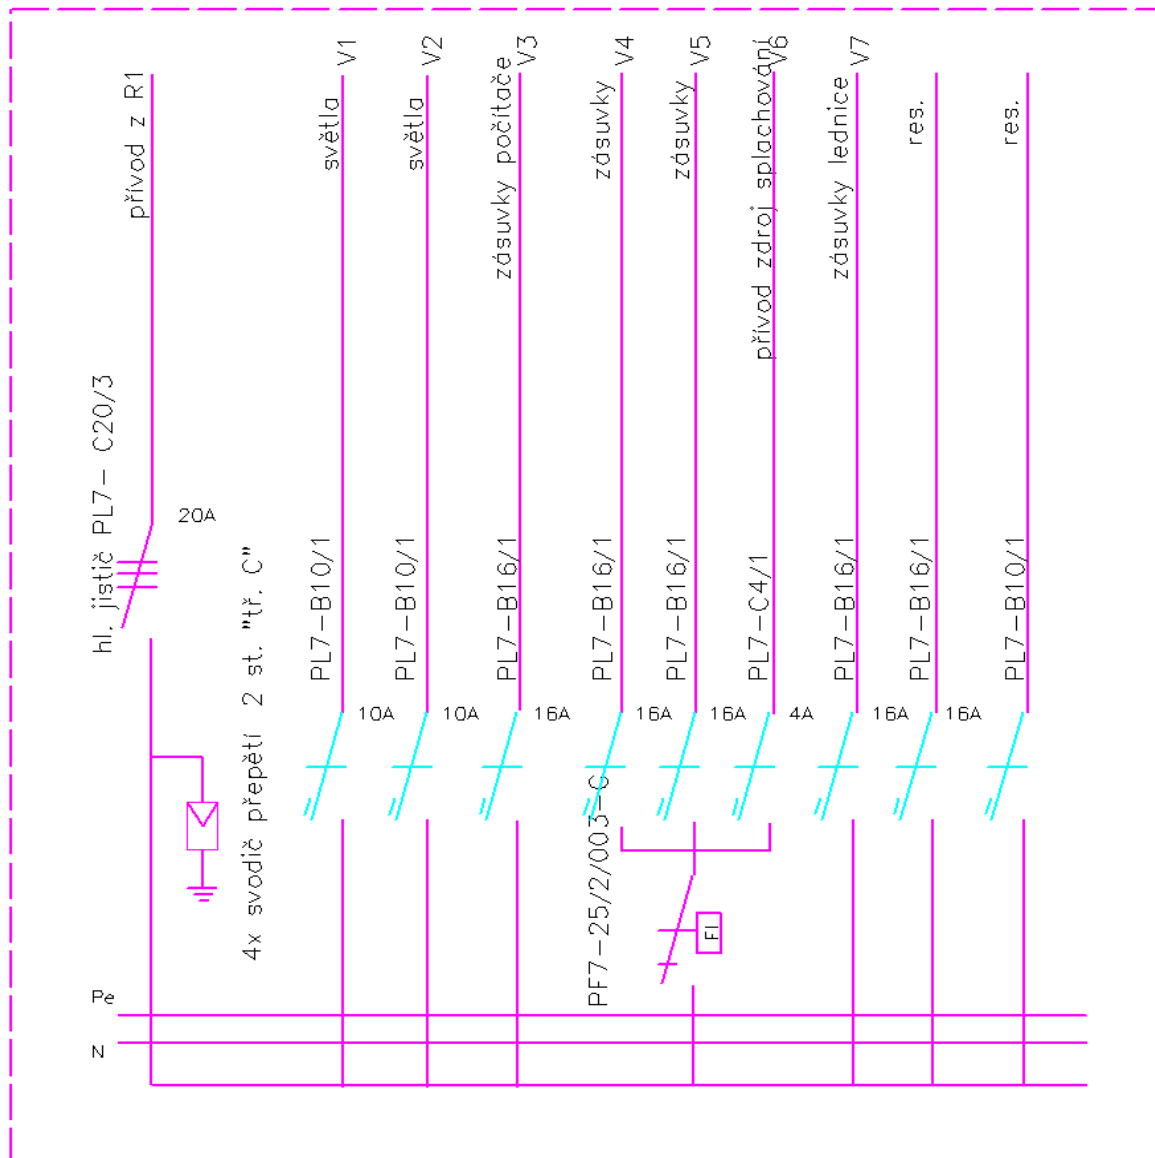

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 3x230/400V, 50Hz, TN-S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41  
 SKŘÍŇ t. KVL-U-3/42-F (315/559/97mm-Z)  
 ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNÍ PROJEKTANT			Jaroslav Doubek projekce elektro Písecká 829 Strakonice 386 01 Strakonice		
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek				
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek				
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství-AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice					
ST. ÚRAD:		OBEC:			
AKCE :	Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonících		FORMAT		KOPIE
			DATUM	12 / 2011	
			STUPĚŇ	SP	
			MÉR.		
ČÁST :	Silnoproudá elektroinstalace		Č.VYKR.		ČÁST
OBSAH :	rozvaděč R1.5		E 14		EI