


RP 1

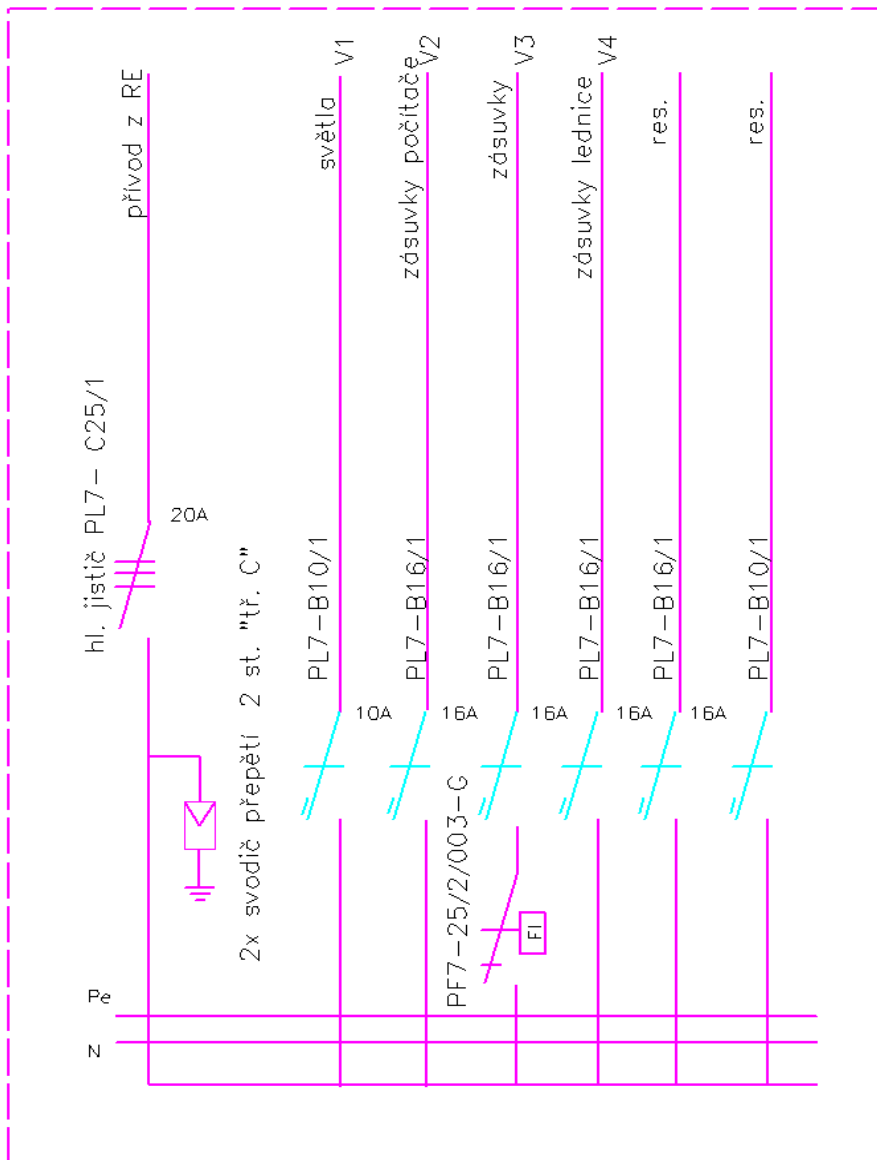

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 1x230V, 50Hz, TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
 SKŘÍŇ t. BC-A-2/26-TW (250/350/125mm-P)
 ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNÍ PROJEKTANT		Jaroslav Doubek projeckce elektro	
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek	Písecká 829 Strakonice	
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek	386 01 Strakonice	
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství-AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice			
ST. ÚŘAD:	OBEC:		
AKCE :	Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonících		FORMAT
			DATAUM
			STUPEN
			MÉR.
ČAST :	Silnoproudá elektroinstalace	Č.VYKR.	ČAST
OBSAH :	rozvaděč RP1	E 17	EI