RP2

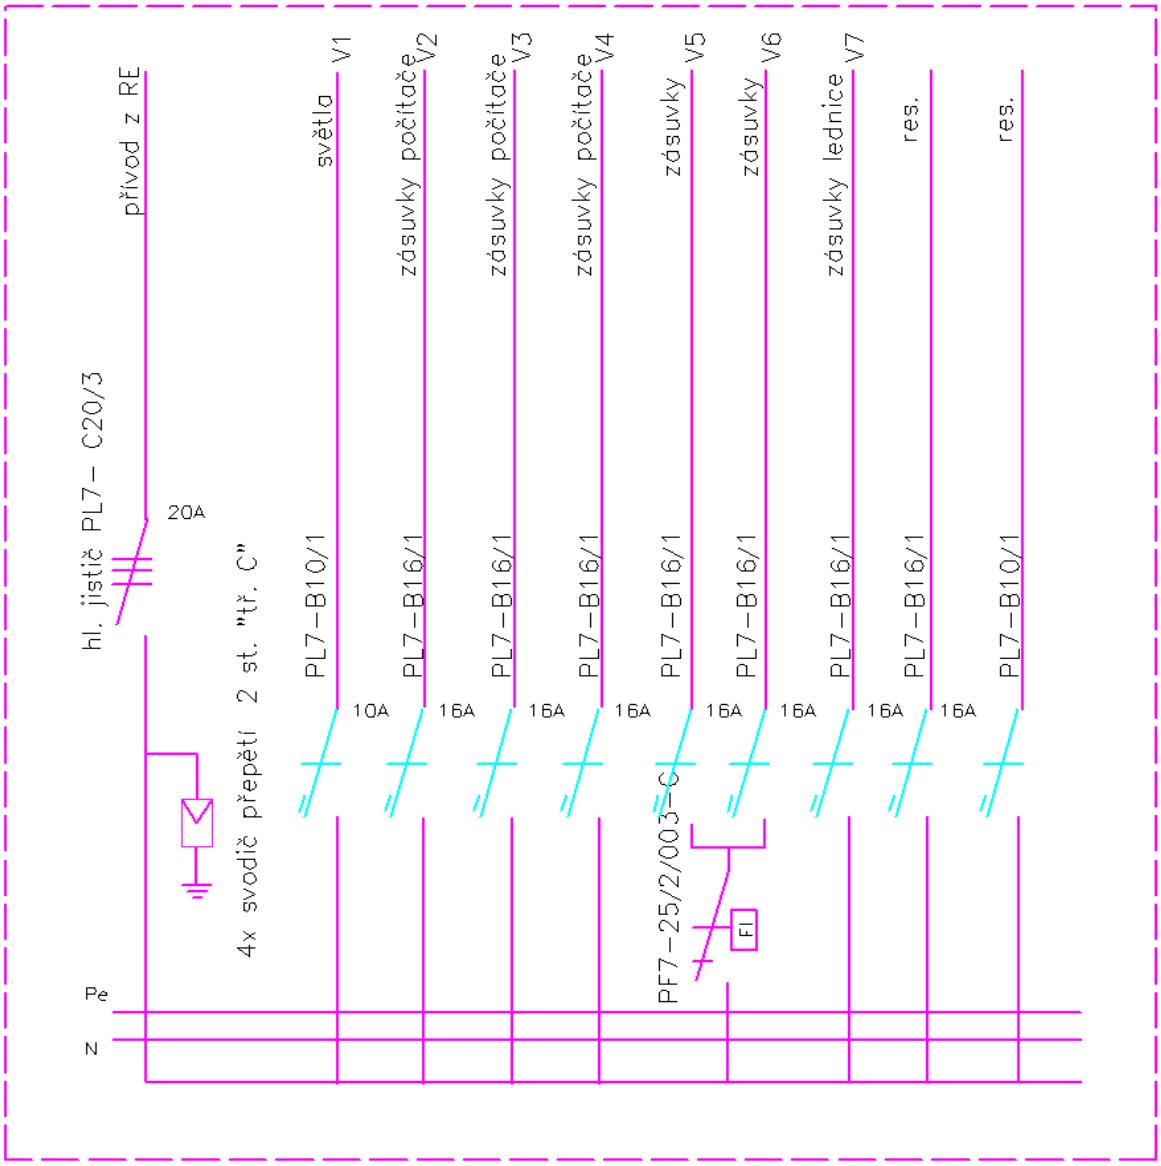

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 3x230/400V, 50Hz, TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41
SKŘÍŇ t. KVL–U–3/42–F (315/559/97mm–Z)
ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNI PROJEKTANT			Jaroslav Doubek projekce elektro Písecká 829 386 01 Strakonice
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek		
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek		
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství–AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice			
ST. ÚŘAD:	OBEC:		
AKCE : Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonicích		FORMAT	KOPIE
		DATUM 12 / 2011	
		STUPEŇ SP	
		MĚŘ.	
ČAST : Silnoproudá elektroinstalace OBSAH : rozvaděč RP2		Č.VÝKR. E 18	ČAST EI