


LEGENDA ZNAČEK

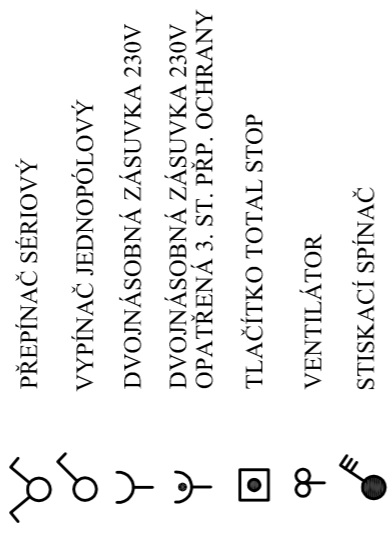

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledu. Při umístění všestranně účinného odpojovacího zařízení (vypínačů a zásuvek) u gastronomických zařízení je nutno brát na zřetel rozměry a provozní vlastnosti zařízení (zejména na salávy teplo tepelných spotřebičů).

Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a

	PŘEDMĚT REVIZE		
	OZNAČENÍ REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

[illegible]

STAVEBNIK (OBJEDNATEL)

POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK, VARENSKÁ 3101/49, 701 26

MISTO STAVBY

K.Ú. Moravská Ostrava (713520), p.č. 2567/6. ul. Varenská

NÁZEV STAVBY (DÍLO)

DEKONSTRUKTIVE WÄRDE INY IÍDEI NA

REKONSTRUKCE VÝDEJNÝ JIDEL NA

STAVENIS / OEFST / 2011

STAVEBNÍ OBJEKT (30.)
SPÁVNÍ BUDOVA BOVNÍ ORBY

SIVAYINI BUDOVAK FOUODI ODINI

ČAST DOKUMENTACE

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - EL

DOKUMENT

ELEKTROINSTALACE
