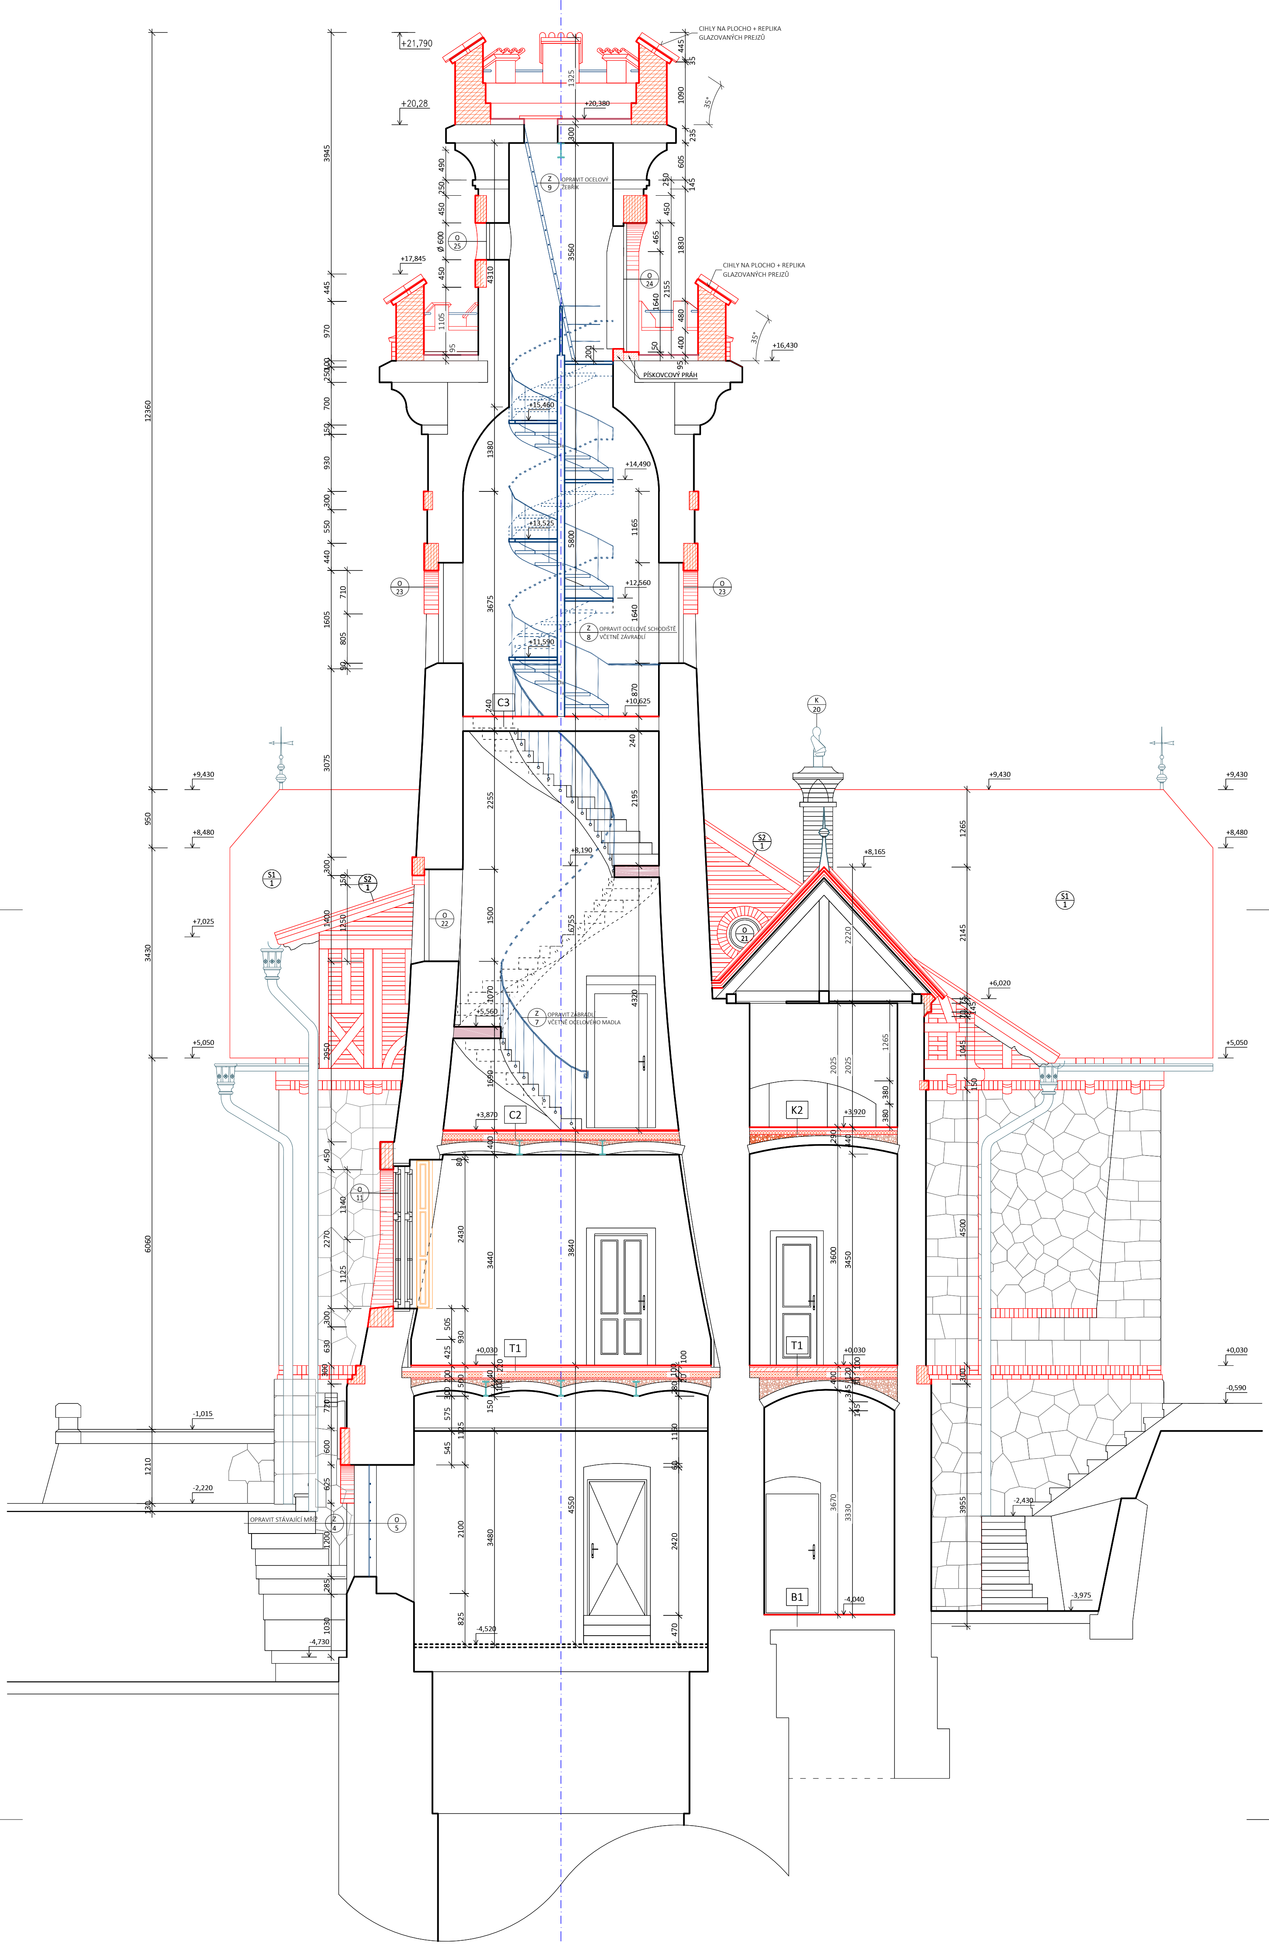

VÝPIS SKLADEB STŘECH:

S1 1
- PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PREJZOVÁ S KÓRKY A HŘEBENÁČI Z KORÝTEK KLADENÝMI NA MALTU — cca 110 mm
- STŘEŠNÍ LATĚ 50/30 — 30 mm
- STŘEŠNÍ KONTRA LATĚ 60/40 PODLOŽENÉ TĚSNÍCÍ PĚNOVOU PÁSKOU DELTA-SB 60 — 40 mm
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ FÓLIE, např. DELTA-VENT S PLUS + DELTA-THAN + DELTA-FLEEX BAND
- STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ NEBO VYMĚNĚNÉ BEDNĚNÍ — cca 20 mm
- TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI KROKVEMI 125/160, např. ISOVER UNI — 160 mm
- TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI 40/60, např. ISOVER UNI — 60 mm
- DIFUZNĚ UZAVŘENÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA DELTA-REFLEX PLUS + DELTA-POLY-BAND P 100 + DELTA-KOM-BAND
- TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI 60/40, NAPŘ. ISOVER UNI — 40 mm
- DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ OBKLAD Z LATÍ 40/30 mm — 30 mm
  cca 510 mm

S2 1
- PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PREJZOVÁ S KÓRKY A HŘEBENÁČI Z KORÝTEK KLADENÝMI NA MALTU — cca 110 mm
- STŘEŠNÍ LATĚ 50/30 — 30 mm
- STŘEŠNÍ KONTRA LATĚ 60/40 ZAKRYTÉ PÁSEM DELTA-ALPINA-BAND A PODLOŽENÉ TĚSNÍCÍ PĚNOVOU PÁSKOU DELTA-SB 60 — 40 mm
- VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ 3. stupně třídy B, např. DIFUZNĚ OTEVŘENÁ IZOLACE DELTA-ALPINA + DELTA-ALPINA QSM + DELTA-ALPINA-BAND
- STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ NEBO VYMĚNĚNÉ BEDNĚNÍ — cca 20 mm
  cca 200 mm

S3 1
- KAMENNÉ DLAŽDICE Z RUČNĚ TĚŽENÉHO DESKOVITÉHO SVĚTLÉHO PÍSKOVCE Z LOMU KRÁKORKA (http://www.krakorka.cz/), SPÁROVANÉ vápennou MALTOU PŘIPRAVENÉ Z HAŠENÉHO VZDUŠNÉHO VÁPNA V PODOBĚ KAŠE, ODLEŽELÉHO V JÁMĚ MIN. 2-5 LET A S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ min. 1 400 kg/m3 — cca 30 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBY SCHÖNOX TI FLEX DUR — cca 5 mm
- EPOXIDOVÝ DRENÁŽNÍ POTĚR SCHÖNOX EP DRAIN VE SPÁDU — 20 - 10 mm
- SPŘAŽENÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SCHÖNOX 1K DS PREMIUM VE DVOU VRSTVÁCH — 4 mm
- SPŘAŽENÝ SPÁDOVÝ POTĚR SCHÖNOX SEB VE SPÁDU 1,5 % — cca 20 - 40 mm
- KONTAKTNÍ MŮSTEK SCHÖNOX DSP + SCHÖNOX RENOTEX + PENETRACE SCHÖNOX KH (1:5) — 6 mm
- CEMENTOVLÁKNITÉ SENDVIČOVÉ DESKY S OBOUSTRANNÝM ARMOVÁNÍM ZE SKELNÉHO VLÁKNA, NAPŘ. FERMACELL POWERPANEL TE — 25 mm
- VYROVNÁVACÍ PODSYP FERMACELL — 10 mm
  cca 120 - 130 mm

POZNÁMKA :

a. VZHLEDEM K TOMU, ŽE PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI KOMPLEXNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VE FORMÁTU dwg , STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM, JE NUTNO MÍT TUTO SKUTEČNOST NA ZŘETELI A JE POTŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE PROJEKTANT VYCHÁZEL Z URČITÉHO STUPNĚ POZNÁNÍ, OD NĚHOŽ SE SKUTEČNÝ STAV MŮŽE LIŠIT, TUDÍŽ JE NUTNO POČÍTAT S TÍM, ŽE NA STAVBĚ MŮŽE DOJÍT K URČITÝM ZMĚNÁM A ODCHYLKÁM OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

b. TENTO VÝKRES VZNIKL PŘEKRESLENÍM PŮVODNÍHO ŠPATNĚ ČITELNÉHO VÝKRESU STAVBY A NEKOMPLEXNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY.

c. BUDOU VYBOURÁNY VEŠKERÉ NEPŮVODNÍ, POŠKOZENÉ, NEBO DOŽILÉ KONSTRUKCE A PRVKY, DOŽILÉHO A NAPADENÉHO DŘEVA V NEZBYTNÉM ROZSAHU - viz technická zpráva. V 1. NP VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA TERÉNU O 450 mm, NEBO NA KONSTRUKCE KLENEB A VE 2. NP NA SPODNÍ ZÁKLOP DŘEVĚNÝCH STOPŮ, NEBO NA KONSTRUKCE KLENEB. NÁŠLAPNÉ PRVKY OPATRNĚ SNÉST PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

d. ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDOU PŘED PROVEDENÍM PRACÍ PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VZORKY NOVÝCH MATERIÁLŮ.

e. POŠKOZENÉ CIHELNÉ FASÁDNÍ PRVKY, JAKO JSOU CIHELNÉ ŘÍMSY PŘEDČLUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, OKENNÍ A DVEŘNÍ ŠPALETY, SUPRAFENESTRY S KLENÁKY, PARAPETY, CIMBUŘÍ NA VĚŽI VČETNĚ GLAZOVANÝCH PREJZŮ apod., BUDOU NA ZÁKLADĚ NÁLEZOVÉHO PRŮZKUMU REPRODUKČNĚ OPRAVENY A NAHRAZENY REPLIKAMI O STEJNÝCH VLASTNOSTECH JAKO BYLY PŮVODNÍ. ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

f. NOVODOBÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU V CELÉM OBJEKTU NAHRAZENY REPLIKAMI VÝROBKŮ PŮVODNÍCH.

g. STÁVAJÍCÍ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OPRAVENY, REPASOVÁNY A REPRODUKOVÁNY.

h. OSTŘINY A TYPY POLYCHROMU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU.

i. TECHNOLOGII OBNOVY A OPRAVY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ IMPREGNACE KAMENE VODNÍM SKLEM, JE NUTNÉ DÁT PŘEDEM ODSOUHLASIT ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

j. NUTNO ODSTRANIT TRÁMOVÝ STROP NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM Č. 101 A V CELÉM ROZSAHU OPĚTOVNĚ PROVÉST JAKO REPLIKU.

k. HODNOTNÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, JAKO JSOU TŘI PLECHOVÉ MAKOVICE A ŽLABOVÉ KOTLÍKY VČETNĚ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ, SVODŮ A VÝTOKOVÝCH KOLEN BUDOU RESTAUROVÁNY.

l. NUTNO POSOUDIT SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ HRÁZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. ZCELA DOŽILÉ A NAPADENÉ DŘEVO OSTRANIT V NEZBYTNÉM ROZSAHU A NAHRADIT NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRACOVÁNÍ, OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM. SKUTEČNÝ ROZSAH VÝMĚNY PRVKŮ, NEBO JEJICH ČÁSTÍ, BUDE PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

m. DOJDE K ODSTRANĚNÍ ZCELA DOŽILÉHO A NAPADENÉHO DŘEVA V NEZBYTNÉM ROZSAHU A JEHO NÁHRADĚ NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRACOVÁNÍ A TO PLÁTOVÁNÍM A PLOMBOVÁNÍM SE ZAJIŠTĚNÍM DŘEVĚNÝMI KOLÍKY A BEZ PŘÍLOŽKOVÁNÍ.

n. OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM, např. LIGNOFIX E-PROFI - BEZBARVÝ.

o. NA OCHOZU VĚŽE BUDOU PONECHÁNY A REPASOVÁNY PŮVODNÍ KOTEVNÍ PRVKY URČENÉ K MANIPULACI S TYČÍ NA PRAPORY.

p. STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY NA ZÁKLADĚ KOMINICKÉHO PRŮZKUMU VYVLOŽKOVAT A UKONČIT JOHNOVÝM NÁSTAVCEM

LEGENDA :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - KAMENNÉ ZDIVO
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - CIHELNÉ ZDIVO
- KONSTRUKCE BOURANÉ
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 Profi
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MULTIPOR
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MINERÁLNÍCH
- REPRODUKČNÍ OPRAVA OSTĚNÍ, PARAPETŮ, SUPRAFENESTER S KLENÁKY A ŘÍMS Z PLNÝCH, LÍCOVÝCH, OSTŘE PÁLENÝCH CIHEL ZDĚNÝCH NA MALTU Z VÁPENNÉ KAŠE. (viz podmínky NPÚ)
- REPRODUKČNÍ OPRAVA CIMBUŘÍ A ATIKOVÝCH ZDÍ OCHOZŮ Z PLNÝCH, LÍCOVÝCH, OSTŘE PÁLENÝCH CIHEL ZDĚNÝCH NA MALTU Z VÁPENNÉ KAŠE (viz podmínky NPÚ).
- REPRODUKČNÍ OPRAVA HRÁZDĚNÉHO ZDIVA
- OPRAVA KAMENNÉHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘÍ VČETNĚ NÁTĚRU NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU (viz podmínky NPÚ)
- IZOLAČNÍ ANORGANICKÉ DESKY Z RECYKLOVANÉHO SKLA SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λ ≤ 0,045 W/(m.K), např. DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA FOAMGLAS FLOOR BOARD S3.
- VYROVNANÝ ZHUTNĚNÝ IZOLAČNÍ ZÁSYP Z LEHKÉHO PÓROVITÉHO KAMENIVA Z EXPANDOVANÉHO JÍLU SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VOD IVOSTI λ ≤ 0,11 W/(m.K), např. LIAPOR

±0,000 = 329,625 m.n.m. (B.p.v. = Jadran - 0,417 m)

0 1 2 3 4 5 m

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Architekti Headhand, s.r.o. , U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. arch. Zdeňka Zymáková, Ing. arch. Miroslav Šajtar
Ing. Ondřej Korčák

HEADHAND architekti

AKCE:
VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP

NÁZEV VÝKRESU:
01 - DŮM HRÁZNÉHO - ŘEZ E-E´

STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: D - dokumentace stavebních objektů
FORMÁT: A0 x 841 mm	MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: 01.D1.25

INVESTOR:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111