


INJEKTÁŽ OPĚRY P3

Pudorys

M 1:25

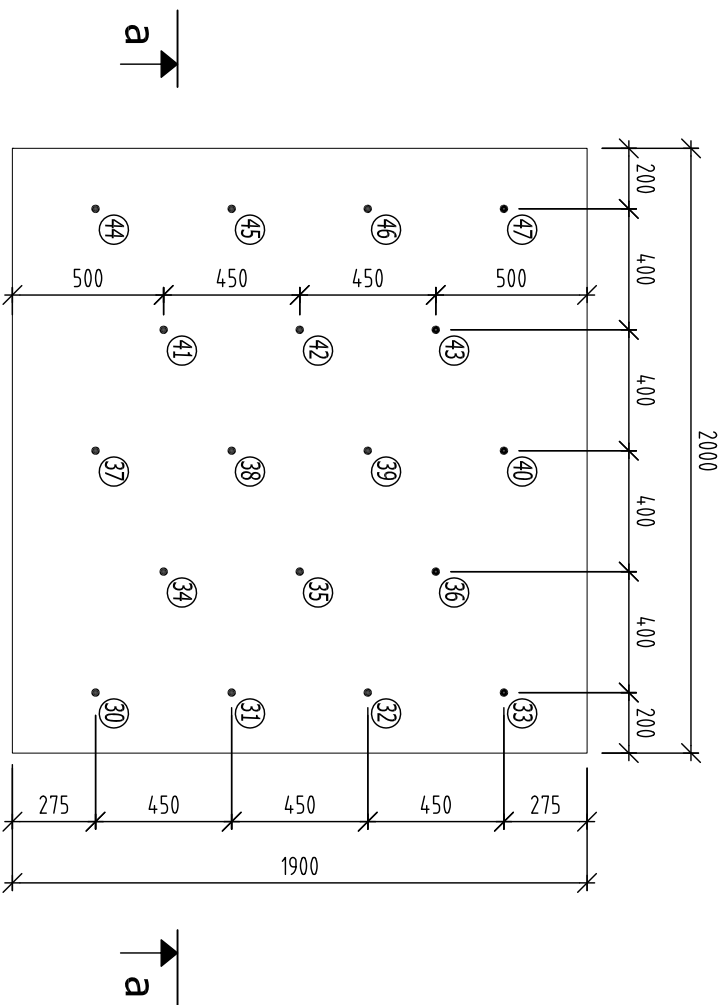

Tabulka vrtů:

30÷47	800	28-32	18
Označení	Délka (mm)	Průměr (mm)	Počet (ks)

Poznámka:

* Degradovaná a poškozená místa v betonové konstrukci je nutno řádně připravit pro následnou sanaci. Nutné je provést kontrolu kvality přípravy podkladního betonu pro nanašení dalších vrstev zkušoukou pevnosti povrchových vrstev v tahu dle ČSN 73 1318.

* Sanace povrchu bude provedena ošetřením výztuže pomocí **Stado ResiBond SP** a hrubé reprofilace sanační maltou **Stado ResiBond FC Klasik** à tato sanace se předpokládá ve 100% celkové plochy. U výztuže je nutno zajistit minimální překrytí sanační maltou v tloušťce min. 25 mm. Dokončení povrchu bude provedeno materiálem **Stado ResiBond FC Final**. Plochy nového i sanovaného betonu budou nakonec opatřeny nátěrem **Stado ResiCote WB2**. U všech uvedených hmot je dále nutno respektovat (dodržet) veškeré požadavky výrobce.

* Pro injektáž betonu bude použita nízkotlaká injektáž - doporučený maximální injektážní tlak je 500 kPa (s ohledem na tahové pevnosti betonu, tedy aby nedošlo k porušení struktury betonu). Předpokládá se injektáž jednosložkovou pumpou. Pro injektáž je navržena hmota Stado ResiBond HF Injekt (jedná se o minerální suspenzi na cementové bázi). Při aplikaci materiálu musí být respektovány všechny požadavky výrobce.

* Pro injekciáž ďalej budú použité vrtané paky, ktoré sa ukotví ve vytŕaných otvoroch. Injekciáž bude prbíhat ze spodu smérem nahoru. Injekciáž bude provádét odborná firma s náležitým vybavením a zkušenosťmi.

* Podrobnosti viz Technická zpráva.

$\pm 0,000$ = niveleta mostovky

INDEX ZMĚŇY	POPIS ZMĚŇY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
		Ing. Michal JANEČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ
KRAJ:	Olomoucký	
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolupy p.č.963	
INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	
NÁZEV AKCE:	JEZ OLOMOUC REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ) IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby	
OBSAH PŘÍLOHY:		
INJEKTAŽ OPĚRY P3		

<div><div>AQUA</div><div>STYL</div></div>	
UHEIM 488, DŘOVICE 7907	
<div><div>statika^{olomouc}</div><div>stálka a dynamická stavební konstrukce Bobřavová 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707 PRŮVĚRA CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div>	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	14-1745-51
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	09/2014
FORMÁT:	A4
MĚŘÍTKO:	1:25
ČÍSLO PŘÍLOHY:	
D1.13	

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.