


INJEKTÁŽ PILÍŘE P2a, P2b

Tabulka vrtů:


Označení	Delka (mm)	Průměr (mm)	Počet (ks)
⑧÷⑳	800	28-32	22

Půdorys

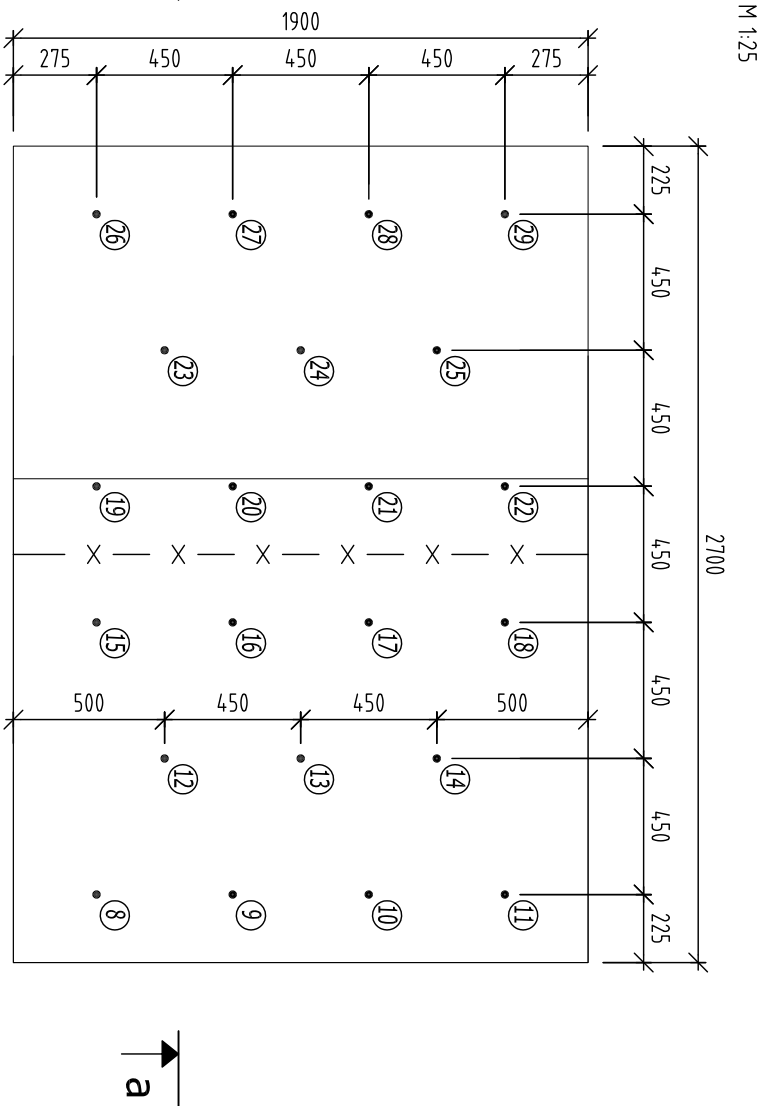

Řez a-a

M 1:25

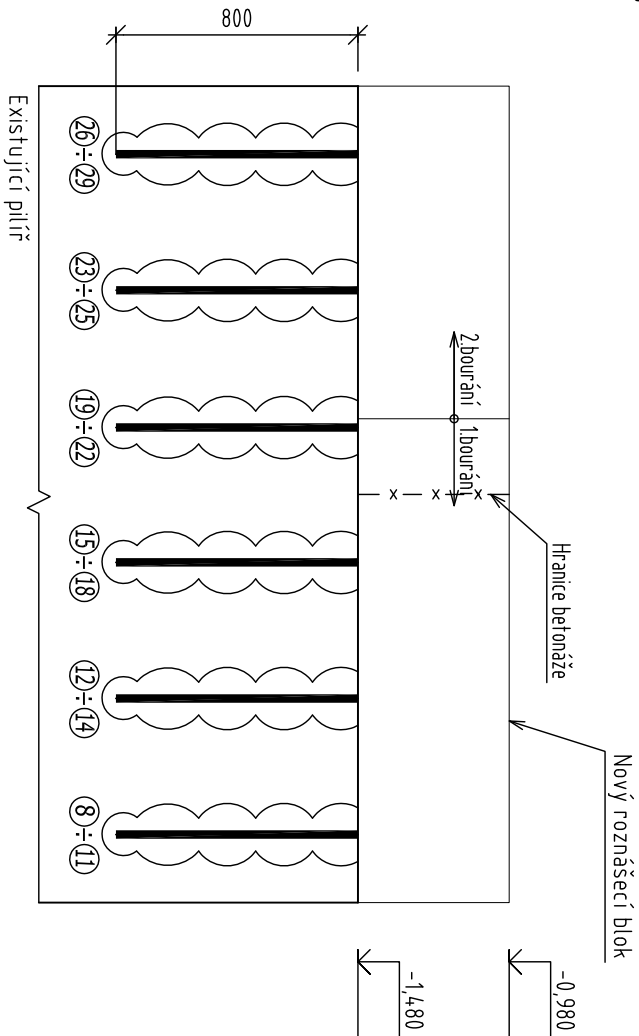

Poznámka:

- * Degradovaná a poškozená místa v betonové konstrukci je nutno řádně připravit pro následnou sanaci. Nutné je provést kontrolu kvality přípravy podkladního betonu pro nanášení dalších vrstev zkouškou pevnosti povrchových vrstev v tahu dle ČSN 73 1318.
- * Sanace povrchu bude provedena ošetřením výztuže pomocí **Stado ResiBond SP** a hrubé reprofilace sanační maltou **Stado ResiBond FC Klasik** à tato sanace se předpokládá ve 100% celkové plochy. U výztuže je nutno zajistit minimální překrytí sanační maltou v tloušťce min. 25 mm. Dokončení povrchu bude provedeno materiálem **Stado ResiBond FC Final**. Plochy nového i sanovaného betonu budou nakonec opatřeny nátěrem **Stado ResiCote WB2**. U všech uvedených hmot je dále nutno respektovat (dodržet) veškeré požadavky výrobce.
- * Pro injektáž betonu bude použita nízkotlaká injektáž - doporučený maximální injektážní tlak je 500 kPa (s ohledem na tahové pevnosti betonu, tedy aby nedošlo k porušení struktury betonu). Předpokládá se injektáž jednosložkovou pumpou. Pro injektáž je navržena hmota Stado ResiBond HF Injekt (jedná se o minerální suspenzi na cementové bázi). Při aplikaci materiálu musí být respektovány všechny požadavky výrobce.
- * Pro injektáž dále budou použity vrtané pakry, které se ukotví ve vyvrtaných otvorech. Injektáž bude přibíhat ze spodu směrem nahoru. Injektáž bude provádět odborná firma s náležitým vybavením a zkušenostmi.
- * Podrobnosti viz Technická zpráva.

±0,000 = niveleta mostovky

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>AQUA</div><div>STYL</div></div>		
		Ing. Michal JANEČEK	<div><div>statika</div><div>Olomouc</div></div> <div>stálka o dynamické statické konstrukci Bablnov 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:			
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ			
KRAJ:	Olomoucký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	14-1745-51		
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město.p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolany.p.č.963	STUPEŇ:	DPS		
INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	DATUM:	09/2014		
NÁZEV AKCE:		FORMÁT:	A4		
JEZ OLOMOUC		MĚŘÍTKO:	1:25		
REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ)		ČÍSLO PŘÍLOHY:			
IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby					
OBSAH PŘÍLOHY:					
INJEKTÁŽ PILÍŘE P2a, P2b			D1.12		

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.