


# INJEKTÁŽ OPĚRY P1

## Půdorys

M 1:25

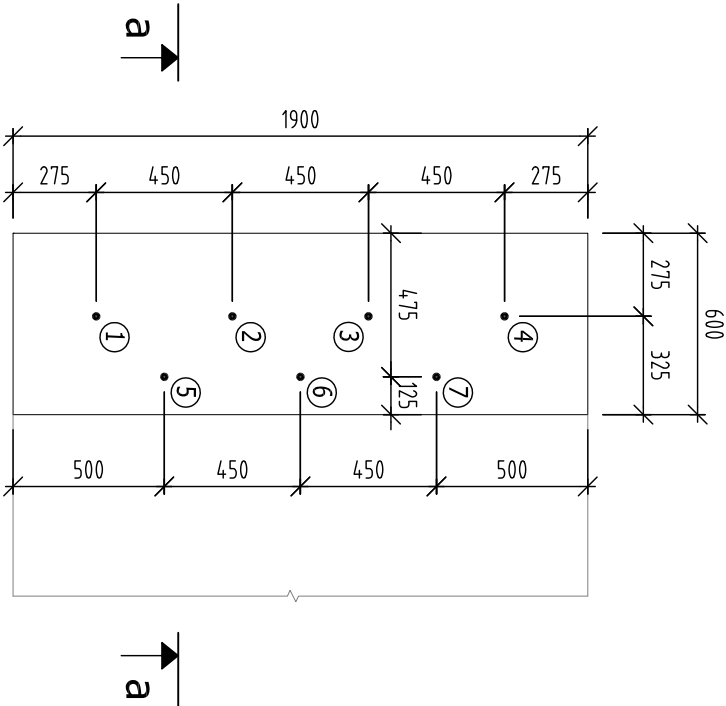

Tabulka vrtů:


Označení	Délka (mm)	Průměr (mm)	Počet (ks)
①÷④	800	28-32	4
⑤÷⑦	900	28-32	3

### Poznámka:

- \* Degradovaná a poškozená místa v betonové konstrukci je nutno řádně připravit pro následnou sanaci. Nutné je provést kontrolu kvality přípravy podkladního betonu pro nanášení dalších vrstev zkouškou pevnosti povrchových vrstev v tahu dle ČSN 73 1318.
- \* Sanace povrchu bude provedena ošetřením výztuže pomocí **Stado ResiBond SP** a hrubé reprofilace sanační maltou **Stado ResiBond FC Klasik** à tato sanace se předpokládá ve 100% celkové plochy. U výztuže je nutno zajistit minimální překrytí sanační maltou v tloušťce min. 25 mm. Dokončení povrchu bude provedeno materiálem **Stado ResiBond FC Final**. Plochy nového i sanovaného betonu budou nakonec opatřeny nátěrem **Stado ResiCote WB2**. U všech uvedených hmot je dále nutno respektovat (dodržet) veškeré požadavky výrobce.
- \* Pro injektáž betonu bude použita nízkotlaká injektáž - doporučený maximální injektážní tlak je 500 kPa (s ohledem na tahové pevnosti betonu, tedy aby nedošlo k porušení struktury betonu). Předpokládá se injektáž jednosložkovou pumpou. Pro injektáž je navržena hmota Stado ResiBond HF Injekt (jedná se o minerální suspenzi na cementové bázi). Při aplikaci materiálu musí být respektovány všechny požadavky výrobce.
- \* Pro injektáž dále budou použity vrtané pakry, které se ukotví ve vyvrtaných otvorech. Injektáž bude přibíhat ze spodu směrem nahoru. Injektáž bude provádět odborná firma s náležitým vybavením a zkušenostmi.
- \* Podrobnosti viz Technická zpráva.

±0,000 = niveleta mostovky

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

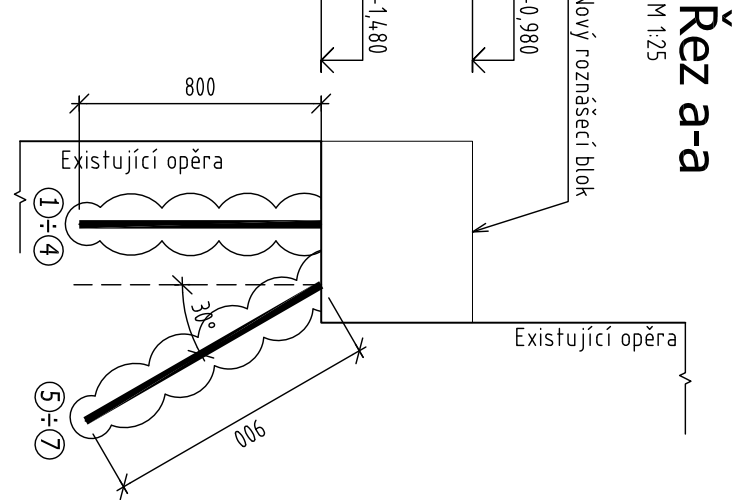

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>AQUA STYL</div><div>UDĚLEN 0488 / 02.00.02.780.07</div><div><div>statika</div><div>olomouc, s.r.o.</div><div>sídlo a dynamická stavební konstrukce</div><div>Bablnov 374/11, 779 00 Olomouc</div><div>tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707</div><div>DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ	
KRAJ:	Olomoucký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	14-1745-51
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město,p.č.139/2,139/6 k.ú.Hododany,p.č.963	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p., Dřevačská 11, 601 75 Brno	DATUM:	09/2014
NAZEV AKCE:	JEZ OLOMOUC REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ) IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby	FORMÁT:	A4
OBSAH PŘÍLOHÝ:		MĚŘÍTKO:	1:25
INJEKTÁŽ OPĚRY P1		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		D1.11	

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o., kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.