

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Studená 2
63800 Brno

naše značka
5001434894

vyřizuje
Ing. Martin Majkut

datum
25.01.2017

Věc:

Bečva, Osek nad Bečvou – Posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů

K.ú. - p.č.: Osek nad Bečvou

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované stavby (dle dodané situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 500, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci výstavby požadujeme dodržet následující podmínky:

- při čištění a opravě koryta nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- v místě případného dotčení VTL plynovodu přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast RO Morava 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (www.gridservices.cz/);

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „Bečva, Osek nad Bečvou – Posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300


V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001434894 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Martin Majkut
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

martin.majkut@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001434894 ze dne 25.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. K.ú.: Osek nad Bečvou.

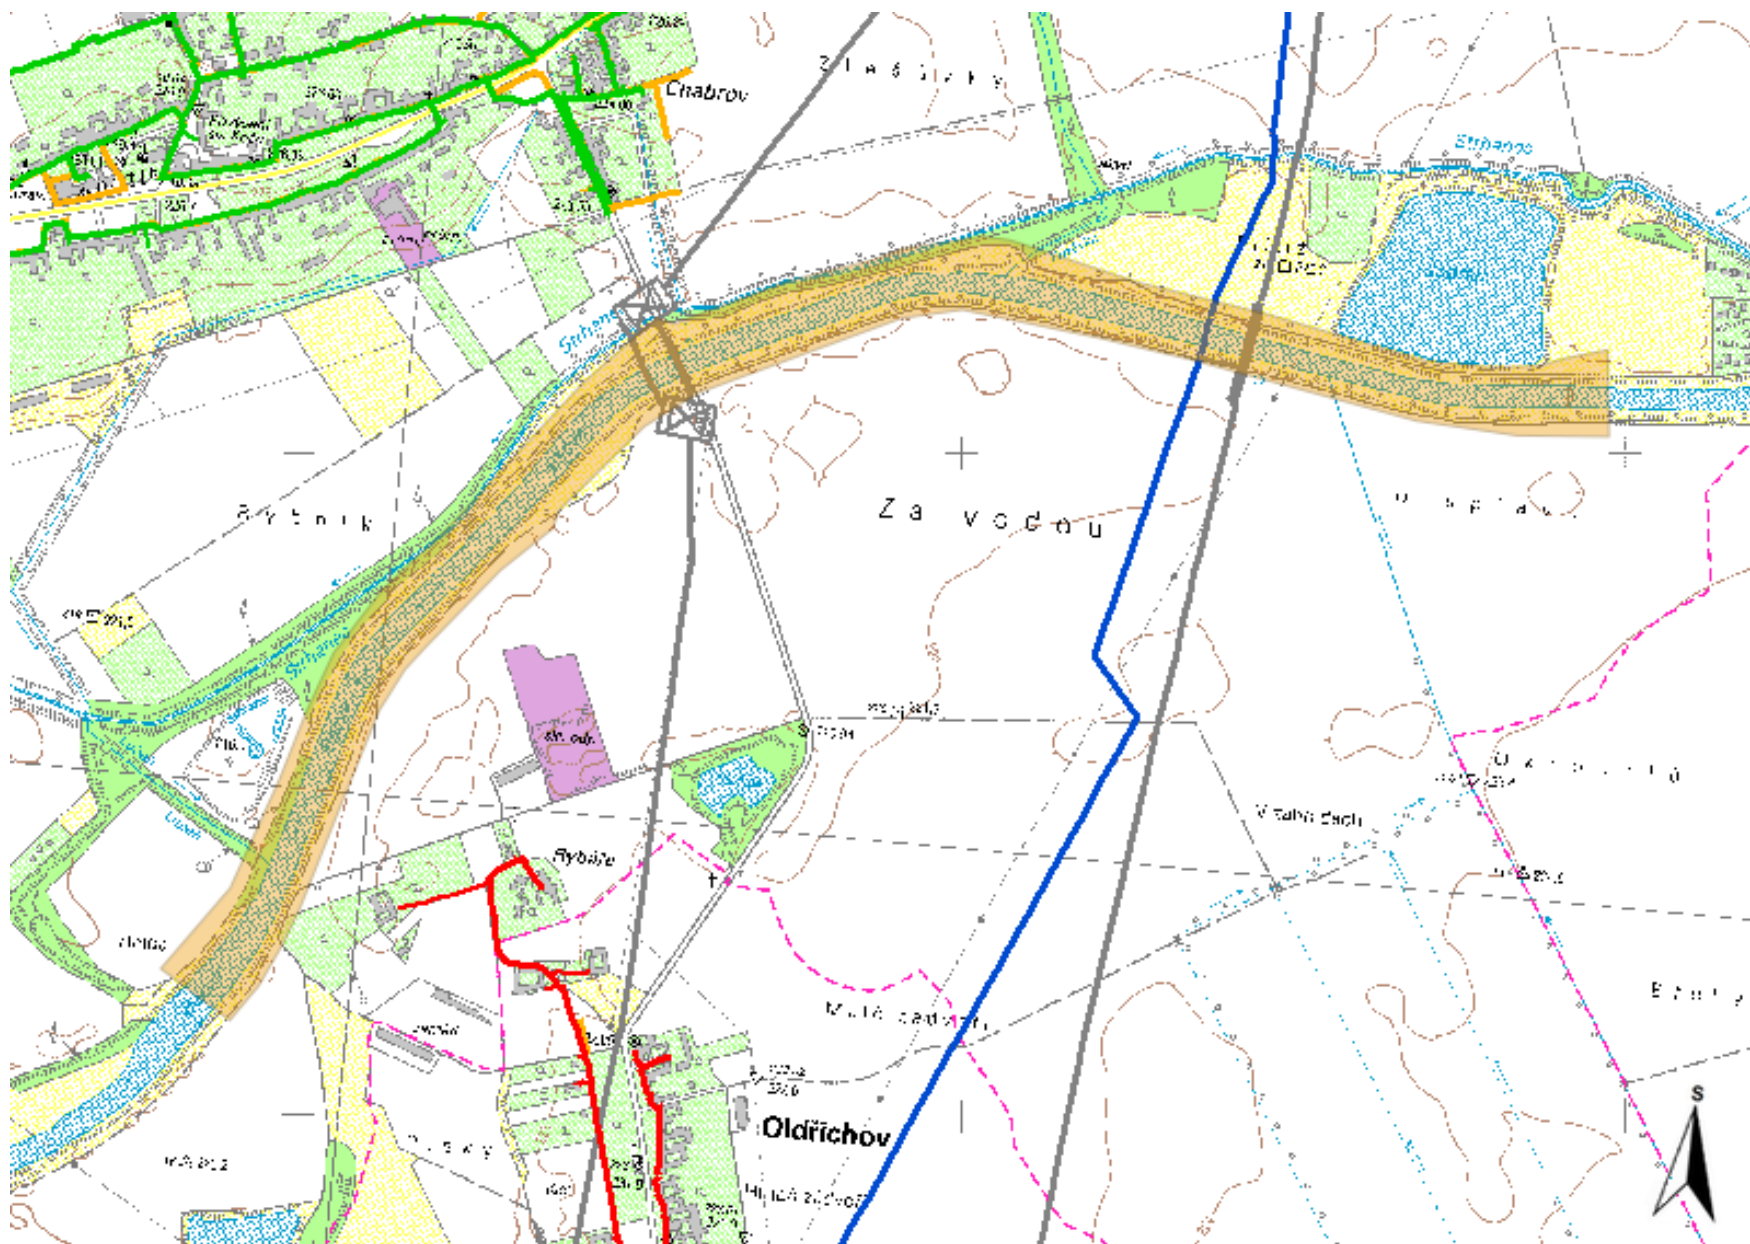


Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001434894 ze dne 25.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. K.ú.: Osek nad Bečvou.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroze ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. K.ú.: Osek nad Bečvou.

STANDARD ALUMINUM SOLID
NUTS AND STANDARDS BALL BEARING SOLID
STRENGTH 1000 PSI
d = 0.42 m (1.61 in)
L = 0.42 m (1.61 in)
I = 120 (120)

[illegible]

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
 KOTOVANO V:m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- EL VEDENÍ (VN), NADZEMNÍ (ČEPS a.s.)
- EL VEDENÍ (VN), NADZEMNÍ (ČEZ Distribuce, a.s.)
- SDOĚLOVKY VEDENÍ, PODZEMNÍ (Itself s.r.o.)
- VODOVOD, PODZEMNÍ
- PLYNOVOD, PODZEMNÍ (RWE Distribuční služby, s.r.o.)