

VD – TBD a.s.  
Ing. Adam Karel  
Studená 909/2  
638 00 Brno

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:  
2016/0000/PVH/486

Vyřizuje:  
Janičko Marek - tel. 581 601 878

Datum:  
2016-10-24


Věc:

**„Bečva, Osek nad Bečvou - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“ - k.ú. Osek nad Bečvou - investor Povodí Moravy s.p. - vyjádření k existenci sítí**


Předložený záměr řeší posouzení stability koryta řeky Bečvy v Oseku nad Bečvou dle předložené situace. V této obci naše společnost vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. K uvedené akci Vám sdělujeme následující - navržený záměr zasahuje do ochranného pásma vodárenského, vymezeného § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona činí ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500. V zájmovém území se nachází vodovodní řady PVC DN 200. Uvedenou akci dojde ke křížení a souběhům s naším vodárenským zařízením - viz přiložená situace. Zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Projektovou dokumentaci záměru požadujeme předložit k odsouhlasení.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
provoz vodovodů -  
- pracoviště Hranice ①  
753 01 HRANICE, Sady čs. legií 462





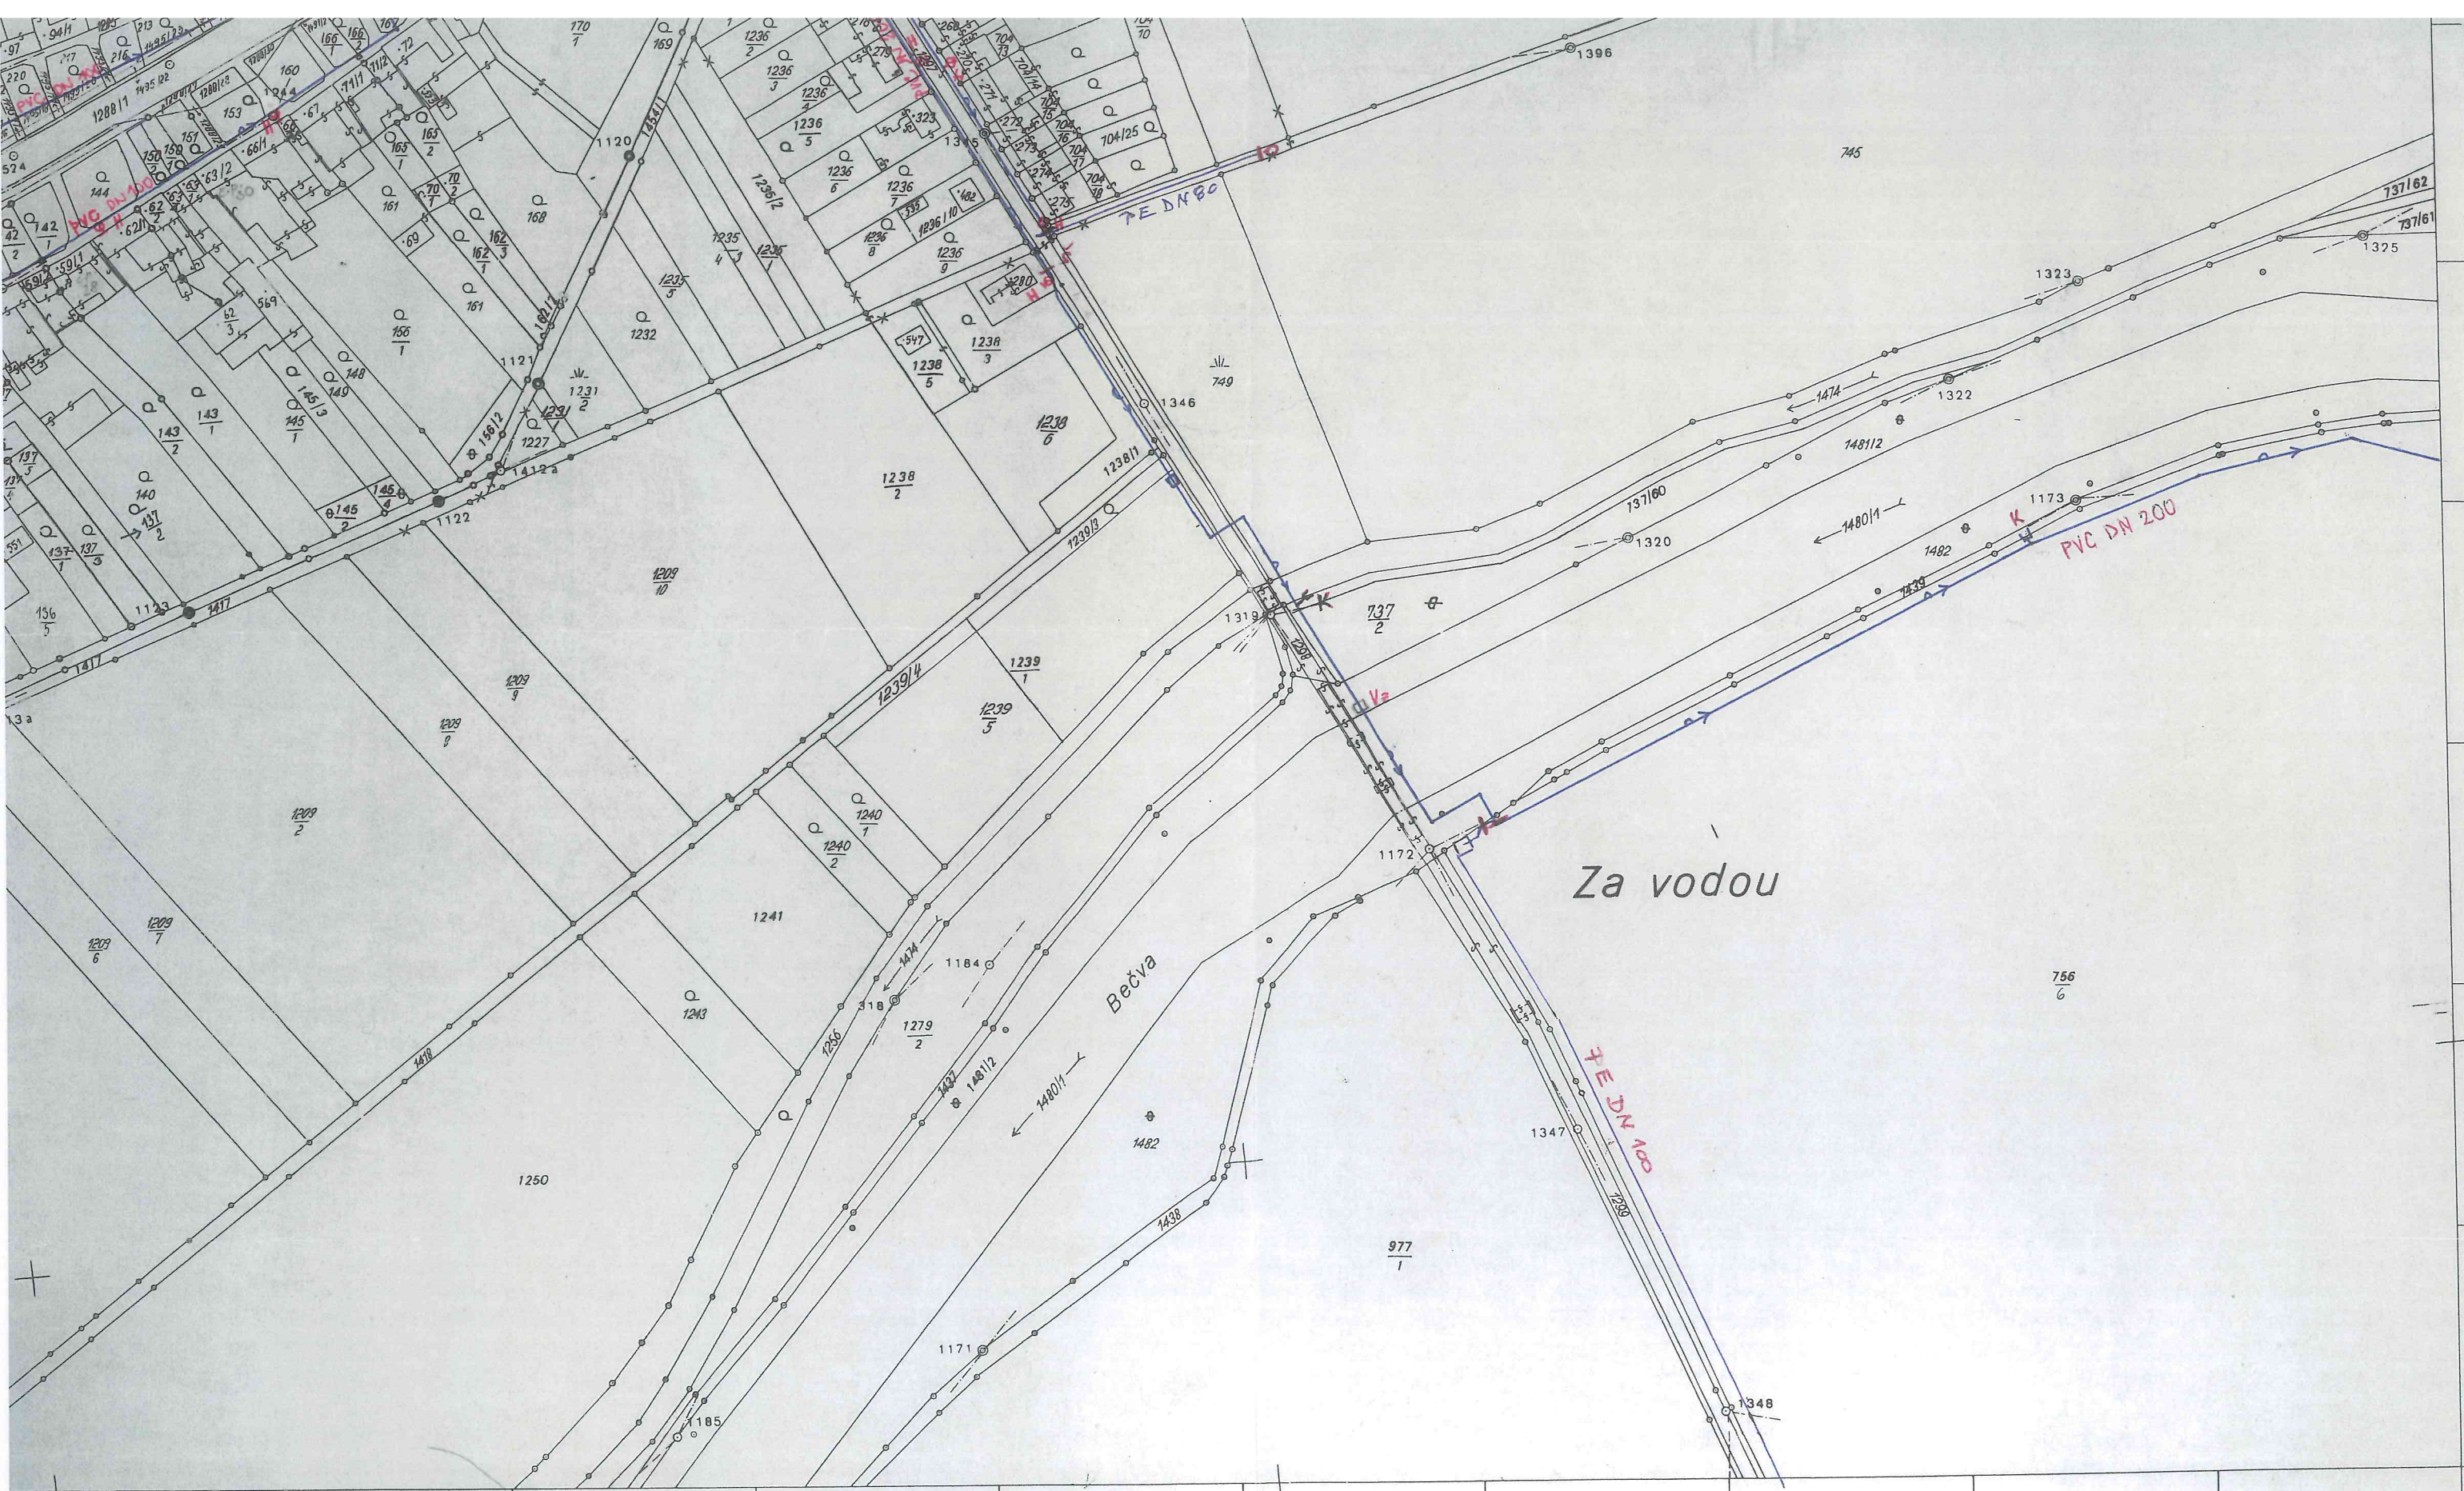

23  
1:2500

© Český úřad zeměměřický a katastrální, 1981

Kopii lze využít výhradně pro vlastní potřebu.  
Šíření otisků z této kopie nebo jednotlivých údajů  
uvedených v kopii je porušením pořádku  
na úseku zeměměřictví podle §17a  
zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Kopii mapy zhotovil dne :



