



## ULOŽENÍ KABELŮ VE VOZOVCE NEBO KRAJNICI

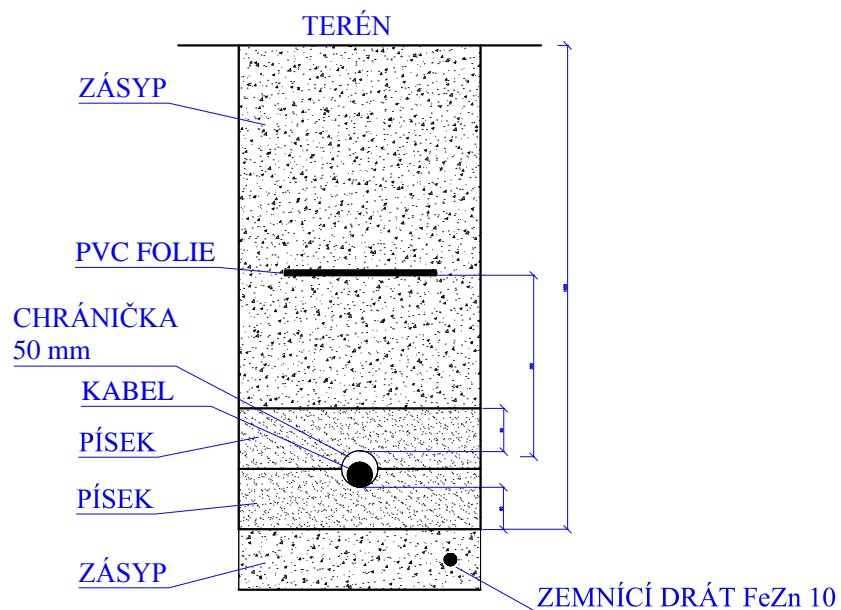

## ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU A V CHODNÍKU

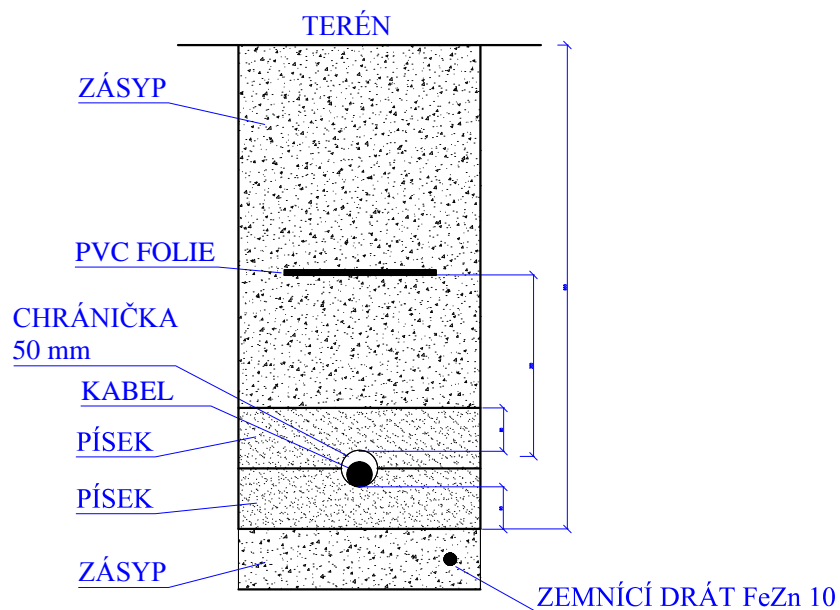

Napěťová soustava 230/400V AC 50Hz  
Ochrana PND: Automatickým odpojením od zdroje  
doplněná proudovými chrániči a pospojováním

# IO 03 PŘÍPOJKA NN

|   |   |  |         |                       |
|---|---|--|---------|-----------------------|
| Proj.:  | Vyprac.: P.Vondrášek,DiS.                                   | <div>VONDRÁŠEK</div> <div>Projektování<br/>elektrických<br/>zařízení</div> <div></div> |         |                       |
| Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5 |   |  |         |                       |
| Kraj :  | Jihočeský   | Obec: České Budějovice   |         |                       |
| Akce:   | Areál jezu České Vrbné<br>odkanalizování provozního objektu | Stupeň : dokumentace pro provádění stavby  |         |                       |
|   |   | Č.zakázky :  | 2017-10 | Vyhotov.: Číslo výkru |
|   |   | Datum :  | 01/2018 |                       |
| Obsah:  | VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELU                                 | Měřítko :  |         | D.3.3                 |