


Rozváděč	RS
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	stávající
Provedení	
Přívod / vývody	
Rozměr š x v x h [mm]	
Krytí (zavřeno / otevřeno)	
Vnější vlivy (prostředí)	
Pi [kW]	
Pm [kW]	

Vypracoval :	ING. PETR HANÁČEK	ING. RICHARD NAVRÁTIL 686 05 UH. HRADIŠTĚ IČO 47351403	
Projektant :	ING. RICHARD NAVRÁTIL		
Investor :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., STRNADY 136, 252 02 JÍLOVIŠTĚ		
Místo stavby :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., NA ZÁHONECH 601, 686 04 KUNOVICE		
Stavba : REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ KOTELNY A OTOPNÉ SOUSTAVY VS KUNOVICE		Datum :	04/2018
		Stupeň PD :	DSP
		Zak.číslo :	
Obsah : D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, ROZVÁDĚČ RS-DOZBROJENÍ		Měř. :	D.1.4.5.6
		-	

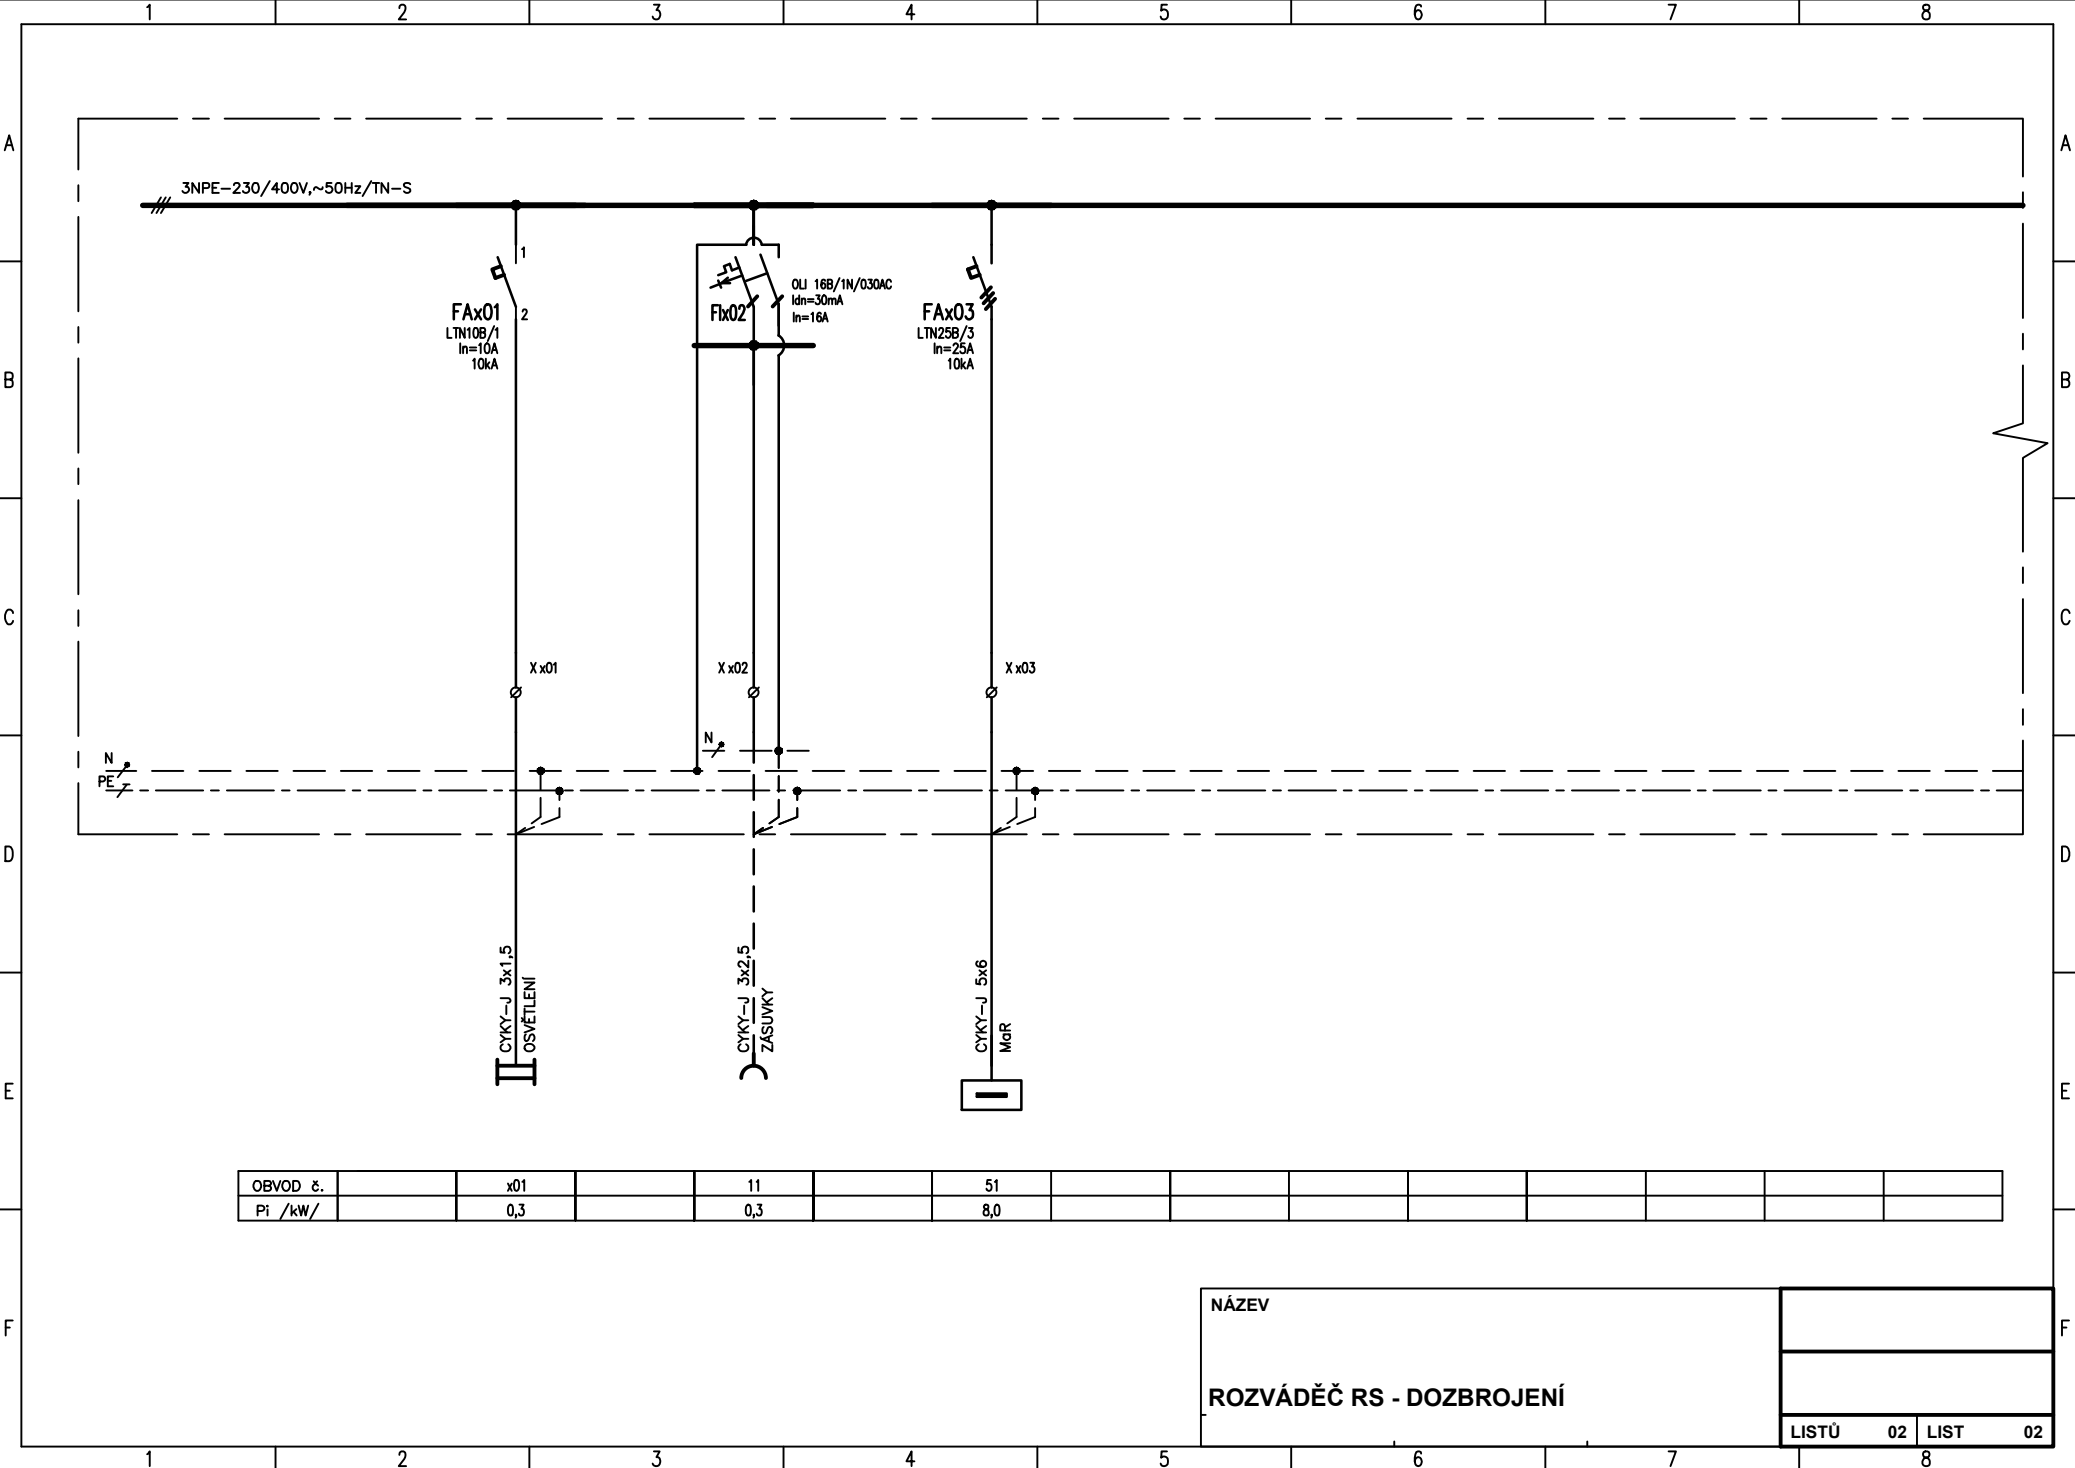

OBVOD č.		x01		11		51							
Pi /kW/		0,3		0,3		8,0							

NÁZEV

ROZVÁDĚČ RS - DOZBROJENÍ

LISTŮ02

LIST02