


VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PE 10 (SDR 17)

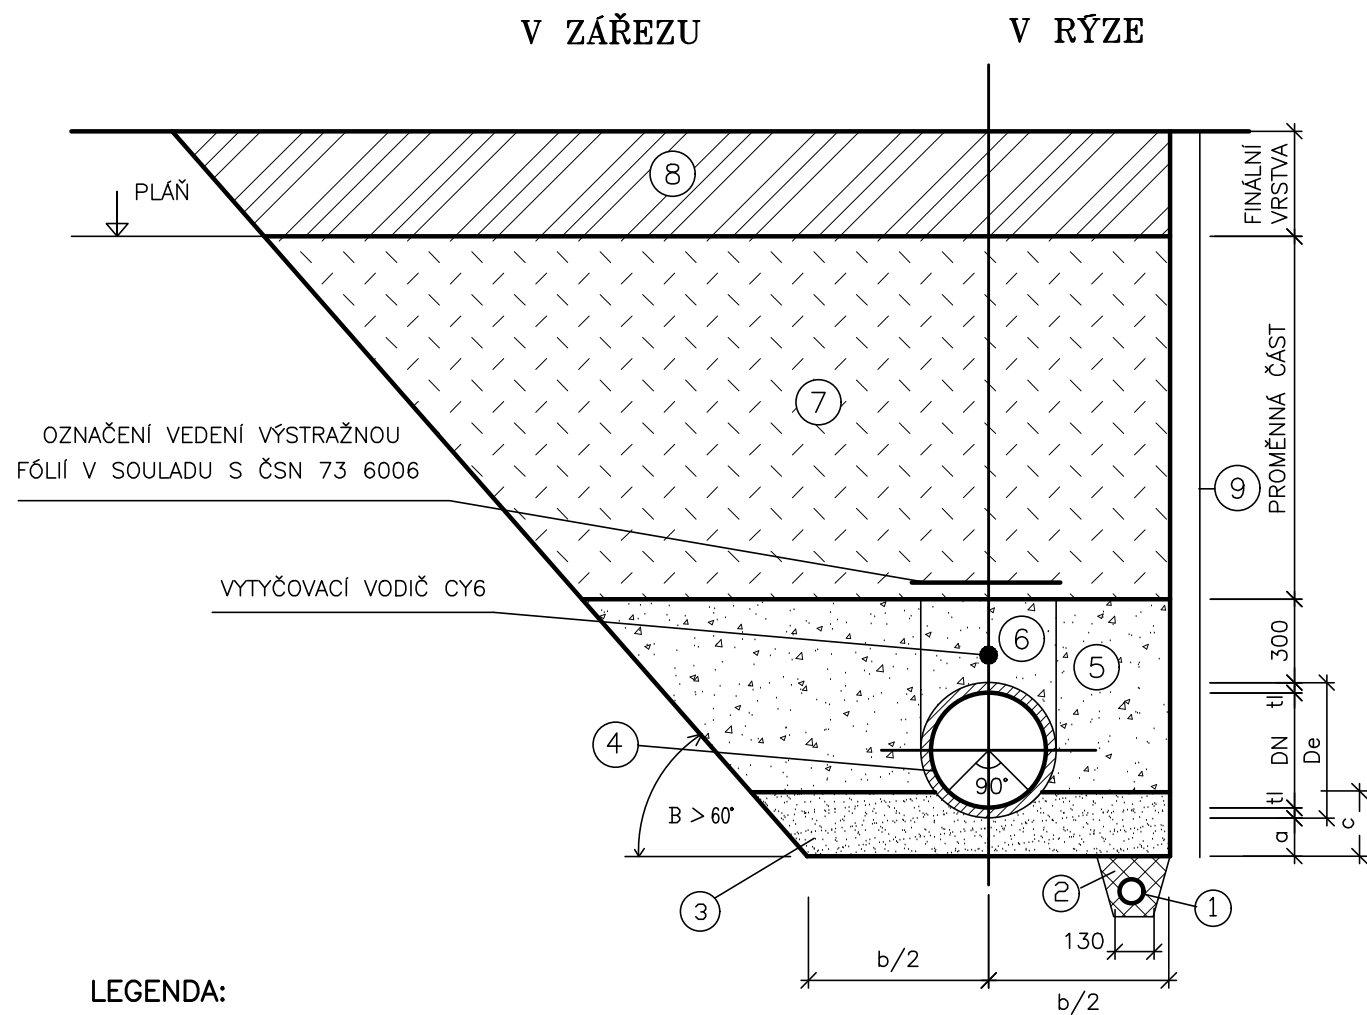

LEGENDA:

Č.	MATERIÁL	HUTNĚNÍ
1	DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100mm	—
2	DRENÁŽNÍ ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) DO VELIKOSTI ZRNA 63 mm	—
3	LOŽE Z PŮVODNÍ ZEMINY – VYTŘÍDĚNÉ (ZBAVENÉ PRVKŮ OSTROHRANNÝCH A PRVKŮ VĚTŠÍCH NEŽ 63 mm),	95% PS
4	TROUBA PE 100 (SDR 17) URČENÁ PRO DOPRAVU SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD	—
5	PŮVODNÍ ZEMINA – VYTŘÍDĚNÁ (ZBAVENÁ KAMENŮ – V KONTAKTU S POTRUBÍM NELZE PŘIPUSTIT ZRNA OSTROHRANNÁ A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 63 mm),	95% PS
6	PŮVODNÍ ZEMINA – VYTŘÍDĚNÁ (ZBAVENÁ KAMENŮ – V KONTAKTU S POTRUBÍM NELZE PŘIPUSTIT ZRNA OSTROHRANNÁ A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 63 mm),	NEHUTNÍ SE
7	ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU –DO ÚROVNĚ 0,7 m NAD ZÓNU OZN. 5, RESP. 6 –MEZIVRSTVA (DLE HL. VÝKOPU) –DO ÚROVNĚ 0,5 m POD PLÁNÍ	95% PS PO VRSTVÁCH 150 mm MECHANIZACÍ DO HMOTNOSTI 100kg 97% PS 100% PS, $E_{def2} \geq 45\text{MPa}$
8	FINÁLNÍ VRSTVA – DLE NÁVRHU:	KONSTRUKCE KOMUNIKACE
9	PAŽENÍ – JEDNOTLIVÉ PRVKY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM PŘÍSLUŠNÉ VRSTVY	

De	tl.	a	b				c	POZNÁMKA
			h1	h2	h3	h4		
mm	mm	mm	mm				mm	
25	1,8	150	500	800	900	1000	160	1
32	1,9	150	500	800	900	1000	160	1
40	2,4	150	550	800	900	1000	160	1
50	3,0	150	550	800	900	1000	160	1
63	3,8	150	600	800	900	1000	160	1
75	4,5	150	600	800	900	1000	170	1
90	5,4	150	–	800	900	1000	170	
110	6,6	150	–	800	900	1000	170	
125	7,4	150	–	800	900	1000	170	
160	9,5	150	–	800	900	1000	180	
225	13,4	150	–	800	900	1000	190	
315	18,7	150	–	850	900	1000	200	
400	23,7	150	–	900	900	1000	210	

POZNÁMKY :

- 1 POUZE PRO PŘÍPOJKY
 - h1 HLOUBKA RÝHY $h \leq 1,0$ m
 - h2 HLOUBKA RÝHY $1,0 < h \leq 1,75$ m
 - h3 HLOUBKA RÝHY $1,75 < h \leq 4,0$ m
 - h4 HLOUBKA RÝHY $h > 4,0$ m
 - PŘI MÍRNĚJŠÍM SKLONU NEZAPAŽENÉ RÝHY SE ŠÍŘKA RÝHY URČÍ PODLE ČSN EN 1610 Z DUBNA 1999
 - DO ŠÍŘKY RÝHY NENÍ ZAPOČTEN PROSTOR PRO PAŽENÍ (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. STĚNY PAŽENÍ – 10 cm)
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VYPRACOVAL ING.DĚTÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK	KONTROLOVAL ING.VACLÍK	VHTRES spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
OBJEDNATEL Povodí Vltavy, státní podnik			ZAK.Č.	1515/2
AKCE			ARCH.Č.	
VD LIPNO I. – PŘÍSTAV			DATUM	9/2016
			FORMÁT	3xA4
			STUPEŇ	DŮR
			MĚŘÍTKO	1:25
PŘÍLOHA VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PE 100 (SDR 17)			ČÍSLO PŘÍLOHY 8.	