




# ROZVADĚČE RV

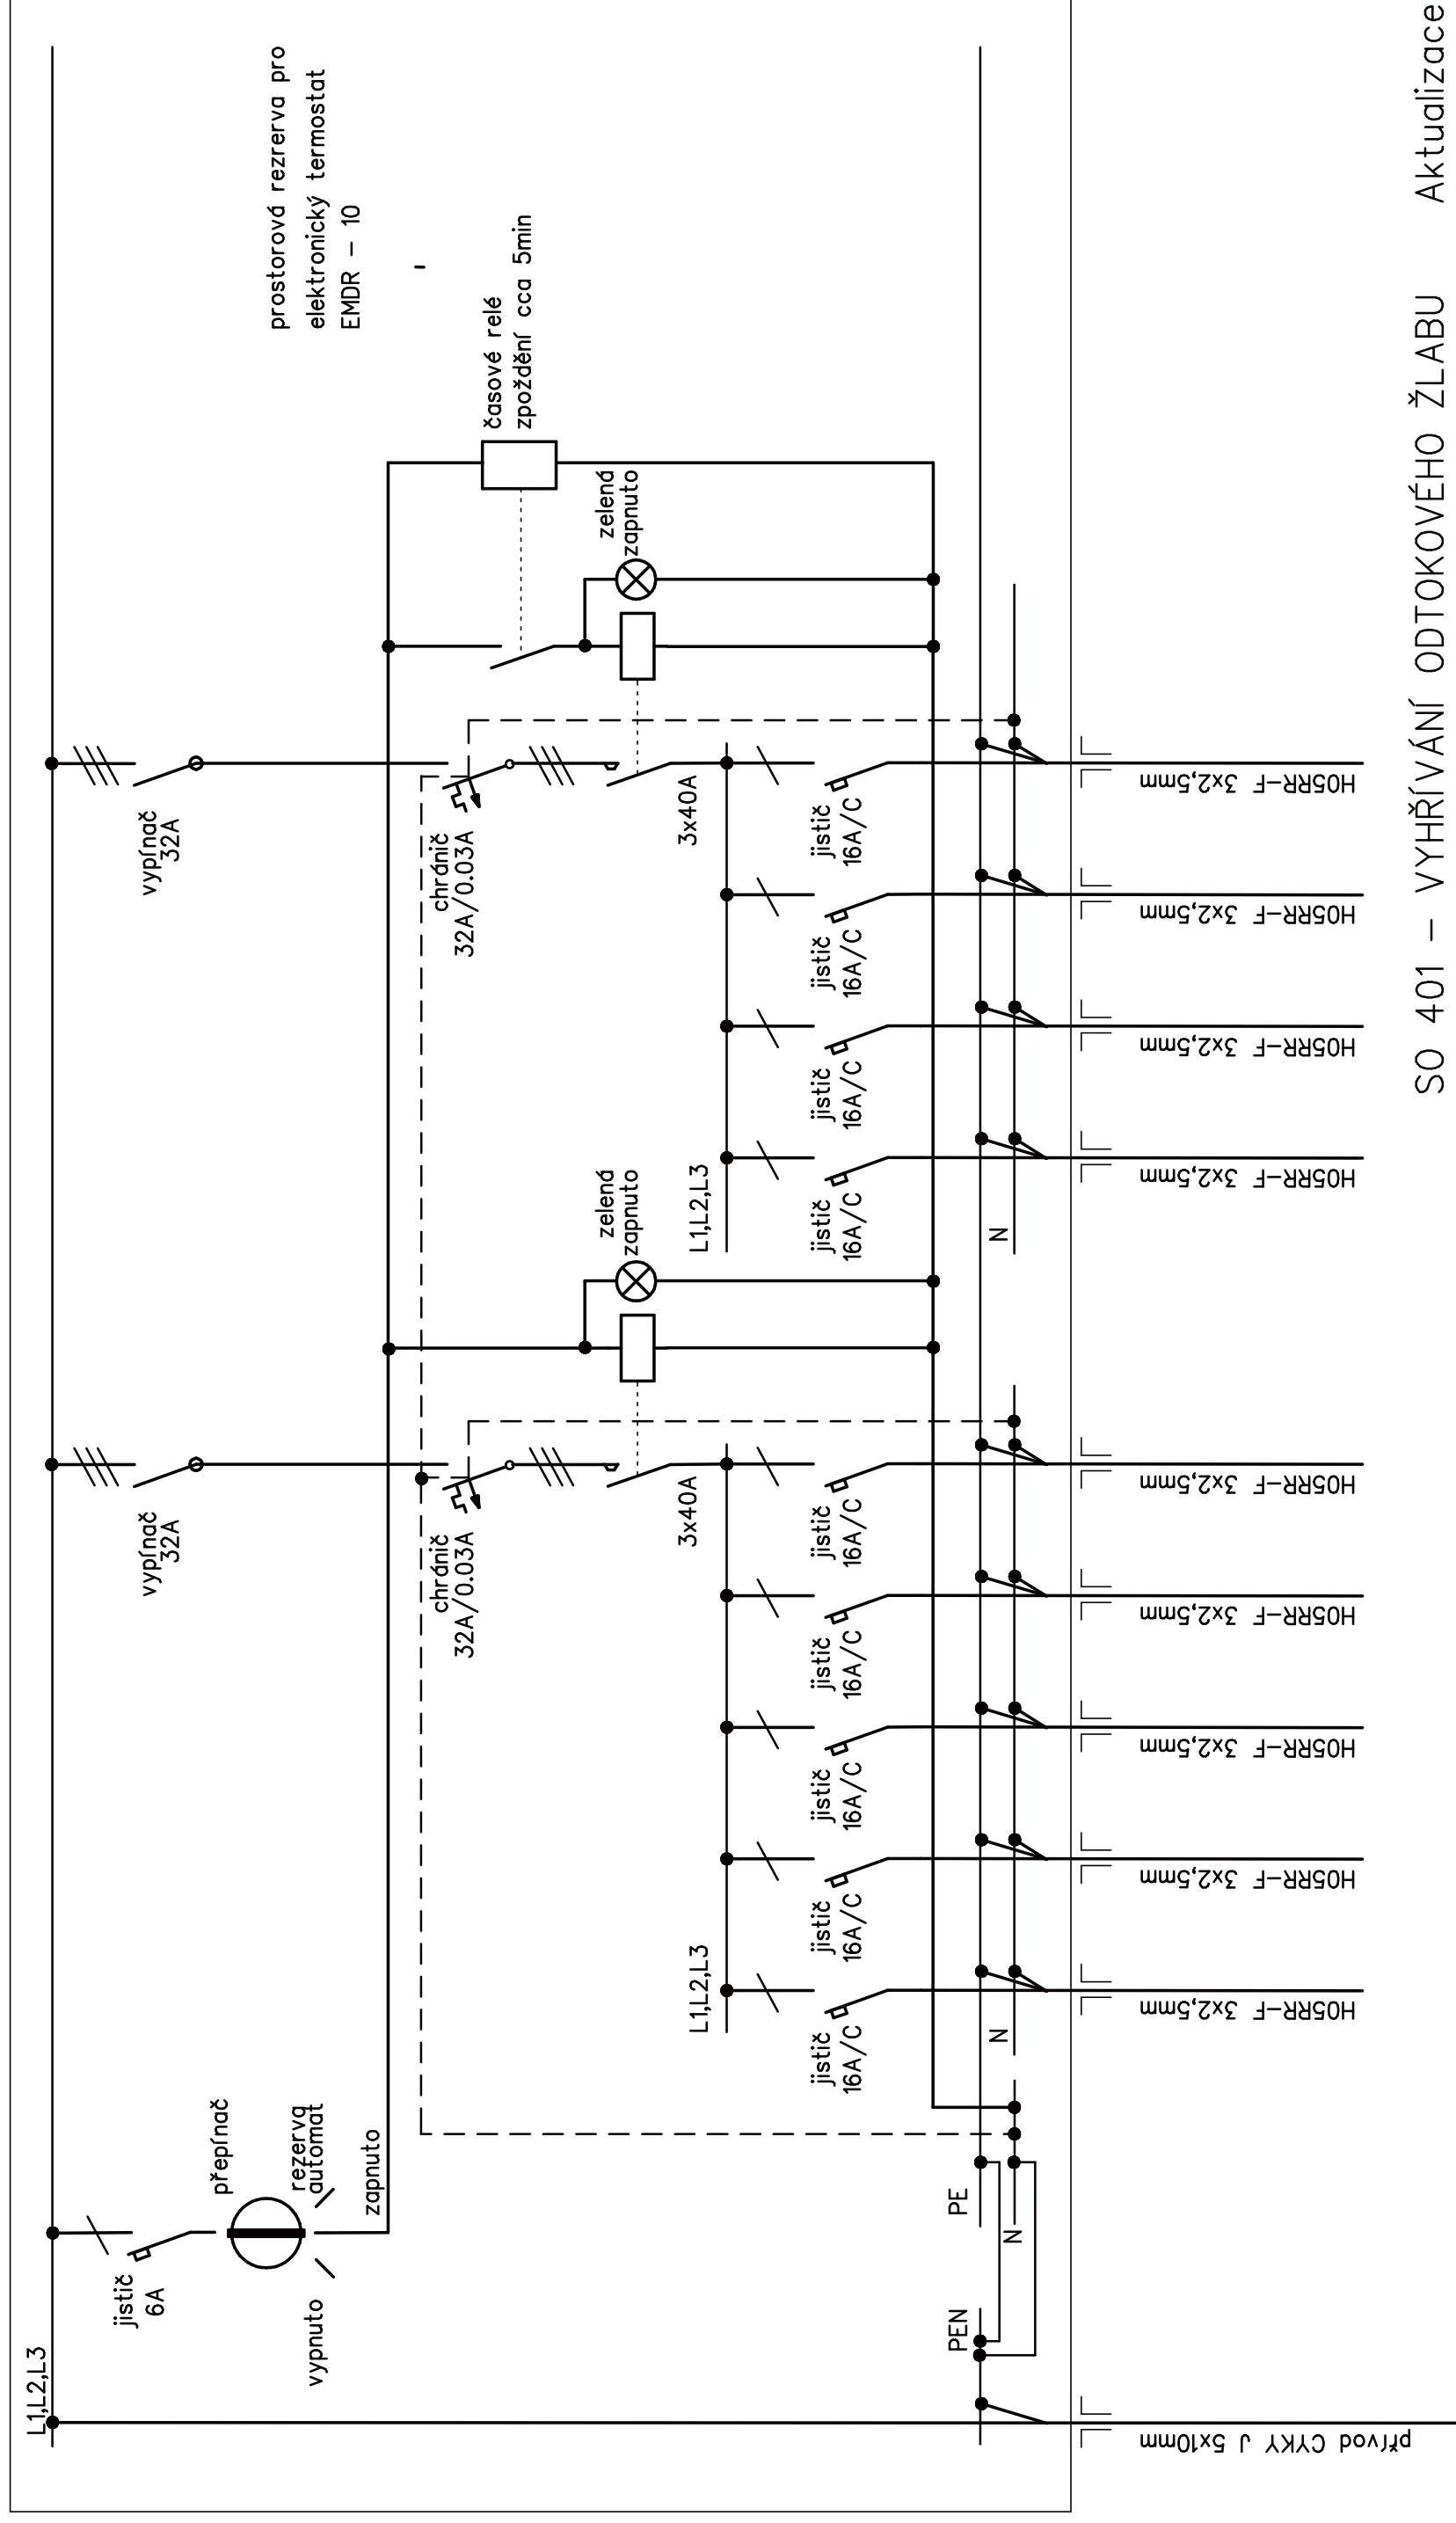

RS-LHV

plastová nástěnná rozvodnice  
krytí : IP 54  
vývody, přívody : spodem

SO 401 – VYHRŠŤOVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU	Aktualizace DPS
---------------------------------------	-----------------

<b>Zhotovitel:</b>  LIBREC, spol. s r.o. BARVIŘSKÁ 12, LIBREC 3  Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 elpro@elproinvest.cz	vypracoval	J. ČAVOJSKÝ		Objednatel	Povodí Labe s.p.
	zodp. projektant	ING. STANĚK		Zak. číslo	16020
	tech. kontrola			Datum	03.2018
	investor	Povodí Labe s.p.		Stupeň	DSP/RDS
	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze SO 401 – VYHRŠÍVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU			Paré :	Č. výkresu
ROZVADĚČ RV					E 3