




konzoly srazového čidla budou při opravě PKO demontovány

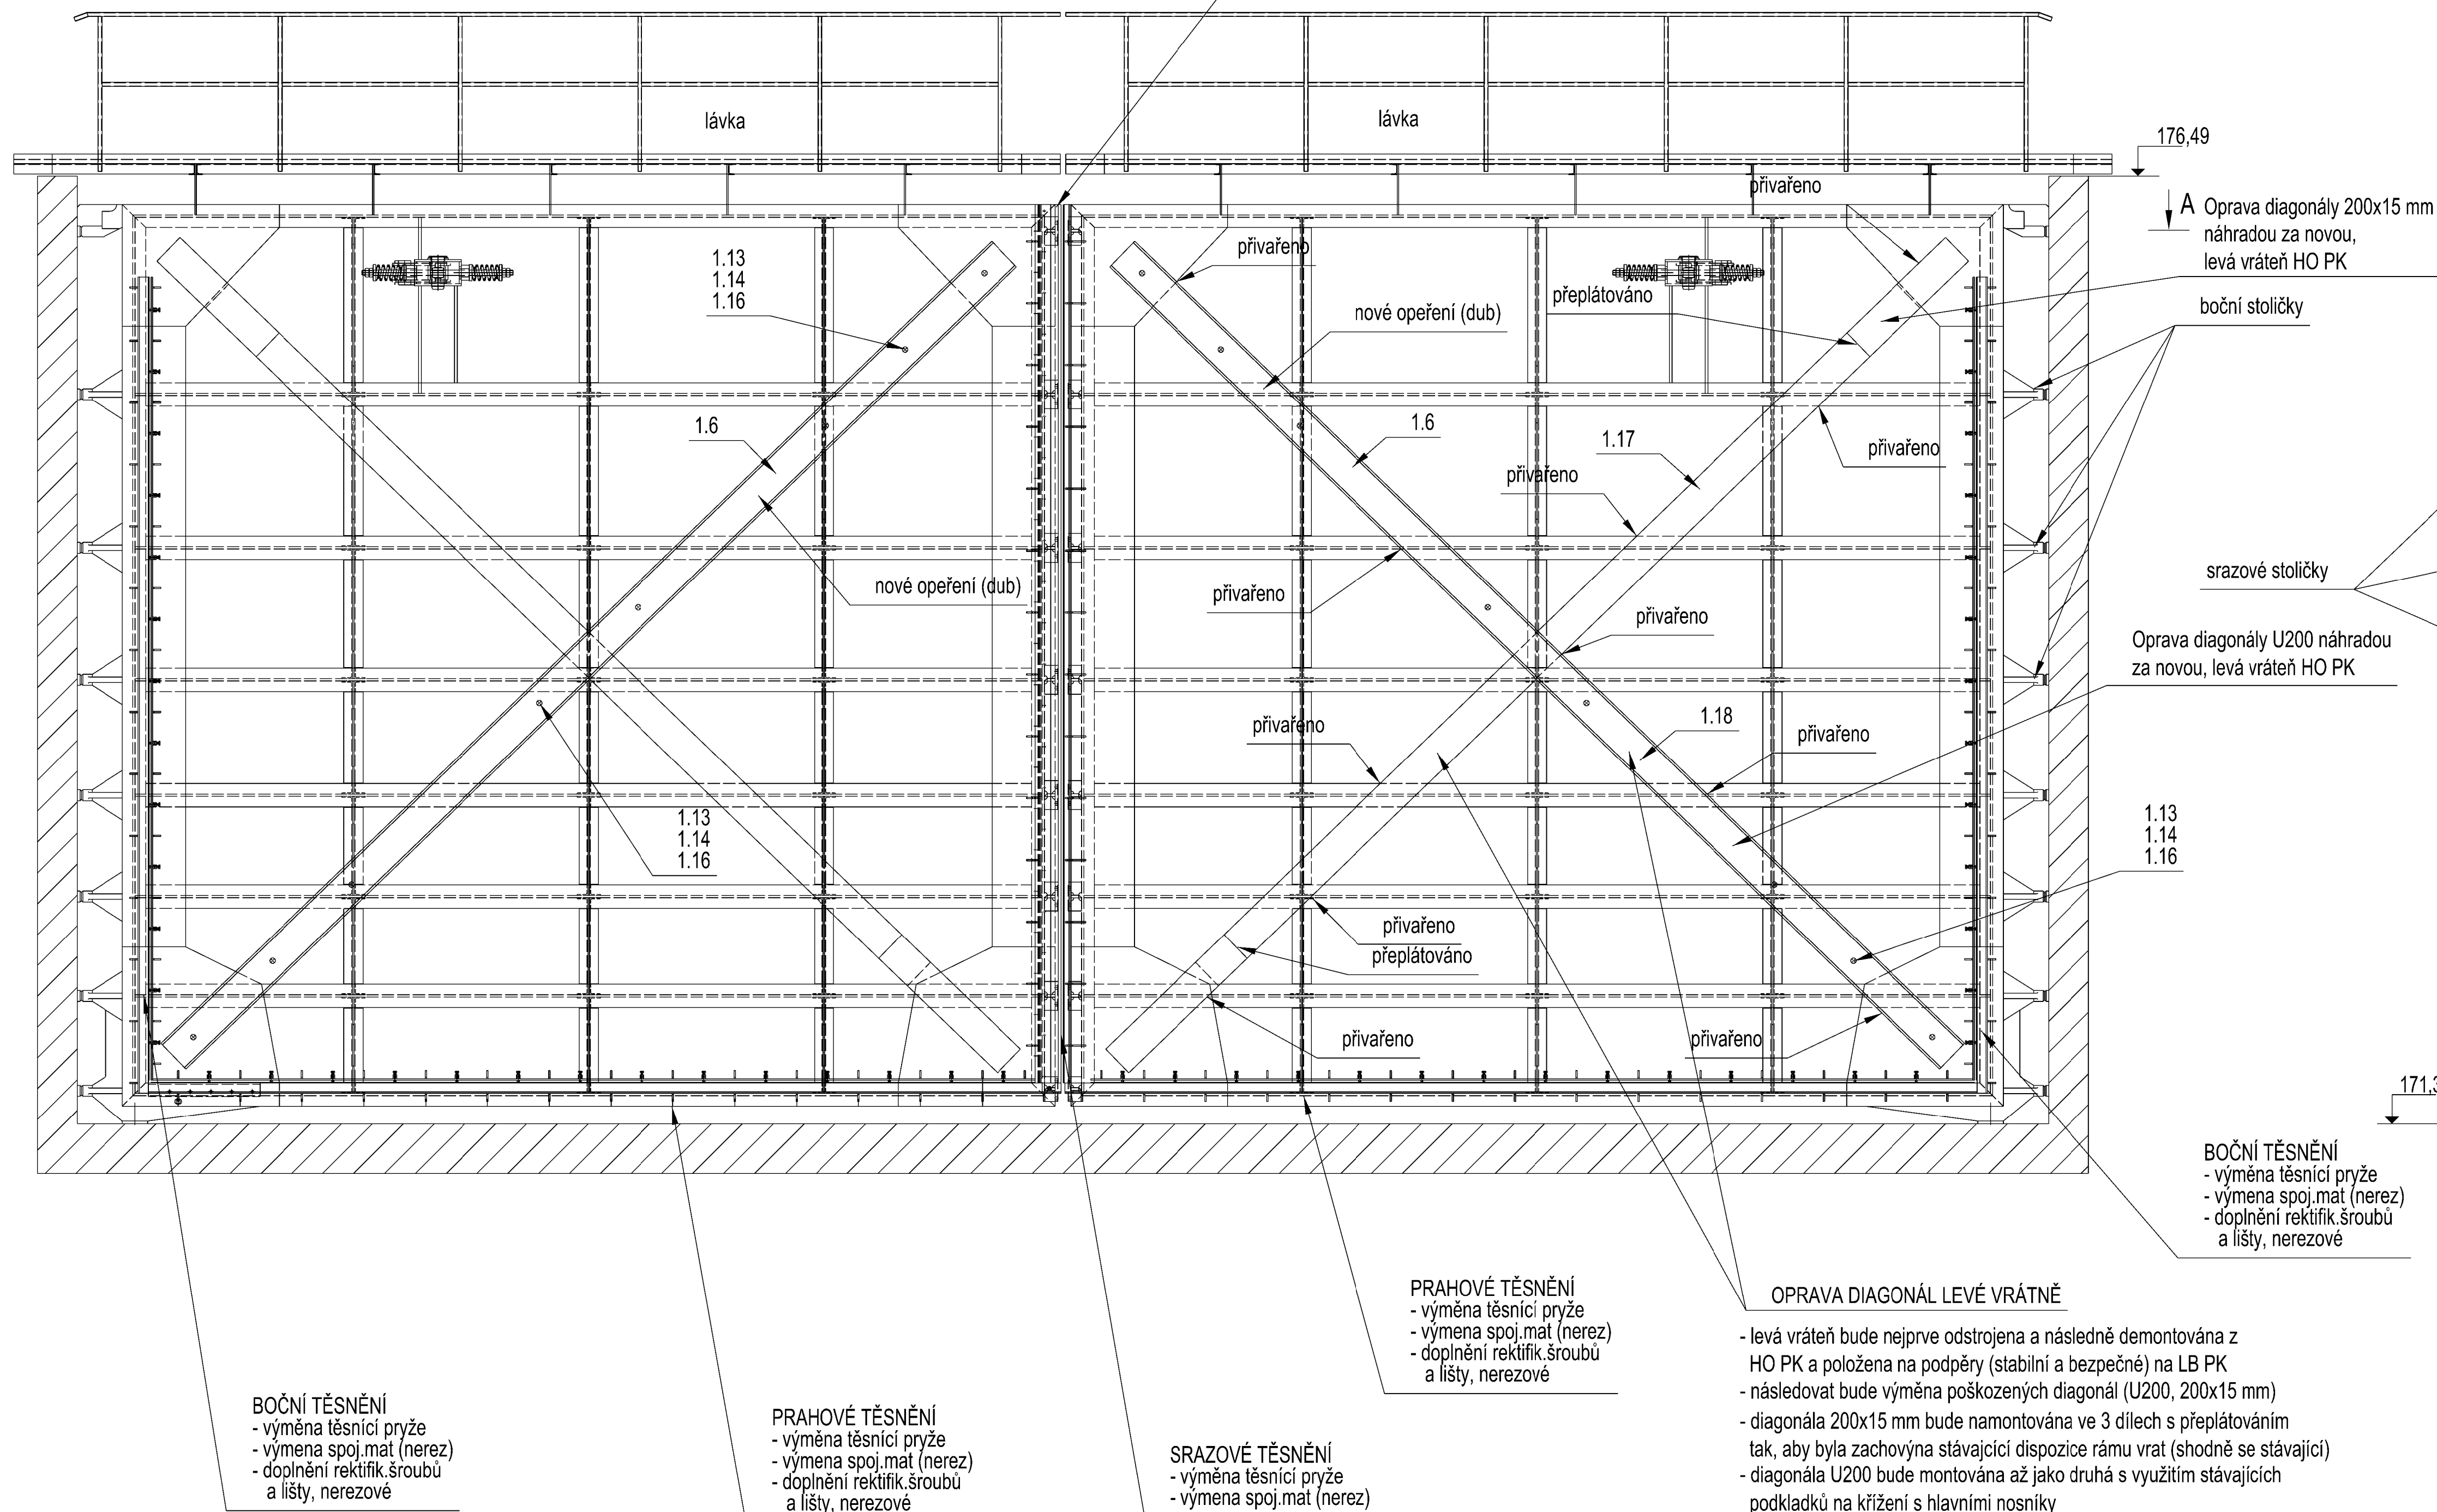

lávka

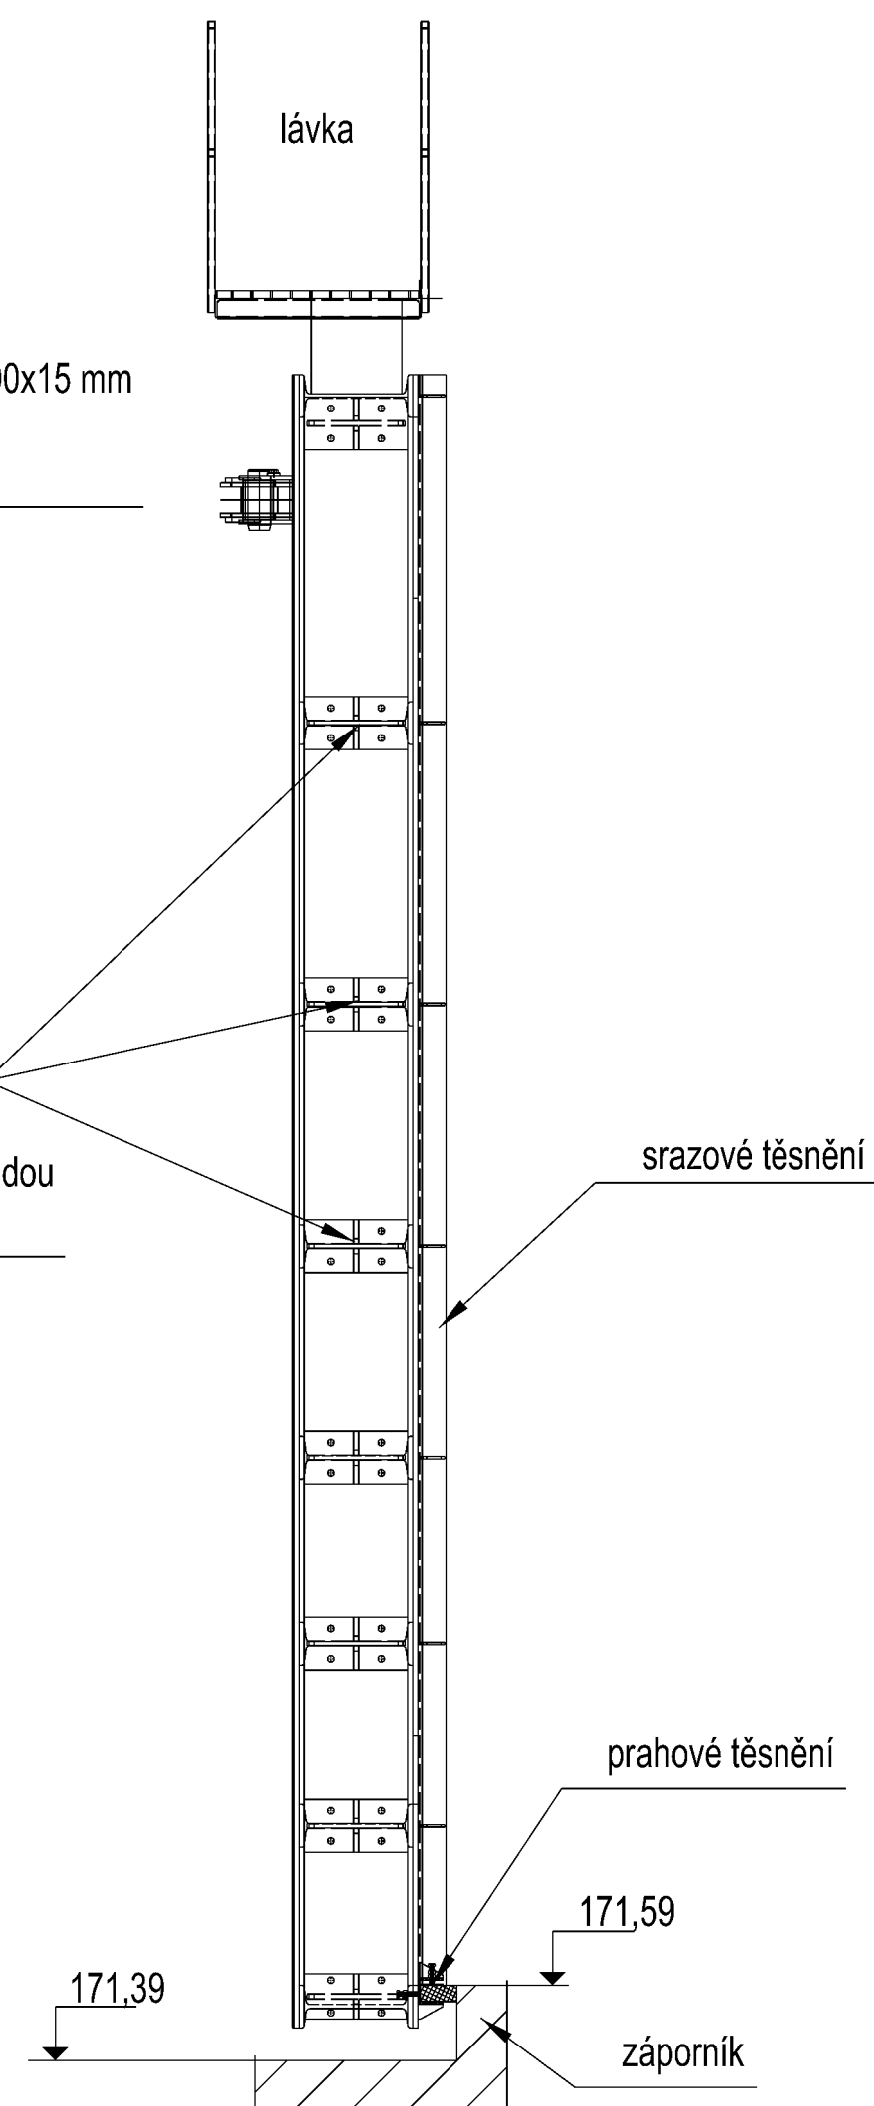


lávka

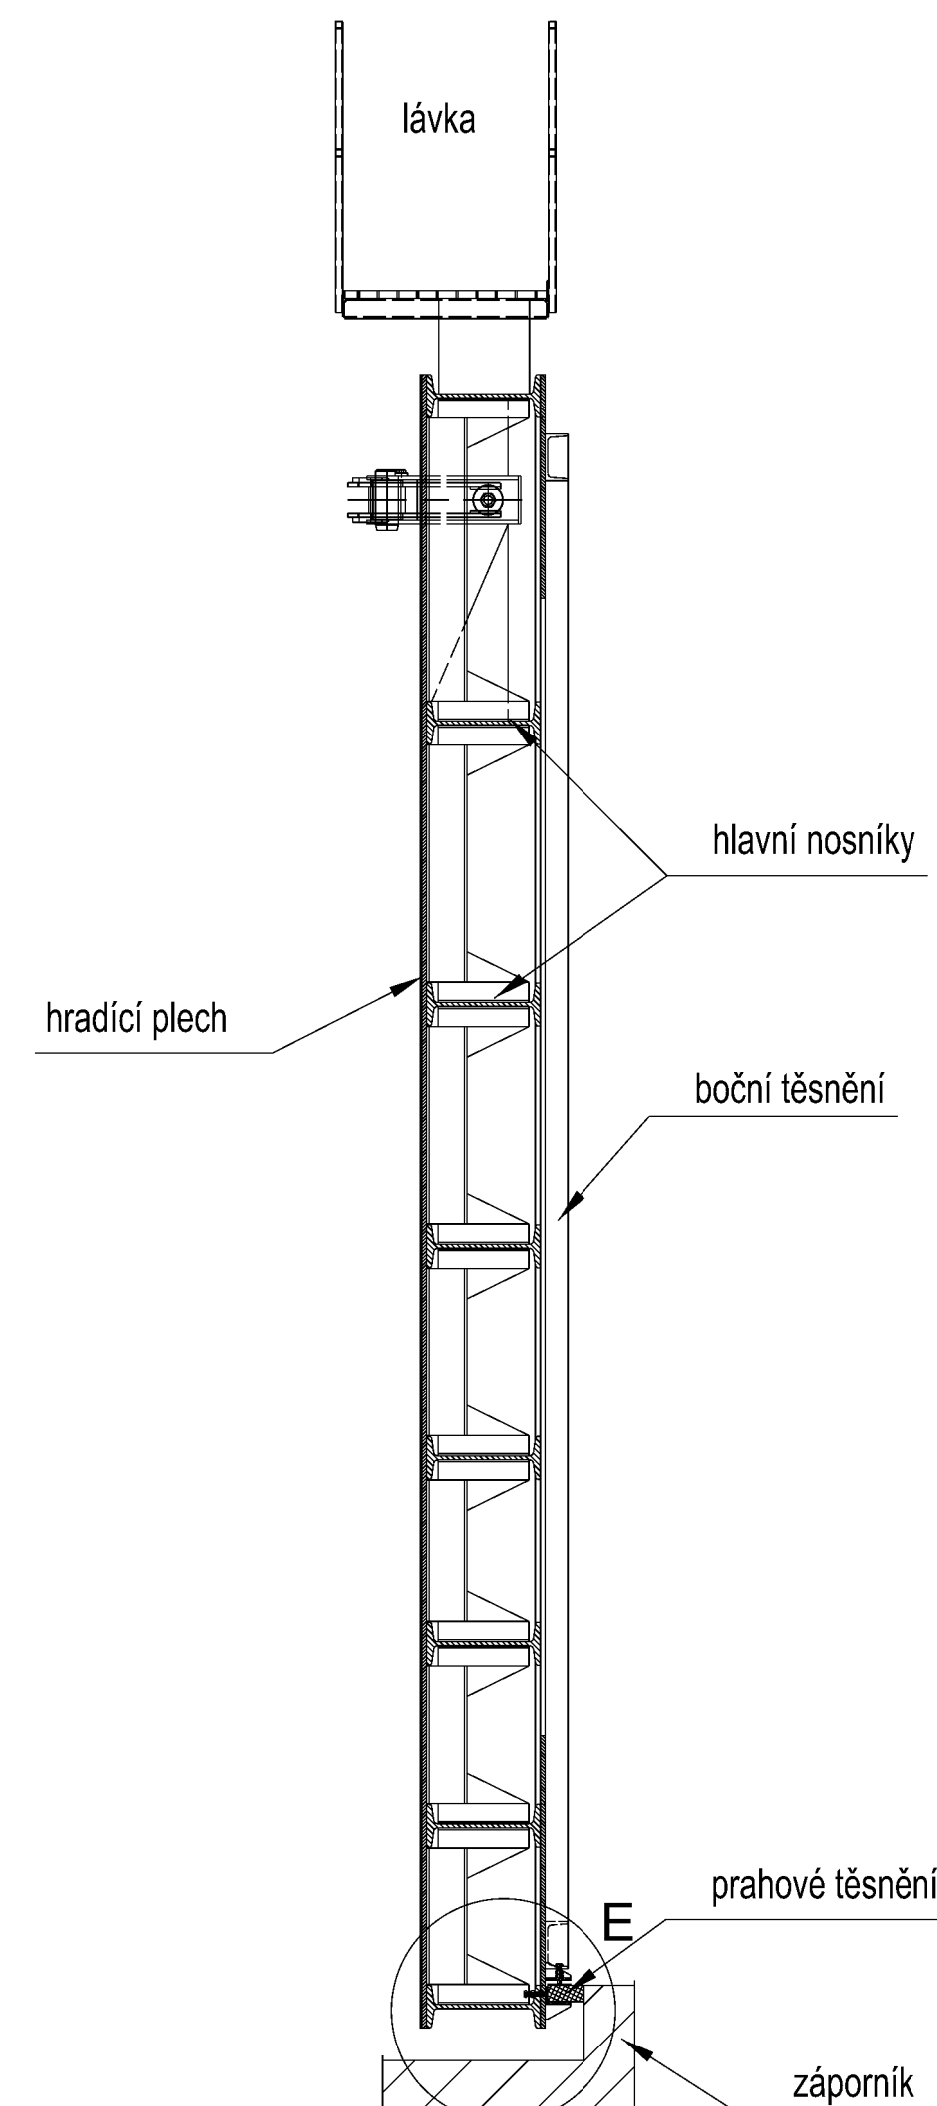


Technical drawing of a roof truss joint (Dachstuhlstuhl) showing a cross-section of a gable roof. The drawing includes structural members like rafters, ridge purlins, and tie beams, secured with bolts and plates. Dimensions 1.5, 1.7, and 1.8 are indicated for specific components.

A-A
1:30

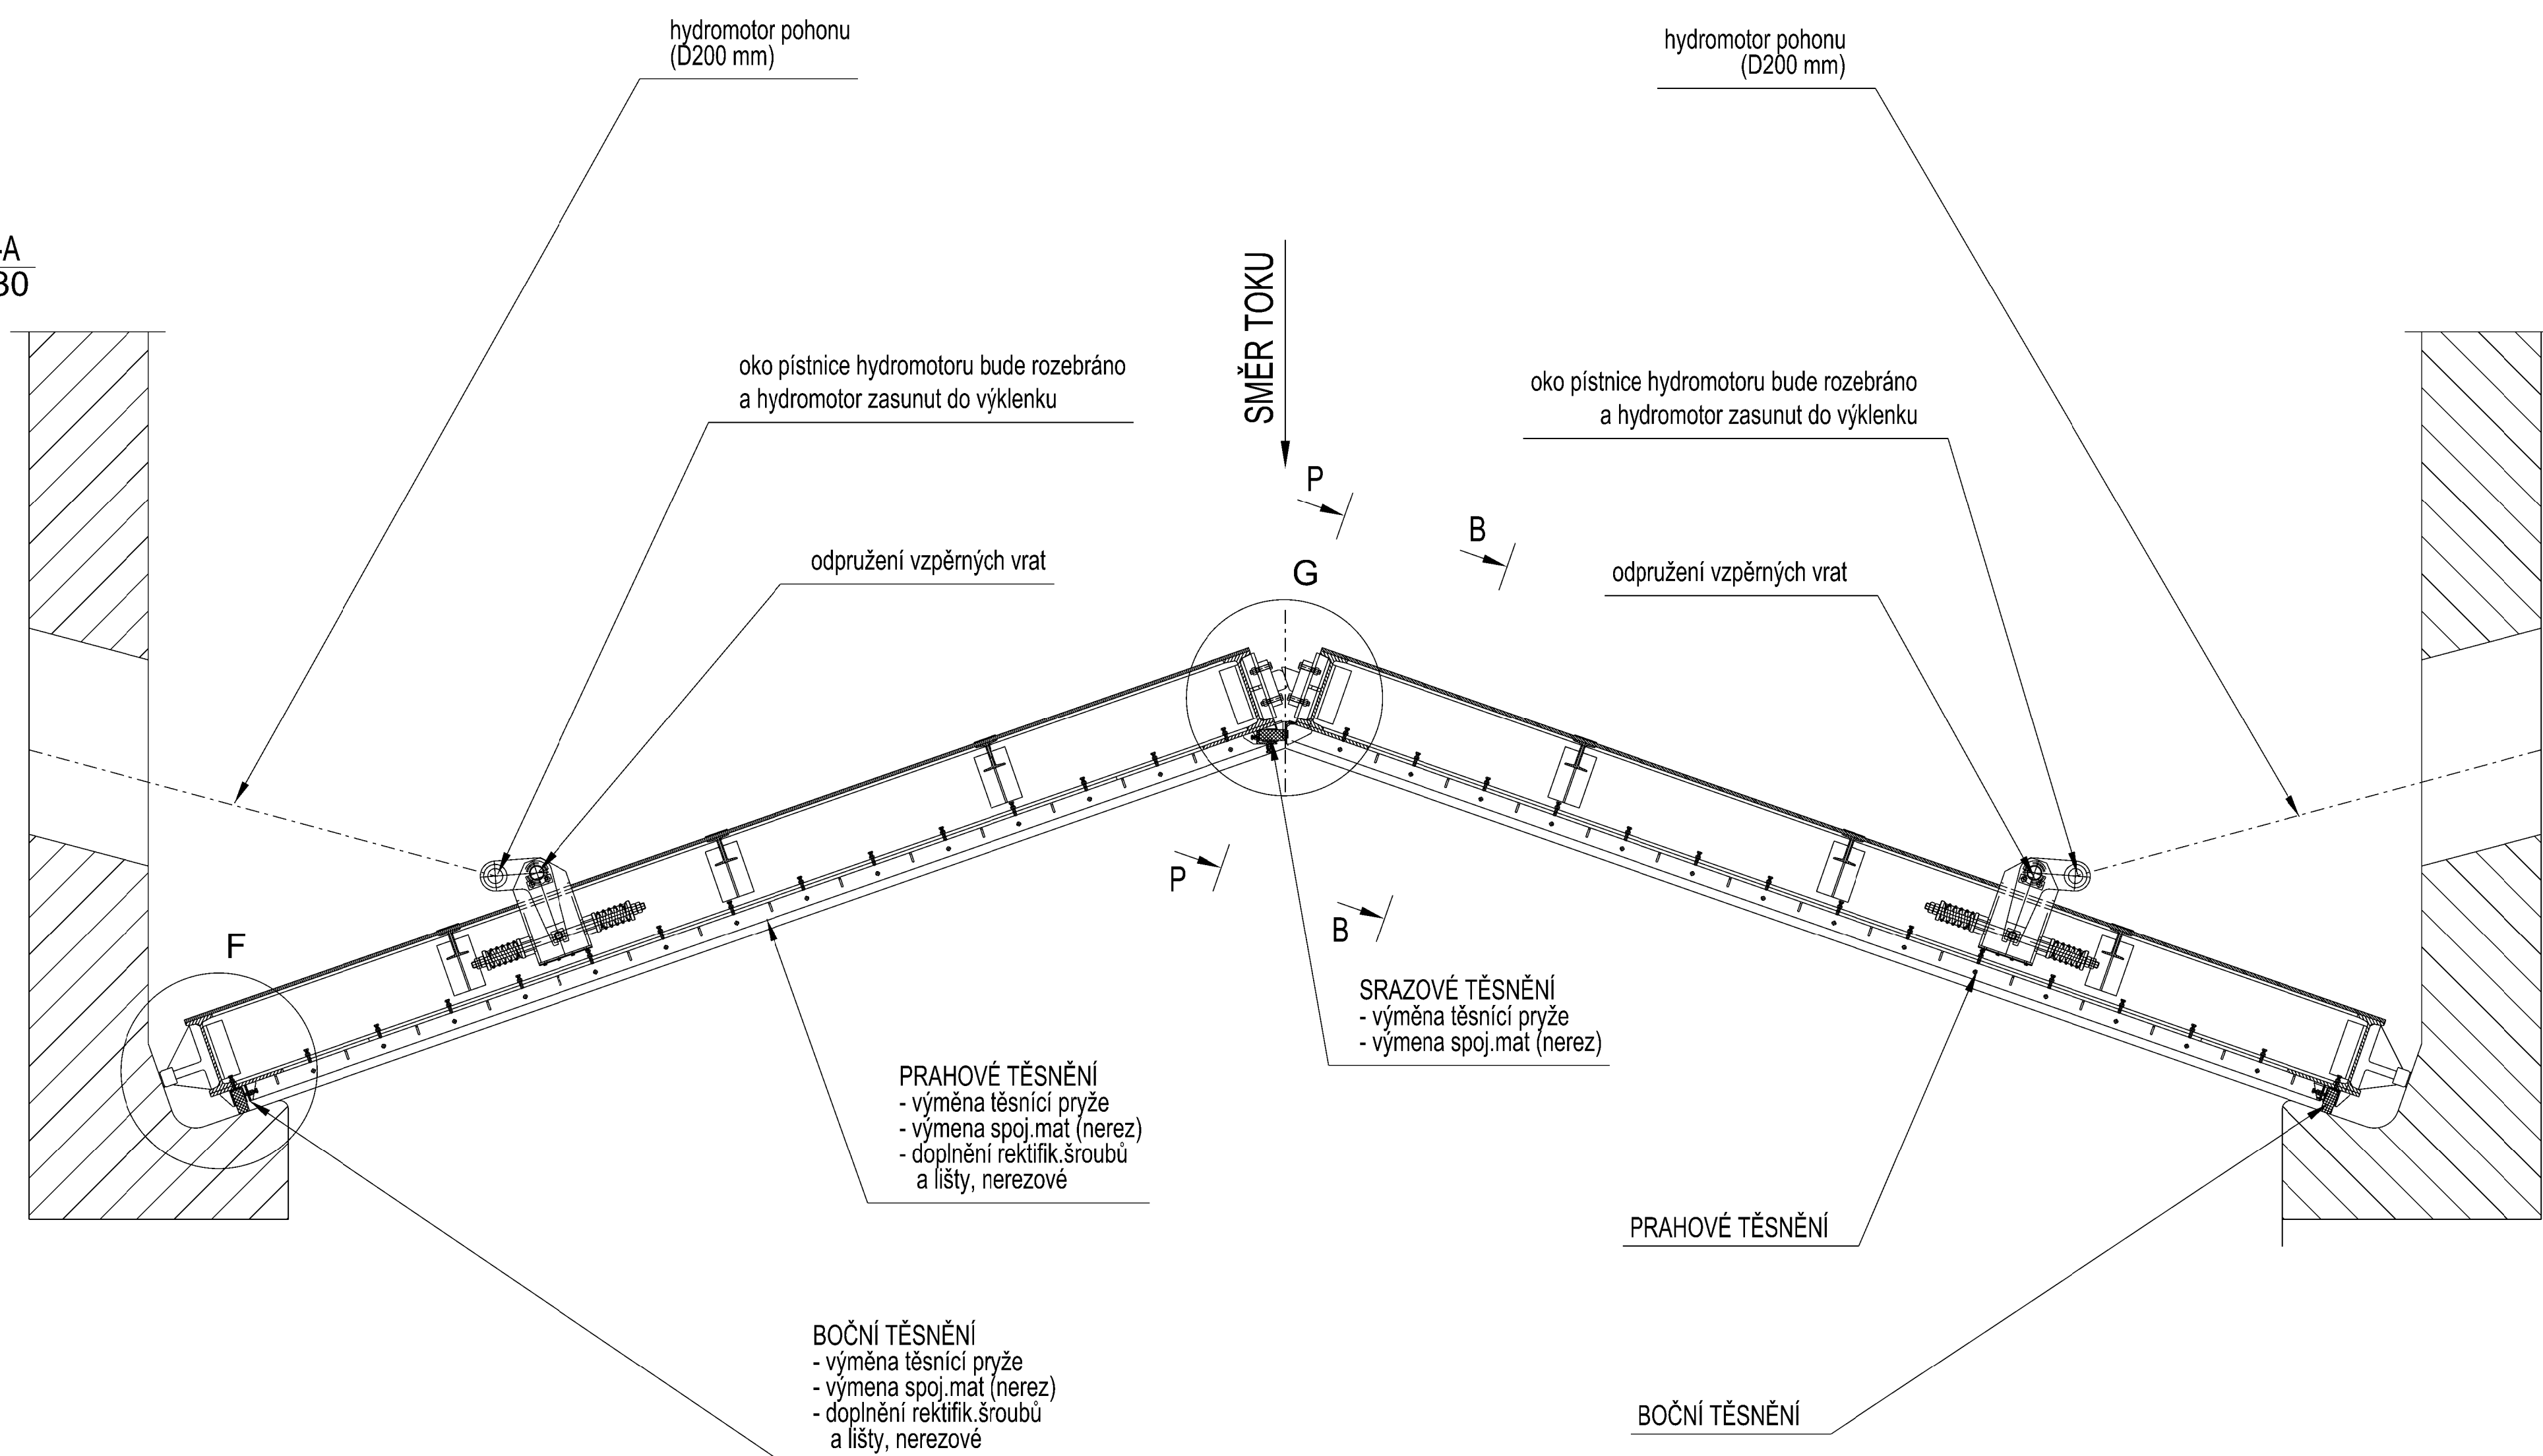

detail prahového těsnění

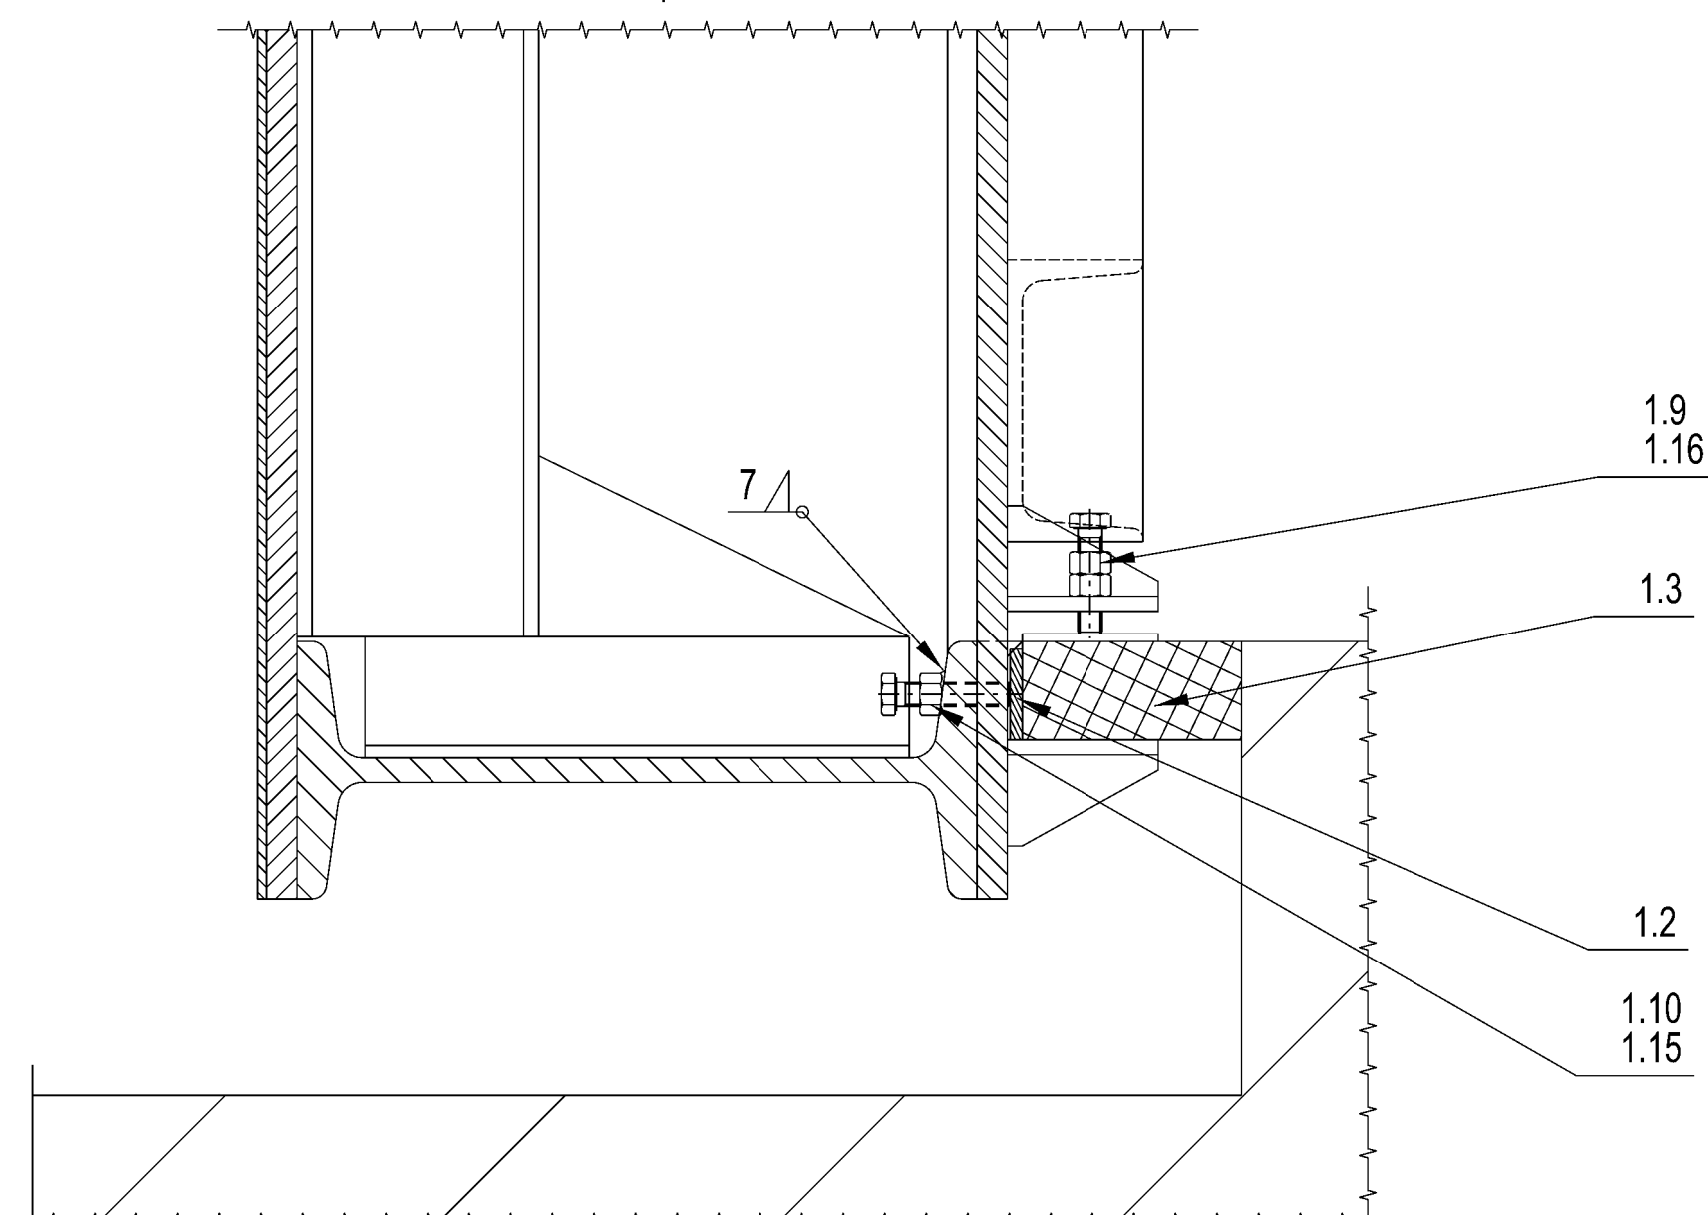

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Povrchová ochrana: | system 1- | HO 34m ² |
| | system 2- | HO 330m ² |
| Poznámka : | horní ohlaví - HO výška - 4,76 m, konstrukce vzpěrných vrat je zná | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|---|--------|
| 1.18 | Diagonla U200 | 1 | S365 | U200 | 7550 | disku upravit | 195,60 |
| 1.17 | Diagonla plocha, p15 mm | 1 | S365 | 20x15x1000 | 6150-1100 | 3 dily spoj pleplováním | 191,02 |
| 1.16 | Matice M16 | 116 | neraz A2 | DN634 | | | |
| 1.15 | Matice M16, plovací | 88 | neraz A2 | DN629 | | | |
| 1.14 | Podložka Ø17 mm | 58 | neraz A2 | DN633 | | | |
| 1.13 | Šroub M16x130 mm (opleten) | 28 | neraz A2 | DN633 | | | |
| 1.12 | Šroub M16x75 mm (bok, nek.) | 28 | neraz A2 | DN633 | | kontrola rozměru | |
| 1.11 | Šroub M16x60 mm (bok, plet.) | 28 | neraz A2 | DN633 | | kontrola rozměru | |
| 1.10 | Šroub M16x75 mm (přeh. nek.) | 32 | neraz A2 | DN633 | | kontrola rozměru | |
| 1.9 | Šroub M16x80 mm (přeh. nek.) | 32 | neraz A2 | DN633 | | kontrola rozměru | |
| 1.8 | Šroub M16x50 mm (sest. nek.) | 14 | neraz A2 | DN633 | | | |
| 1.7 | Šroub M16x60 mm (sest. plet.) | 14 | neraz A2 | DN633 | | | |
| 1.6 | Čepnice dlevo a b | 2 | dlouh. 100 mm | DN633 | | upravit trasu a dleku | 0,32 m |
| 1.5 | Těsnění srazov. příz. hranol | 1 | Pvč SBR 60° Sh | 65x130x470 | | kontrola rozměru, d upravit | 46,30 |
| 1.4 | Těsnění boků, příz. hranol | 2 | Pvč SBR 60° Sh | 65x120x470 | | kontrola rozměru, d upravit | 53,17 |
| 1.3 | Těsnění příz. příz. hranol | 2 | Pvč SBR 60° Sh | 65x75x660 | | kontrola rozměru, d upravit | 12,59 |
| 1.2 | Lisla potrubí nesifikační | 2 | 17 240 | 60x6x570 | | disku upravit | 51,27 |
| 1.1 | Lisla boků nesifikační | 2 | 17 240 | 60x6x570 | | disku upravit | 32,82 |
| Poz. | Soudržák | Rusko | Materiál | Rozměr - m | | Poznamka | Hmot. |
| Mikřilo | Kresla | Kontrolní | Schválí | Invest | | | |
| | Fialto | Kusovní | | Ako | | Vý Lysal nad Labem, prozkouři ochrana vs PK | |
| 1:30(1:x) | Datum | Fialto | Kusovní | Stupeň | | Povodí Laba, statní podnik | |
| | 11.2015 | | DPS | | | | |

PS PROFI
s.r.o.

Název
VZPĚRNÁ VRATA HO
(sestava)

Číslo výkresu
A0 - 1802 - 00 - HO