



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2017-001841

VYŘIZUJE

Ing. Vladan Babič

DATUM

2.5.2017


**Lanžhot - Tvrdonice - oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy
ř.km 79,500 - 87,000**

Předložená projektová dokumentace řeší opravu úrovně nivelety koruny stávající PB hráze řeky Moravy do projektovaného stavu včetně zpevnění koruny hráze. Stavba bude prováděna v ř.km 79,500 - 87,000. Investorem akce je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.


Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- Realizací uvedené stavby nedojde k dotčení zařízení v majetku nebo provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
- S provedením ohlášené stavby "**Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500-87,000 (Lanžhot - Tvrdonice)**" souhlasíme.

Jan Cabal
ředitel a.s.


Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

Příloha: 1 x dokumentace



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2017-001842

VYŘIZUJE

Ing. Vladan Babič

DATUM

2.5.2017

Tvrdonice - Moravská Nová Ves - oprava koruny PB hráze Moravy ř.km 87,000 - 93,470

Předložená projektová dokumentace řeší opravu úrovně nivelety koruny stávající PB hráze řeky Moravy do projektovaného stavu včetně zpevnění koruny hráze. Stavba bude prováděna v ř.km 87,000 - 93,470. Investorem akce je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- Realizací uvedené stavby nedojde k dotčení zařízení v majetku nebo provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
- S provedením ohlášené stavby "**Oprava koruny PB hráze Moravy ř.km 87,000 - 93,470 (Tvrdonice - Moravská Nová Ves)**" souhlasíme.

Jan Cabal
ředitel a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

Příloha: 1 x dokumentace

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o
Kapusty 27
690 06 BŘECLAV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
	2/ŠK/2017/ <i>1808</i>	Ing. Martina Škodáková, ☎ 518 305 985	12. 4. 2017
		724 612 949	

1/ SO 01, SO 02 „Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice)“

2/ SO 03 „Oprava koruny PB hráze Moravy ř. km 87,000 – 93,470 (Tvrdonice – Moravská Nová Ves)“

Investor: Povodí Moravy, a.s.

Zpracovatel PD: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav v 02/2017

Dopisem ze dne 15. 3. 2017 doručeným naší společnosti dne 17. 3. 2017 jste nás požádali o vyjádření k uvedené stavbě.

Stavba bude prováděna na stávající stavbě – koruně stávající pravobřežní ochranné hráze upraveného koryta toku Morava. Účelem je vyrovnaní nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze (výměna stávajícího asfaltového, silně rozrušeného zpevněného povrchu). Opravy budou prováděny na projektovanou a kolaudovanou úroveň nivelety koruny hráze. Nedojde k navyšování ani rozšiřování nad projektovanou a kolaudovanou úroveň, provede se pouze výměna poškozených konstrukčních vrstev.

Zpevnění je navrženo pro únosnost 7,5 t za povodňového stavu, složení: stávající podkladní vrstvy, štěrkodrt' tl. 32 – 63, posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m² se zakalením povrchu (zhuštění).

Stanovisko VaK Hodonín, a.s.

1/ K realizaci SO 01 a SO 02 nemáme žádné připomínky, v předmětném území nejsou dotčeny zájmy naší společnosti.

2/ K realizaci SO 03 sdělujeme následující:

Práce budou probíhat v těsné blízkosti prameniště Podluží, související doprava a pohyb mechanismů bude zřejmě probíhat přes PHO. (K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro veřejné zásobování obyvatelstva pitnou vodou jsou stanovována Pásma hygienické ochrany (dle

současně platné legislativy „ochranná pásma vodních zdrojů“ - viz § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění). Stanovení ochranných pásem je vždy veřejný zájem.)

PHO Podluží bylo vyhlášeno rozhodnutím Jm KNV v Brně ze dne 28. 5. 1990, č. j.: Vod 279/1990-233/1-Kuž-Ho.

Dokumentace neřeší, kudy bude prováděn návoz stavebního materiálu a odvoz vzniklého odpadu, není jasné, kde budou parkovat používané mechanismy.

S realizací SO 03 souhlasíme za těchto podmínek:


- Do PD budou doplněny údaje o existenci PHO, a to včetně zákresu. (Základní mapku přikládáme k vyjádření)
- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno společnosti VaK Hodonín, a.s. (M. Škodáková – 724 61 29 49 nebo J. Cmol – 724 61 28 60) a bude dohodnuto proškolení příslušných pracovníků zajišťujících dodávku prací (na místě stavby).
- Před zahájením prací bude zpracován HP, všichni zúčastnění budou s jeho obsahem prokazatelně seznámeni, auta a další mechanismy budou vybaveny prostředky pro zdolání případné havárie.
- Technický stav všech využívaných mechanismů a nákladních aut bude bez závad, zejména s ohledem na únik provozních kapalin do horninového prostředí.
- Bude řádně zabezpečeno parkování všech mechanismů v místě staveniště – opět s ohledem na únik provozních kapalin (zabezpečení také v nočních hodinách proti případným zlodějům).
- Pro pojezd nákladních aut **nebude** využívána komunikace v majetku VaK Hodonín, a.s.
- Příjezdová cesta na staveniště, parkování mechanismů, skládka materiálu a případné další záležitosti budou se společností VaK Hodonín, a.s. upřesněny před zahájením stavby.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 13 Hodonín

Ing. Pavel Zabadal
Technicko - provozní náměstek

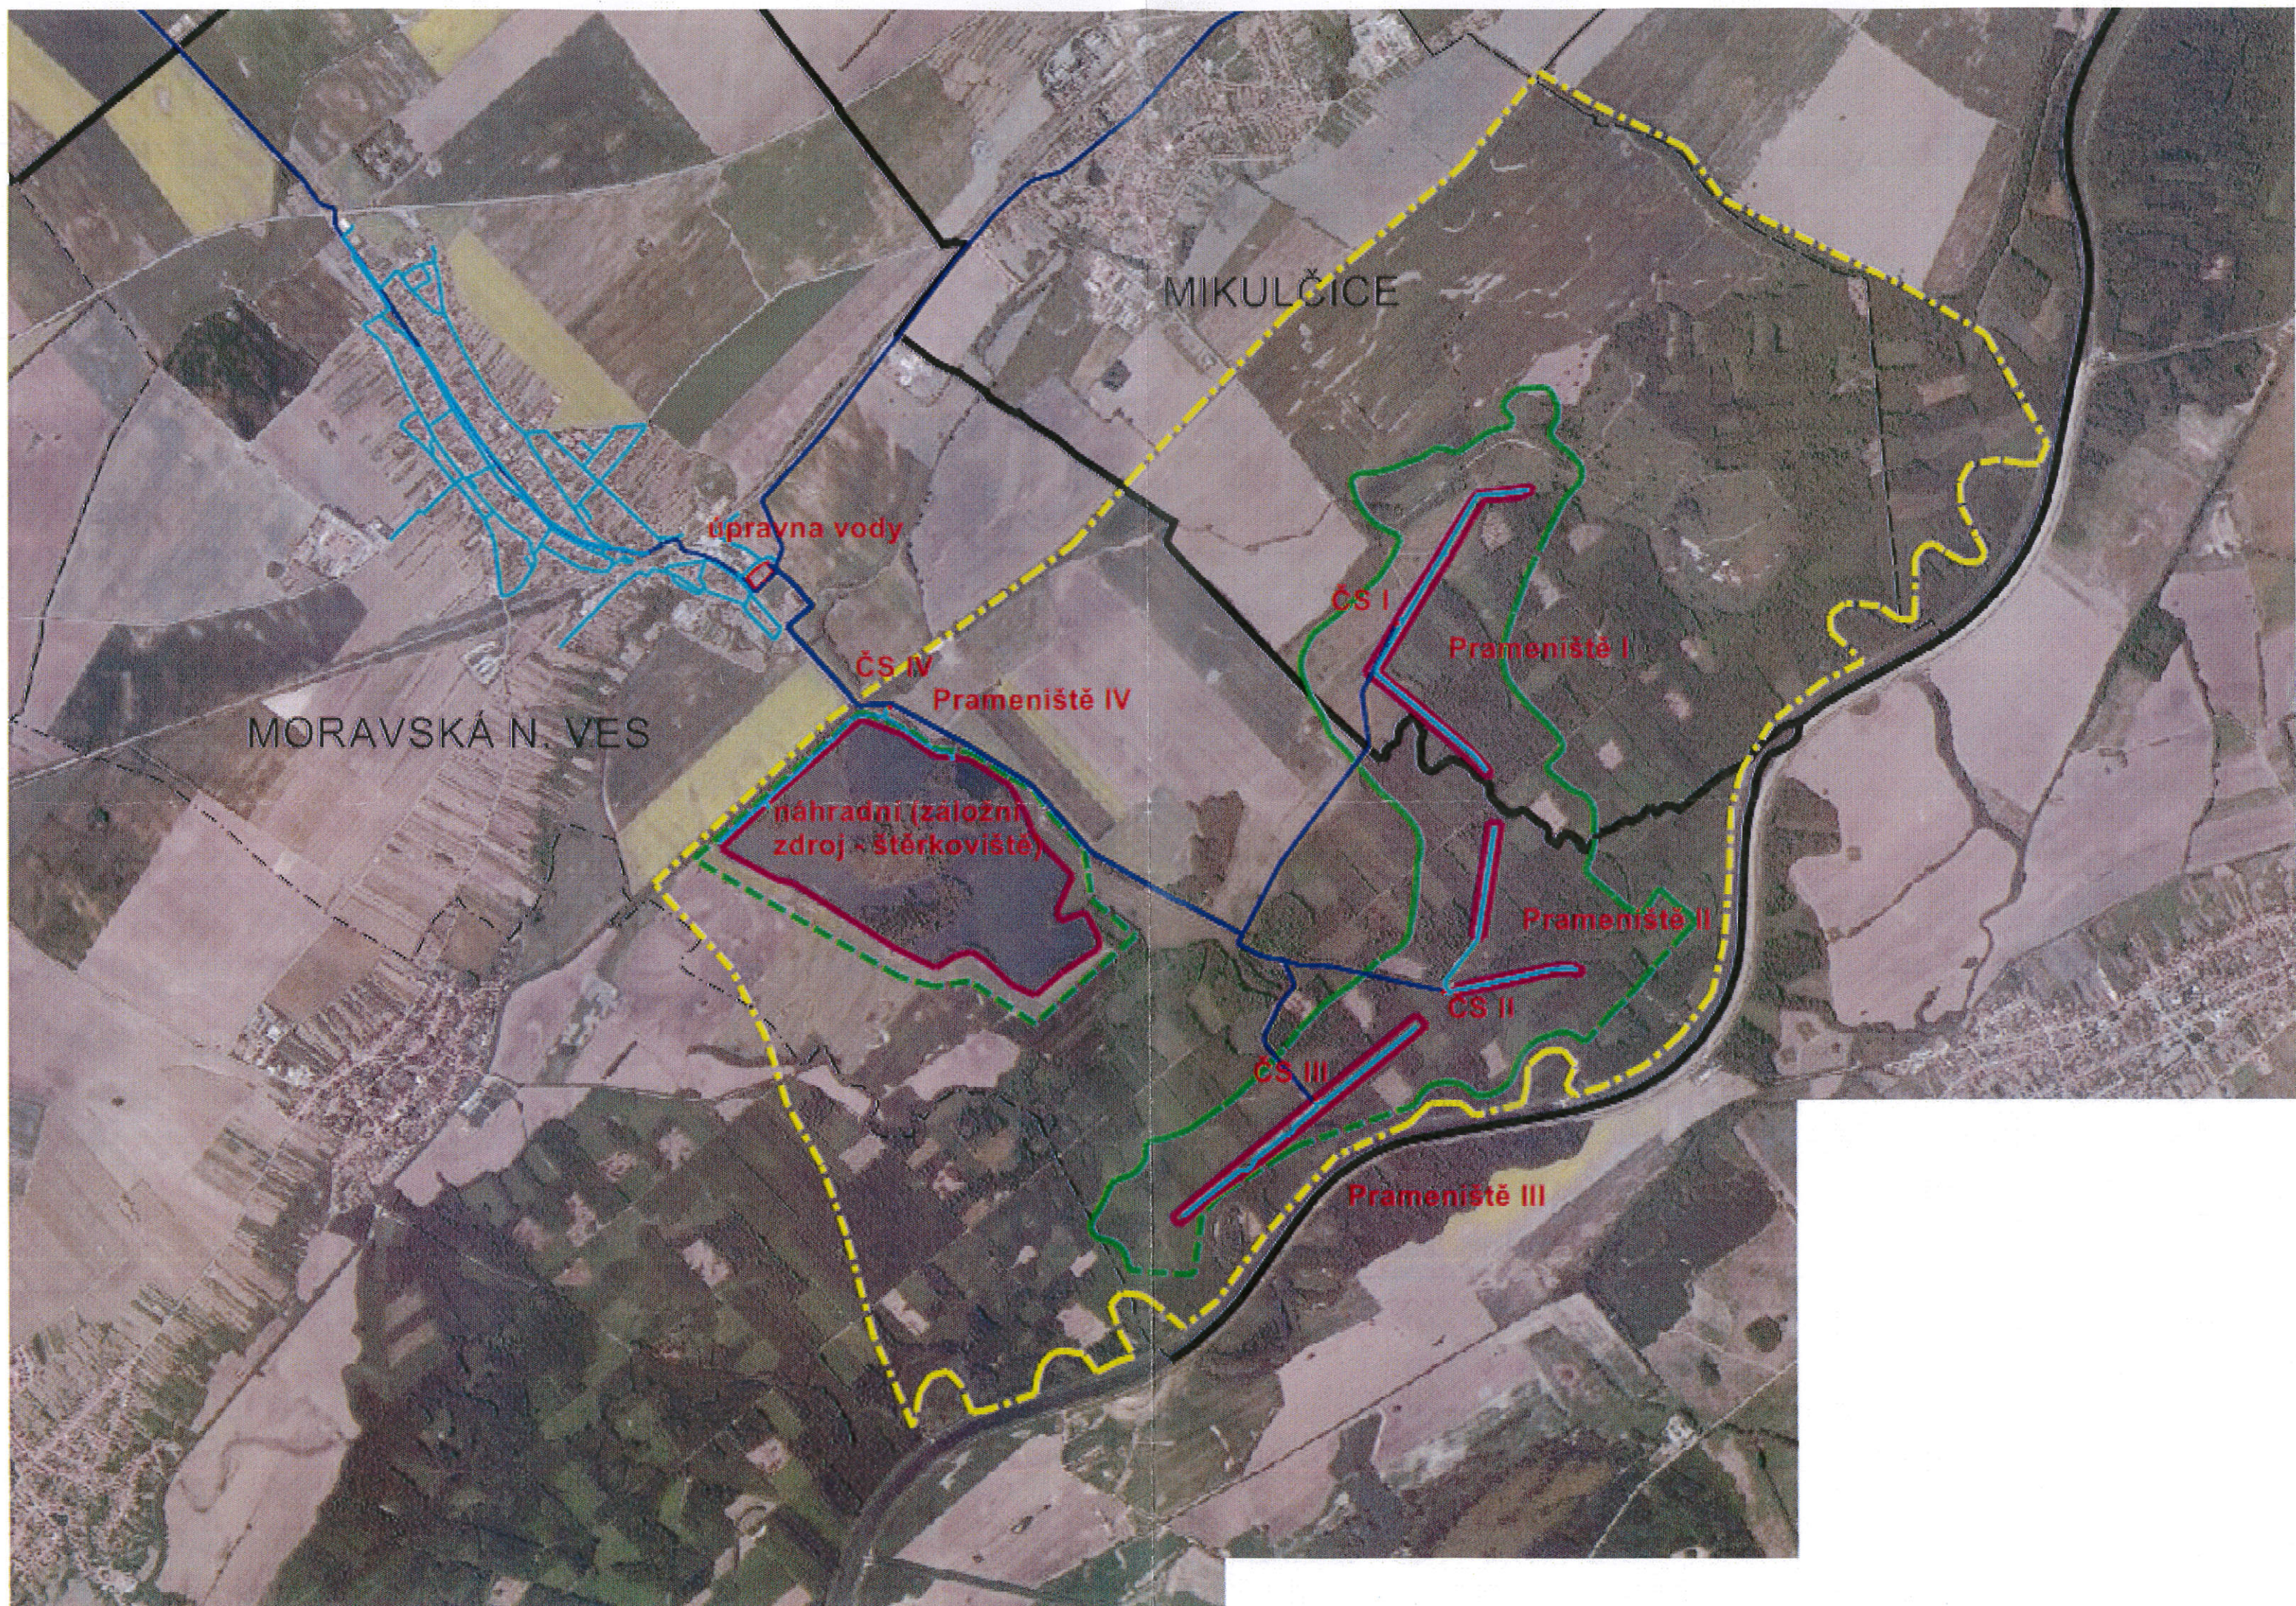

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Břeclav, Kapusty 291/27
PSČ 690 06
DS: x36tmz9

váš dopis zn.	číslo jednací	spisová značka	datum
	LCR004/001106/2017		23.03.2017
vyřizuje	telefon	gsm brána	e-mail
Ing. Vladimír Losík	956 264 115	724523341	vladimir.losik@lesy-cr.cz

Tvrdonice polesí, PB hráz Moravy souhlas s opravou

Vážení,

dne 17.03.2017 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k opravě koruny PB hráze Moravy (Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř. km 79,500-87,000 (Lanžhot-Tvrdonice) a Oprava koruny PB hráze Moravy ř. km 87,000-93,470 (Tvrdonice-Mor. Nová Ves), která je vyprojektována dle dokumentace pro ohlášení stavby na katastrální situaci s technickou zprávou pro stavebníka – Povodí Moravy s.p. Stavba je vyvolána sesedáním hráze z původní návrhové nivelety a dojde ke zpevnění části koruny hráze s využitím cyklotrasy.

Plánovaná oprava nezasáhne do lesních pozemků, zasáhne částmi do ochranného pásma lesních pozemků ve vlastnictví České republiky, kde mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. i jiných ve vlastníků. Dotčení se týká lesních pozemků v k.ú. Lanžhot, Tvrdonice, Týnec a Mor. Nová Ves.

S dotčením ochranného pásma PUPFL souhlasíme z pohledu odborného lesního hospodáře.

S výše uvedeným řešením plánované opravy souhlasíme za podmínek, že nebudou lesní pozemky dotčeny a případné škody na pozemcích ve vlastnictví České republiky, kde mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. budou řešeny se zástupci polesí 19 Lesního závodu Židlochovice a následně finančně vykompenzovány. Požadujeme projednání přístupu na staveniště přes lesní cestu ještě před realizací stavby s Ing. Josefem Stejskalem tel. 724523312 a požadujeme včasné oznámení zahájení prací ved. polesí (Ing. B. Konečný 724523293 Konecny_b.lz4@lesy-cr.cz), případné odstraňování dřevin není povoleno.

S pozdravem "Lesu zdar!"

Lesy České republiky, s.p. [08]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice

Na vědomí polesí 19

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

str. 1 z 1

