



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**ÚTVAR: ODBOR STÁTNÍ SPRÁVY  
VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ  
A SPRÁVY POVODÍ**

**ČÍSLO ÚTVARU: 15110**

VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE: 15.03.2017

NAŠE Č.J.: 18329/2017-MZE-15110

VYŘIZUJE: Ing. Petra Kudová

TELEFON: 221 812 066

FAX: 221 812 964

E-MAIL: petra.kudova@mze.cz

ADRESA: TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1

DATUM: 29.03.2017

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.  
Kapusty 27  
690 06 BŘECLAV

**Stanovisko dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Vážení,

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), obdrželo dne 17.03. t.r. Vaši žádost o zaslání stanoviska ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k akci s názvem „**Oprava koruny PB hráze Moravy ř. km 87,000-93,470 (Tvrdonice – Moravská Nová Ves)**“ a s názvem „**Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř. km 79,500-87,000 (Lanžhot – Tvrdonice)**“.

Projektové dokumentace zpracované v únoru 2017 společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063, v prvním případě řeší stavební objekt SO 03, tedy opravu povrchu stávající zpevněné komunikace na pravém břehu ochranné hráze upraveného koryta významného hraničního vodního toku Morava včetně vyrovnaní nivelety koruny hráze v celkové délce cca 6,376 km. Ve druhém případě řeší stavební objekt SO 01 a stavební objekt SO 02, tedy zpevnění koruny ochranné hráze na pravém břehu upraveného koryta významného hraničního vodního toku Morava lomovými výsivkami se zhutněním včetně vyrovnaní nivelety koruny hráze v celkové délce cca 7,402 km.

S předloženými projektovými dokumentacemi investora **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013**, Ministerstvo zemědělství souhlasí za předpokladu, že v řízení musí být zohledněny podmínky a připomínky vzešlé z Dohody a z jednání Česko-slovenské komise pro hraniční vody.

S pozdravem

  
**Ing. Daniel Pokorný**  
ředitel odboru

**Příloha: 2 x dokumentace pro ohlášení stavby**

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.  
o.  
Kapusty 291/27  
69006 Břeclav

naše značka  
5001489065

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
05.04.2017

Věc:

**Oprava koruny PBhráze Moravy ř.km 87,0-93,470**

**Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500-87,000**

K.ú. - p.č.: Lanžhot

Stavebník: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, 69006 Břeclav

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.


Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001489065 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
vedoucí zpracování externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001489065 ze dne 05.04.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, 69006 Břeclav. K.ú.: Lanžhot.

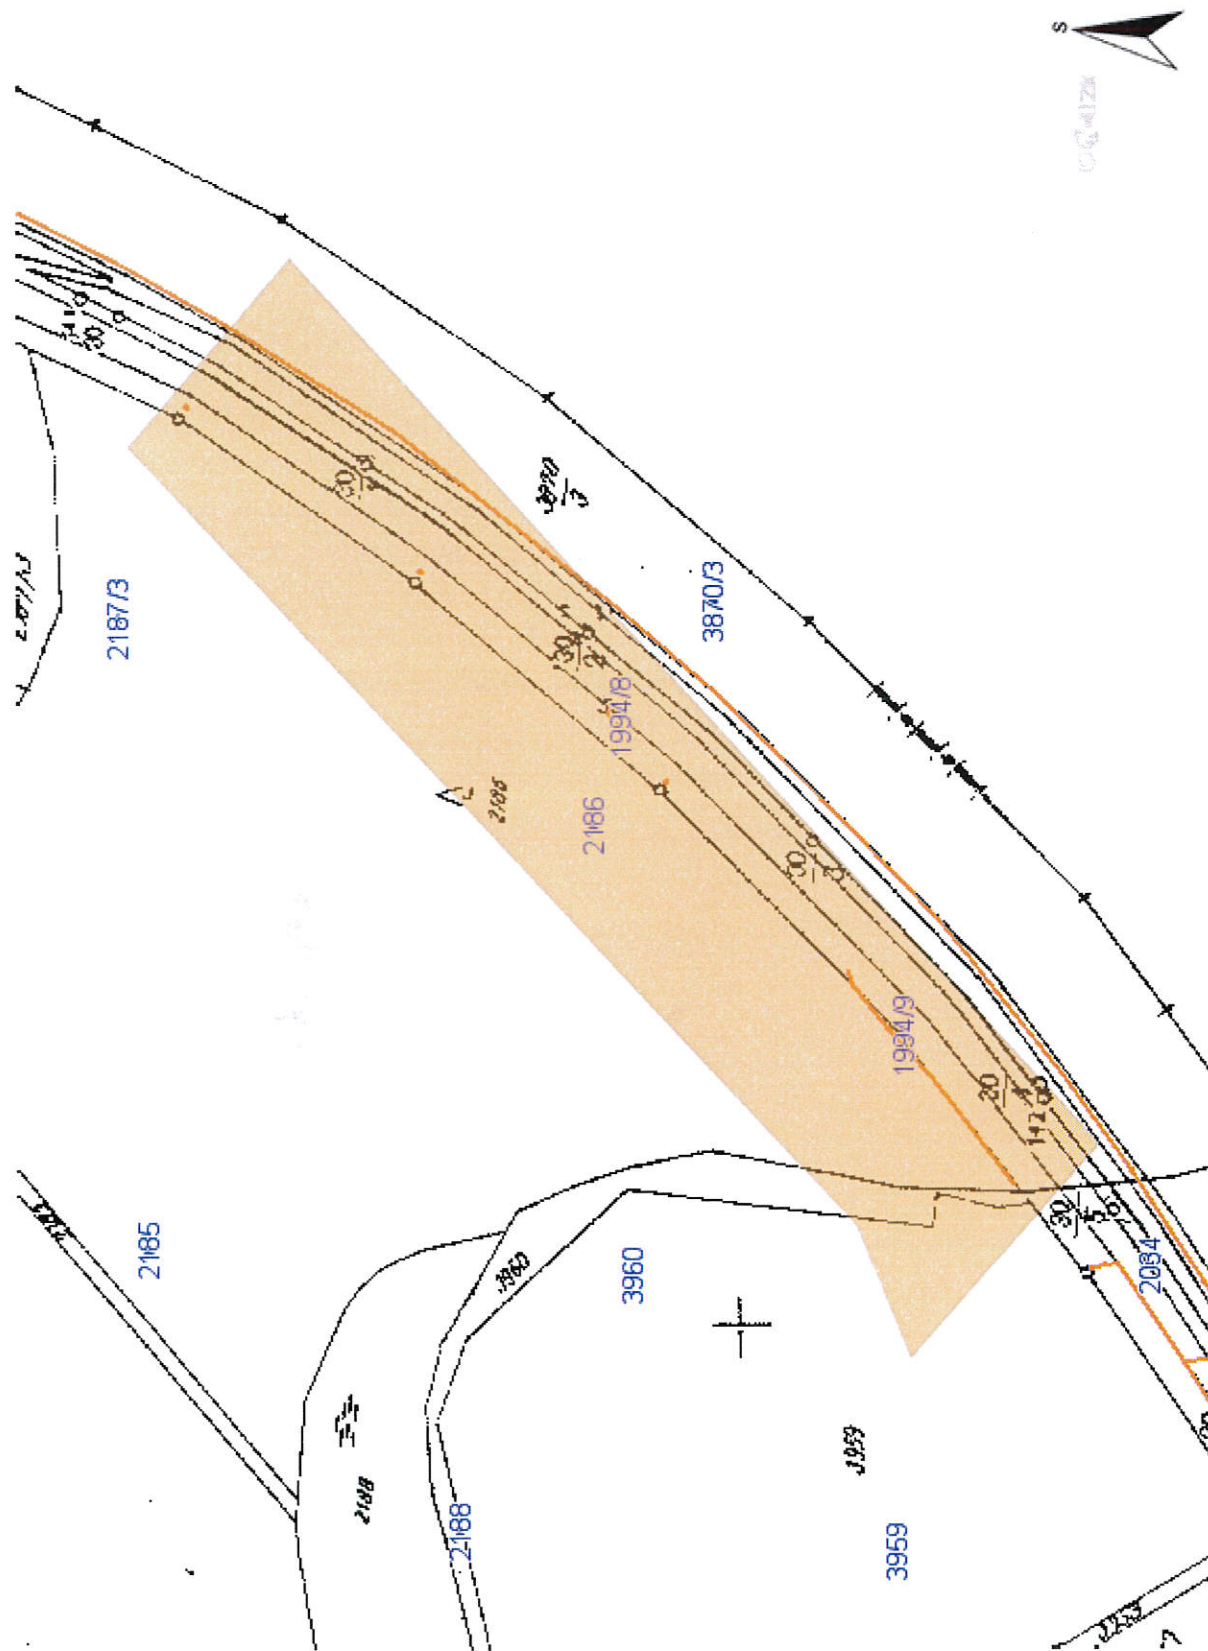

Legenda:

	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

12

V Brně dne: 23.3.2017  
Vaše zn.:  
Naše zn.: 38/17.3./17-22200

**AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.**  
Paní Bartolšicová  
**Kapusty 27**  
**690 06 Břeclav**

Vyřizuje: Ing. Maliňák *Jm*  
Telefon: 532 093 347  
E-mail: [jaroslav.malinak@rsd.cz](mailto:jaroslav.malinak@rsd.cz)

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby: „Oprava koruny PB hráze Moravy ř.km 87,000-93,470 (Tvrdonice - Mor. Nová Ves)“ a „Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500-87,000 (Lanžhot - Tvrdonice)“**

Stávající pravobřežní hráz upraveného koryta toku Morava je součástí protipovodňové ochrany území Lanžhot – Hodonín. Účelem stavby je vyrovnání nivelety koruny hráze včetně opravy zpevnění koruny hráze stávající PB ochranné hráze upraveného toku Moravy na úroveň nivelety koruny z r. 1970.

Stavba „Oprava koruny PB hráze Moravy ř.km 87,000-93,470 (Tvrdonice - Mor. Nová Ves)“ je navržena v celková délce upravované koruny hráze 6,376 km.

Stavba „Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500-87,000 (Lanžhot - Tvrdonice)“ je navržena v celková délce upravované koruny hráze 7,402 km.

**ŘSD ČR, Závod Brno** jako majetkový správce silnic I. tříd **souhlasí** s umístěním a realizací výše uvedené stavby dle předložené dokumentace a s vydáním ohlášení stavby bez připomínek.

S pozdravem

*[Signature]*  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno



Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Adresa sídla organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 536/56, 145 05 Praha 4



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AQUA CENTRUM BŘECLAV, s.r.o.  
Kapusty 27  
690 06 Břeclav

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Hodonín  
Husova 3947/1  
695 42 Hodonín  
www.eon.cz

Eva Opršalová  
T +420-54514-5249  
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka  
E7456-16173605

Hodonín, 04.04.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Povodí Moravy, s. p.  
Název stavby: Tvrdonice - M.N. Ves - Oprava koruny PB hráze  
Moravy ř.km 87,000-93,470  
Místo stavby: dle zaslané situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení  
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se  
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území v místě stavby se nenachází žádné zařízení ve  
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 04.04.2018.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213; DIČ: CZ25186213

109

Příloha: Orazítovaná situace

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 251 86 213  
DIČ: 25186213

16173605



# Týnec na Moravě

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

109



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AQUA CENTRUM BŘECLAV, s .r. o.  
Kapusty 27  
690 06 Břeclav

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Hodonín  
Husova 3947/1  
695 42 Hodonín  
www.eon.cz

Eva Opršalová  
T +420-54514-5249  
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka  
E7456-16173606

Hodonín, 04.04.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Povodí Moravy, s. p.  
Název stavby: Lanžhot - Tvrdonice - Oprava včetně zpevnění  
koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km  
79,500- 87,000  
Místo stavby: dle zaslané situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení  
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se  
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území v místě stavby se nenachází žádné zařízení ve  
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 04.04.2018.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

109

Příloha: Orazitkovaná situace

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 15066  
IČ: 25186213  
DIČ: 25186213

16173606



**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

**109**