

PATOK a.s.
U Porcelánky 2903
44001 Louny

naše značka
5001388560

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
14.10.2016

Věc:

VD Hubenov, přivaděče

K.ú. - p.č.: Hubenov , Dušejov , Boršov , Rounek , Mirošov u Jihlavy , Ježená

Stavebník: PATOK a.s. , U Porcelánky 2903 , 44001 Louny

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se nachází stávající VTL, STL a RS plynárenské zařízení ve správě GasNet, s.r.o.

Ke kladnému stanovisku na výše uvedenou stavbu je nutné předložit situaci, ze které bude možné posoudit stavební záměr vůči poloze plynárenského zařízení.

Požadujeme předložit situaci stavby se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a technickou zprávou.

Novou žádost prosím opětovně zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/>.

Toto stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gidservices.cz
I www.gidservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001388560 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001388560 ze dne 14.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 44001 Louny. K.ú.: Hubenov, Dušejov, Boršov, Rounek, Mirošov u Jihlavy, Ježená.

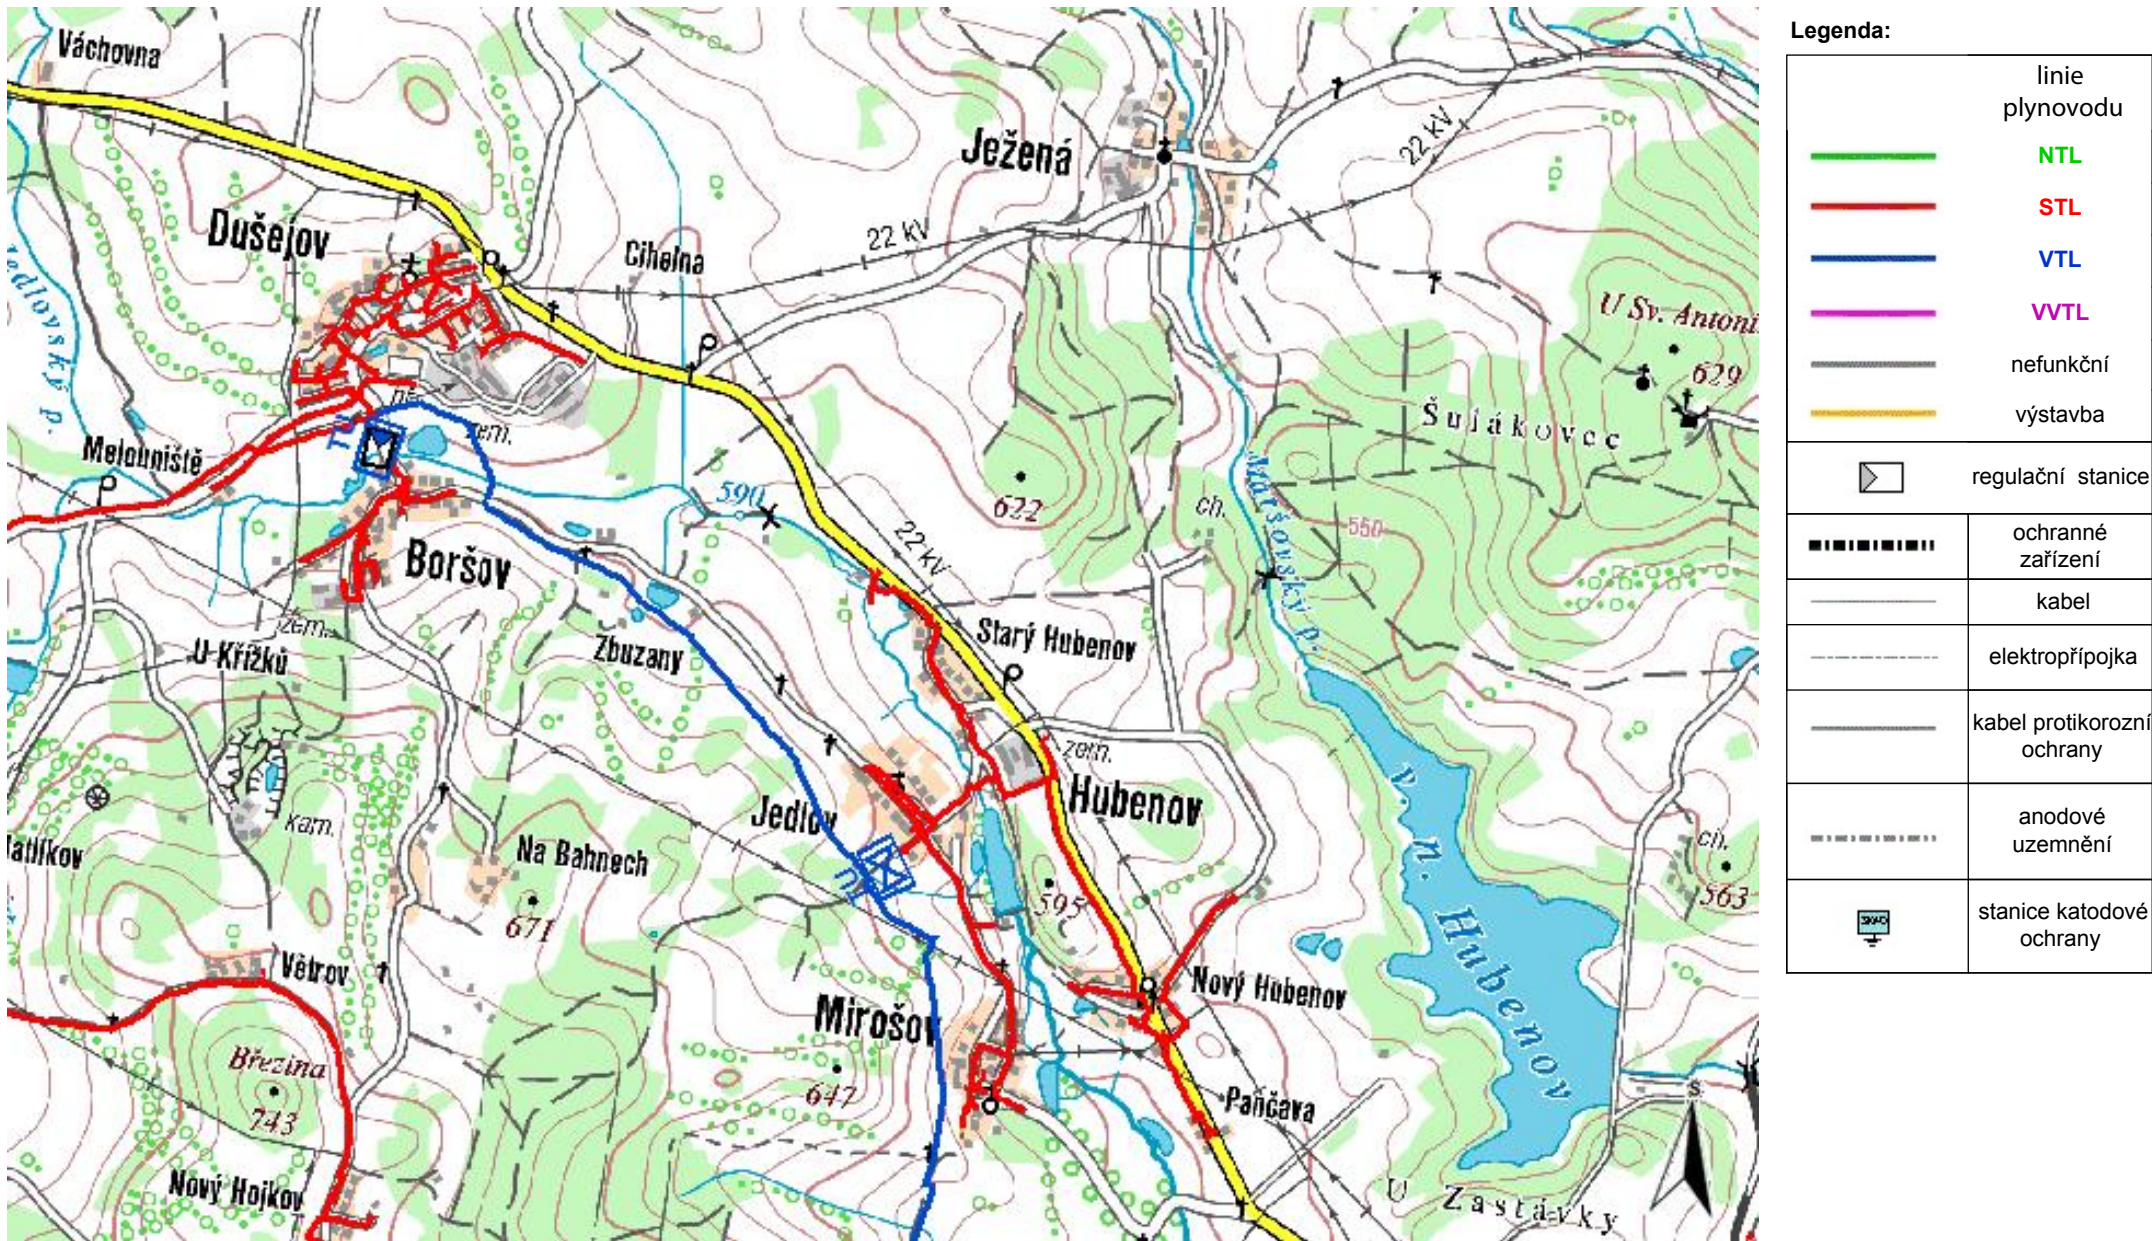

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PATOK a.s. , U Porcelánky 2903 , 44001 Louny. K.ú.: Hubenov , Dušejov , Boršov , Rounek , Mirošov u Jihlavy , Ježená.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	VTTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

- 4 -10- 2016

Žadatel:
PATOK a.s.
Šrámek Jiří, Jiří
U Porcelánky 2903
44001 Louny
IČ: 27356248


Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 BRNO

Evid. číslo žádosti
0000187786

Evid. číslo správce
0000000364

Důvod podání žádosti
Existence sítí

Věc:
Žádost o vyjádření k existenci sítí



Žádám vás o vyjádření z výše uvedeného důvodu pro akci:
VD Hubenov - přivaděče

Doplňkové informace:

Přílohy (názvy souborů příloh)

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Poznámka:

S pozdravem

V

dne 29.9.2016 14:30

Šrámek Jiří, Jiří

Telefon:

Mobil: 721639712

Fax:

E-mail: sramek@patok.cz

Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Boršov (608009), Dušejov (633852), Hubenov (649210), Ježená (659461), Mirošov u Jihlavy (695459)

Dotčené pozemky:

Jedlov

