


INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 12/2018
Název zakázky:			VD SLUŠOVICE, OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ODBĚRNÉ VĚŽI A STROJOVNĚ SPODNÍCH VÝPUSTÍ	Stupeň: PD pro real. stavby
Část:			ELEKTROINSTALACE STROJOVNY SPODNÍCH VÝPUSTÍ	
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Číslo zakázky: 180919-3
Místo stavby:			Trnava, vodní tok Dřevnice	Archivní číslo: 180919-3/D1
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Formát: A4/2A4 Měřítko: -
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	
Název výkresu:  ZAPOJENÍ KOMUNIKACE PLC				Pořadové č. výkresu  10

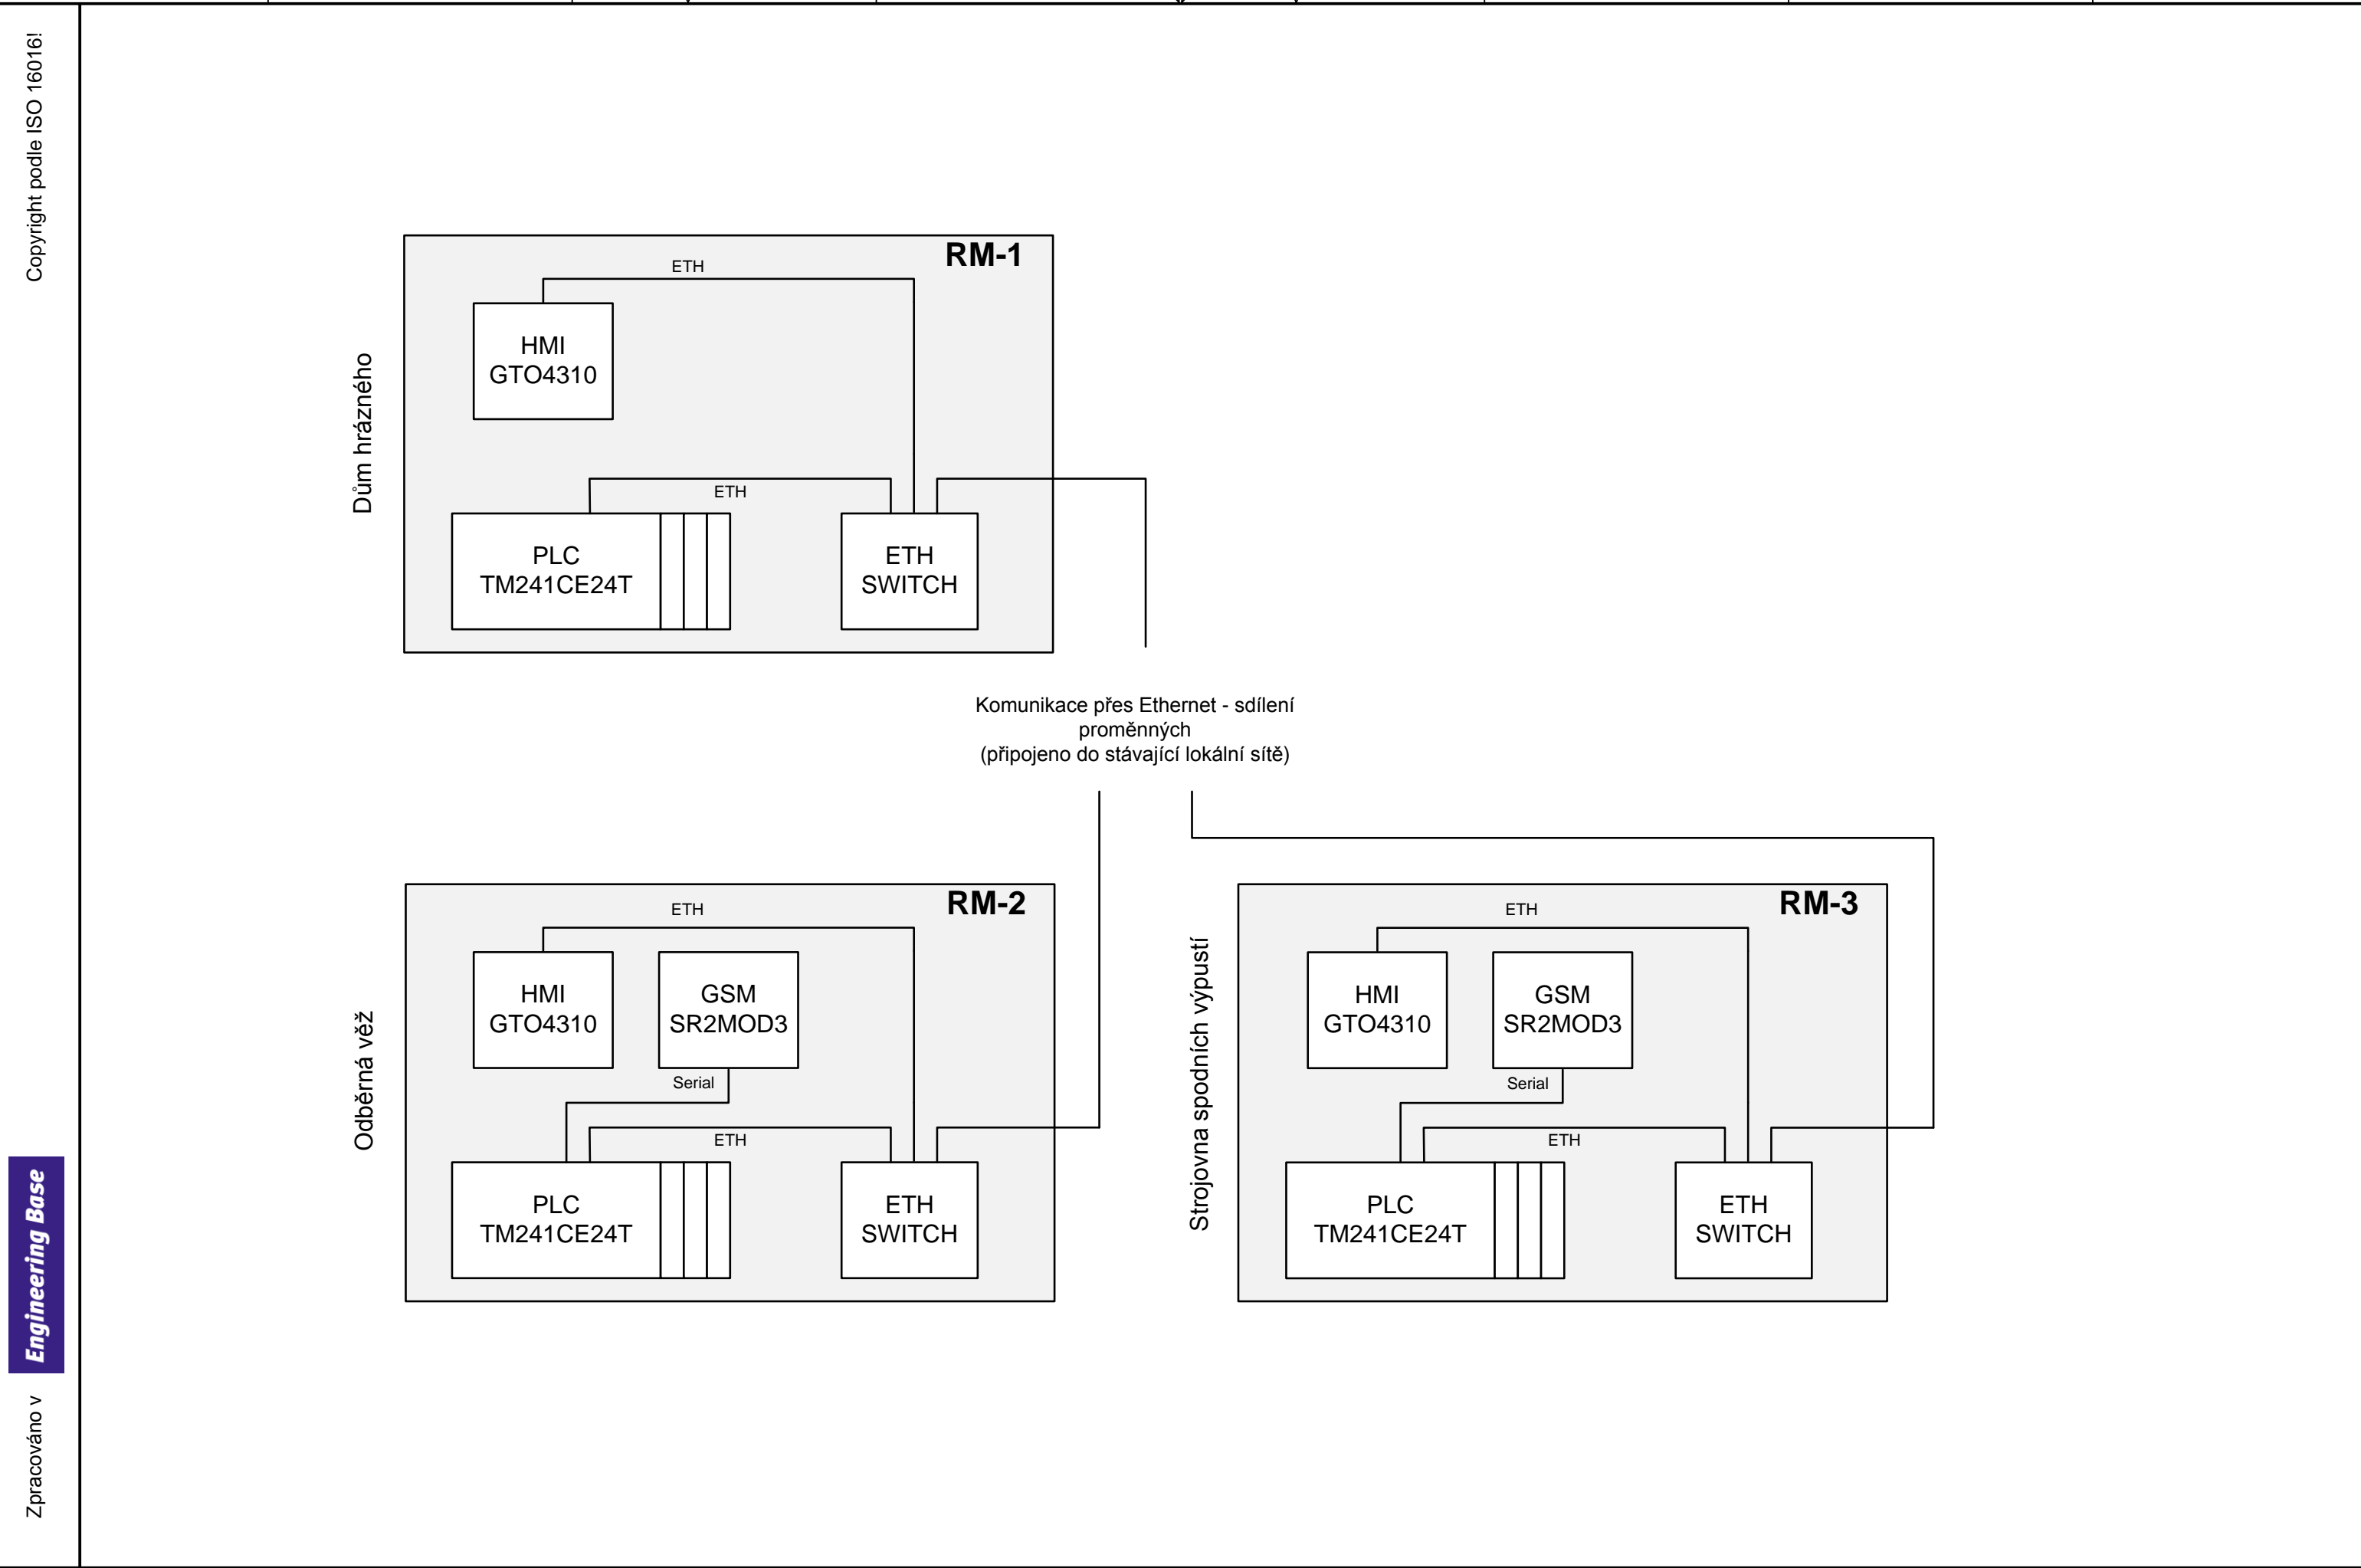

Copyright podle ISO 16016!

Zpracováno v **Engineering Base**

Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-3 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace					180919-3/D1			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize										
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Strojovna spodních výpustí			Zapojení komunikace PLC				◀	▶
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno					List 2	ze 2

