


INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 12/2018
Název zakázky:			VD SLUŠOVICE, OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ODBĚRNÉ VĚŽI A STROJOVNĚ SPODNÍCH VÝPUSTÍ Část: ELEKTROINSTALACE ODBĚRNÉ VĚŽE	Stupeň: PD pro real. stavby
Investor:				
Místo stavby:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Trnava, vodní tok Dřevnice	Číslo zakázky: 180919-2
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Archivní číslo: 180919-2/D2
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/2A4
				Měřítko: –
Název výkresu:			SCHÉMA ZAPOJENÍ RIS-2	Pořadové č. výkresu
				09

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RIS-2

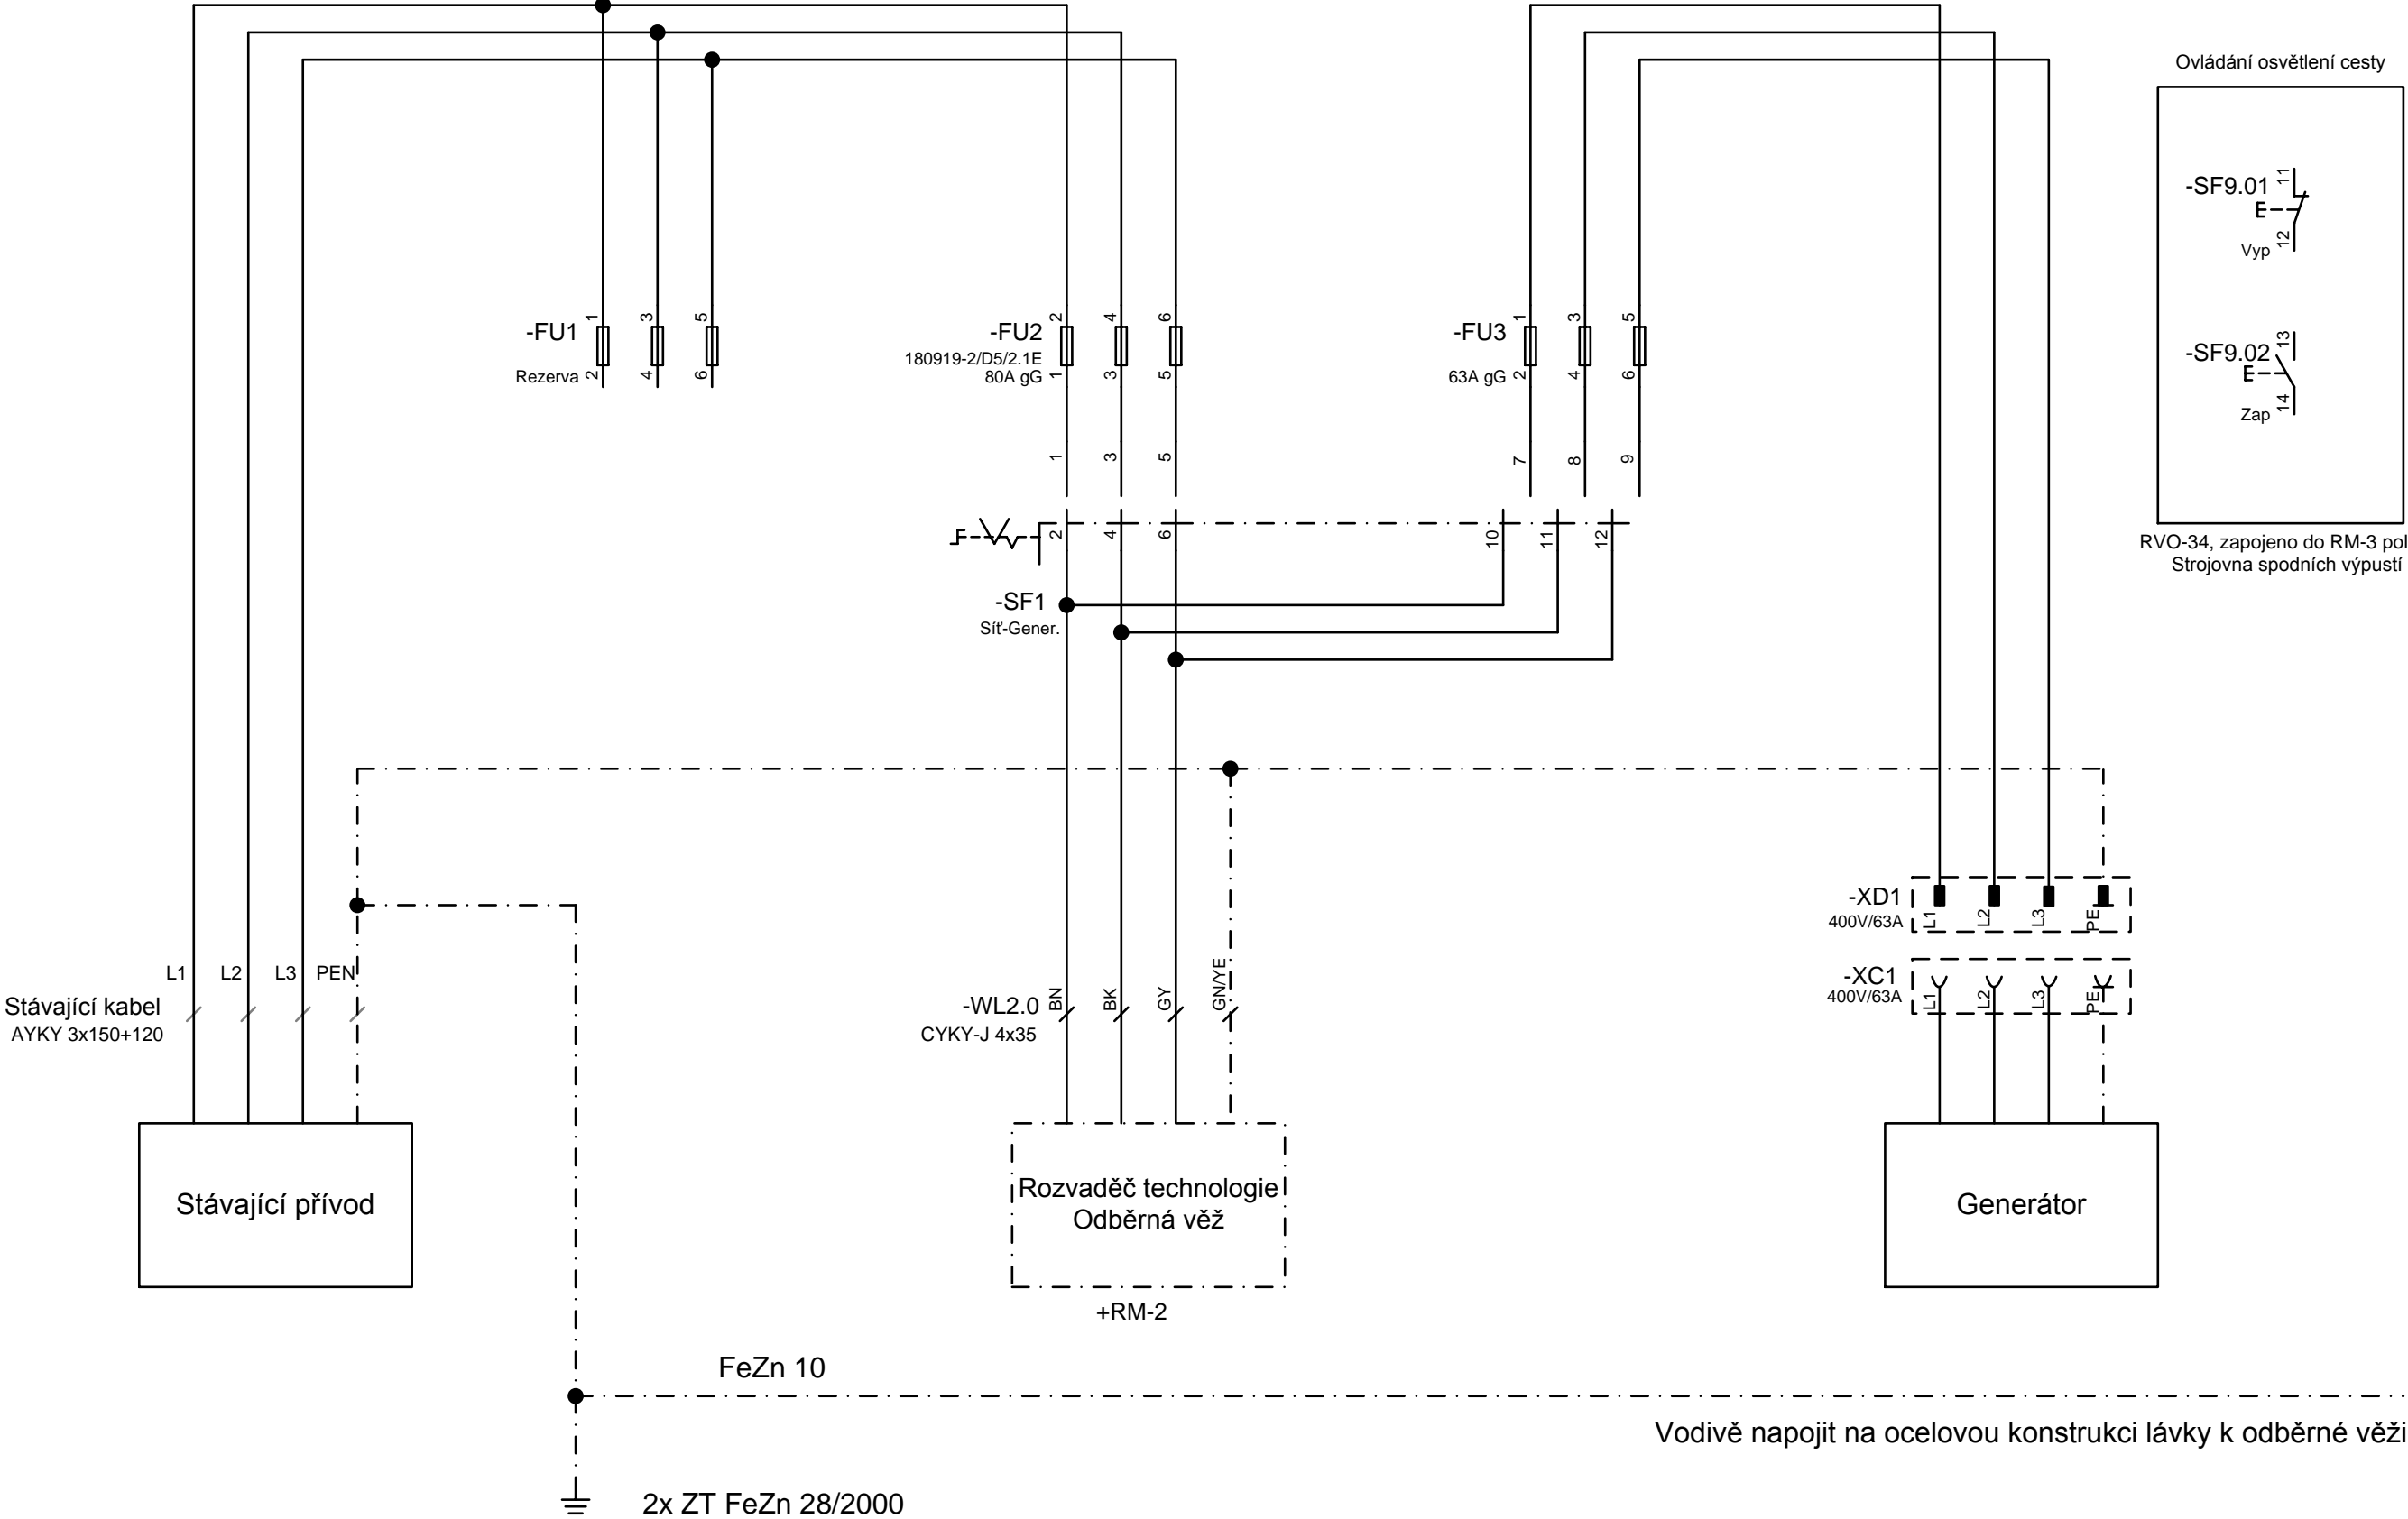

Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RIS	180919-2/D2			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RIS-2			
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž								
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno			List 2	ze 2		

