





ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Antonín ŽIBŘITA		<div> ELPREMO SPOL. S R.O. ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC www.elpremo.cz</div>	
VYPRACOVAL: Antonín ŽIBŘITA			
ZÁKAZNÍK: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11; 601 75 Brno			
PROJEKT: VD Karolínka rekonstrukce elektro včetně přenosu dat		STUPEŇ: DSP	
OBSAH: ROZVADEČ RM 2		DATUM: 12/2009	REVIZE: 0
		MĚŘÍTKO: -	
		VÝKRES: F.12	



ROZVADĚČ RM 2

TYP: PLASTOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
ROZMĚRY: 1000x750x320
KRYTÍ: IP54/20
VÝVODY: NAHORU

JMENOVITÝ PROUD: 120A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–C–S
1NPE AC 50Hz, 230V/TN–C–S
2 DC 24V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROSTOR: VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
–DLE ČSN 33 2000–3

POHLED NENÍ KRESLEN V MĚŘÍTKU


RM 2 POHLED NA ROZVADĚČ




KRESLIL:	Antonín ŽIBRITA	AKCE:	VD Karolínka; rekonstrukce elektro
PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA	GP:	
KONTROLA:	Antonín ŽIBRITA	INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p.; Dřevařská 11; 601 75 Brno

ROZVADĚČ RM 2
ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ČÁST:	ČÍSLO VÝKRESU:	KOPIE:
STUPEŇ: DSP	F.12	
DATUM: 12/2009	LISTŮ: 5	LIST: 2
SOUBOR:		



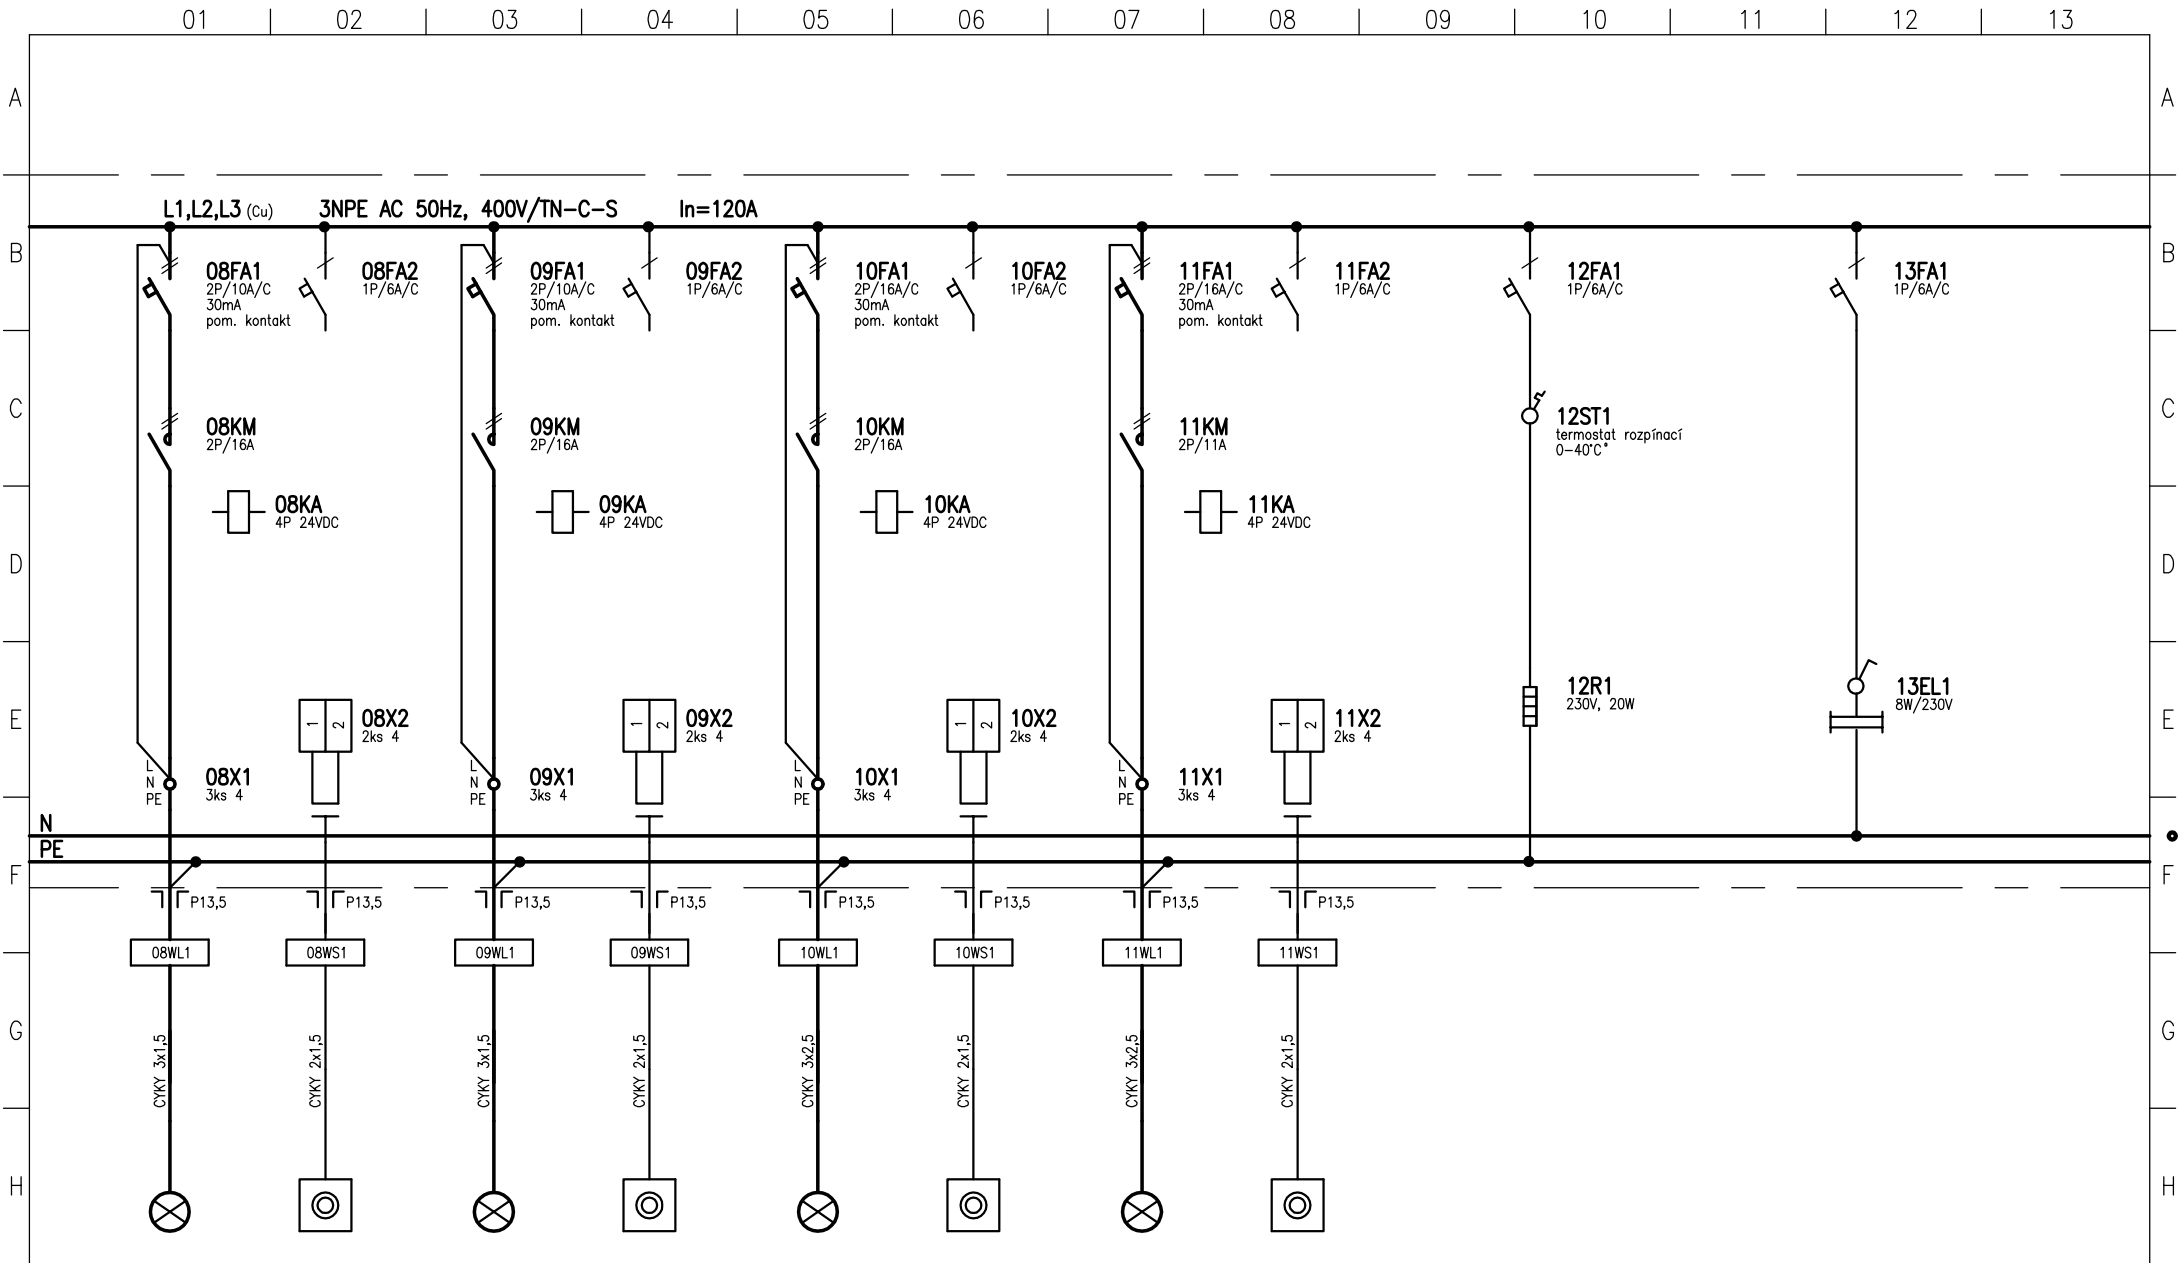

08 OSV. PATROVÉ ŠTOLY 1/2	09 OSV. PATROVÉ ŠTOLY 2/2	10 OSV. LEVÉ INJEKČNÍ ŠTOLY	11 OSV. PRÁVÉ INJEKČNÍ ŠTOLY	12 TEMPERACE ROZVADĚČE	13 OSVĚTLENÍ ROZVADĚČE
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------



KRESLIL:	Antonín ŽIBRITA	AKCE:	VD Karolínka; rekonstrukce elektro
PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA	GP:	
KONTROLA:	Antonín ŽIBRITA	INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p.; Dřevařská 11; 601 75 Brno

ROZVADĚČ RM 2
ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ČÁST:	ČÍSLO VÝKRESU:	KOPIE:
STUPEŇ: DSP	F.12	
DATUM: 12/2009	LISTŮ: 5	LIST: 4
SOUBOR:		

