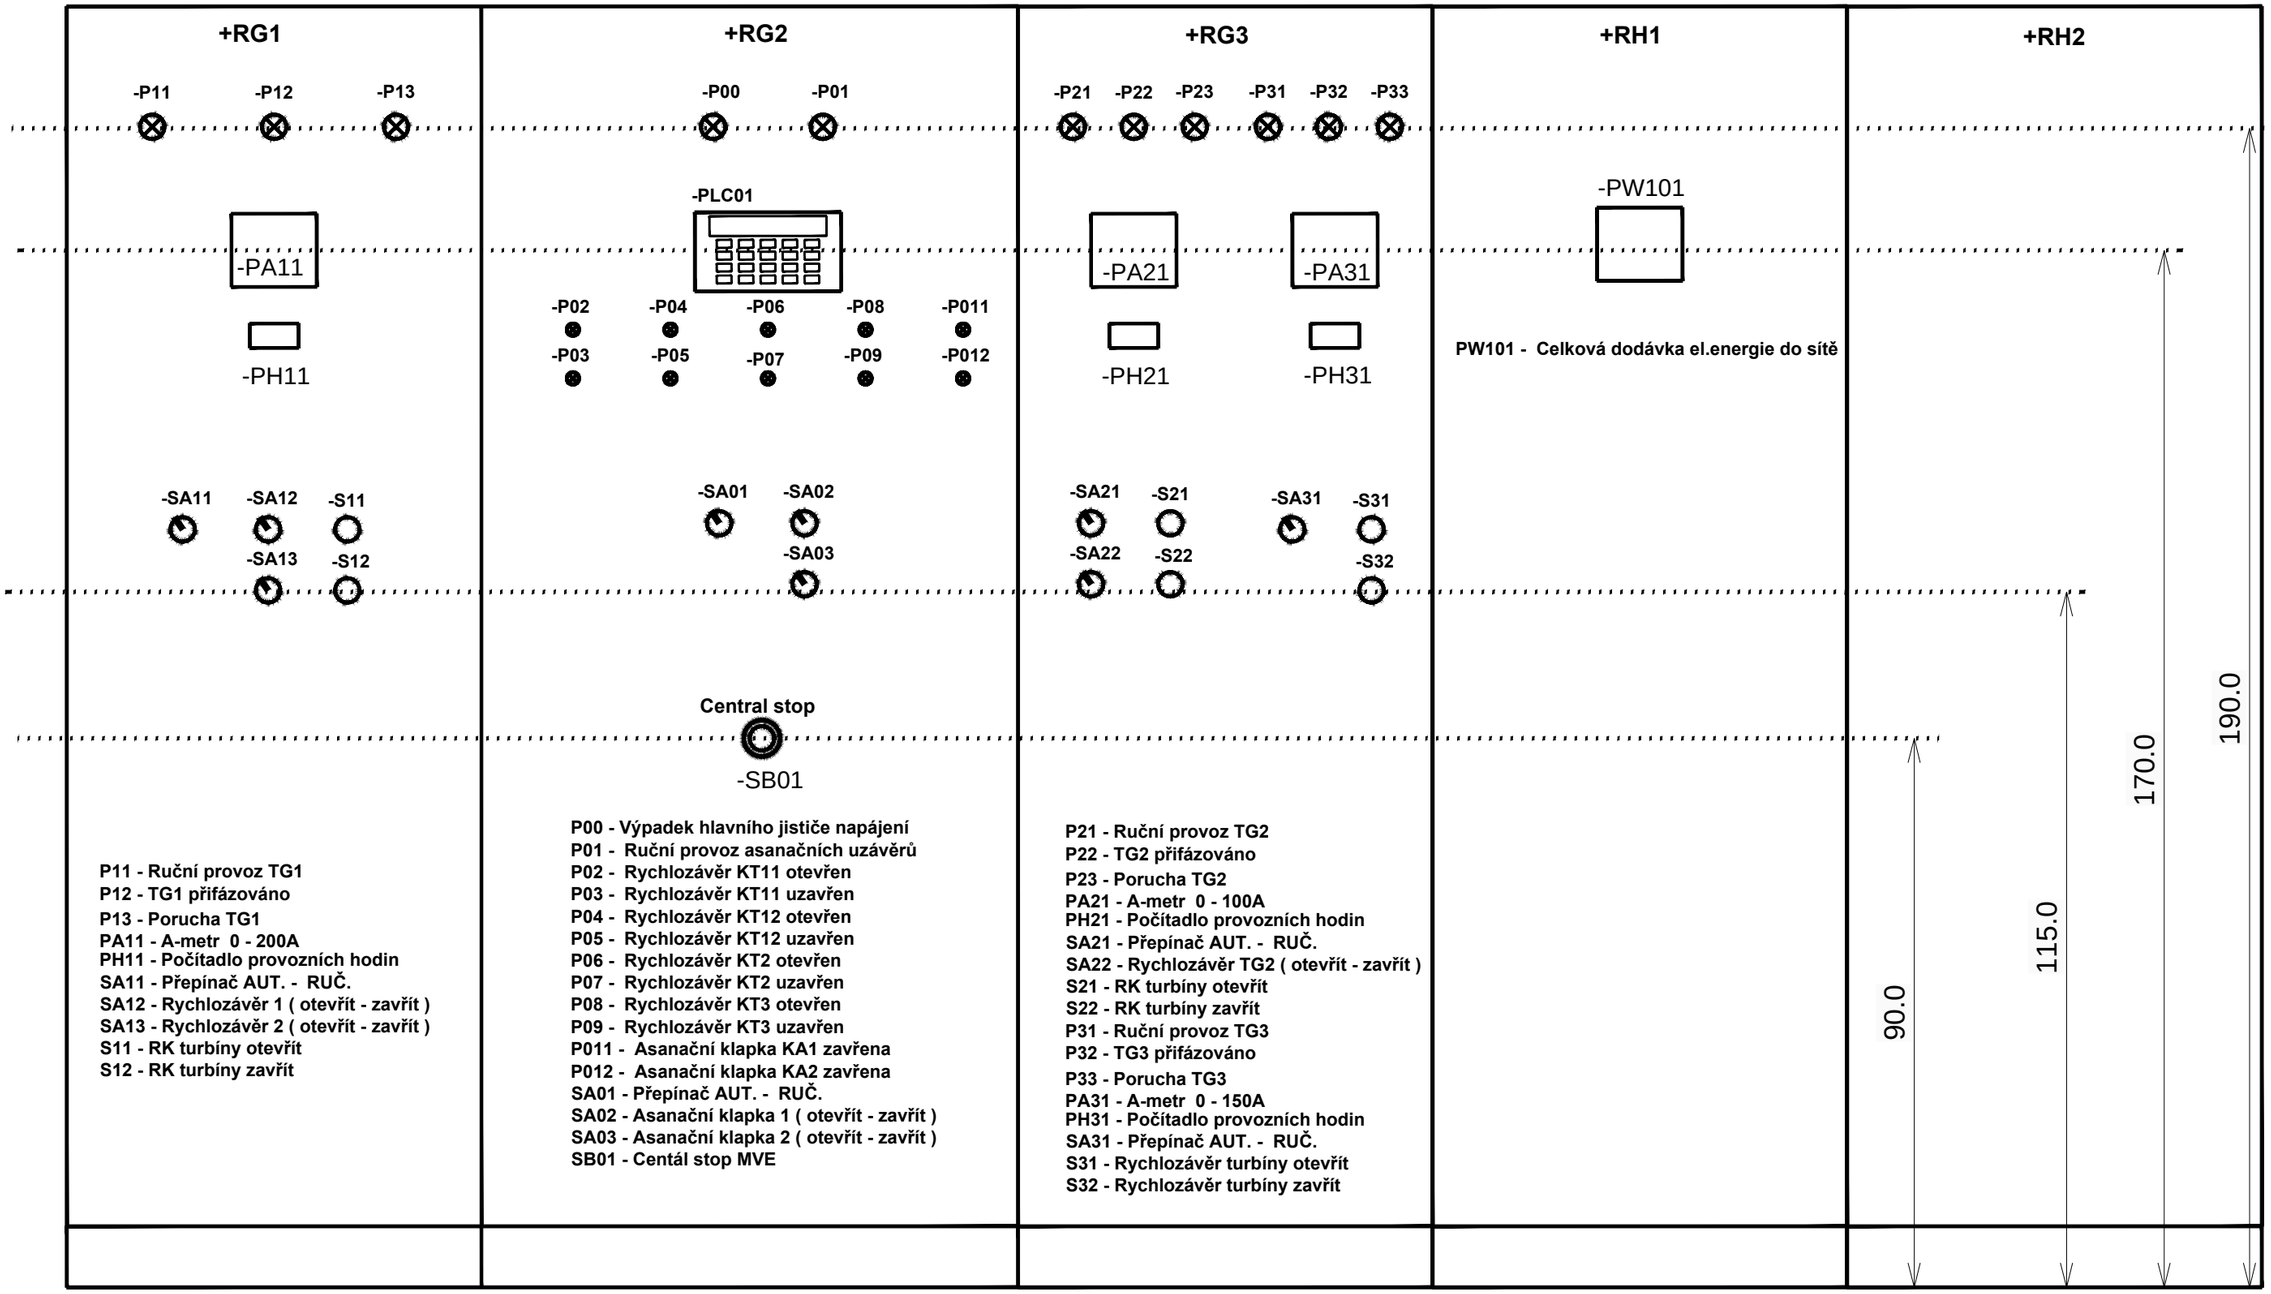

P11 - Ruční provoz TG1
P12 - TG1 přifázováno
P13 - Porucha TG1
PA11 - A-metr 0 - 200A
PH11 - Počítadlo provozních hodin
SA11 - Přepínač AUT. - RUČ.
SA12 - Rychlozávěr 1 (otevřít - zavřít)
SA13 - Rychlozávěr 2 (otevřít - zavřít)
S11 - RK turbíny otevřít
S12 - RK turbíny zavřít

P00 - Výpadek hlavního jističe napájení
P01 - Ruční provoz asanačních uzávěrů
P02 - Rychlozávěr KT11 otevřen
P03 - Rychlozávěr KT11 uzavřen
P04 - Rychlozávěr KT12 otevřen
P05 - Rychlozávěr KT12 uzavřen
P06 - Rychlozávěr KT2 otevřen
P07 - Rychlozávěr KT2 uzavřen
P08 - Rychlozávěr KT3 otevřen
P09 - Rychlozávěr KT3 uzavřen
P011 - Asanační klapka KA1 zavřena
P012 - Asanační klapka KA2 zavřena
SA01 - Přepínač AUT. - RUČ.
SA02 - Asanační klapka 1 (otevřít - zavřít)
SA03 - Asanační klapka 2 (otevřít - zavřít)
SB01 - Centál stop MVE

P21 - Ruční provoz TG2
P22 - TG2 přifázováno
P23 - Porucha TG2
PA21 - A-metr 0 - 100A
PH21 - Počítadlo provozních hodin
SA21 - Přepínač AUT. - RUČ.
SA22 - Rychlozávěr TG2 (otevřít - zavřít)
S21 - RK turbíny otevřít
S22 - RK turbíny zavřít
P31 - Ruční provoz TG3
P32 - TG3 přifázováno
P33 - Porucha TG3
PA31 - A-metr 0 - 150A
PH31 - Počítadlo provozních hodin
SA31 - Přepínač AUT. - RUČ.
S31 - Rychlozávěr turbíny otevřít
S32 - Rychlozávěr turbíny zavřít

ING.JAROMÍR FLORIAN	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	DATUM
	ING.FLORIAN	ING.FLORIAN	05/2011
	Florian	STUPEŇ	
INVESTOR : POVODÍ MORAVY,s.p., Dřevařská 11, Brno	PROJEKT		

ČELNÍ POHLED NA ROZVÁDĚČOVÉ POLE — Měř.: 1:100

NÁZEV AKCE

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ MVE LETOVICE

Část: E.3.1
SO, DPS
List 1 Index

A3/2A4, 297x420