

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz


Ev. č. PCNP - 744 - 2/2018/PD

Kladno 31. 7. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

AQUATIS a.s.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno

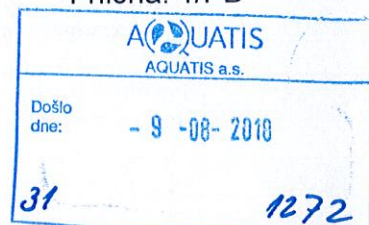

## Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

(Vyřizuje za PO: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950870133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

(Vyřizuje za PO a OOB ÚO Příbram: mjr. Mgr. Kristýna Vojtíšková, tel. 950831126, e-mail: kristyna.vojtiskova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : k. ú. Přední Chlum, Orlické Zlákovice  
**Název stavby** : VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod  
**Stavebník** : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178, 150 00 Praha 5  
**Druh dokumentace** : Ke stavebnímu řízení  
**Zpracovatel dokumentace** : AQUATIS a.s., IČ 46347526, 06/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 18. 6. 2018** na HZS, územní odbor Příbram s prodlouženým termínem k jejímu vyřízení **do 17. 8. 2018**. K této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

- SO 01 – vstupní objekt – strojovny ovládání uzávěrů:** v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 23“) je třeba navýšit počet přenosných hasicích přístrojů ve všech požárních úsecích – např. takto: **N01.01** 1ks S 5 (sněhový) a hasicí schopností 55B a 1 ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 70B, **N01.02** 1ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 144B, **N01.03** 1 ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 183B, **N01.04** 1 ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 55B a 1ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 70B.
- SO 02 – skluz – krytá část:** v souladu s vyhláškou 23 navýšit počet přenosných hasicích přístrojů ve všech požárních úsecích – např. takto: **N01.01** 1ks S 5 (sněhový) a hasicí schopností 70B, **N01.02** 1ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 183B, **N01.03** 2 ks S 5 (sněhový) s hasicí schopností 144B.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předložit na HZS, územní odbor Příbram, prohlášení osob provádějících montáže požárně bezpečnostních zařízení, potvrzující dodržení podmínek montáží vyplývajících ze schválené projektové dokumentace v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předložit na HZS, územní odbor Příbram doklady potvrzující provedení funkčních zkoušek instalovaných požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.



### Poznámky

1. K závěrečné kontrolní prohlídce předložit zpracovaný plán opatření pro případy havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Během realizace stavby zabezpečit funkčnost varovacího a vyznamovacího systému pro dotčené obce.
3. V průběhu stavebních prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN na nejzatíženější nápravu vozidel a umožnit příjezd a průjezd požární techniky ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí. Dále zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.  
Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavírce místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích včetně situačního plánu a stanovení objízdných tras na HZS, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram, a to alespoň 15 dnů předem.
4. Upozorňujeme, že předložená dokumentace včetně požární bezpečnostního řešení, není opatřena otiskem autorizačních razítek jejích zpracovatelů v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

### Odůvodnění


HZS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Pavel Putna, 0382018)
- Situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres (Ing. Pavel Bárta, 06/2018)

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozorňujeme, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů (§ 6b zákona o PO).

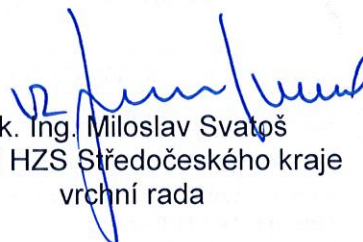

  
plk. Ing. Miloslav Svatoš  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram