


VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ DN 500
1:25



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

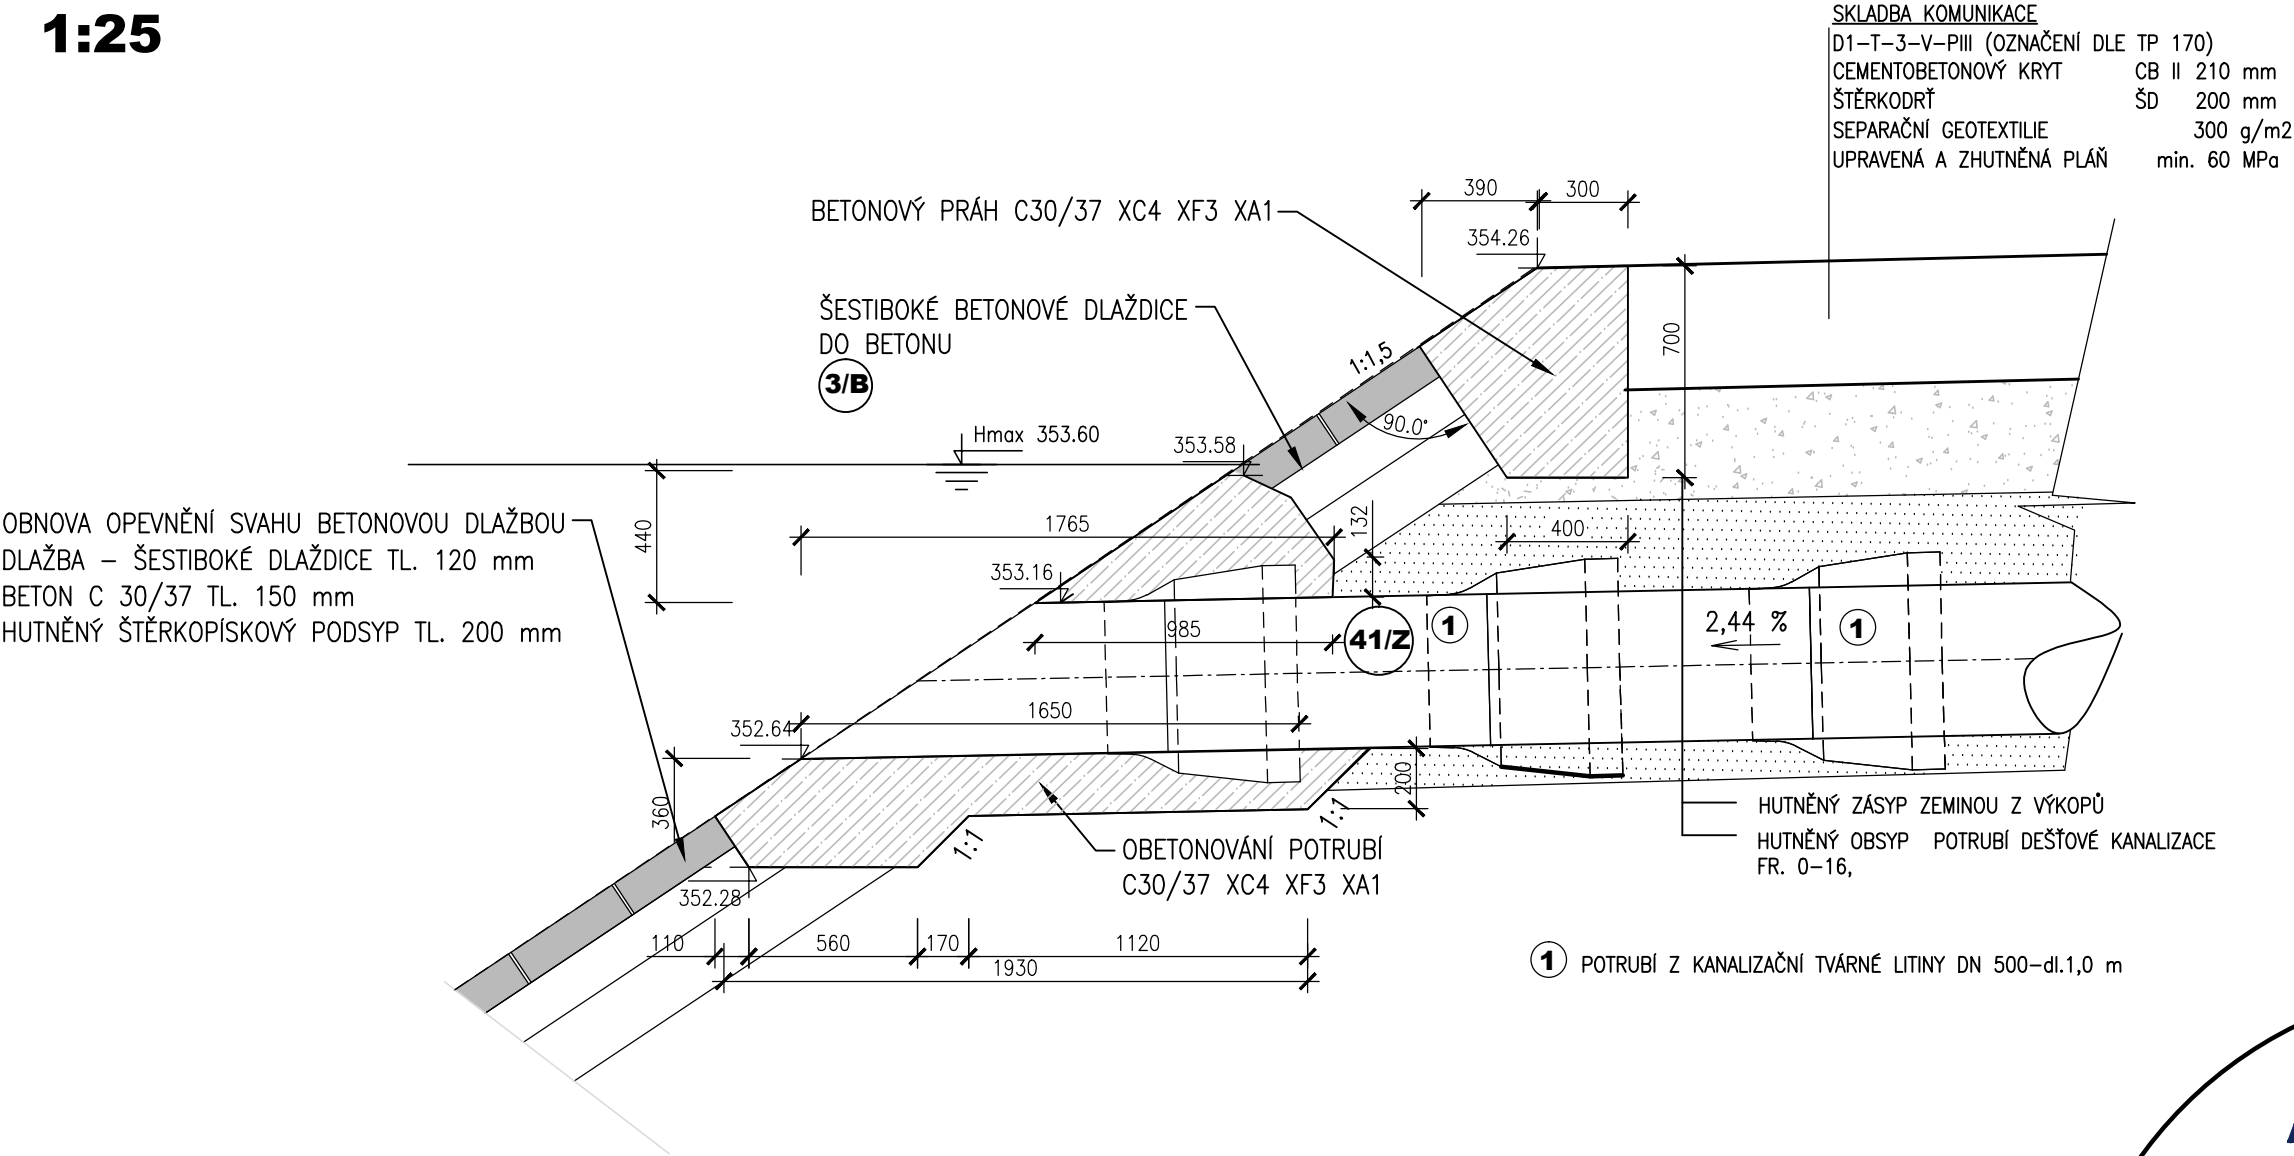

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. PETR TUPÝ		Hlavní inženýr projektu ING. JIRÍ ŠVANCARA	Vedoucí střediska ING. JIRÍ ŠVANCARA
Výpracoval ING. JANA HERTLOVÁ		Kontroloval ING. JAN SEHNAL	Zakázkové číslo 171260.31
Datum ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru 01_00_3550_dest_vyusteni.dwg	
Akce			
VD ORLÍK ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD SO 01 - VTOKOVÝ OBJEKT			
Příloha			
DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ			
Měřítko 1:25		Číslo přílohy 01_3.5.5	
Objednatel POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK			