



STANOVISKO č. VS/2019/33/Šla

informaci o existenci sítí (zákres sítí a zařízení), obecná informace, předprojektová příprava

Žadatel:

Povodí Labe, státní podnik
Ing. Jiří Dostál
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Investor:

Název stavby - akce :

Pardubice, Svítkov, Bylanka, oprava opevnění koryta

Místo stavby : Svítkov 73/1 (Pardubice)

Katastr :

V příloze přikládáme orientační zákres stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s. v zájmovém území. Mimo toto potrubí se mohou v území nacházet vodovodní/kanalizační rozvody a přípojky v majetku jiných subjektů.

Obecné připomínky:

1. Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů o vytyčení trasy vodovodního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

Toto stanovisko neslouží pro potřeby územního a stavebního.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení v naší správě.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

počet grafických příloh: 1
souborové přílohy:



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Vyřizuje: Romana Šlaisová (romana.slaisova@vakpce.cz)

Telefon: +420 466 798 447

Datum: 19.03.2019

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999


Monika Vrbatová



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

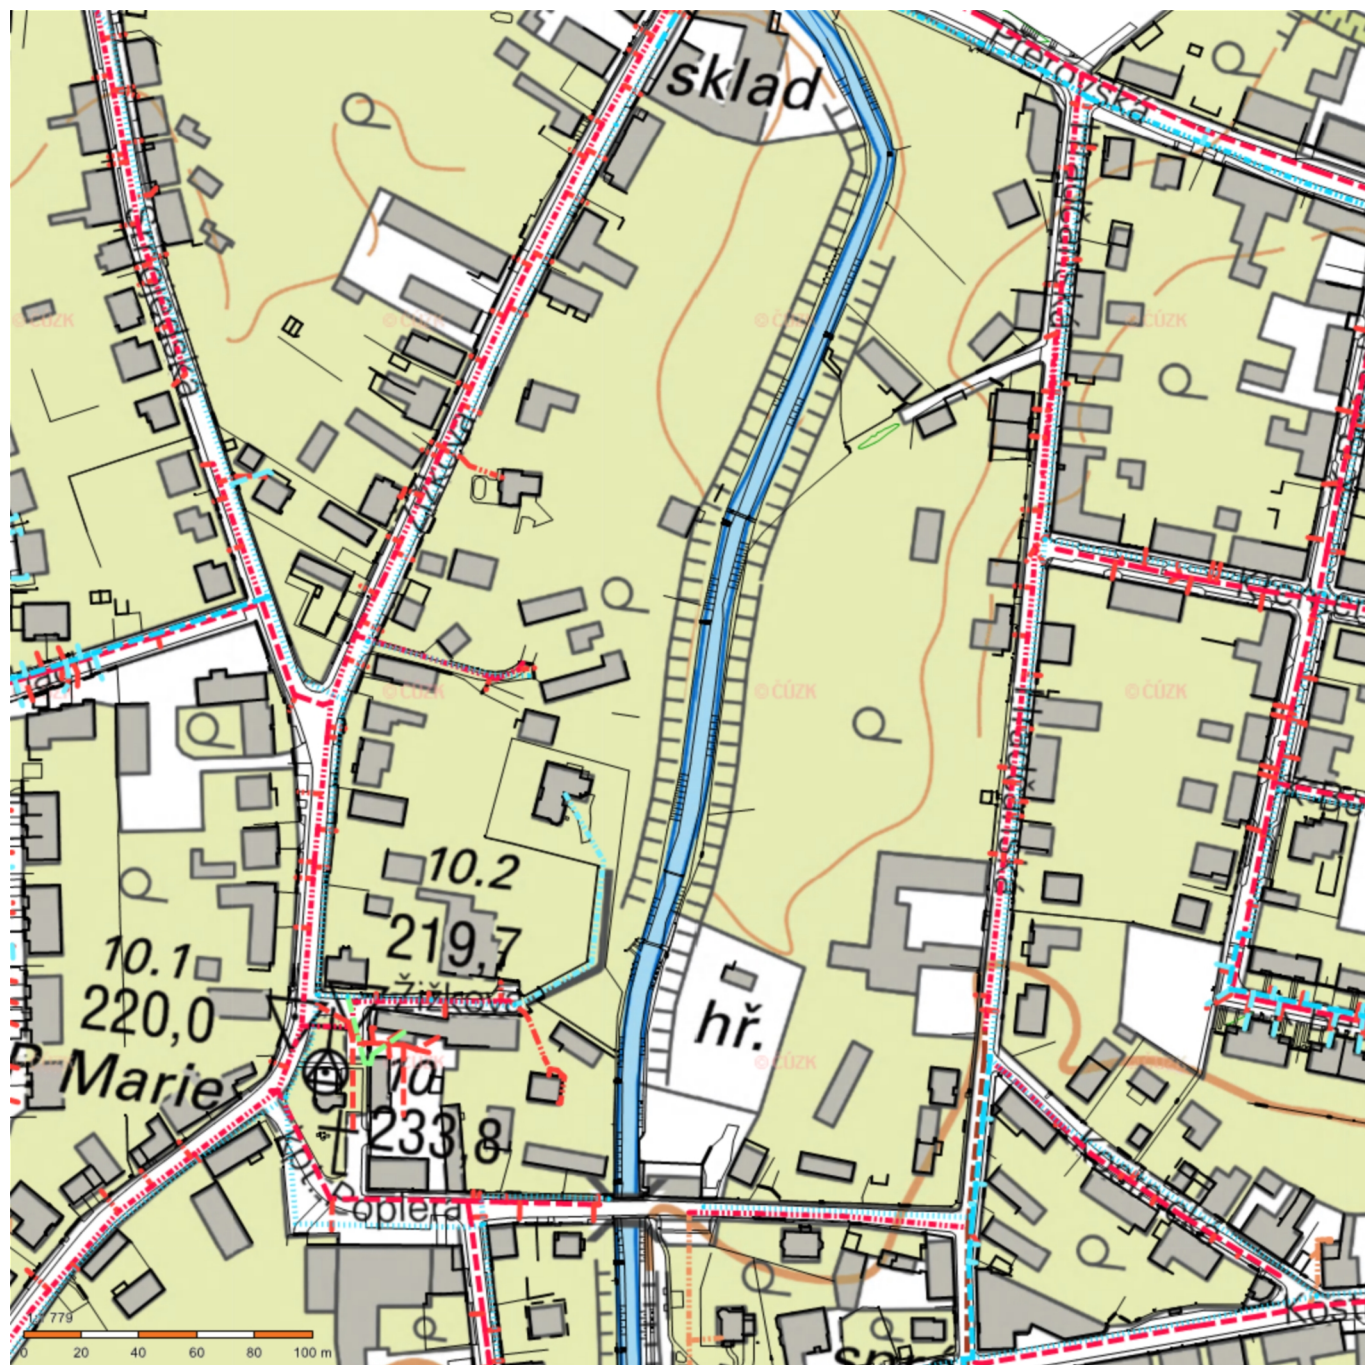

TEL. 466 798 447
www.vakpce.cz
vportal.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631