

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NF

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
401	KANCELÁŘ	17,50
402	KANCELÁŘ	15,90
403	KANCELÁŘ	30,25
404	zrušeno	-
405	KANCELÁŘ	16,00
406	KANCELÁŘ	16,00
407	KANCELÁŘ	16,00
408	KANCELÁŘ	16,00
409	KANCELÁŘ	34,00
410	CHODBA	32,40
411	KANCELÁŘ	17,50
412	KANCELÁŘ	16,00
413	KANCELÁŘ	32,70
414	zrušeno	-
415	KUCHYŇKA	15,90
416	VÝLEVKA	1,30
417	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	13,60
418	SCHODIŠTĚ	43,50
419	VÝTAH 2x	3,24
420	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	16,50
421	HALA	19,30

LEGENDA SVÍTIDEL

- A

SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo s rámem do SDK, 2x16W, 4100 lm, 4000K, IP40
- B

SVÍTIDLO "B", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN

SVÍTIDLO "BN", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- B1

SVÍTIDLO "B1", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 900mm
- B2

SVÍTIDLO "B2", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 600mm
- B4

SVÍTIDLO "B4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN4

SVÍTIDLO "BN4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- C

SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, IP44
- D

SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44
- N

SVÍTIDLO "N", nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 1h., LED 1x1W , 90 lm, IP44


LEGENDA

- 1 POL.VYPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20
- STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20
- DVOJITÝ STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6+6), IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ 180 st

LEGENDA KABELŮ

- KABEL CYKY-O 2x1.5
- KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPÍNAČ Č.5,6
- KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPÍNAČ Č.7
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6

Příklad oznacení svítidla: 3 x A / 2 - Q2

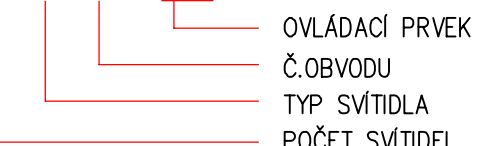

POZNÁMKA:

- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLEDU V DRÁTĚNÝCH ŽILABECH NEBO VOLNĚ, DÁLE NA POVRCHU V LIŠTĚ NEBO POD OMÍTKOU
- K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY - AB5

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

IZOLACÍ, KRYTÍM

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP	
vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno	
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ	
POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DISPOZICE 4NP - OSVĚTLENÍ	formát 5A4
měřítko 1:50	výkr. č. E.1-02