
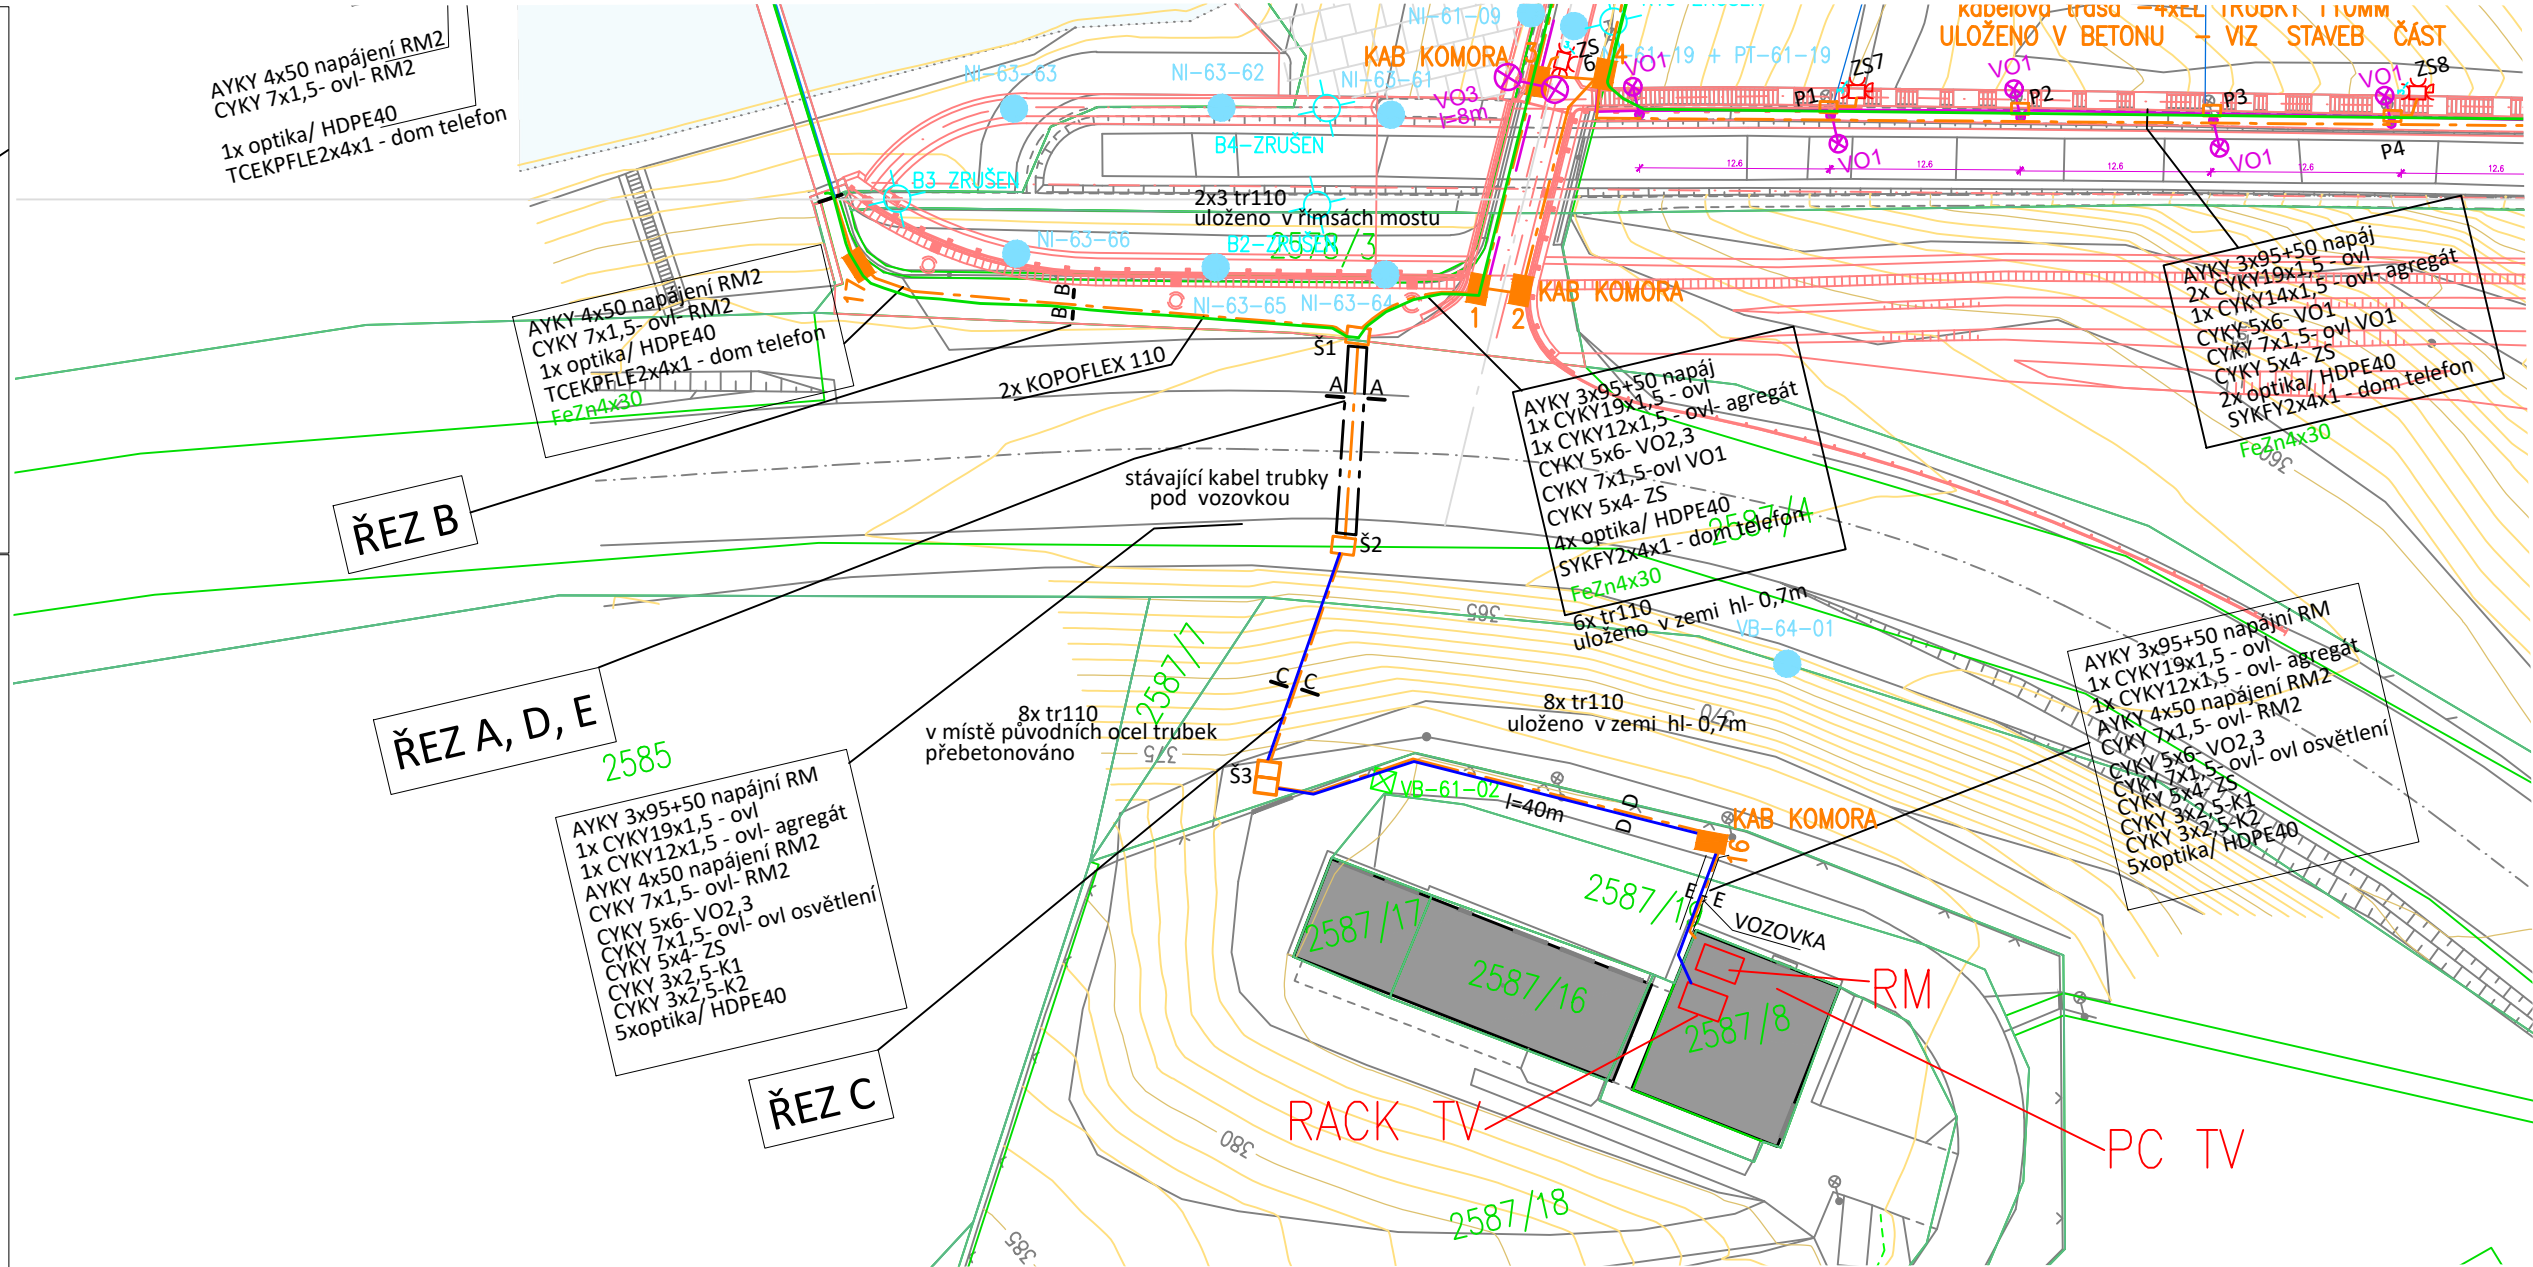


VD LETOVICE - SO.09.5 - SITUACE - kabel trasa šacta Š1 - budova hrázného  
M 1 : 250

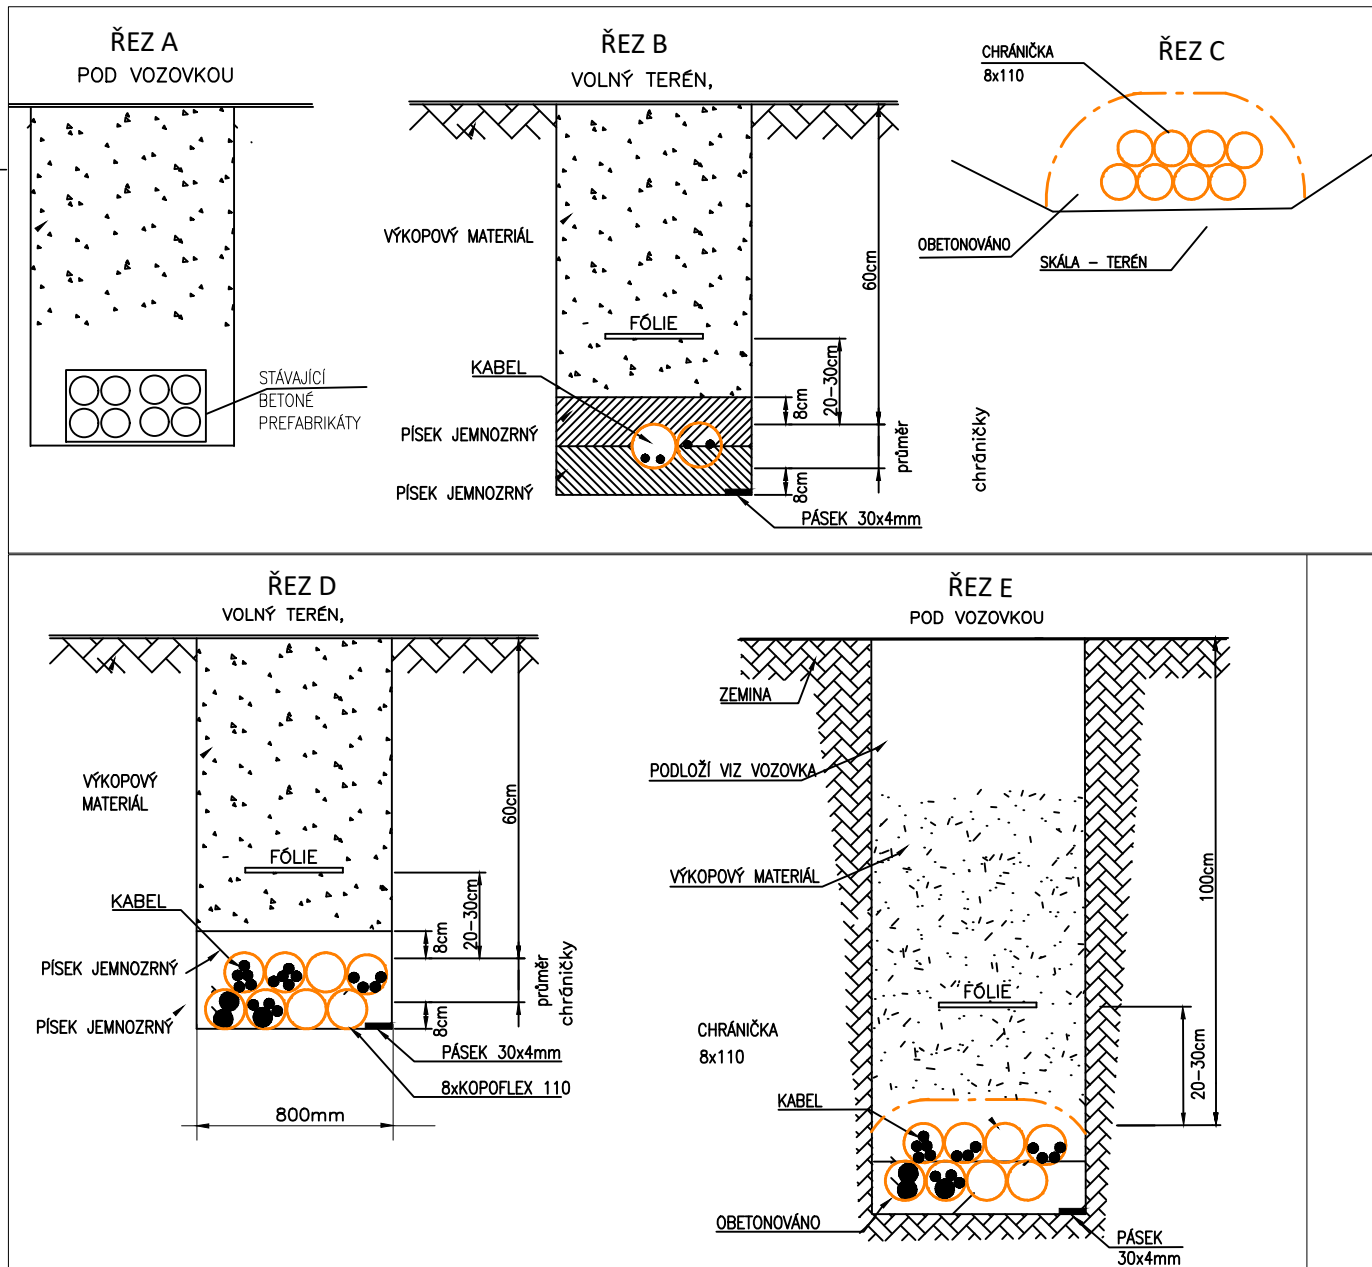


LEGENDA :

EL TRASA – CHRÁNIČKY 110

KABELOVÁ KOMORA

KABELY NN ULOŽOVÉ VOLNĚM LEŽÍ V KABELOVÝCH RÝHÁCH Hl.80cm,  
V KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽI A ZAKRYTÉ VYTRŽAČNOU FÓLIÍ S. 33cm.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽADAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTÝČENÍ S UDÁNÍM HLUBOKY ULOŽENÍ,  
ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VYKOPÁVČÍCH PRACÍCH A ABY BYLO  
MOŽNO PŘI JEJICH KŘÍŽOVÁNÍ NEBO JEJICH SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI  
PŘEDPESANÉ NORMOU ČSN 73 6005.  
ULOŽENÍ A ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VIZ ČSN 73 6005

EL. SOUSTAVA : 3/PE/N, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S

Výškový systém Pál. v.				Souřadný systém S-JTSK			
6							
5							
4							
3							
2							
1							
REVIZE	POPS			DATUM		SCHVÁLIL	
<b>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</b> Tábořská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz							
VÝPRACOVAV	Ing. Mšaz	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Veselý		
PROJEKTANT	Ing. Mšaz	REDITEL DIVIZE	Ing. Matfjek	DATUM	11/2019		
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p.			OKRES	Blansko		
AKCE:	VD Letovice, rekonstrukce VD			ČÍSLO ZAKÁZKY 11-8144-0100 STUPEŇ DPS FORMÁT B4 MĚŘÍTKO 1:250 ARCHIVNÍ ČÍSLO 004337/19/1 SOPS SO.09.5			
ČAST STAVBY	SD 09.5 - Kabelová trasa od řachy 51 k objektu hrázneho			ČÍSLO PŘÍLOHY D.9.5.2			
PŘÍLOHA:	SITUACE			a			