

ROZVADĚČ RM1

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 400/230V, stř.50Hz, TN – C – S
- * OCHRANA : ČSN 332000–4–41 ed2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI





DOPLNĚNÍ VÝVODŮ STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ ROZVADĚČ RM1

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. Mráz 	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Ing. Mráz	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	09/2019	
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p.			OKRES	Blansko	
AKCE: VD Letovice, rekonstrukce VD				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-8144-0100	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	3A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004337/19/1	
ČÁST STAVBY	SO.09.3 - OSVĚTLENÍ NA LEVÉ ZDI SKLUZU			SO/PS	SO.09.3	
PŘÍLOHA: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RM1 (STROJOVNA)				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.9.3.6.2	a
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

STROJOVNA

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ

SVORKOVÁ KRABICE

RÝHOVANÝ PLECH

TBD

WRM1- TBD
CYKY 3Cx2,5mm2

ROZVADĚČ TURBÍNA

RM1


PRIS

OCEL TRUBKA V PODLAZE


KABEL. ŠACHTA

Doplnění rozvaděče

L1,L2,L3 400/230V 50 Hz TN-S

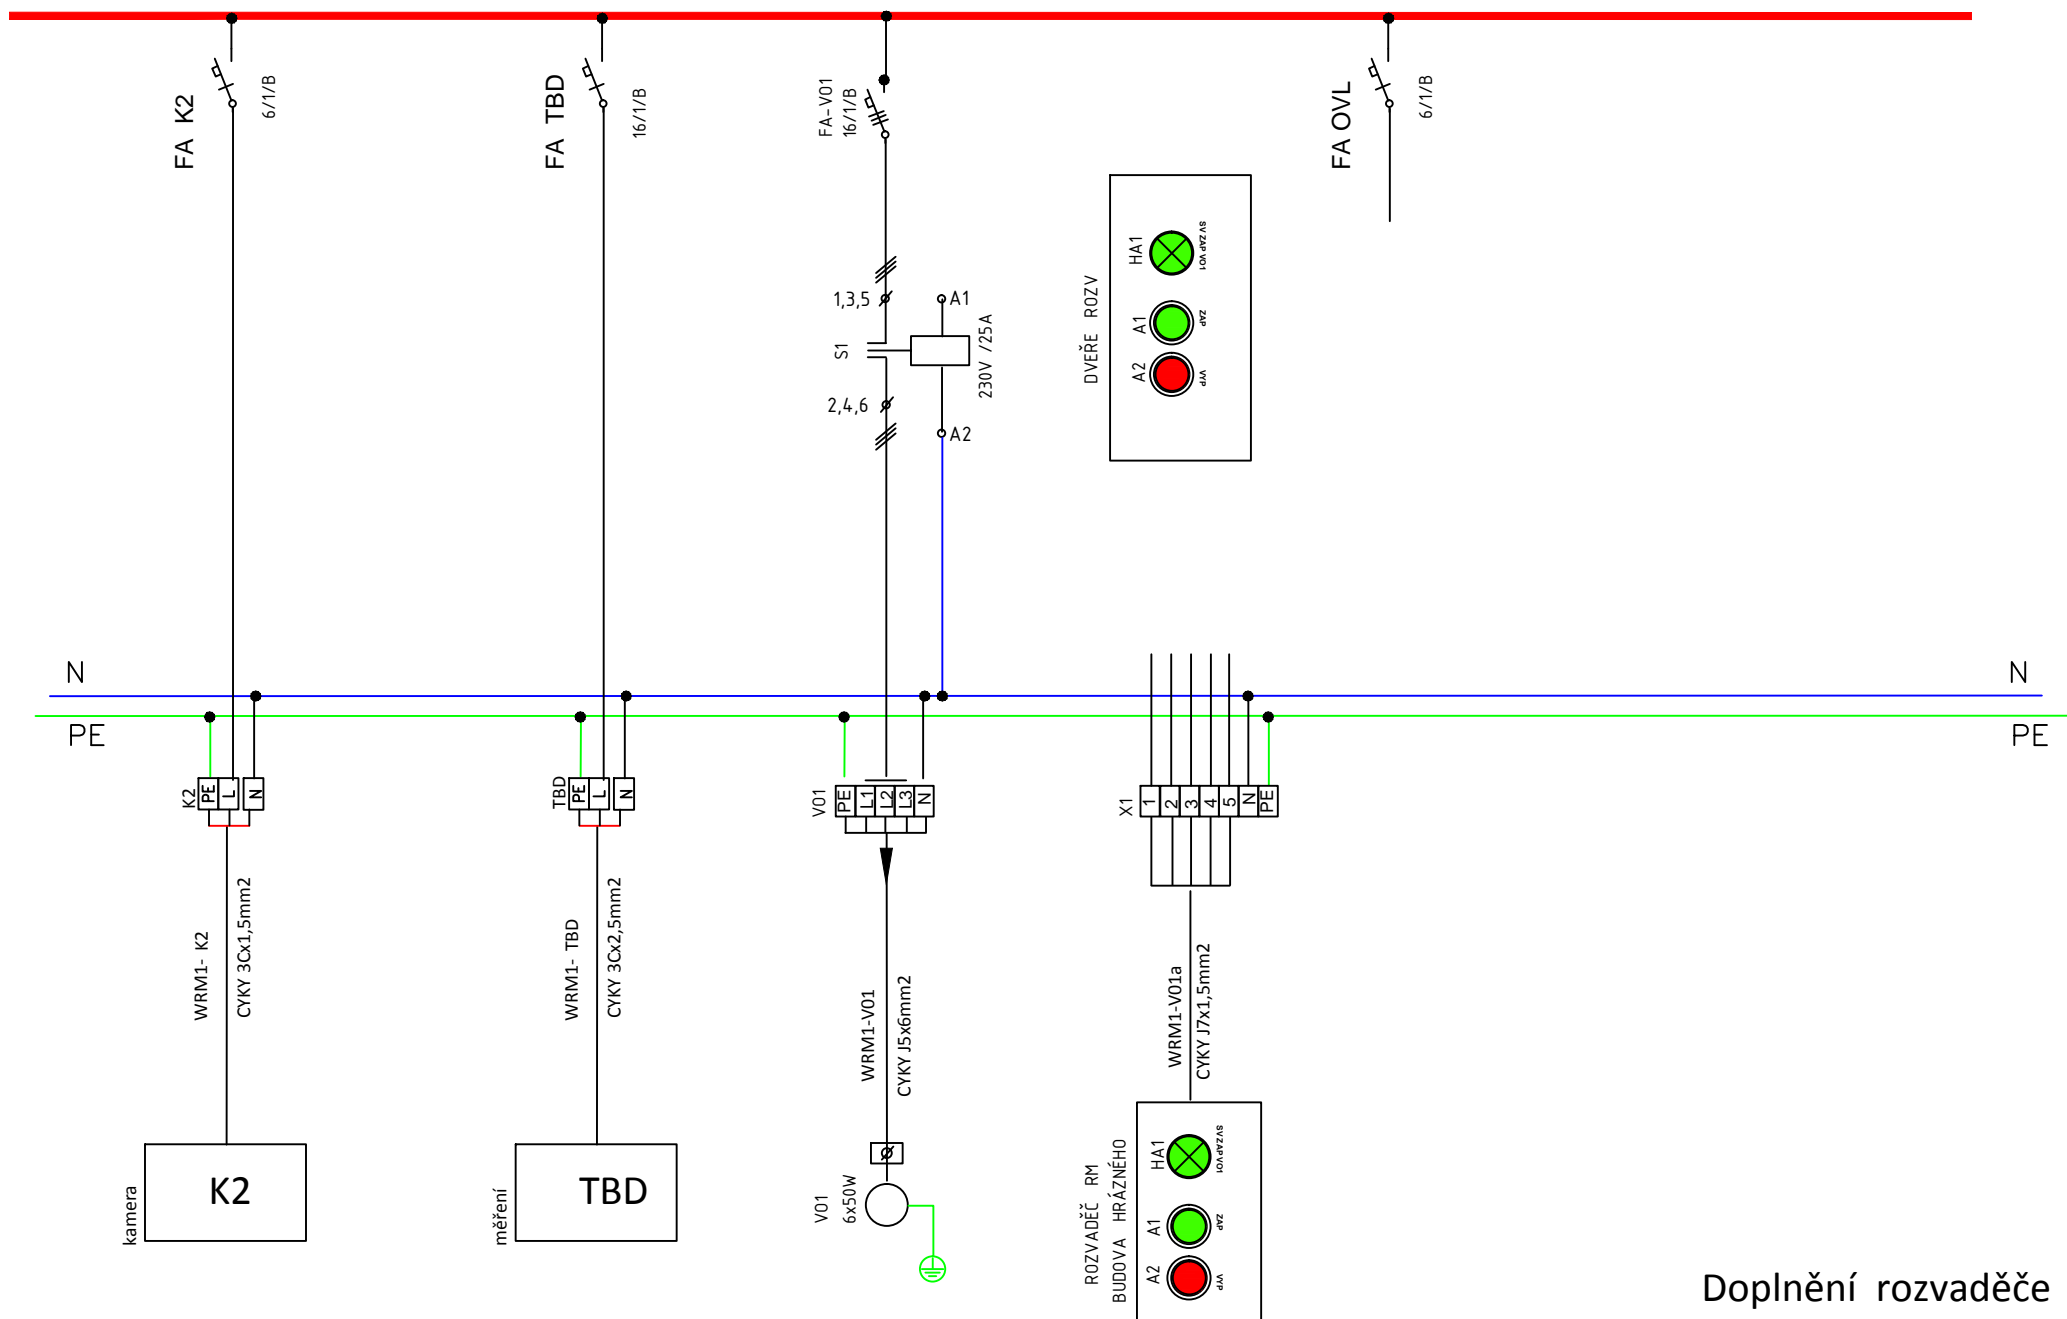

Doplnění rozvaděče

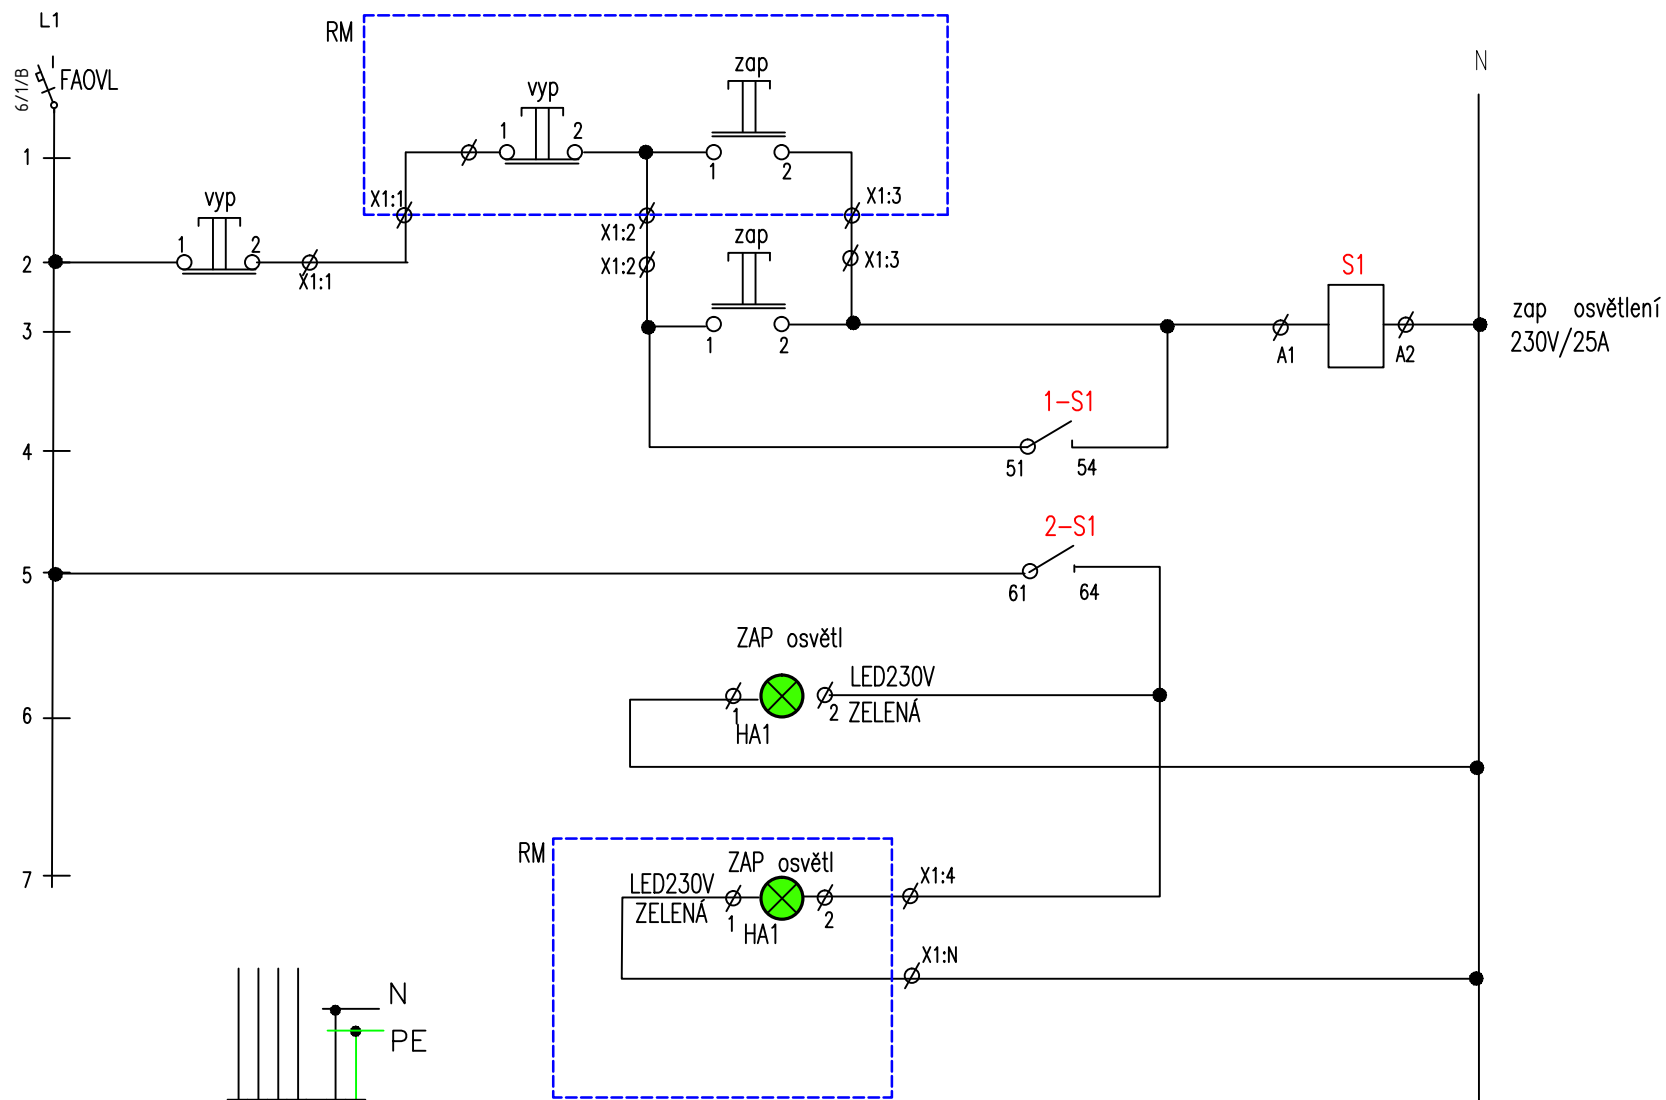

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ VO1 - SCHODY + SKLUZ

Doplnění rozvaděče