ŘEZ 2 - 2

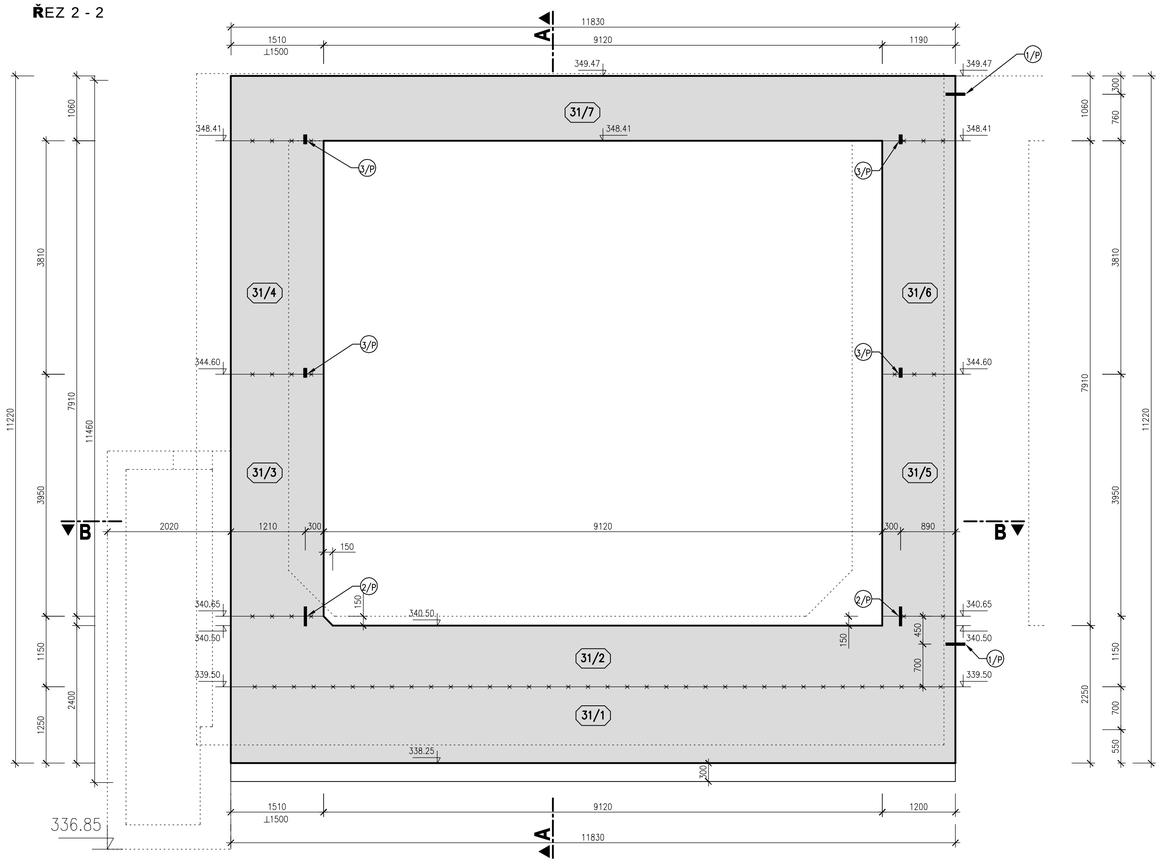

ŘEZ 1 - 1

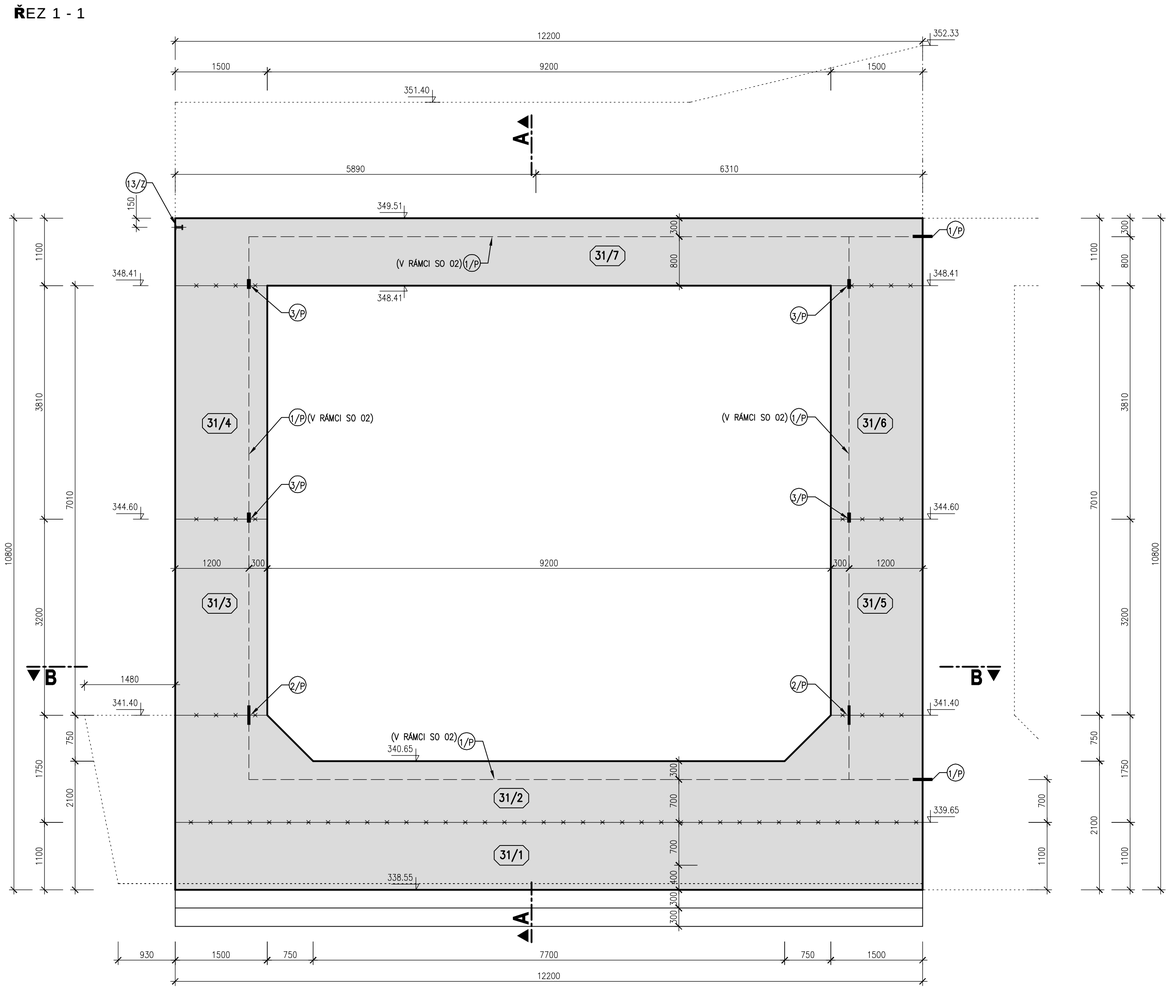

ŘEZ 3 - 3

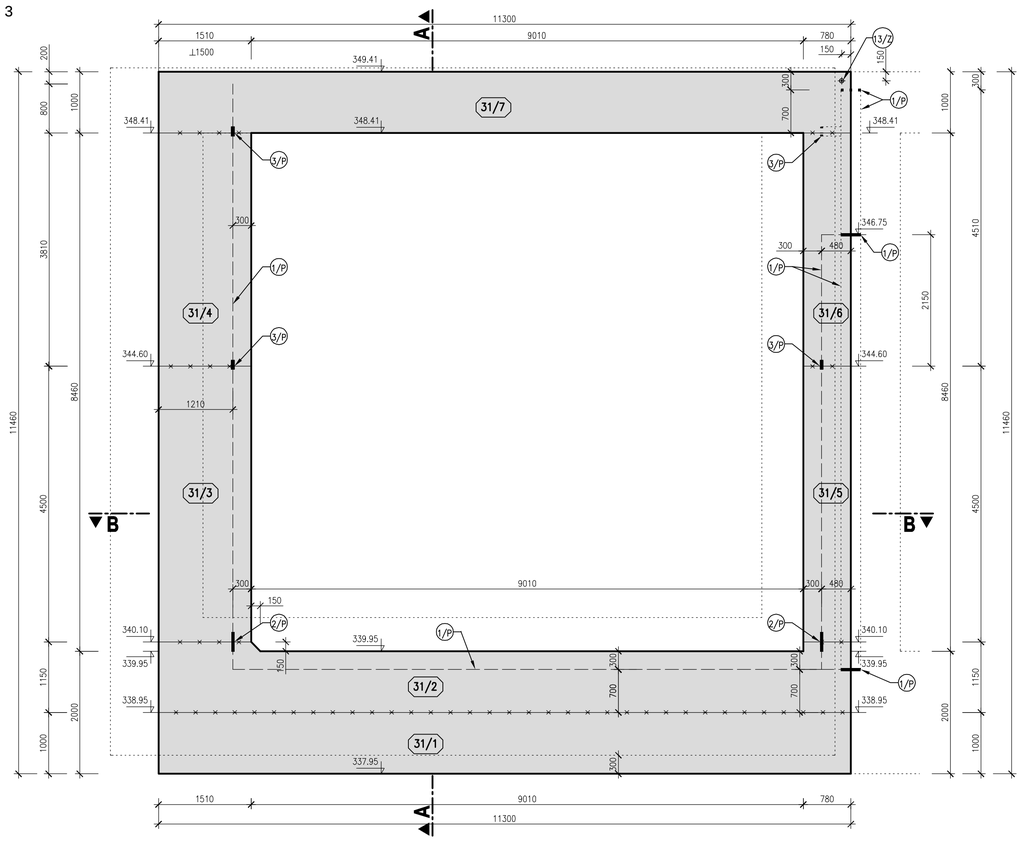

ŘEZ 4 - 4



LEGENDA KOMPONENTŮ

- 1/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY š. 320 mm
- 2/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PRACOVNÍCH SPÁR š. 320 mm
- 3/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v. 150 mm
- 13/2 SYSTÉM PRO NAPOJENÍ ZEMNĚNÍ POMOCÍ ZÁVITU M12
- 14/2 LITINOVÝ POKLOP 1000/800 mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15

BETON KVB – KONSTRUKČNÍ VODOSTAVEBNÍ BETON
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

POZNÁMKA

1) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ.
2) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
3) ZEMNÍCÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍCÍCH DESTIČEK) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝZTUŽ V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍLOŽEK A SVARŮ DÉLKY MIN. 50mm V RASTU 5,0 x 5,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.
4) TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KÓTOVÁNY DO OSY DILATACE)
5) PŘI BETONÁŽI PRACOVNÍHO BLOKU 31/7 JE NUTNÉ ZABETONOVAT RÁM LITINOVÉHO POKLOPU 14/Z.

SCHÉMA BLOKŮ

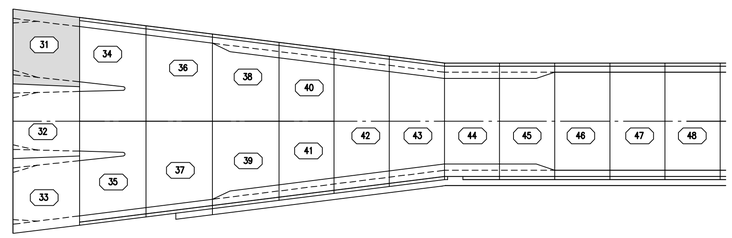

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. PETR TUPÝ	Hlavní inženýr projektu ING. JIŘÍ SVANCARA	Vedoucí střediska ING. JIŘÍ SVANCARA
Vypracoval ING. MICHAL HAVLÁT	Kontroloval ING. JAN SEHNAL	Zakázkové číslo 171060.31
Datum ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru 03_00_41_blok31dwg

Akce

VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

SO 03 SKLUZ - OTEVŘENÁ ČÁST

Příloha

VÝKRES TVARU - BLOK 31 - část 2.

Měřítko	Číslo přílohy
1:50	03_4.12

Objednatel
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK