


INPREMA		INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 10129/9/19/R-EZ-E2A	Datum 12/2019
Název zakázky:		ČS ŠTINKAVA – NOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	Stupeň:
Část:		MĚŘENÍ A REGULACE	PD pro real. stavby
Investor:		Povodí Moravy, s.p.	Číslo zakázky:
		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	191115–1
Místo stavby:		Šakvice, Vodní dílo Nové Mlýny	Archivní číslo:
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	191115–1/D2
Ing. Jiří Moštek	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/16A4
			Měřítko: –
Název výkresu:		D2. OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ DT1, RM1	Pořadové č. výkresu 08



VYPRACOVAL: Ing. Jiří Moštěk	NÁZEV ZAKÁZKY:	INVESTOR:	NÁZEV VÝKRESU:	DATUM:	AKTUALIZACE:	POŘ. ČÍSLO VÝKR.:	LISTŮ:	LIST:
SCHVÁLIL: Ing. P. Radkovský	ČS ŠTINKAVA - NOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	Povodí Moravy, s.p.	D2. OBV. SCHÉMA ZAPOJENÍ	12.12.2019	12.12.2019	08	16	2
KONTROLOVAL: Ing. J. Jahoda	Č. ZAKÁZKY: 191115-1	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	ROZVADĚČE DT1, RM1					

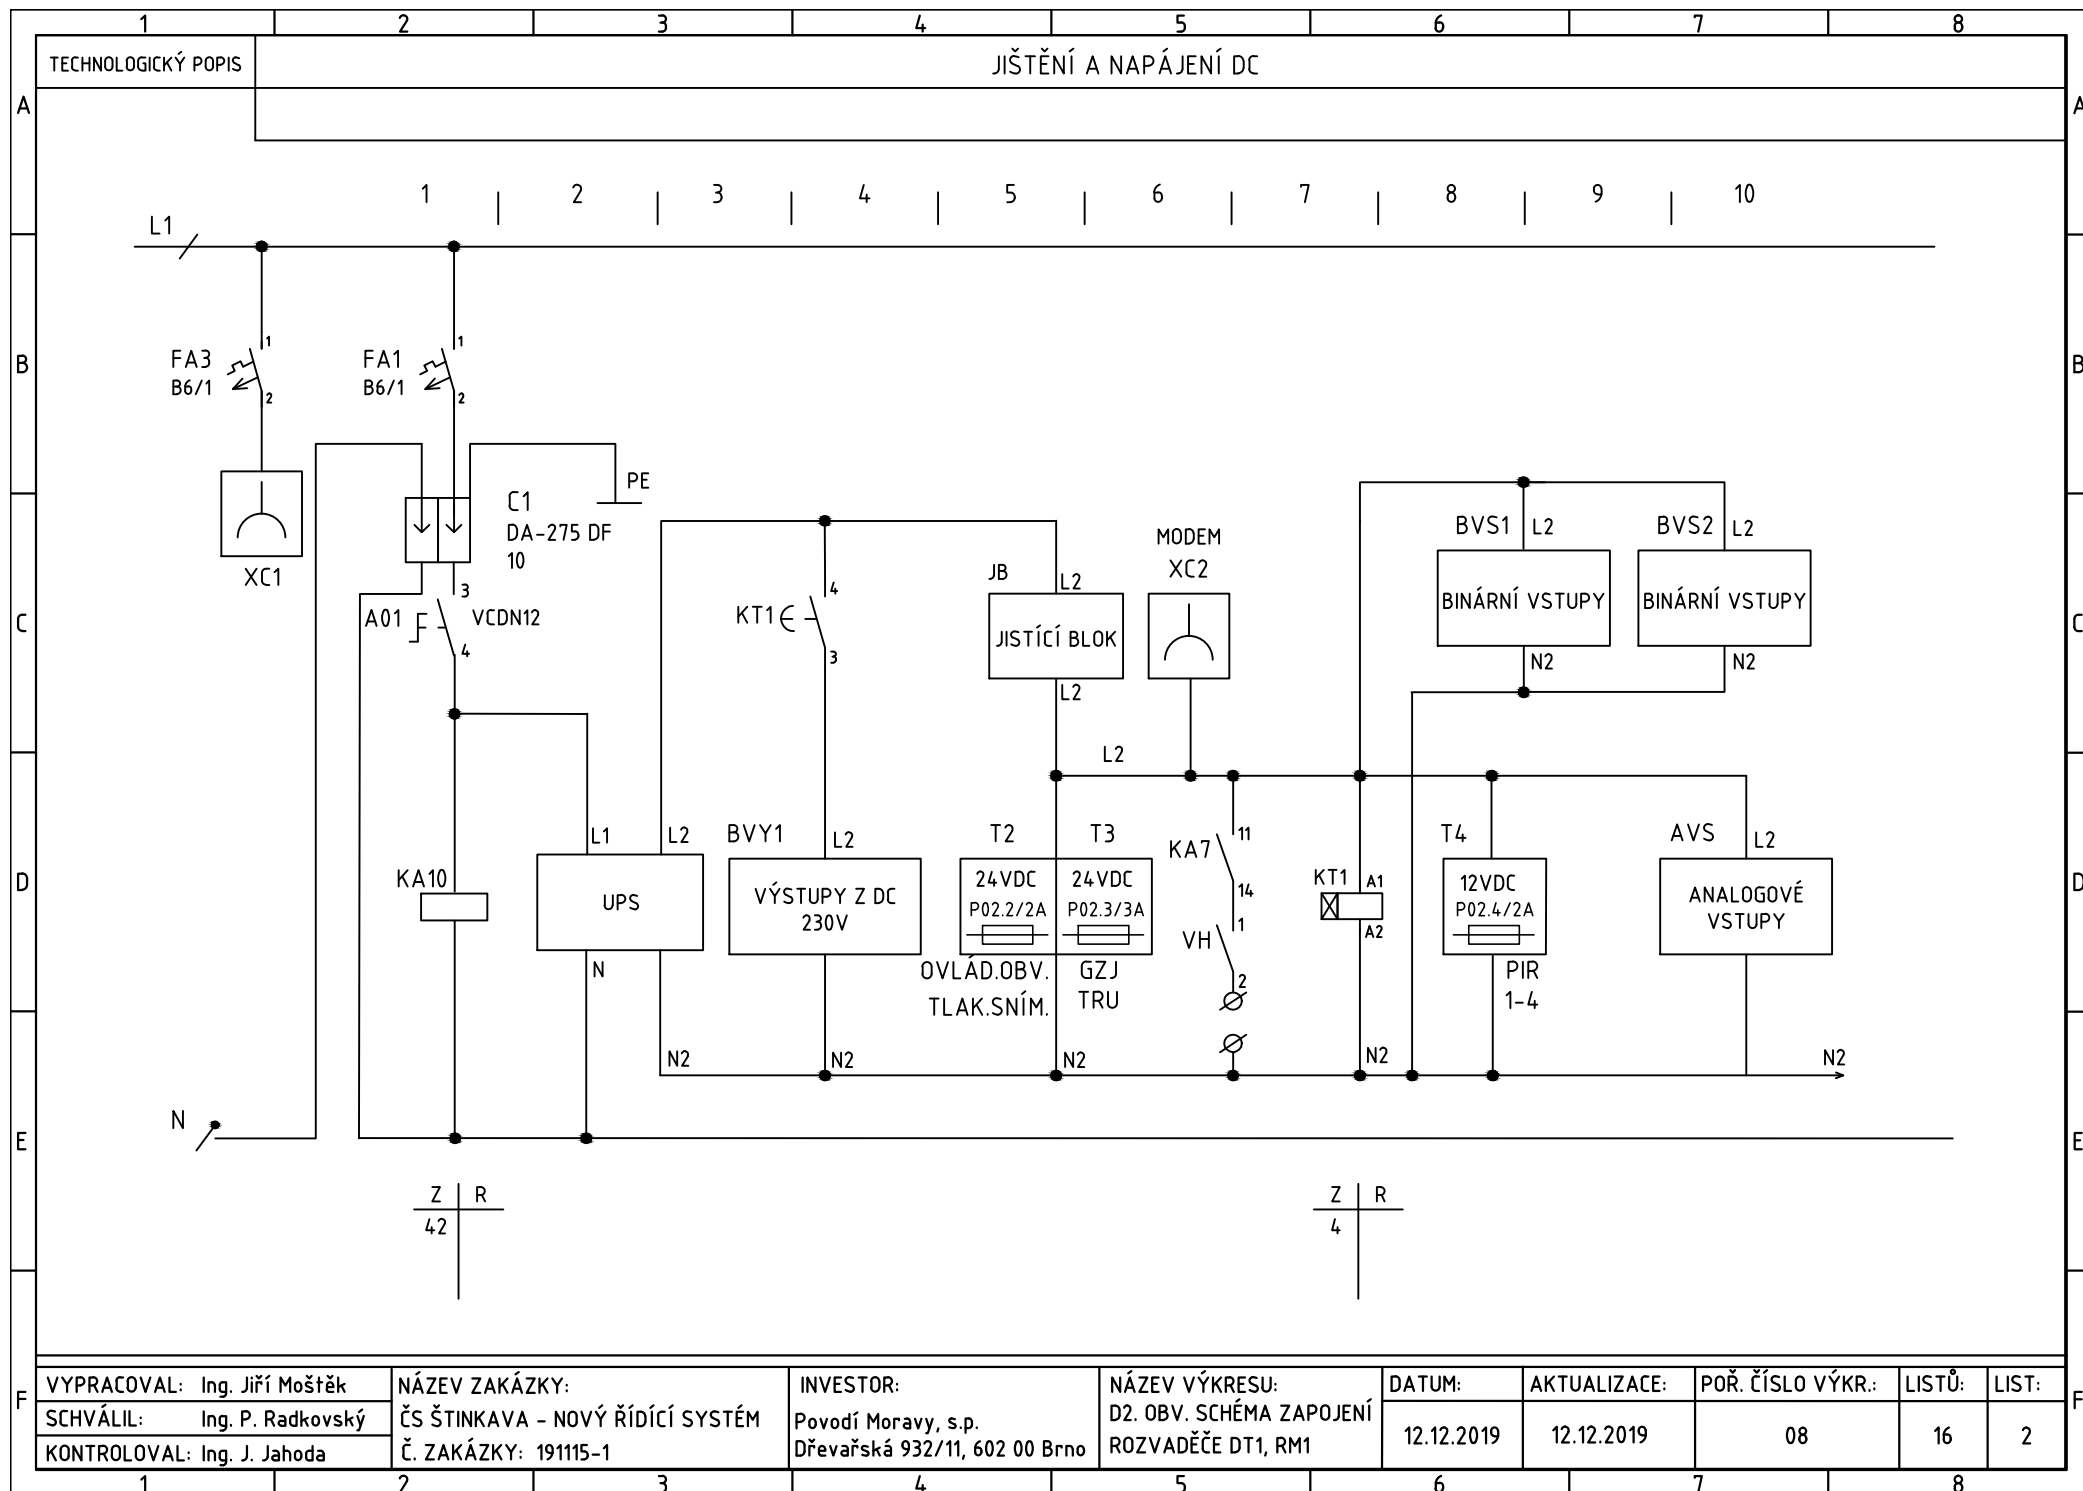