


PŮDORYS 2.NP–VYTÁPĚNÍ

M 1:50

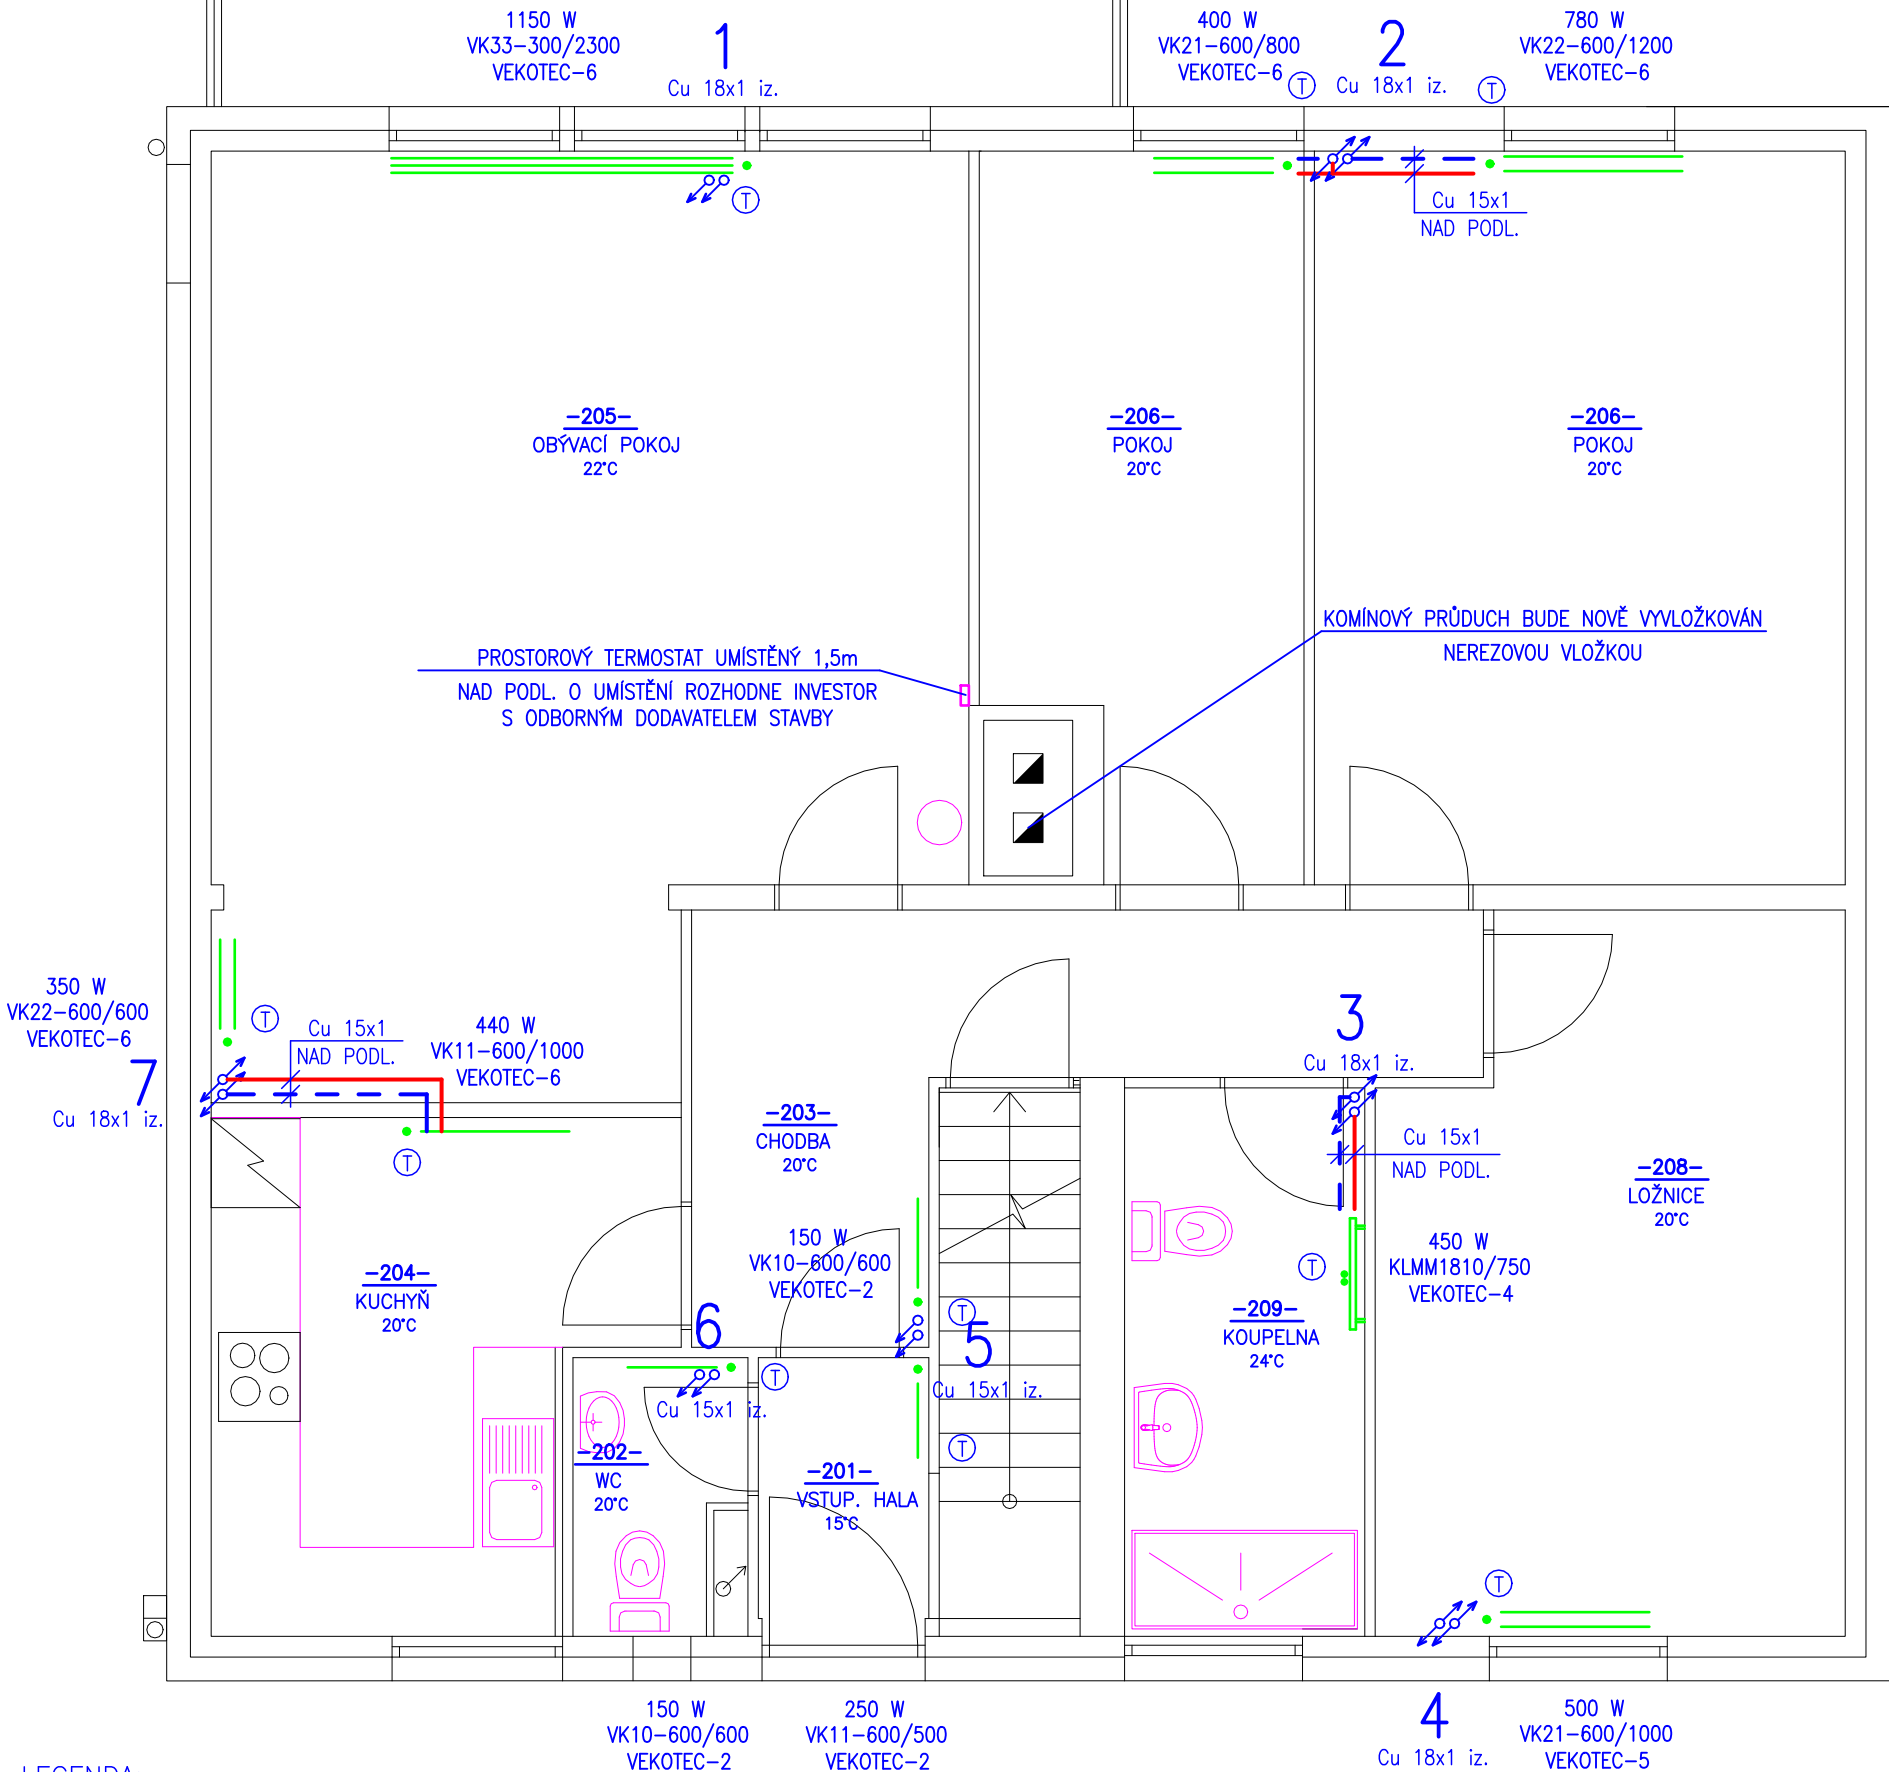

LEGENDA:

–102– ..... ČÍSLO MÍSTNOSTI  
20°C ..... VÝPOČTOVÁ TEPLOTA  
POKOJ ..... NÁZEV MÍSTNOSTI

..... Cu POTRUBÍ IZOL., PROPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKOU

..... Cu POTRUBÍ IZOL., TOPNÝ ROZVOD (PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ)

..... TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

..... DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM VK

..... TERMOSTATICKÁ HLAVICE

..... RUČNÍ HLAVICE

1–7 ..... STOUPACÍ Cu POTRUBÍ

TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY: 50/40°C  
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA: 11,2 kW

HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. ONDŘEJ BIJA	STAVEBNÍK	POVODÍ VLTAVY, s.p. HOLEČKOVA 3178/8, 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BARTEK	OBJEDNATEL			
VYPRACOVAL	RADIM BARTEK	MÍSTO	ŽELIV		
NÁZEV PROJEKTU	VD TRNÁVKA, OKÁL č.p. 265 - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ - DSP + DPS			DATUM	LEDEN 2021
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ZAK-14-PS01-2020
				STUPEŇ	DSP + DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2. NP - VYTÁPĚNÍ			FORMÁT	A3
				Č. VÝTISKU	PŘÍLOHA
				DISPOZIA s.r.o.   třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno   Tel.: +420 722 928 708   E-mail: info@dispozia.cz IČ 06076980   DIČ CZ06076980   Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C99830	
				D.1.4.1.3	