


VD ROZKOŠ - REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY  
Schéma základního rozvodu nn

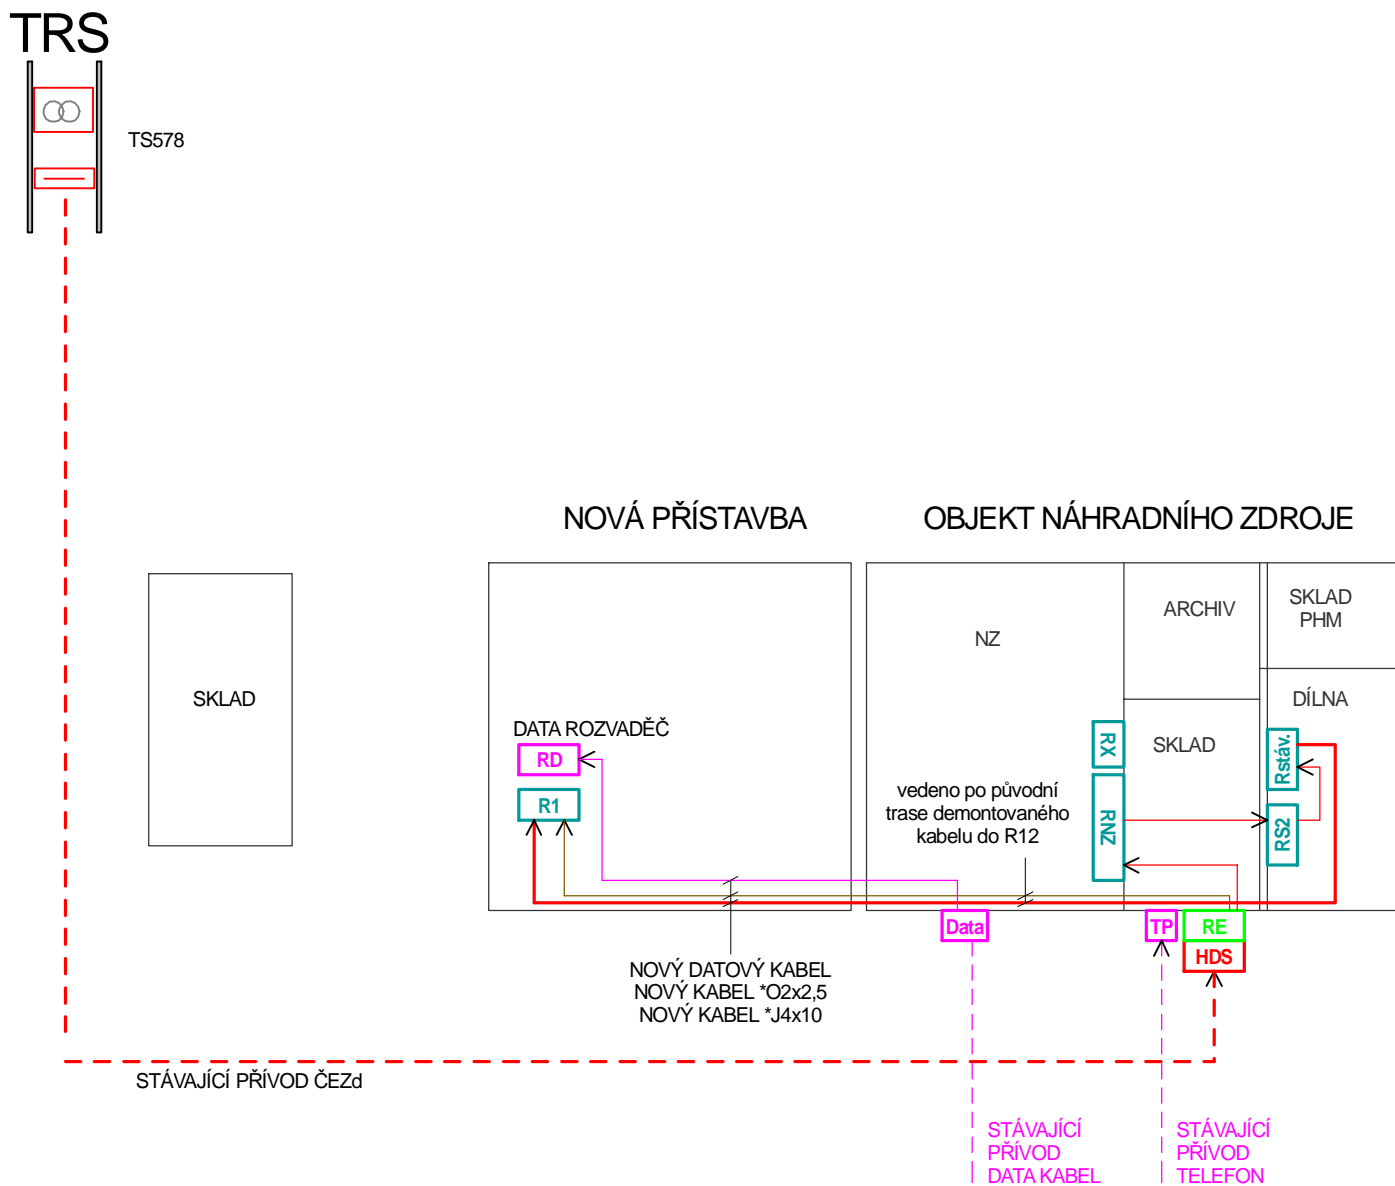

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 <b>pridos</b> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridoss@gmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik	
MÍSTO :	k. ú. Lhota u Nahořan, p.č. st. 328, p.č. 383/1	
ODDÍL :	D1.4.g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
AKCE : VD ROZKOŠ - REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY k. ú. Lhota u Nahořan, p.č. st. 328, p.č. 383/1		DATUM : 05/2021
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO:
SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ROZVODU NN		1E20