



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O18610227844/ÚTPCUL/Tu

Vyřizuje: Libor Tupec,

Datová f7rf9ns

schránka:

Pracoviště: ÚTPČ Litoměřice,

Telefon: 840 111 111

mobil:

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 03.09.2018

Povodí Labe st.podnik

Ing. Jiří Dostál – odbor inž.činností

Víta Nejedlého č.951

500 03 Hradec Králové

#### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Labe, Račice – protipovodňová ochrana, č.stavby 239170007, poř.č. 3549</b>
Účel vyjádření:	Aktualizace existence sítí zařízení ve správě SČVK, stavební řízení (SP) DPS,
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Račice
	Část obce, ulice, č.p.: Račice,
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Račice- p.p.č.127/15, 658/4, 164/2, 627/2, 179/33
Žadatel:	Ing. Jiří Dostál
Adresa, telefon, e-mail:	ul.Víta Nejedlého č.951, 500 03 Hradec Králové ,tel.č. 725 822 144 dostal@pla.cz
Investor:	Povodí Labe st.p. OIČ Hradec Králové
Projektant :	Ing. Jiří Dostál
Vlastník dotčené IS:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	K existenci sítí dne 21.04.2017 pod Zn. O17610085894/ÚTPCUL/Tu
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

K předložené žádosti výše uvedené akce v zájmovém území k.ú.Račice sdělujeme :

1. Z hlediska stavby PPO na pozemcích výše uvedených nemáme zásadních námitek.V zájmovém území se nachází zařízení v majetku Obce Račice, Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. V příloze Vám předáváme jako orientační podklad mapový snímek z GIS -1x vyhotovení formát A4 v měř.1:720 ze kterého je zřejmá existence stávajících vodohospodářských zařízení. (Vodovodní řady a přípojky jsou vyznačeny zelenou čarou, kanalizace jednotná hnědými čarami viz. legenda). **Pozn.: Světle červenou čarou je zakresleno zařízení tlakové kanalizace, které neprovozujeme !**
2. Stávající zařízení –vodovodní řady, kanalizační stoky (povrchová zařízení poklapy šoupat, hydrantů a ventilové poklapy hlavních uzávěrů vody na přípojkách, revizní kanalizační šachty ) požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor objedná vytyčení

Typ 3

strana 1 / 3

stávajícího zařízení přímo na místě, ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Nutno objednat na **tel. 840 111 111**; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

3. Stavba je umístěna mimo OPVZ (Ochranné pásmo vodních zdrojů).
4. Jako provozovatel vodovodu a kanalizace /jen gravitační odtok z ČOV) pro veřejnou potřebu v lokalitě Račice souhlasíme s technickým návrhem opatření na kanalizační síti Račice včetně vyvložkování potrubí a rekonstrukci 2 ks revizních šachet.
5. Opatření na kanalizační síti musí být realizováno dle ČSN 75 6101 v celém rozsahu v platném znění.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
7. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
8. S provozem kanalizací Litoměřice – **kontakt Bc. Šálek tel.č. 734 595 542** je rovněž nutné projednat odstávky na kanalizační síti (s 15ti denním předstihem). Navržená PPO opatření na kanalizaci v provozování naší společnosti provede odborná firma ve spolupráci s pracovníky kanalizačního provozu.
9. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.
10. V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. s vod. řadem a kanalizační stokou v daném v území. Souhlasíme s realizací stavby v dané lokalitě za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí a ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
11. Požadujeme při realizaci a umístění staveb souvisejících objektů např. dešťová odvodnění, zpevněné plochy, oplocení, vjezdy případně sadové úpravy, reklamní tabule zdi aj. dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
12. Každé poškození sítí či zařízení - **vodovodu** musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů Litoměřice, střed. Roudnice n.L ul.Žižkova č.2479 dle kontaktu – **p.Korda tel.č. 724 128 545**. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby.
13. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

S obsahem předložené dokumentace **souhlasíme**, bez připomínek. Jakákoliv změna dokumentace ke stavebnímu řízení musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.


Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Příloha : 1x projekt  
1x mapový snímek z GIS v měř. 1:720

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1699  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
169

Libor Tupec  
útvár technicko-provozní činnosti

Co : - **všem pouze elektronicky**  
-provoz vodovodů LT  
- provoz kanalizací LT  
- ÚTPČ - LT

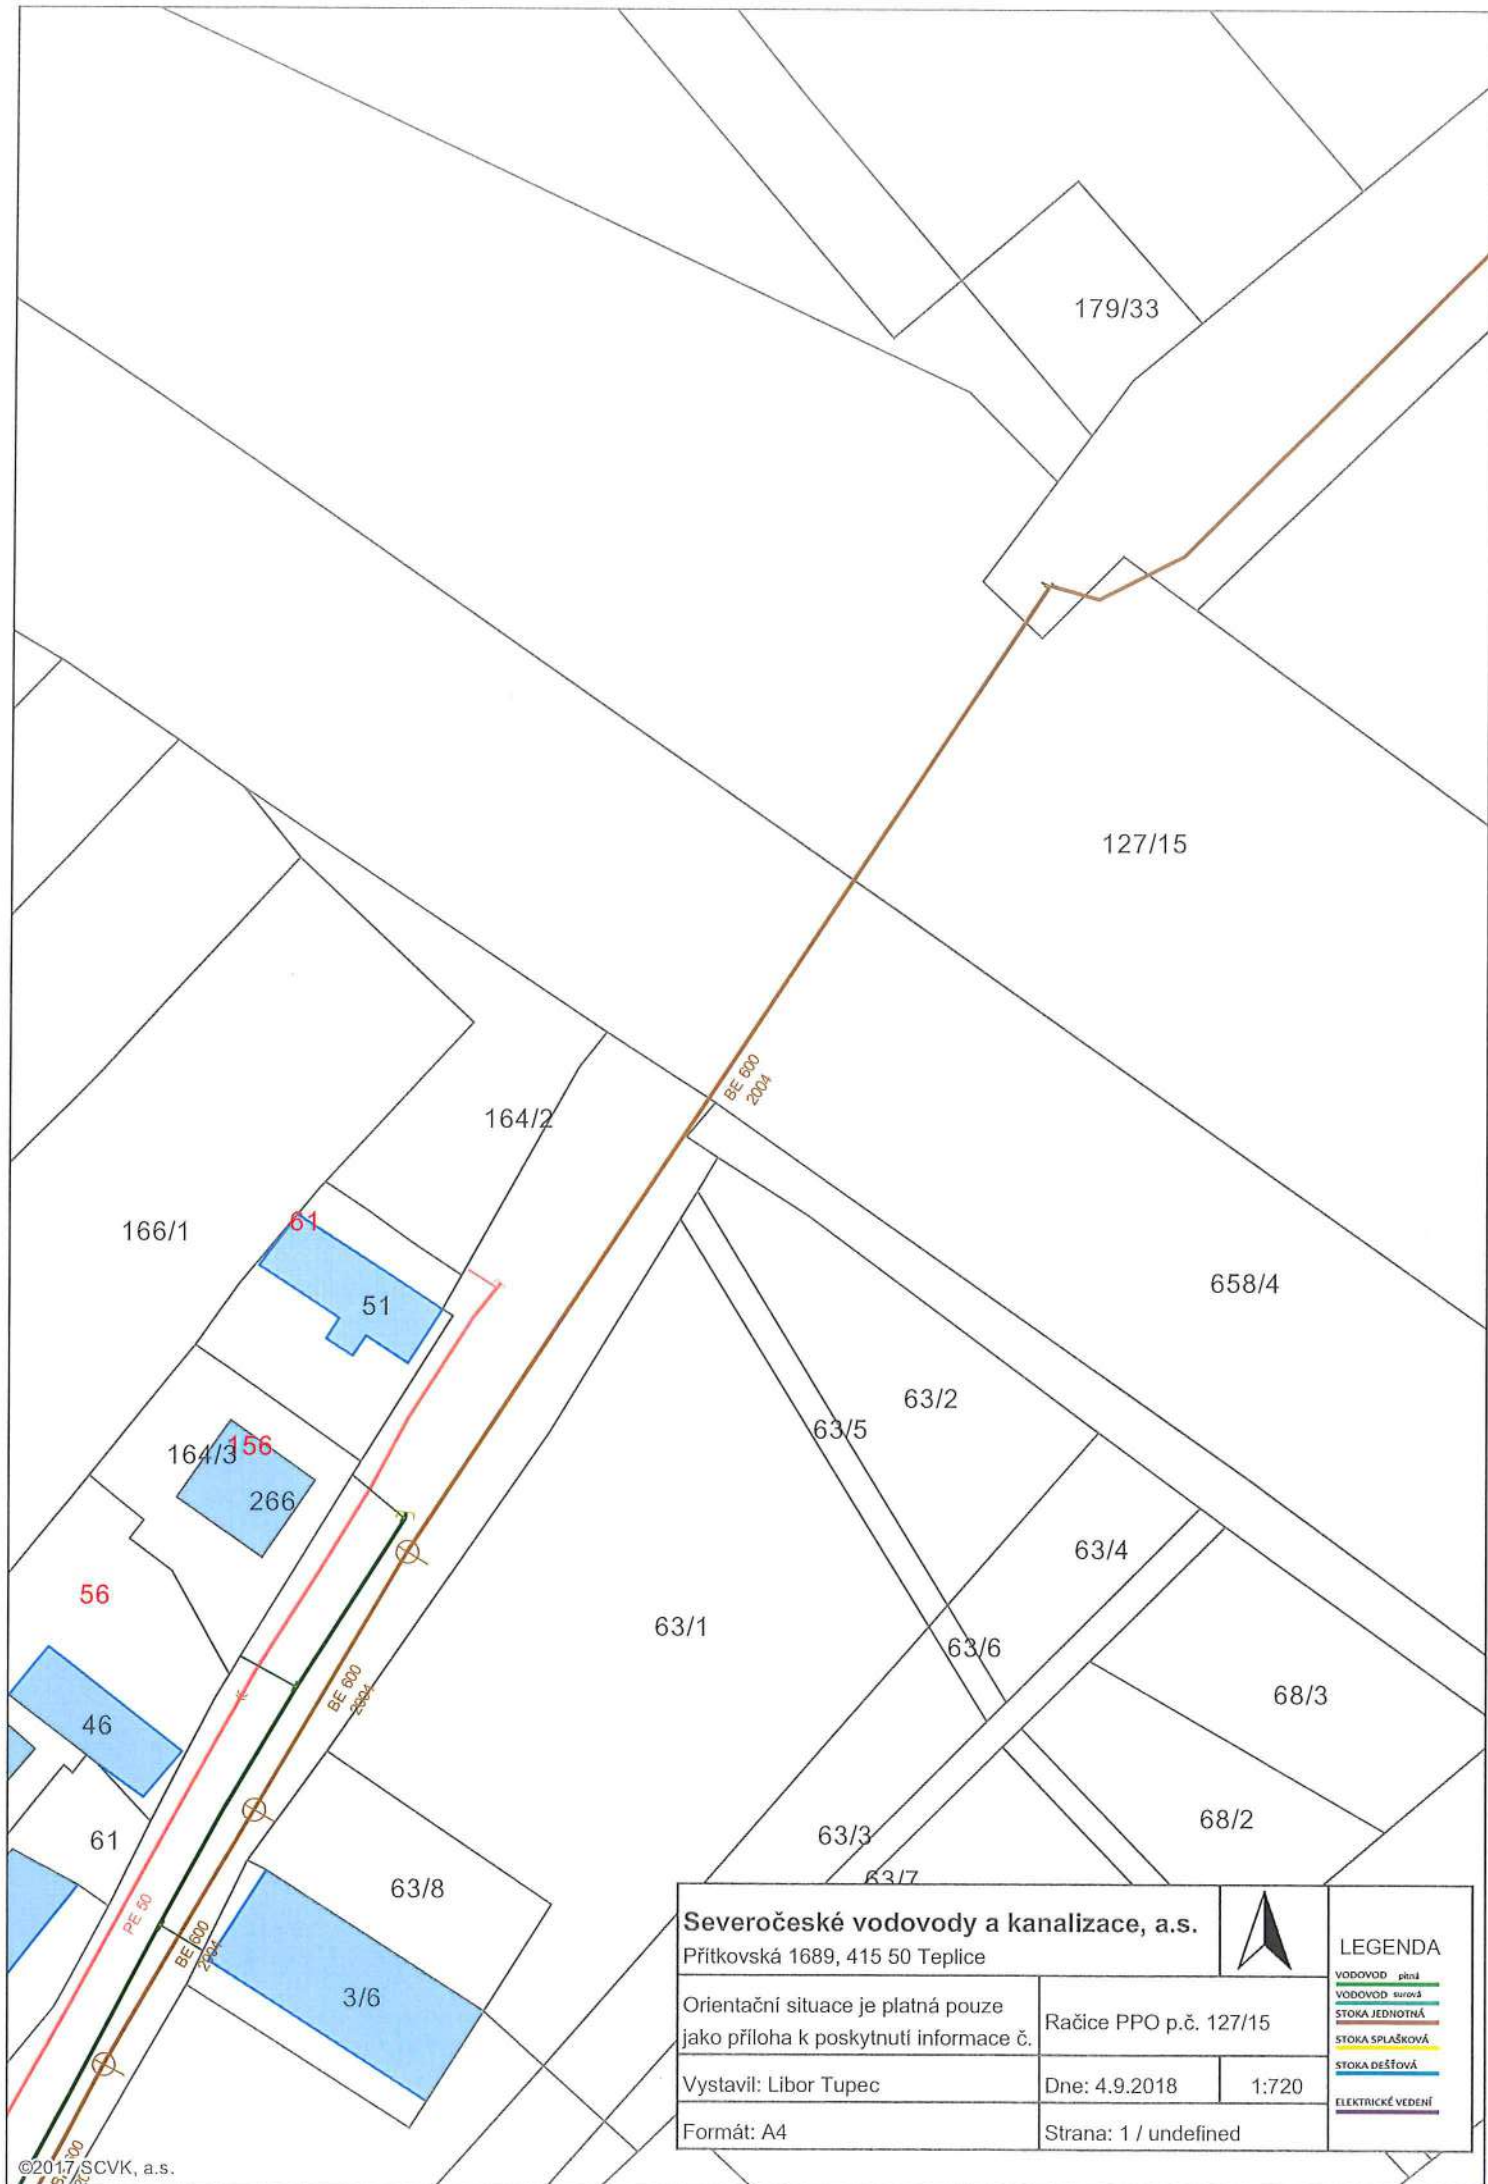

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



**LEGENDA**

- VODOVOD plněná
- VODOVOD surová
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Orientační situace je platná pouze  
jako příloha k poskytnutí informace č.

Račice PPO p.č. 127/15

Vystavil: Libor Tupec

Dne: 4.9.2018

1:720

Formát: A4

Strana: 1 / undefined