



# ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ - DETAILS

M 1:25

DETAIL A

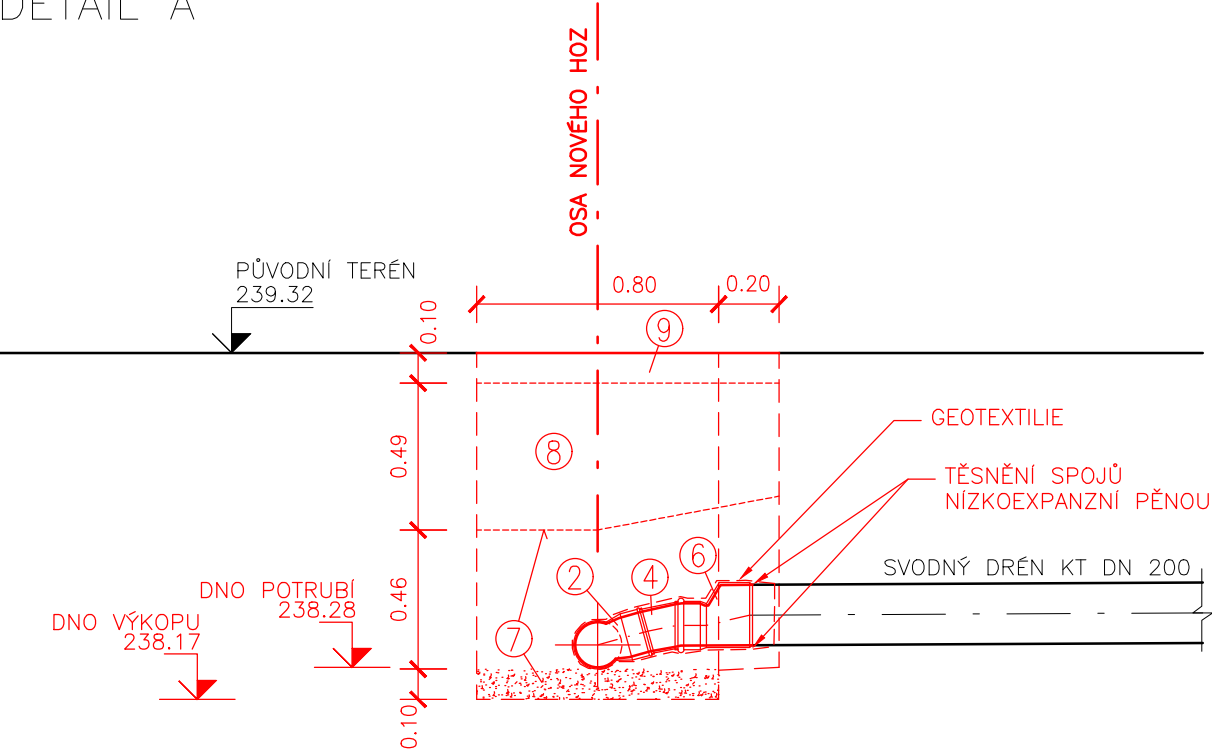

PŮDORYS

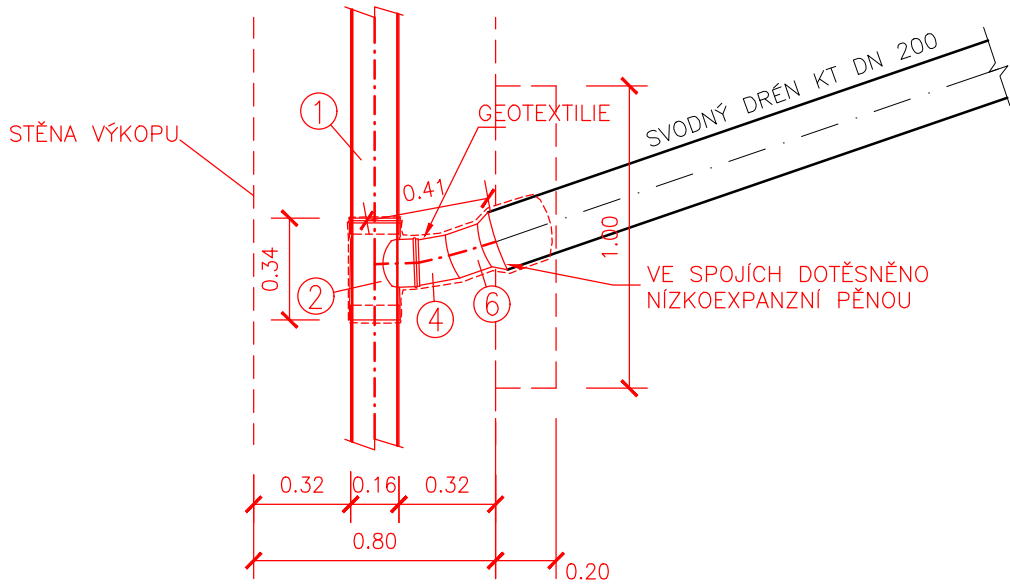

## LEGENDA

- ① HOZ Z HRDLOVÝCH KGEM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PVC DN 150,

② PŘECHODOVÝ T-KUS DN 150/150,

③ PŘECHODOVÝ T-KUS DN 150/100,

④ FLEXIBILNÍ (ŽEBROVANÁ) TRUBKA PVC DN 150,


⑤ FLEXIBILNÍ (ŽEBROVANÁ) TRUBKA PVC DN 100,

⑥ REDUKCE PVC DN 200/150,
- ⑦ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP A OBSYP, HUTNĚNO POUZE RUČNĚ!


⑧ ZÁSYP HUTNĚNÝ,

⑨ OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,10 m + OSETÍ TRAVOBYLINNOU SMĚSÍ.

DETAIL B

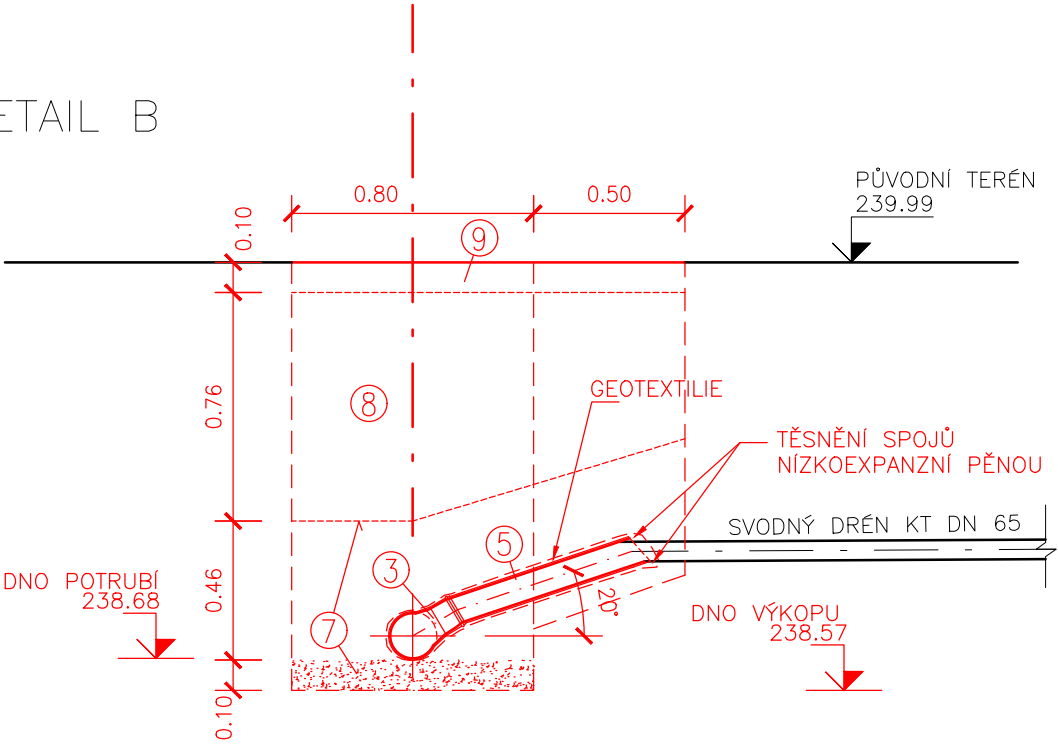


DETAIL C

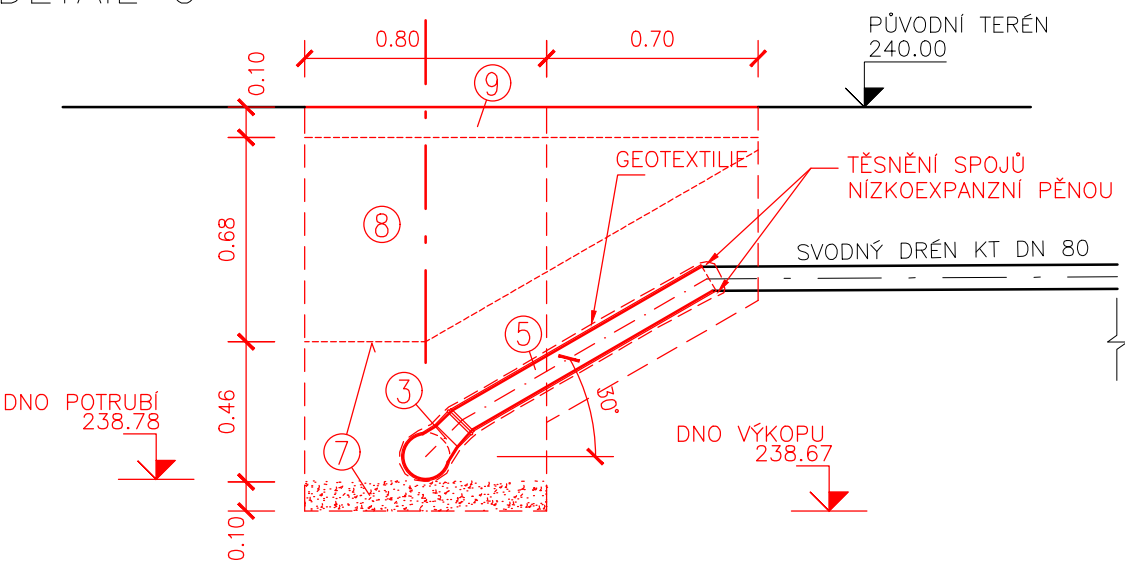

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: S-JTSK

ZODP.PROJEKTANT ING.T.HAVLÍČEK	VED.PROJEKTANT ING.V.ŘIHÁČEK	VYPRACOVAL ING.M.MAJKUS	ZAKÁZ.ČÍSLO 15028	 ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz t/f +420 549 255 496
KATASTR: BOLATICE, BOHUSLAVICE U HLUČINA		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		
POŘIZOVATEL : Povodí Odry, s.p.				STUPEŇ : DPS
AKCE REVITALIZACE TOKU OPUSTA, STAVBA Č. 5733				DATUM : 06/2022
ČÁST D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				ČÍSLO PARÉ
PŘÍLOHA D.11.2. ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ - DETAILS				MĚŘÍTKO 1:25