

Investor:

Žadatel:  
Povodí Labe, státní podnik  
Lukáš Tábořský  
Víta Nejedlého 951/8  
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/JV/21/5261**

Vyřizuje: **Věra Jindrová**

Telefon: **+420 491 512 753**

E-mail: **vera.jindrova@vakhk.cz**

**Název akce:** **VD Předměřice nad Labem, odstranění  
nánosů v ř.km. 999,225-999,460**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájemové území:

Datum vydání vyjádření: **01.12.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Údržbové práce – odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku řeky od km 999,225 pod soutokem s pravostranným přítokem Lužina do km 999,460 pod jezem Předměřice nad Labem v celkové délce 235 m bude provedeno dle předložené projektové dokumentace.

V blízkosti Vašeho zájemového území v ulici Průmyslová se nachází vodovodní řad DN 50 (2") PE v provozování Královéhradecké provozní, a.s. (viz přiložená situace). Je nutné jeho stávající polohu respektovat.

Nejbližší kanalizační stoka DN 500 B v provozování Královéhradecké provozní, a.s. se nachází na p. p. č. 962/2 v k. ú. Předměřice nad Labem – ve vzdálenosti cca 250 m od místa stavby (viz přiložená situace).

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se v blízkosti Vašeho zájmového území stavby také mohou nacházet stávající vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Při stavbě údržbových prací je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- pro vytyčení trasy stávajícího vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. je nutno zaslat objednávku na [info@khp.cz](mailto:info@khp.cz) a v kopii na [hledaci@khp.cz](mailto:hledaci@khp.cz) včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- při vytyčení vodovodu případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řadem a jeho dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

K výše uvedeným údržbovým pracím již bylo naší společností dne 26.2.2021 vydáno vyjádření č. j. VAKHK/VHR/JV/21/0869. Toto vyjádření předchozí uvedené vyjádření plně nahrazuje.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním údržbových prací souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a.s.


Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod  
Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod  
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Situace na podkladu KM

# Situace sítí v provozování KHP, a.s.

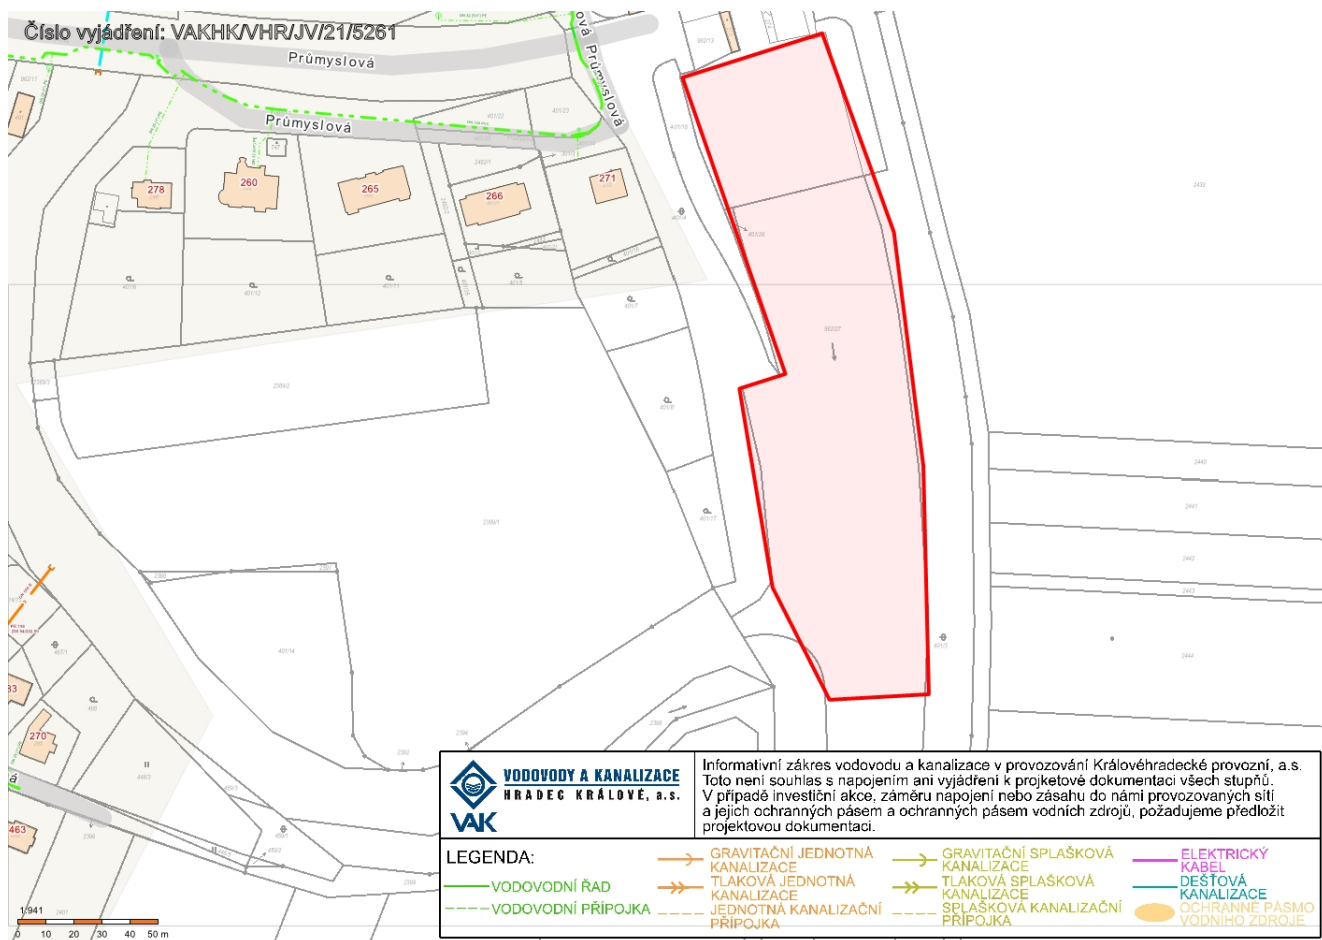

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

## Situace na podkladu KM

