

TYP : OCEP ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

HLOUBKA : 150mm

KRYTÍ : IP 40

KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP 20

DĚLENÍ: –

NÁTĚR : BÍLÝ

PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN–S


POZNÁMKA:


- ZAPUŠTĚNÁ OCEP ROZVODNICE 1500/600/150mm, KTERÁ BUDE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ EI30, DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 Sm DP1 (KOUŘOTĚSNÉ)
- PROSTOROVÁ REZERVA PRO 3x20 modulů


vypracoval	HIP				
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK				
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno					
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 4. ETAPA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ROZVADĚČ RSA-8A	formát 13A1	měřítko -	výkr. č. E 1-06	INTERIER DESIGN ARCHITEKTURA	



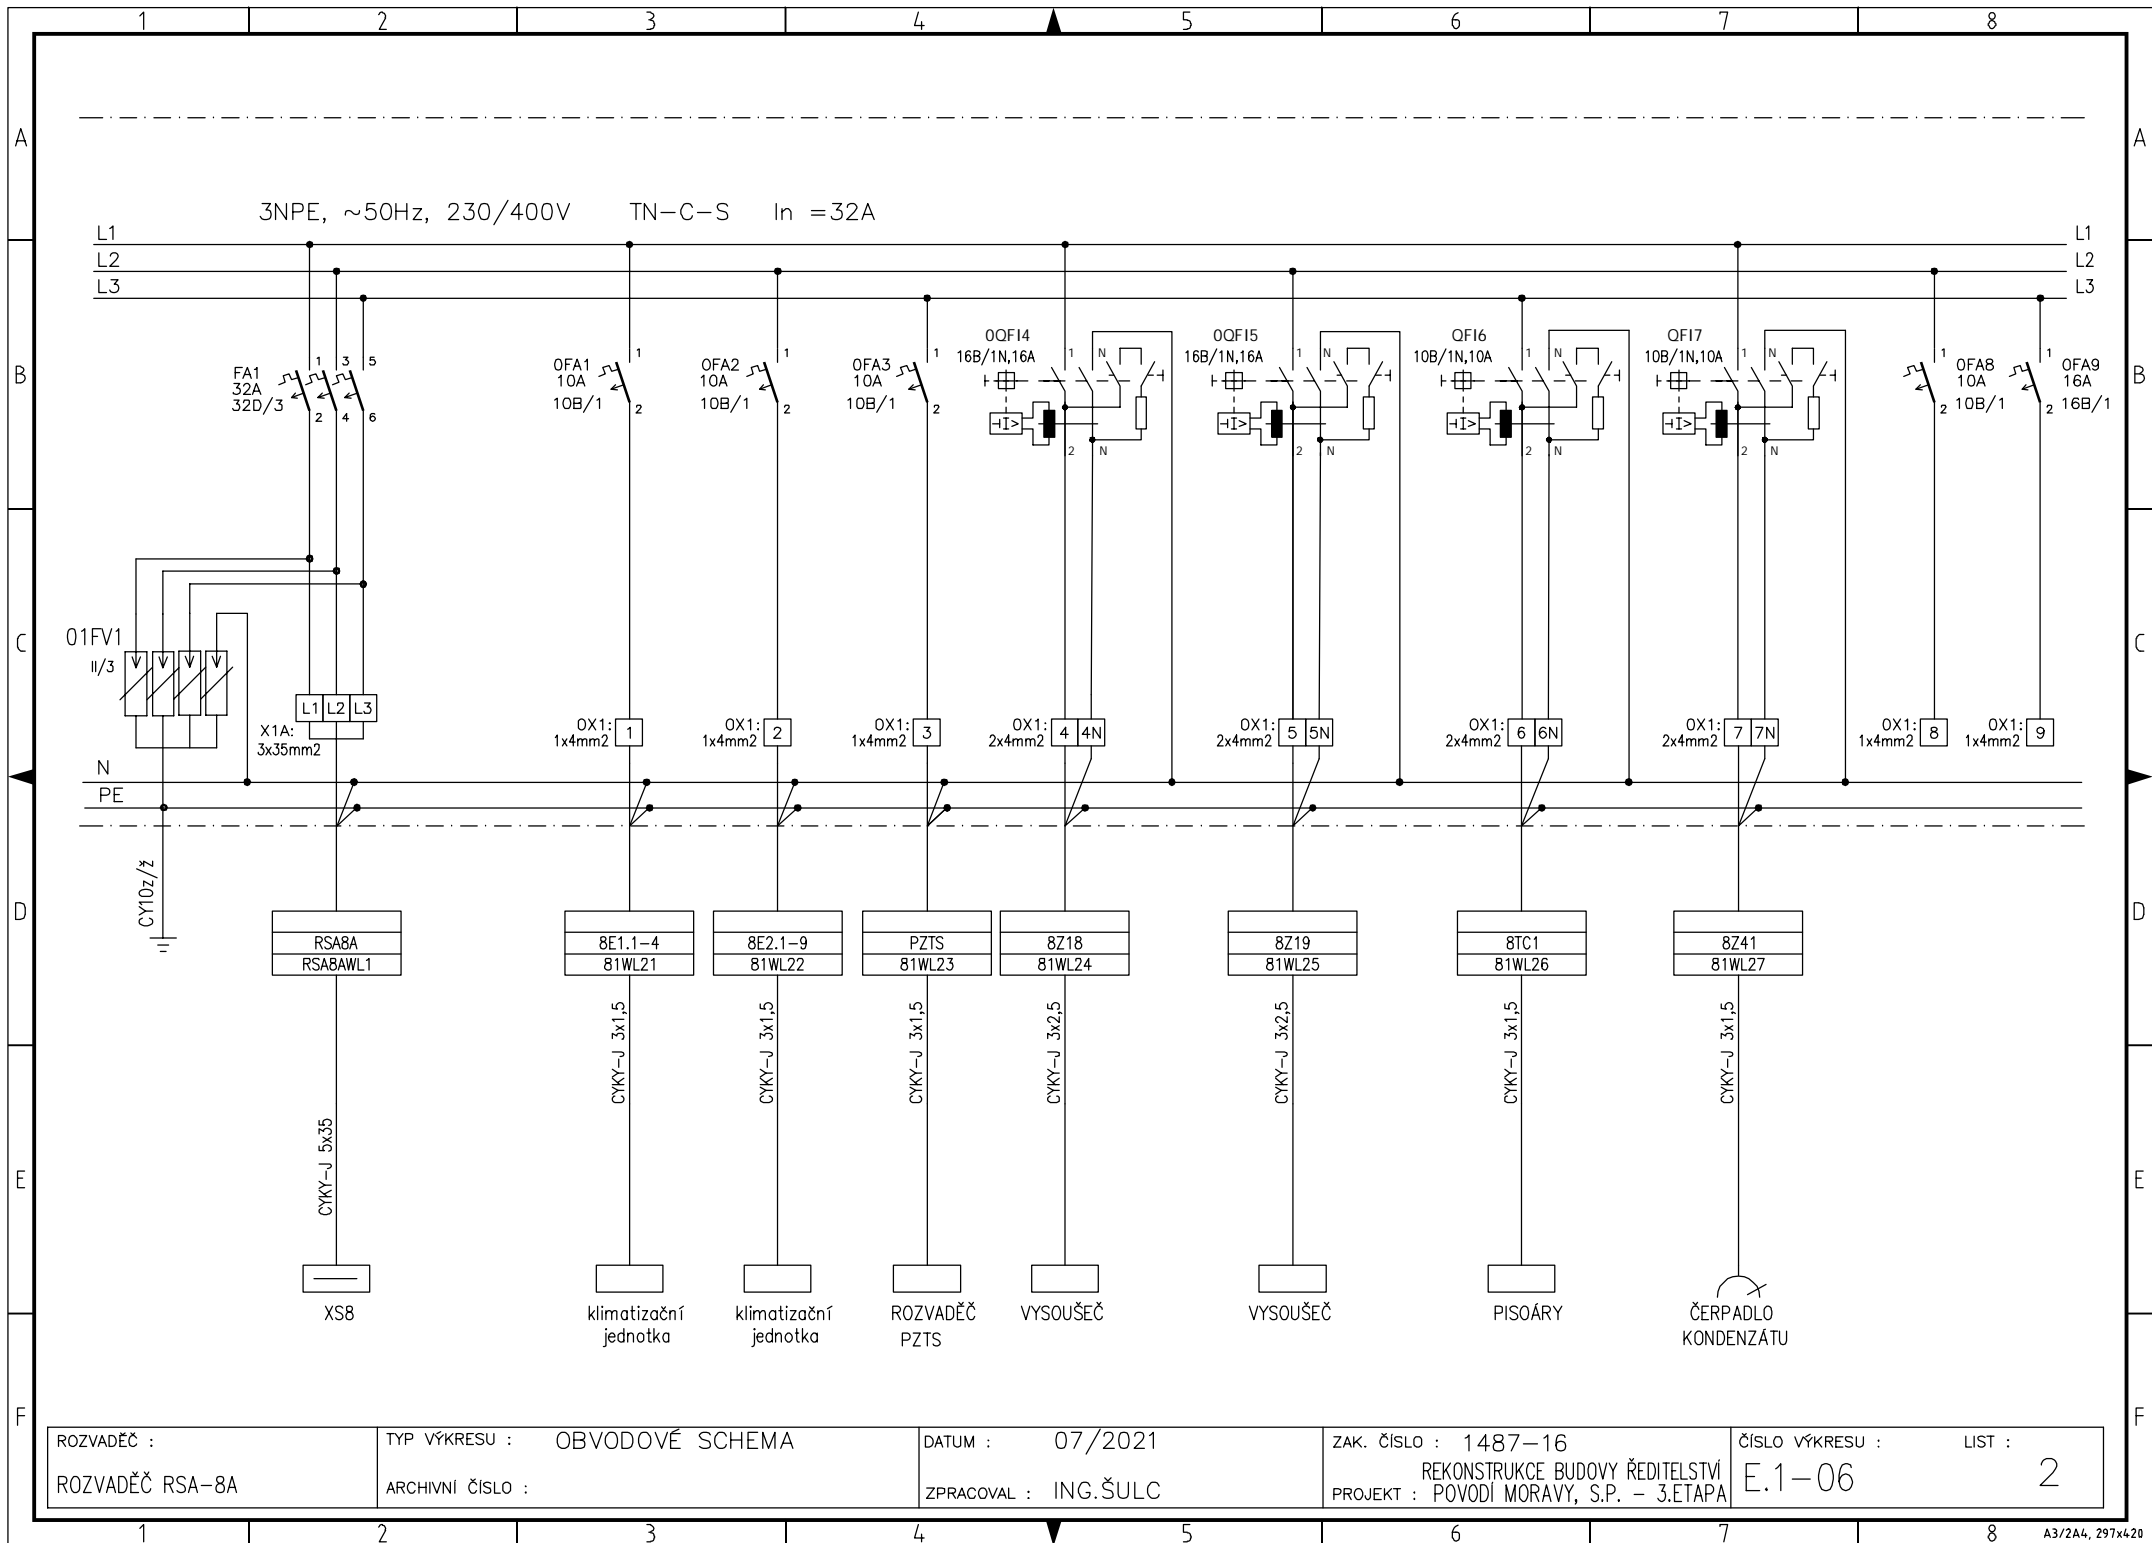

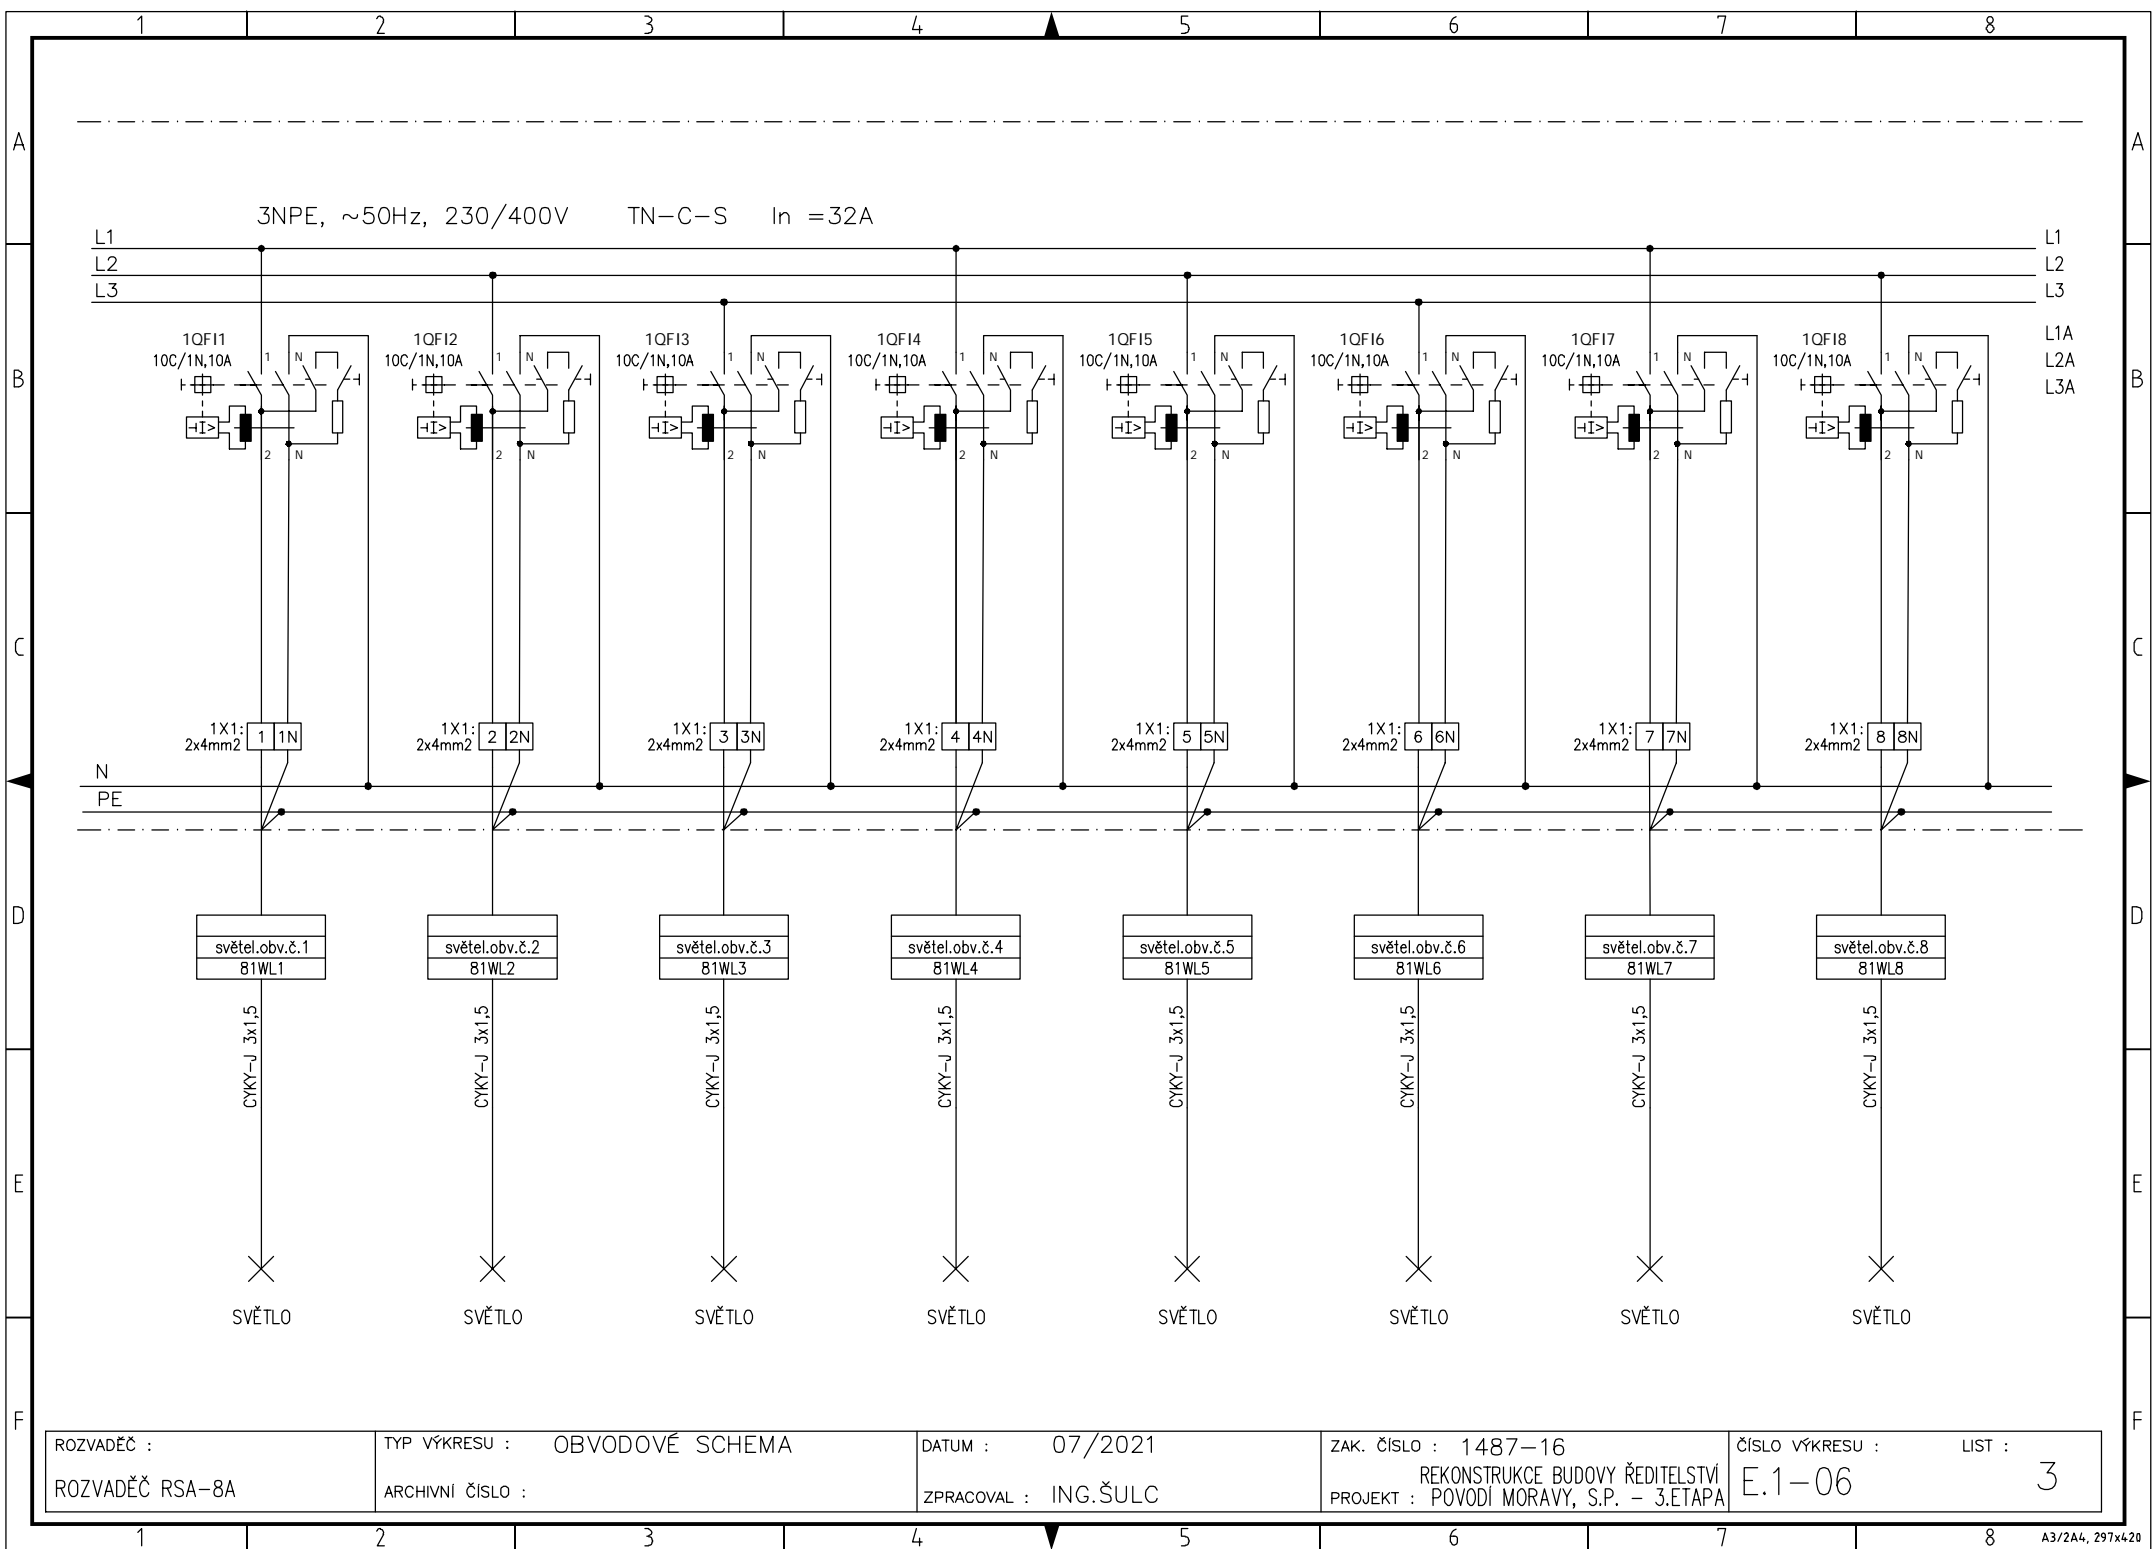



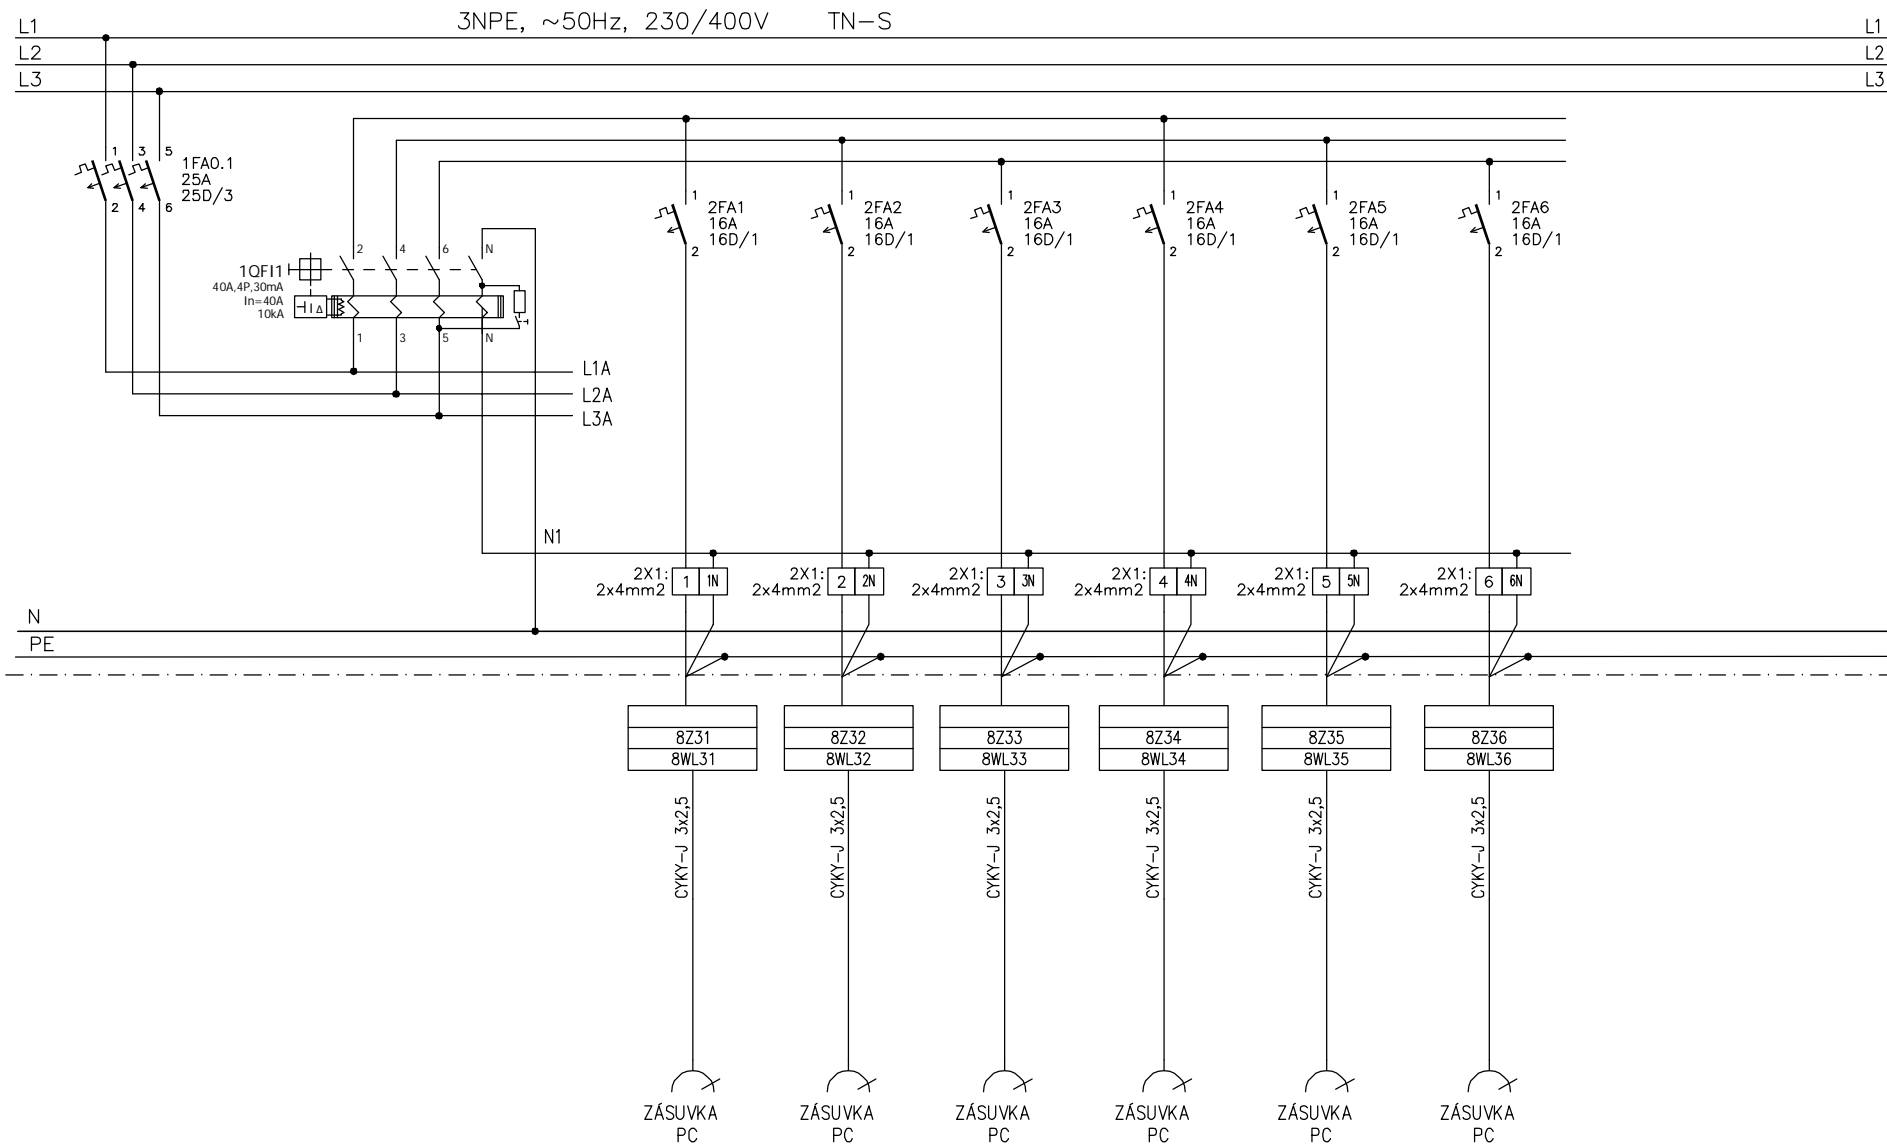


ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 07/2021	ZAK. ČÍSLO : 1487-16	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
ROZVADĚČ RSA-8A	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING. ŠULC	REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ PROJEKT : POVODÍ MORAVY, S.P. - 3. ETAPA	E.1-06	5

L1
L2
L3

3NPE, ~50Hz, 230/400V TN-S

L1
L2
L3



2X1: 7 7N 2x4mm² 2X1: 8 8N 2x4mm² 2X1: 9 9N 2x4mm² 2X1: 10 10N 2x4mm² 2X1: 11 11N 2x4mm² 2X1: 12 12N 2x4mm²

8Z37
8WL37

CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKA
PC

8Z38
8WL38

CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKA
PC

8Z39
8WL39

CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKA
PC

REZERVA

REZERVA

REZERVA

ROZVADĚČ :
ROZVADĚČ RSA-8A

TYP VÝKRESU :
ARCHIVNÍ ČÍSLO :

OBVODOVÉ SCHEMA

DATUM :
ZPRACOVAL :


07/2021
ING. ŠULC

ZAK. ČÍSLO :
PROJEKT :


1487-16
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ
POVODÍ MORAVY, S.P. - 3. ETAPA

ČÍSLO VÝKRESU :
LIST :


E.1-06
6

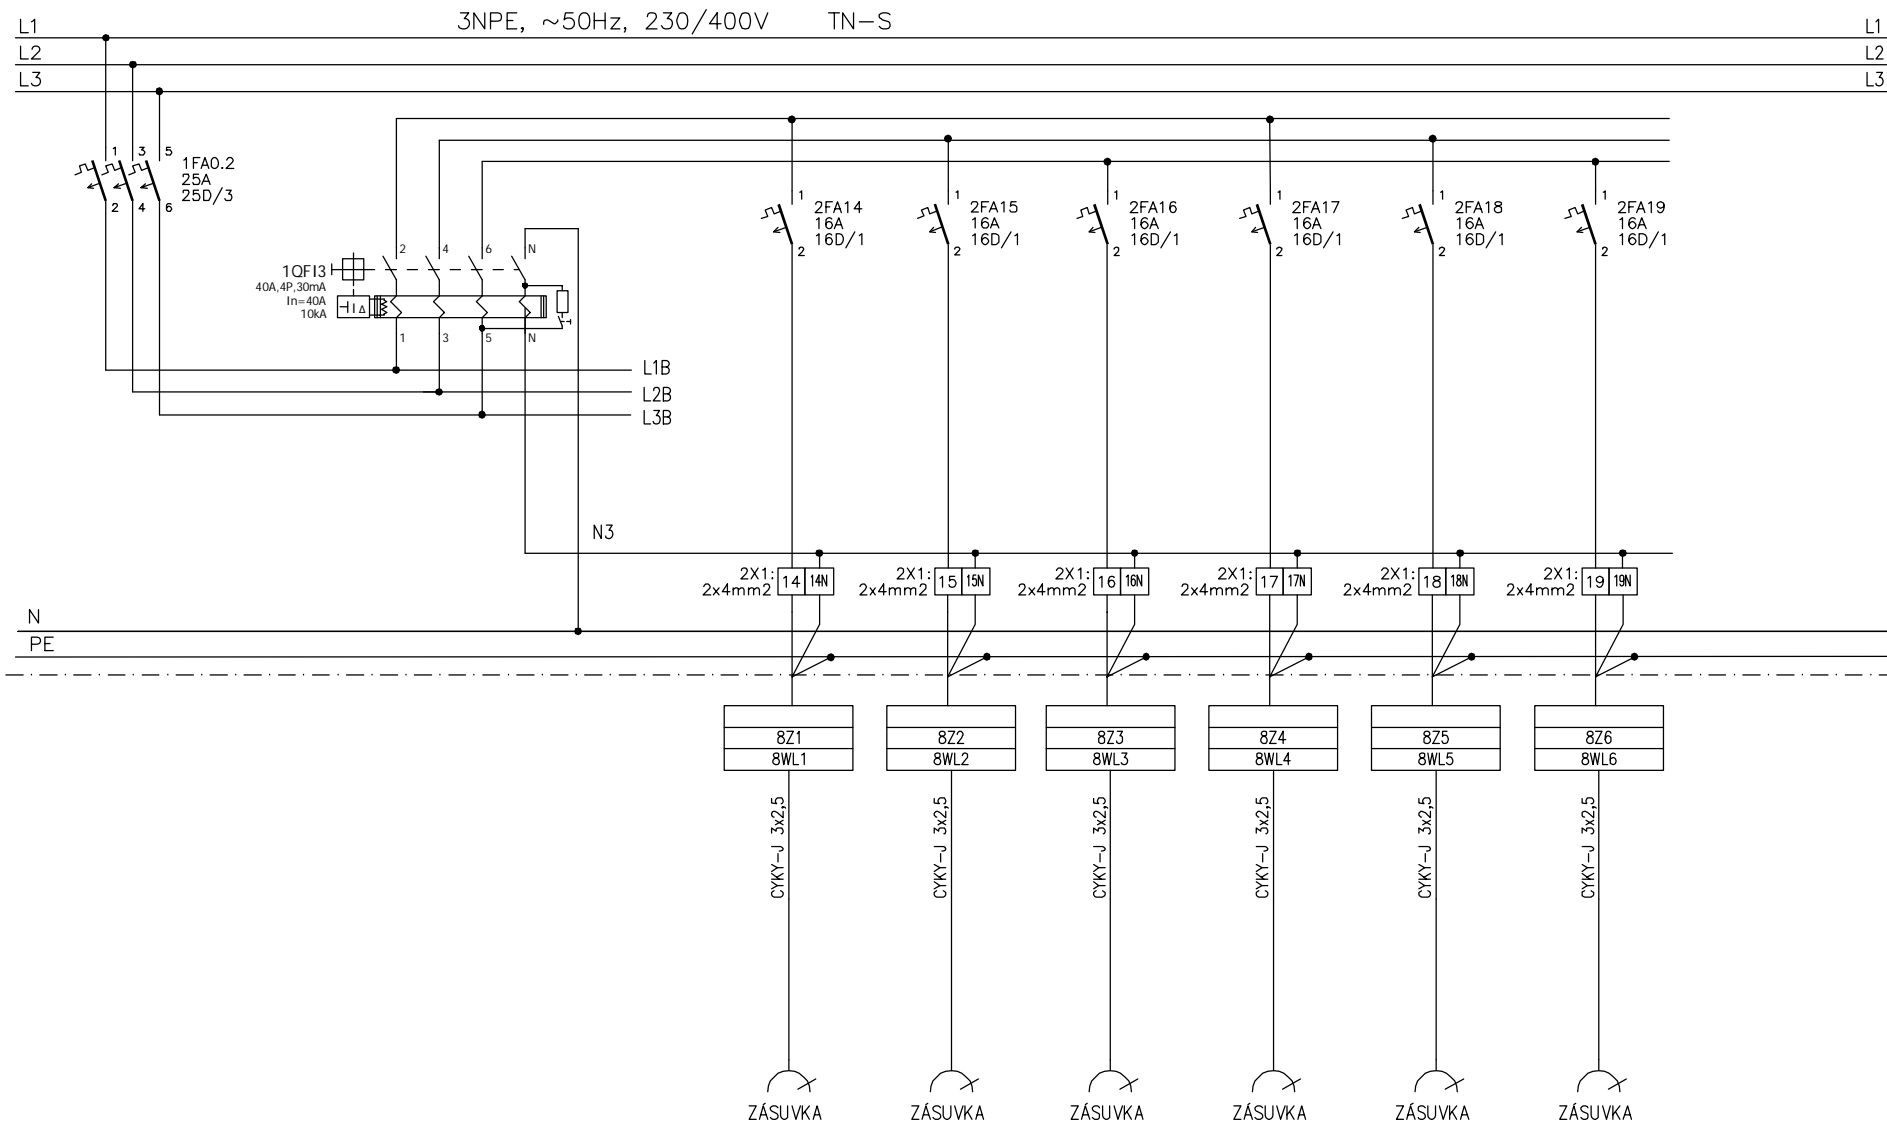

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 07/2021	ZAK. ČÍSLO : 1487-16	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
ROZVADĚČ RSA-8A	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING. ŠULC	REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ PROJEKT : POVODÍ MORAVY, S.P. - 3. ETAPA	E.1-06	7

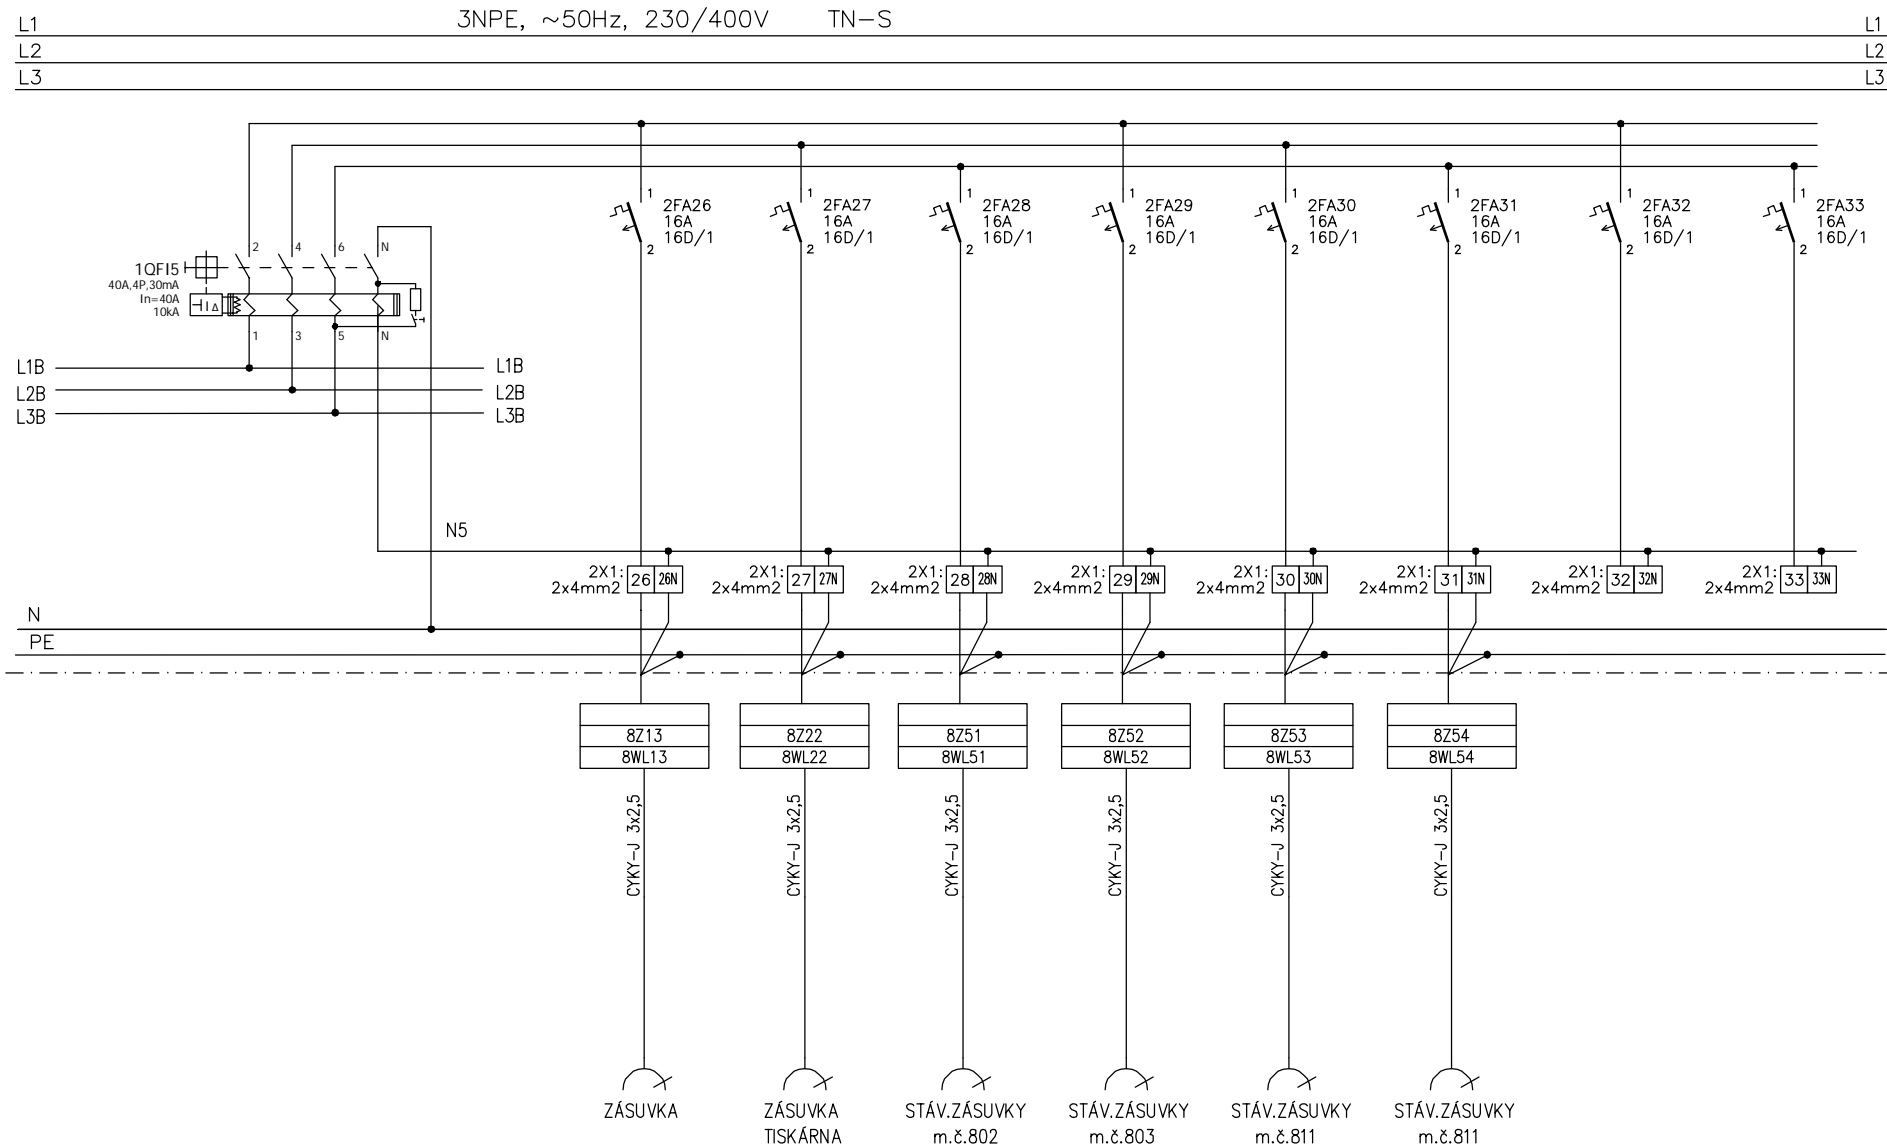

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 07/2021	ZAK. ČÍSLO : 1487-16	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
ROZVADĚČ RSA-8A	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING.ŠULC	REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ PROJEKT : POVODÍ MORAVY, S.P. - 3.ETAPA	E.1-06	9

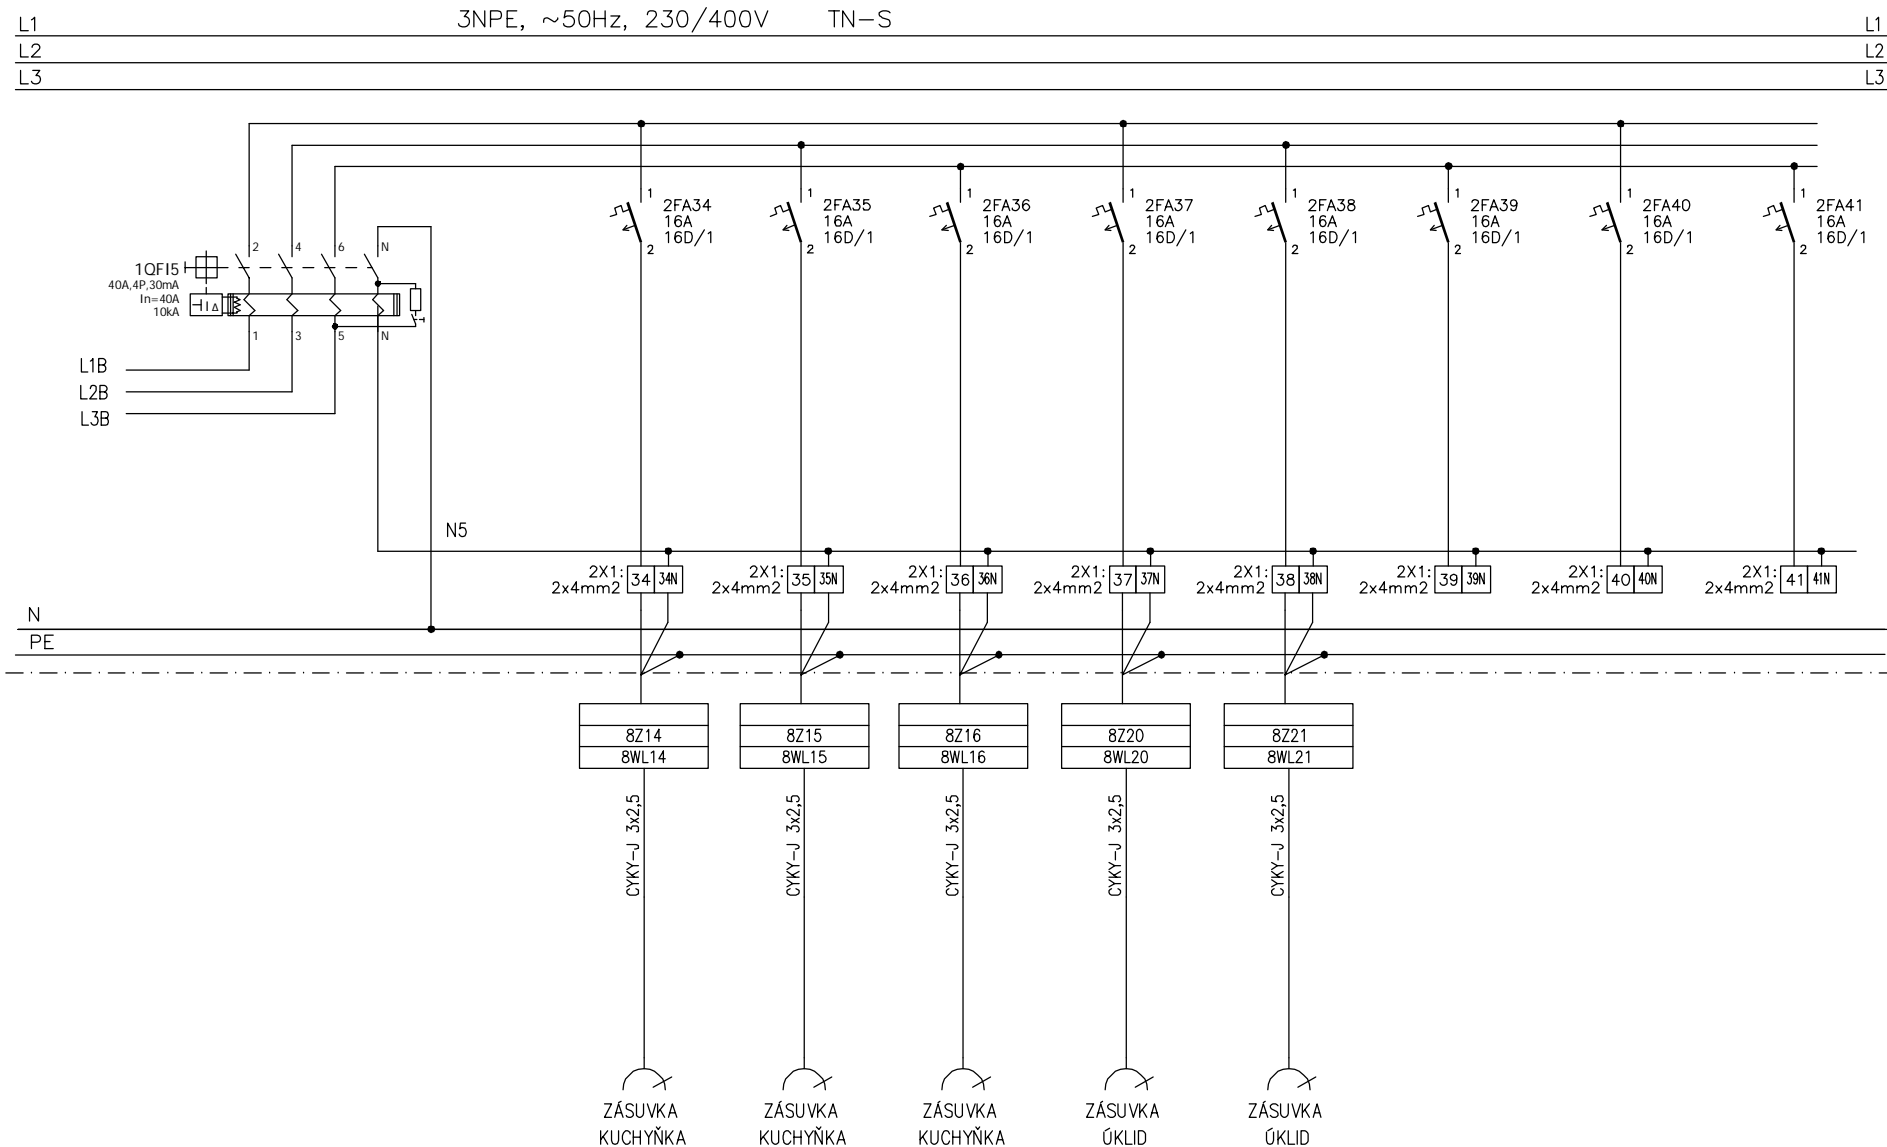

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 07/2021	ZAK. ČÍSLO : 1487-16	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
ROZVADĚČ RSA-8A	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING. ŠULC	REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ PROJEKT : POVODÍ MORAVY, S.P. - 3. ETAPA	E.1-06	10

