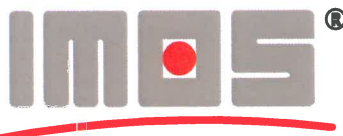


Rozvodná soustava NN:3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):
část NN: -živé části: zábranou, krytím
-neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ

		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 62700 Brno www.imosbrno.eu tel.: 548 129 111 fax.: 548 129 391	
Vedoucí projektu		Petr Piskoř	Paré
Zástupce vedoucího projektu		Pavel Kopáček	
Zodpovědný projektant		Bc. Radim Pala <i>Za: PD</i>	
Vypracoval		Bc. Radim Pala	
Kontroloval		Ing. Oldřich Pírek	
Investor		Povodí Moravy, s.p.	
Objednatel		Imos Brno, a.s.	
Akce REALIZACE OPATŘENÍ NA BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI Projekt Část B.3 Ošetření přítoku do vodního díla Brno Část SO 02 Přípojka NN		Zakázkové číslo -	
		Stupeň Dokumentace skutečného provedení stavby	
		Datum září/2012	
		Soubor -	
		Tiskový soubor RDS_B_8:2_0_420x297	
		Formát A3	
Příloha Zákres přípojky NN do KM		Měřítko 1:500	
		Číslo přílohy 8.2	Revize 0