


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC

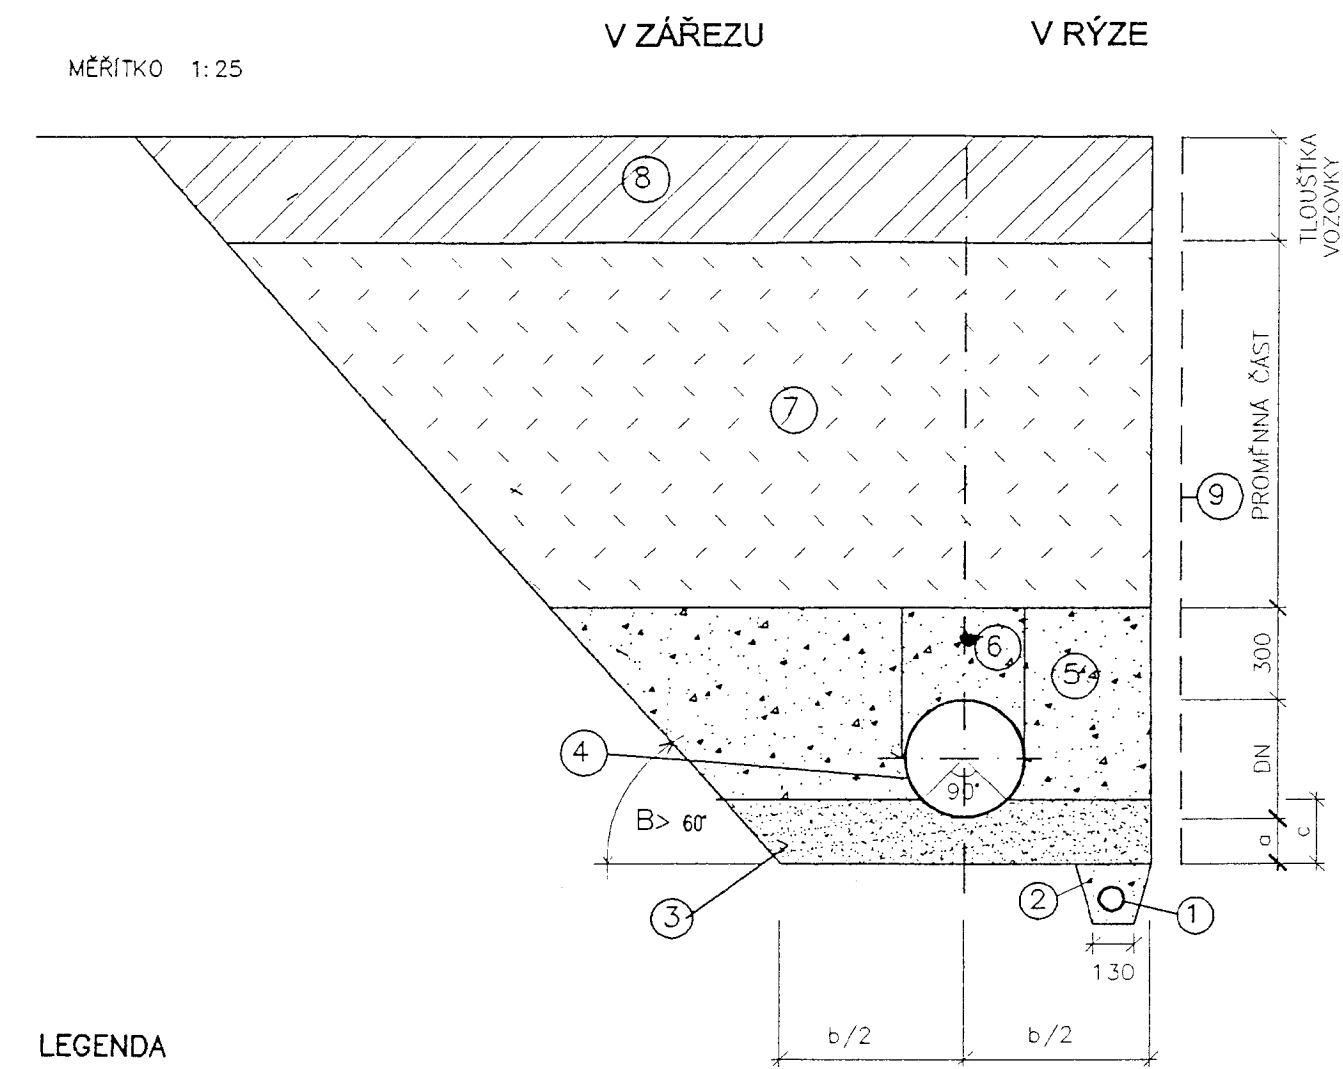

LEGENDA

Č	MATERIÁL	HUTNĚNÍ
①	DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100mm	—
②	DRENÁŽNÍ ŠTĚRK 8/16	—
③	PÍSKOVÉ LOŽE	92% PS
④	TROUBA PVC	—
⑤	ŠTĚRKOPÍSEK DO VELIKOSTI ZRN 20mm	92% PS
⑥	ŠTĚRKOPÍSEK DO VELIKOSTI ZRN 20mm	NEHUTNÍ SE
⑦	ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU —DO ÚROVNĚ 0,7m NAD ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP —MEZIVRSTVA (DLE HL.VÝKOPU) —DO ÚROVNĚ 0,5m POD PLÁNÍ	95% PO VRSTVÁCH 150mm MECHANIZACÍ DO HMOTNOSTI 100kg 97% PS 100% PS, $E_{def2} \geq 45\text{MPa}$
⑧	VOZOVKA (TERÉN)	PODLE PROJEKTU VOZOVKY
⑨	PAŽENÍ — JEDNOTLIVÉ PRVKY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM PŘÍSLUŠNÉ VRSTVY	

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	a	b				c	POZNÁMKA
		h1	h2	h3	h4		
mm	mm	mm				mm	
150	115	550	800	900	1000	140	1
200	120	600	800	900	1000	150	1
250	125	—	800	900	1000	170	
300	130	—	800	1000	1000	180	
400	140	—	1100	1100	1100	200	
500	150	—	1200	1200	1200	230	

POZNÁMKY : 1 POUZE PRO PŘÍPOJKY

h1 HLOUBKA RÝHY $h \leq 1,0\text{m}$

h2 HLOUBKA RÝHY $1,0 < h \leq 1,75\text{m}$

h3 HLOUBKA RÝHY $1,75 < h \leq 4,0\text{m}$

h4 HLOUBKA RÝHY $h > 4,0\text{m}$

—PŘI MÍRNĚJŠÍM SKLONU STĚN ZÁŘEZU SE ŠÍŘKA VE DNĚ URČÍ PODLE ČSN EN 1610 Z DUBNA 1999

ATELIÉR HRONEK s.r.o.
Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995

AKCE: **PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ**

INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

VÝKRES: **VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PVC KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ**

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek

VYPRACOVAL: Zdeněk Frk, DiS.

VÝKRES č.: **D.2.10**

VELIKOST: 2 x A4

MĚŘITKO:

ZAKÁZKA č.: 902018

DATUM: 12/2022