




OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: 1RMS1
 PROVEDENÍ, VZOR : Pod omítku, např. Profi LineTRN 460*650*185(245) – 84 modulů
 ROZMĚR : 460*650*185(245)
 NÁTĚR : typový
 DĚLENÍ MEZI POLI : –
 PŘÍVOD : spodem
 VÝVOD : nahoru
 KRYTÍ (ČSN 33 2000–5–51ed2) IP30
 VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000–3) normální

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000–4–41ed2):
 automatickým odpojením od zdroje

OVLÁDÁNÍ:
 NAPÁJECÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, ~50Hz, 400V, TN–C/S
 OVLÁDACÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA


VYPRACOVAL	Milan Vician			<div>MILAN VICIAN</div> <div>Horní 578/81A</div> <div>783 13 ŠTĚPÁNOV</div> <div>IČO 46552286</div>	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician				
KONTROLOVAL	Milan Vician				
MÍSTO	K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ				
INVESTOR	POVODÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO				
STAVBA	SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY SO - PS TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			DATUM	12/2017
SO - PS				STUPEŇ	DPS
				POČET A4	4A4
				MĚŘITKO	-
VÝKRES	ROZVÁDĚČ 1RMS1			D.1.4.4 - 09	

ČÍSLO POLE

TECHNOLÓG.POPIS


ČÍSLO VÝVOZU

3NPE~50Hz,400V/TN-S

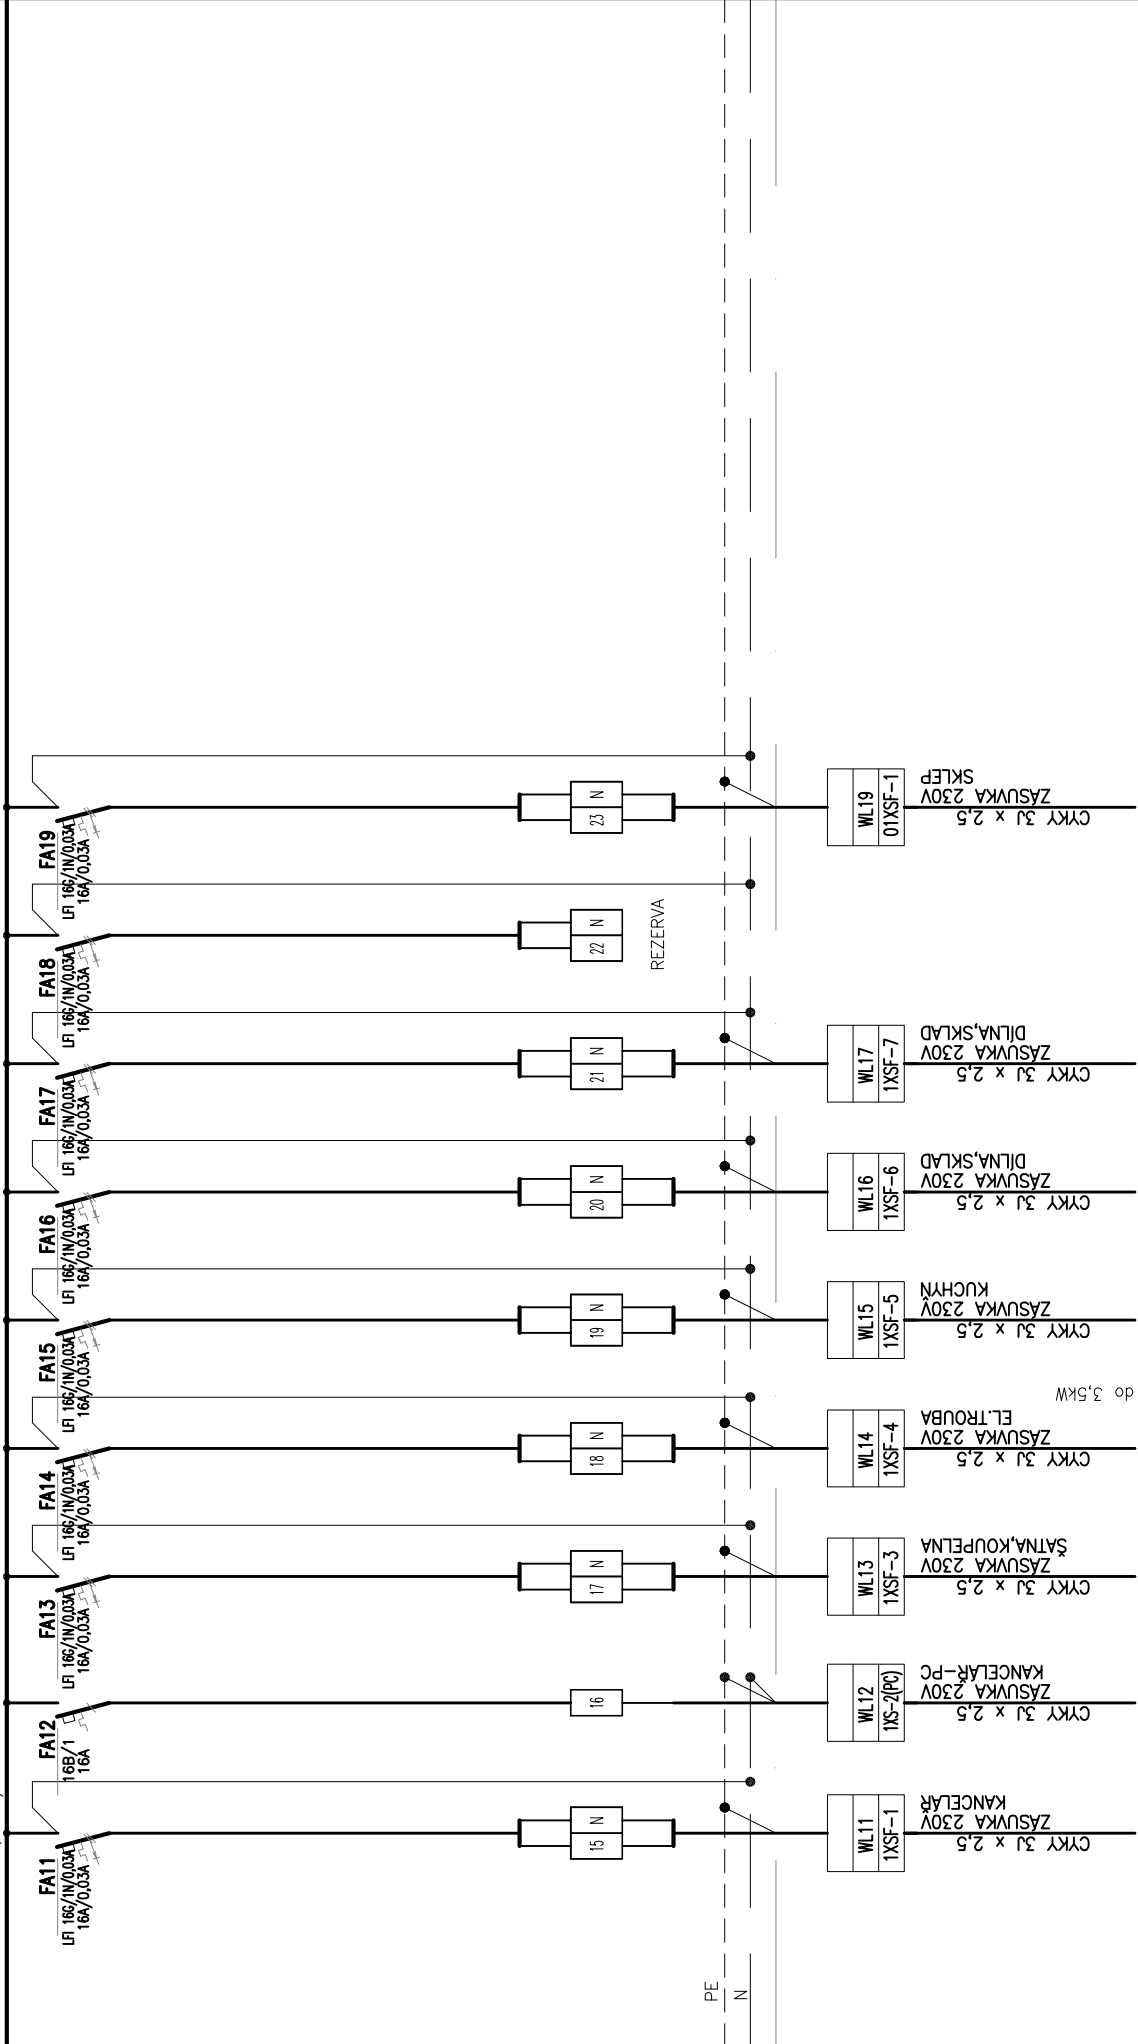

ČÍSLO POLE
TECHNOLÓG POPIS
ČÍSLO VÝVODU

3NPE~50Hz,400V/TN-S

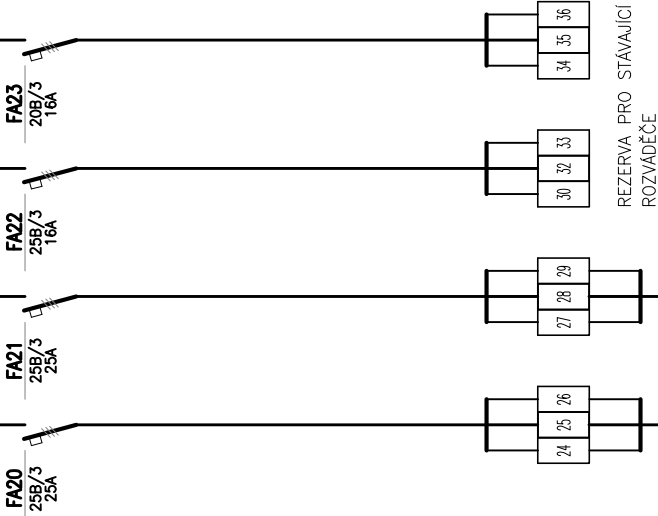

PE
N

UPRAVIT DLE DODANEHO TYPU
DOMACI ZARIZENI
DOROUZUMIVACI ZARIZENI
CYKY 5 x 1,5