

HG partner s.r.o.
Smetanova 200
25082 Úvaly

naše značka
5002091414

vyřizuje
Ing. Dana Svobodová

datum
20.02.2020

Věc:

Mandava Dolní Křečany ř. km 15,5 - 17,6 - vrácení žádosti

K.ú. - p.č.: Dolní Křečany , Staré Křečany

Stavebník: HG partner s.r.o. , Smetanova 200 , 25082 Úvaly

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

VÁMI PŘEDLOŽENOU ŽÁDOST NELZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO/STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PROZATÍM ODSOUHLASIT.
ODŮVODNĚNÍ:

Při posuzování stavby pro stupeň územní/stavební řízení požadujeme, aby byla předložena
- situace stavby z projektové dokumentace navrhované stavby se zákresem polohy stávajících/plánovaných plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákresem polohy plánovaných objektů/sítí
- technická zpráva, případně i řezy
- tato dokumentace bude předložena k novému posouzení a vyjádření

Novou žádost o "stanovisko k povolení stavby" i s doložením dokumentace stavby zadejte prostřednictvím <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002091414 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Dana Svobodová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325261
dana.svobodova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany, Staré Křečany.



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002091414 ze dne 20.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany, Staré Křečany.




Legenda:

| | |
|--|-------------------------------------|
| | linie plynovodu |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | WTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikorozní ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení (linie/ bod) |

Příloha: Orientační zázres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002091414 ze dne 20.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200 , 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany , Staré Křečany.

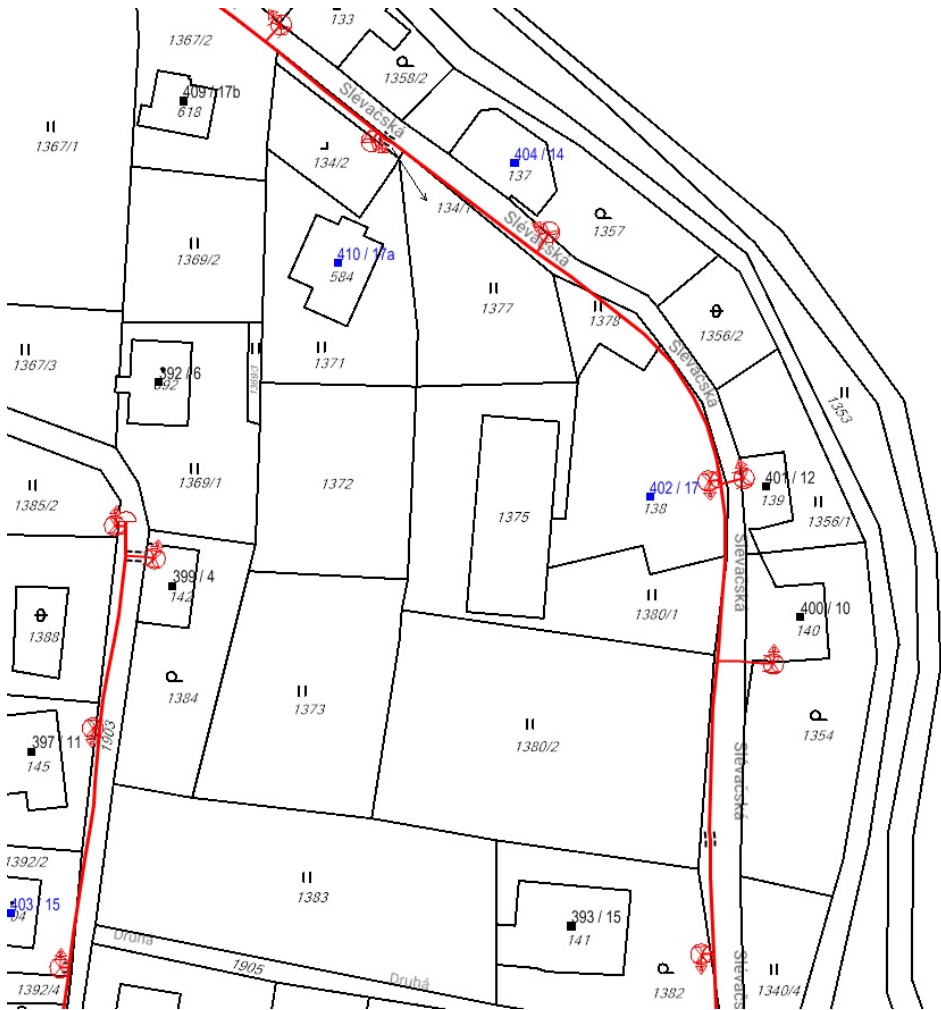

II
1349/1




Legenda:

| linie plynovodu | |
|-----------------|-------------------------------------|
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | WTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikorozní ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení (linie/ bod) |

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002091414 ze dne 20.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200 , 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany , Staré Křečany.

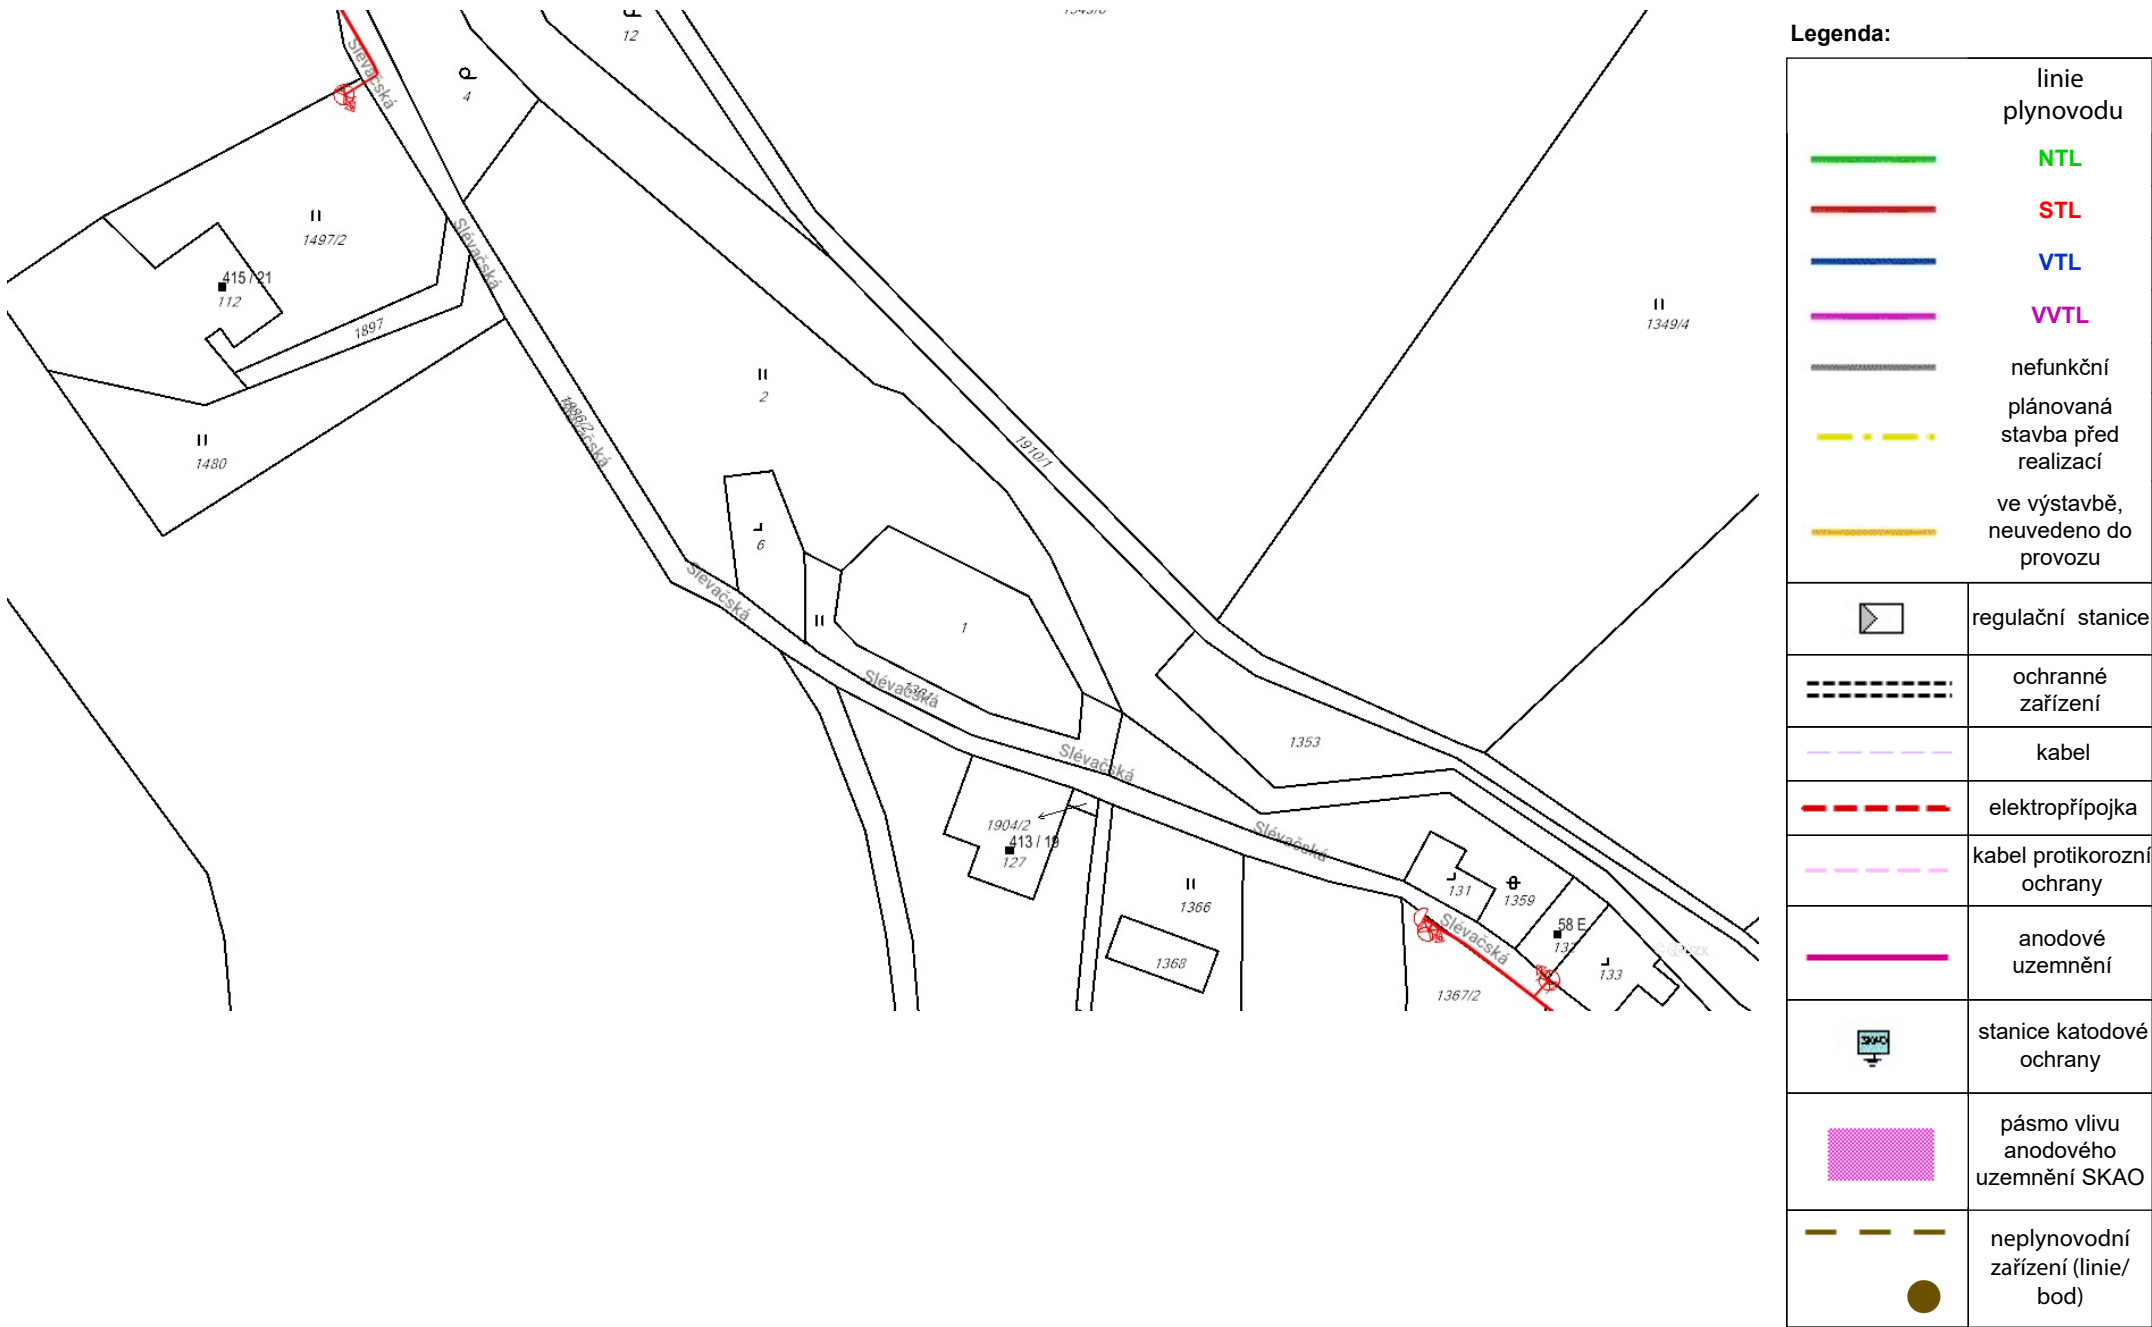


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany, Staré Křečany.



Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002091414 ze dne 20.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Dolní Křečany, Staré Křečany.

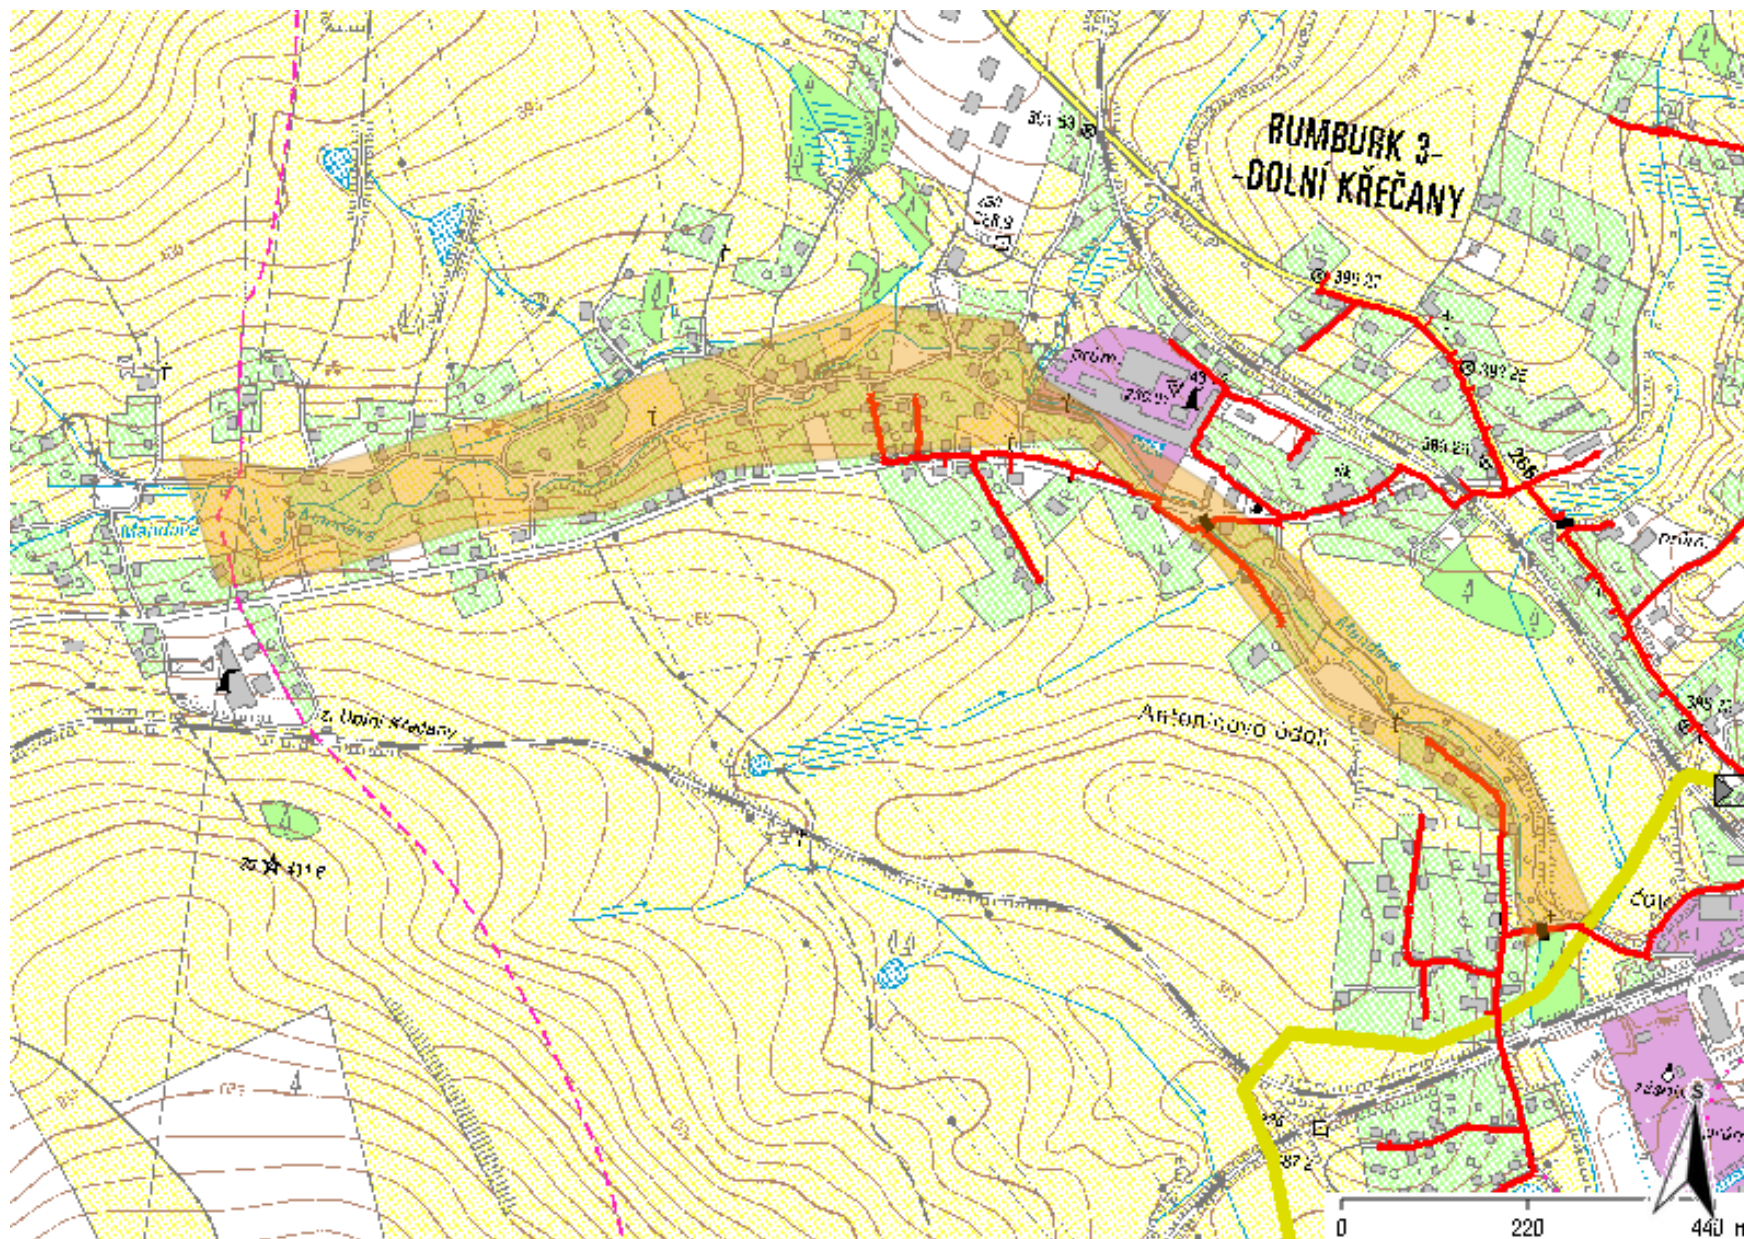

Legenda:

| | |
|--|-------------------------------------|
| | linie plynovodu |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | WTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikorozní ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení (linie/ bod) |