


TYPOVÉ HODNOTY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 230/400 V, 50 Hz, TN-S  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 20 00-4-41, ed.3 :  
 OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
 ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ - příloha A, čl. A.1  
                   KRYTÍM - příloha A, čl. A.2  
 OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM ( čl. 415.1 )  
 OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ( čl. 411.3.2 )  
                                   POSPOJOVÁNÍM čl. 411.3.1.2

VYROBIT DLE ČSN EN 61 439 - 1 až 2 ed.2, 61 439 - 3 až 4 , ( ČSN 35 71 07 )  
 ČSN 33 20 00-4-41 ed.2, 4-43 ed.2, ČSN 33 30 15 , ČSN 38 17 54  
 ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3,

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP43
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

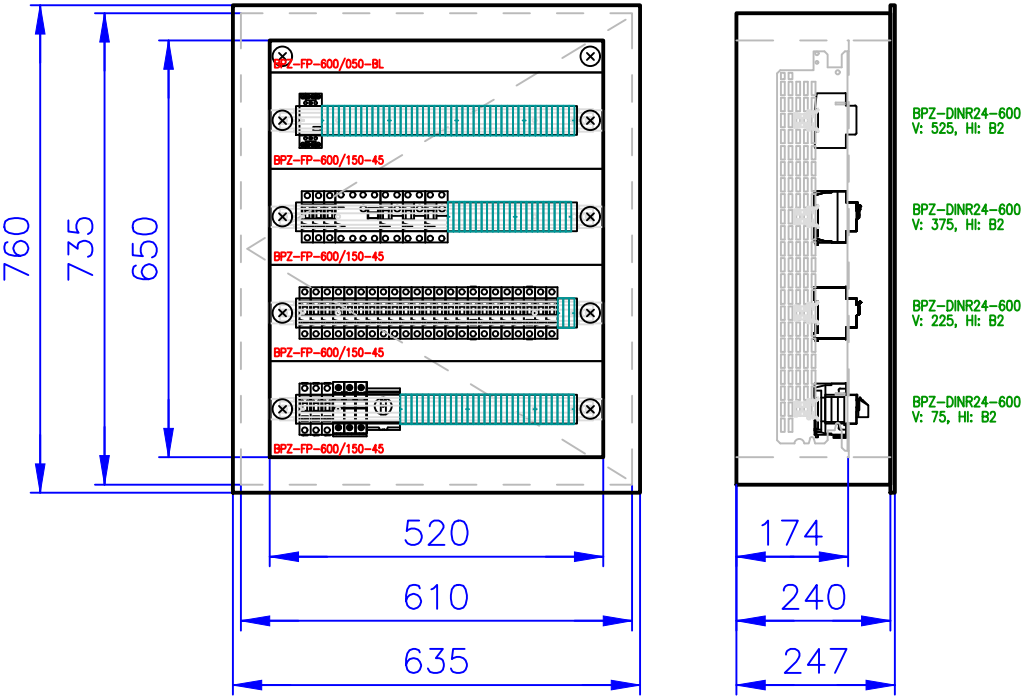

Vypracoval: Kontroloval: Datum: 09/2023	Investor: POVOŘÍ LABE, státní podnik, VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Akce: VD LES KRÁLOVSTVÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	Osah: ROZVODNICE RSM 1	Zak.číslo: 4730-22-3 Měřitko:	Číslo výkresu: D.701.5.10	Listů: 4 List: 1
---	--	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------